

M. BOUTTELGIER BVBA

FORTEM 28 B
8690 ALVERINGEM
TEL. & FAX. 058-28.92.23

B.T.W.: BE 440 592 509
REG.: 05.26.1.0
H.R.: 32 381
BANK: 119-3052177-95

VAN DER HEYDEN ROGER
PRINS BOUDEWIJNLAAN 13

8670 KOKSIJDE

FACTUUR 2000/3 van 14-1-2000
Klantnummer 123

Pagina : 1

Quantal	Code	Omschrijving	Stukprijs	Prijs excl.
		WERKEN AAN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOORSCHOT	60.000,00	60.000,00

Bedrag excl.	%	Bedrag BTW	Bedrag incl.	
60.000,00	6,00	3.600,00	63.600,00	1.576,60 EUR

Te betalen : 63.600,00 BEF

ontvangen door geverde bank
31 02 05
[Signature]



☐ 1652 ALSEMBERG, Halsendallaan 5
Tel. (02) 380 52 71
Fax (02) 380 89 86

☒ 8500 KORTRIJK, Meensestraat 41
Tel. (056) 35 76 76
Fax (056) 35 68 87

CONFORMITEITSONDERZOEK

VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

overeenkomstig de voorschriften van het A.R.E.I.

Inrichtingen van : Van Der Heyden
Plaats van onderzoek : P. Boudewijnlaan, 13 - 8670 Koksijde
Installateur : BvBA Bouwtelgier - Fortem 28B - 8690 Alveringem
- B.T.W.-nummer :
- of identiteitskaartnr. : uitgereikt te op datum van :
Aard van de inrichting : Res. (vernieuwd) Stroomleveraar : Electrabel
Agent-Onderzoeker : Callens D. Datum van onderzoek : 09/02/00

- Bedrijfspanning	<u>2 x 230V</u>	- Beschrijving van de stroombanen :
- Doorsnede voedingskabel	<u>bovengr. best.</u>	<u>A₁₀ - B₅ - C₂ - D₁₀ op 76A</u>
- Algemene bescherming	<u>—</u>	
- Type algemene schakelaar	<u>5 aut. 32A</u>	<u>E₃ - op 76A</u>
- Type aardelektrode(s)	<u>piketten</u>	
- Aardspreidingsweerstand	<u>8,6 ohm</u>	<u>F₆ - E₈ - H₂ - I₉ op 20A</u>
- Algemene isoleringsweerstand	<u>10 MΩ</u>	
- Aantal borden en eindstroombanen	<u>1 14</u>	<u>Via Δ 30mA</u>
- Algemene differentieelschakelaar	<u>40A-0,3A</u>	<u>J₁ - K₁ - L₁ - M₁ - N₁ op 20A</u>
- Bijkomende differentieelschakelaar(s)	<u>40A-0,03A</u>	

- de differentieelschakelaars zijn in overeenstemming met de spreidingsweerstand van de aardelektrode.
- de beschermingsinrichtingen tegen overstroom zijn in overeenstemming met de doorsneden die ze beschermen.
- verwarmingstoestellen :

Vastgestelde inbreuken :

Geen

De elektrische installatie werd conform bevonden aan de bovenvermelde voorschriften; de algemene differentieelschakelaar werd verzegeld; het eendraadsschema en het situatieschema werd voor gezien getekend.

Volgend controleonderzoek uiterlijk op 09/02/2025

Agent-Onderzoeker,

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

1. Dit PV dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
2. Elke wijziging van de installatie dient in het dossier te worden vermeld.
3. Elk ongeval door personen overkomen te wijten aan de elektrische installatie dient zonder verwijl te worden gemeld aan het Ministerie van Economische Zaken, Dienst Elektrische Energie.

Vakje voorbehouden aan de distributeur :
Klantnr. :
Visa : datum :/...../.....

1300-11A

A B C D E F G H I

16A	16A	16A	16A	16A	20A	20	20A	20A	20A
5x5 Hall	5x5	5x5	5x5	5x5	5x5	5x5	5x5	5x5	5x5
5x5 "	5x5	5x5	5x5	5x5	5x5	5x5	5x5	5x5	5x5
5x5 wc	5x5	5x5	5x5	5x5	5x5	5x5	5x5	5x5	5x5
5x5 Keuken	5x5	5x5	5x5	5x5	5x5	5x5	5x5	5x5	5x5
5x5 "	5x5	5x5	5x5	5x5	5x5	5x5	5x5	5x5	5x5
5x5 Buitenk.	5x5	5x5	5x5	5x5	5x5	5x5	5x5	5x5	5x5
5x5 Keuken	5x5	5x5	5x5	5x5	5x5	5x5	5x5	5x5	5x5
5x5 Keuken	5x5	5x5	5x5	5x5	5x5	5x5	5x5	5x5	5x5
5x5 Veranda	5x5	5x5	5x5	5x5	5x5	5x5	5x5	5x5	5x5
5x5	5x5	5x5	5x5	5x5	5x5	5x5	5x5	5x5	5x5

J. VAN HEMELLEN vzw
Keuringsorganisme
D. CALLENS
inspectie

09/02/00

BVBA M BOUTTELSIER
FORTEM 203
8690 ALVERINGEM
058 289223


26A	26A	26A	26A	26A	26A	26A	26A	26A	26A
5x5	5x5	5x5	5x5	5x5	5x5	5x5	5x5	5x5	5x5
5x5	5x5	5x5	5x5	5x5	5x5	5x5	5x5	5x5	5x5
5x5	5x5	5x5	5x5	5x5	5x5	5x5	5x5	5x5	5x5
5x5	5x5	5x5	5x5	5x5	5x5	5x5	5x5	5x5	5x5
5x5	5x5	5x5	5x5	5x5	5x5	5x5	5x5	5x5	5x5
5x5	5x5	5x5	5x5	5x5	5x5	5x5	5x5	5x5	5x5
5x5	5x5	5x5	5x5	5x5	5x5	5x5	5x5	5x5	5x5
5x5	5x5	5x5	5x5	5x5	5x5	5x5	5x5	5x5	5x5
5x5	5x5	5x5	5x5	5x5	5x5	5x5	5x5	5x5	5x5

Schouwput-bolder

Veranda

Veranda

Veranda

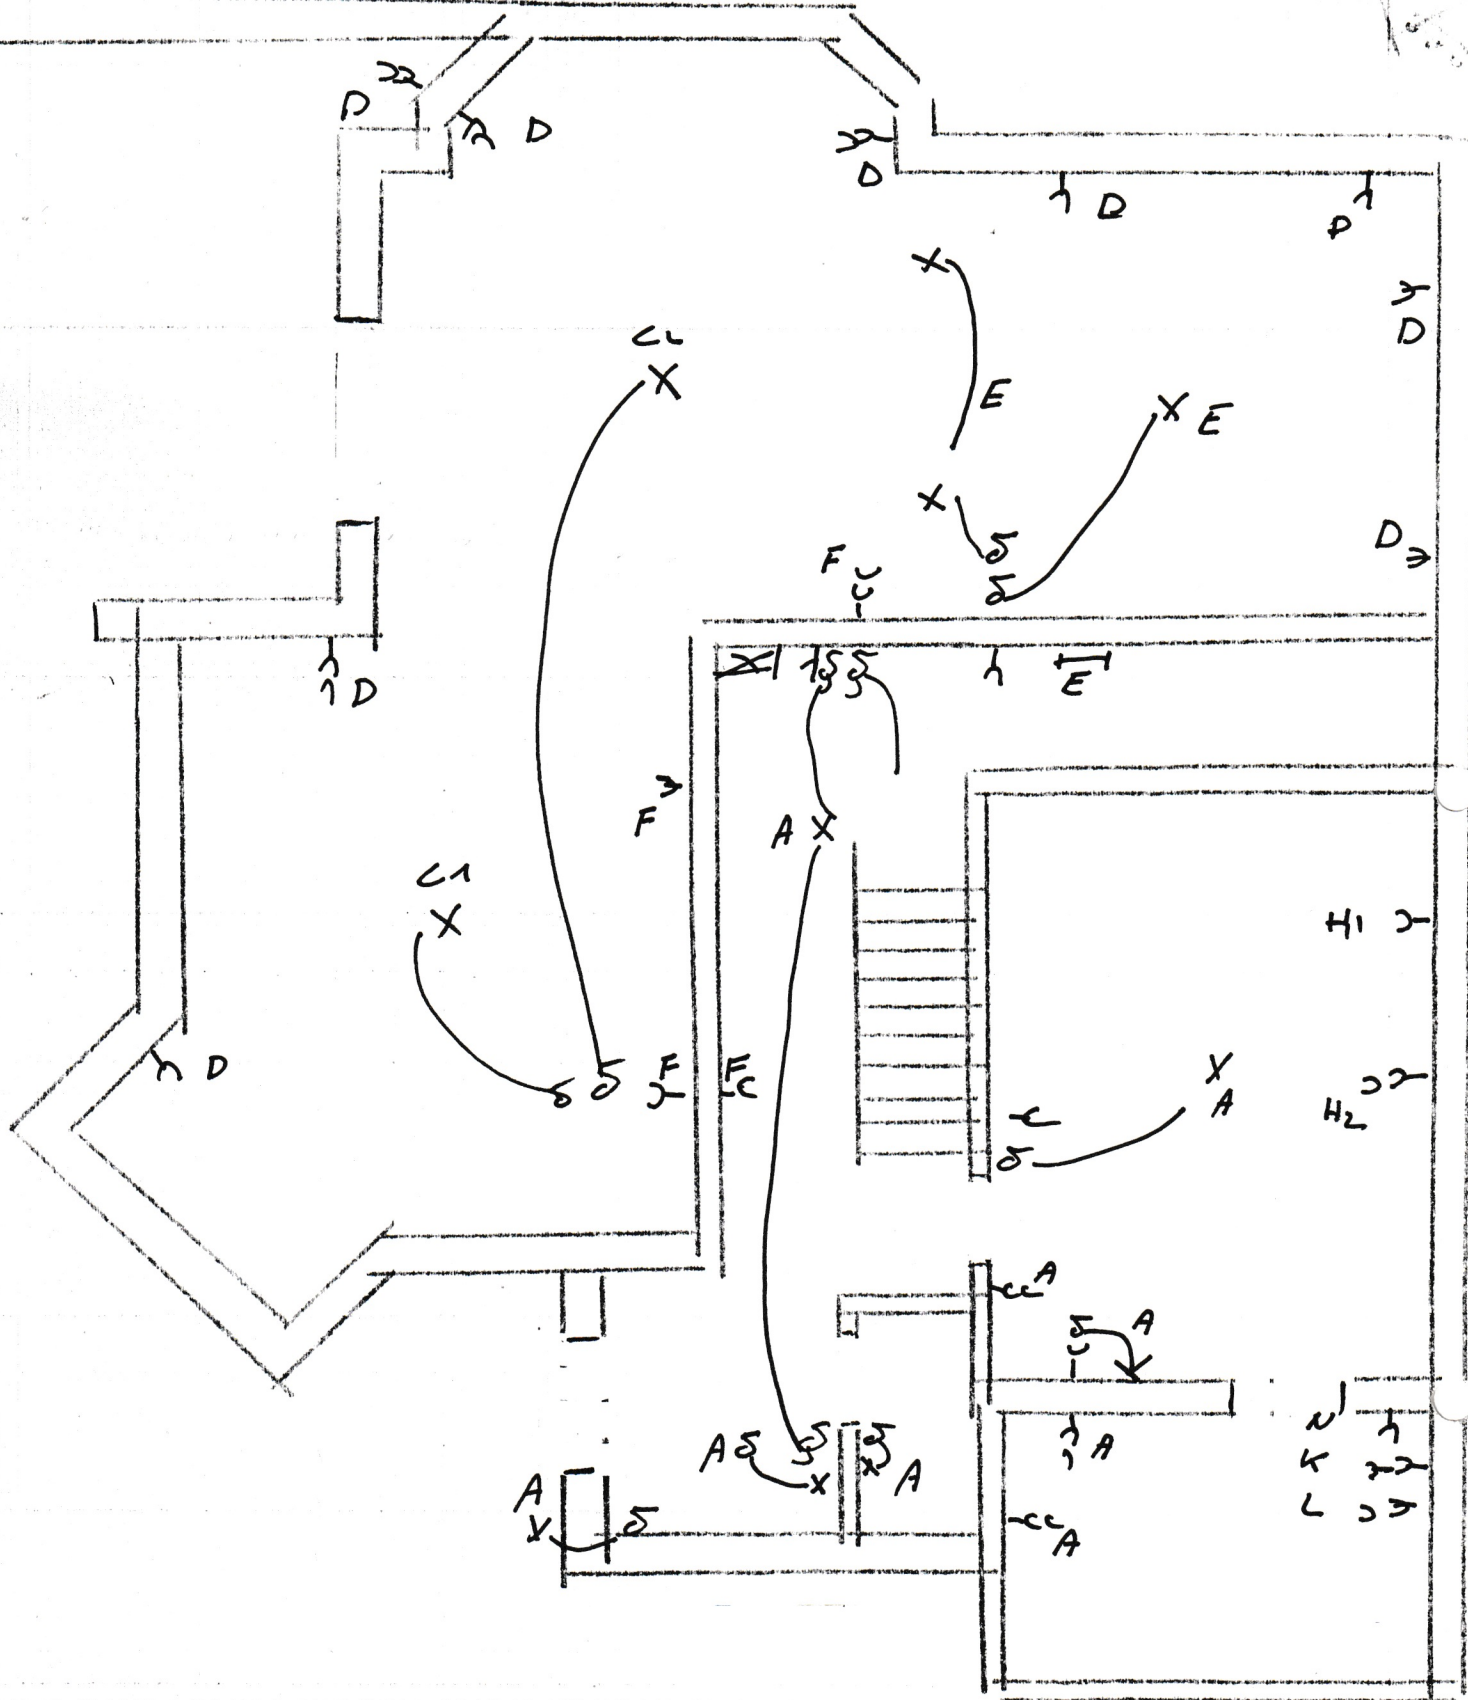

HEMELEEN vzw
 Keuringsorganisme
 D. CALLENS
 Inspecteur

