

428271211-3

EAN nr. :
 Teller nr. : 8812387
 Stand I : 7665 II :

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN WERF OF TIJDELIJKE AANSLUITING - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : ~~gelijkvloersheidsonderzoek~~ / controlebezoek op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001

volgens : AREI art. 86 / ~~AREI art. 87~~ / ~~AREI art. 87a~~ / AREI art. 271 / ~~AREI art. 272~~ /

Aanvulling verslag nr. : BTW 123/100523/02

Aard installatie : ~~Medewerking / Ontbreking / Voonopig / Bestaande / Verzwaring / Splitting meter / Opanningswijziging / Overdracht eigendom~~

Type der lokalen : Bestaand App 303

Plaats van onderzoek : Parklaan 1A - 8434 Westende

Eigendom van : Residentie Wanahe

Opdrachtgever : Elektro Freddy - Cayepolder, 8 - 8434 Westende

Installateur : I.D.E.N.

BTW BE0451861038 ID-kaart : Uitgereikt te : Datum :

Onderzoeker : Callens Dirk Datum van onderzoek : 27-12-'11

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V 3 x 230 V 3 x 380 V + N Max. Beveiliging : 40 A Omschakelaar : stand :

Hoofdbeveiliging : Zek. : 40 A aut. 1p Schak. : 40 A - 30 mA

Meter-bordverbinding : kabeltype : VFVB aantal geleiders : 4 doorsnede : 10 mm²

Voedingsbekabeling : kabeltype : aantal geleiders : doorsnede : mm²

~~Bevengronds net / ondergronds op belevengronds net / ondergronds net - Woonhuis - geplaatst / niet geplaatst - Isolatieplaat - aanwezig / niet aanwezig~~

Aardelektrode : Type : kas / baren / pennen / horizontale geleiders Sectie : 16 mm² Spreidingswaarde : 2,2 Ω

Aantal borden : 7 Aantal eindstroombanen : 6 Algemene isolatieweerstand : 5,0 MΩ

Diff. schak. : algemene : 40 A - 30 mA bijkomende : controle foutlus : in orde - niet in orde

werking testknop : in orde - niet in orde

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - ~~niet~~ Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - ~~niet in orde~~

Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - ~~niet in orde~~ onrechtstreekse aanraking : in orde - ~~niet in orde~~

Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - ~~niet in orde~~ Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde - ~~niet in orde~~

Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - toestellen :

erkend controle organisme
 vereniging zonder winstdoelmerk
 gewestelijke zetel : in elke provincie

maatschappelijke zetel :
 Koningin Astridlaan 60
 2550 Kontich

Tel. 03 / 451 37 00
 Fax 03 / 451 37 10


www.ocb.be
 Info@ocb.be

BTW BE 0404.312.034
 PC 000-0162392-14
 Bank 405-3020501-49

Res Wanaker
 Parklaan 1A opp 303
 8434 Westende
 To H

ELEKTRO FREDDY
 CAYE "OLGER"
 8434 043ARSYDE
 058 233103

BE 0451861038

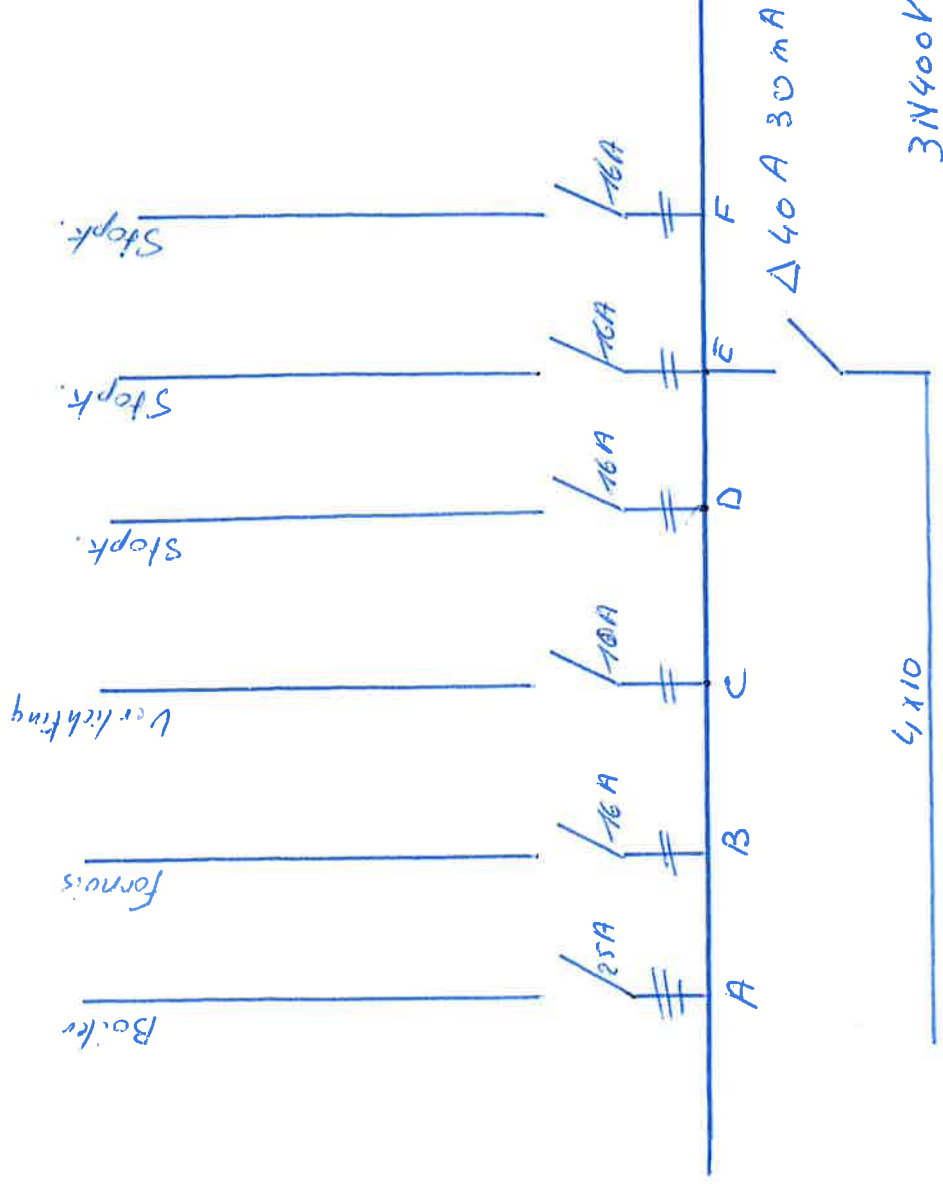


Installatie is gecontroleerd door:
 OCB, Kon Astridlaan 60, 2550 Kontich
 Onderzoeker CALLENS Dirk
 Datum 27/12/11
 PV nr. 428271211-3
 Handtekening :

[Handwritten signature]

Res Wanaka
Parklaan 1A App 303
8434 Westende

ELEKTRO FREDDY
CAYEPOLOER 8
8434 LOMBARSYDE
058 233106

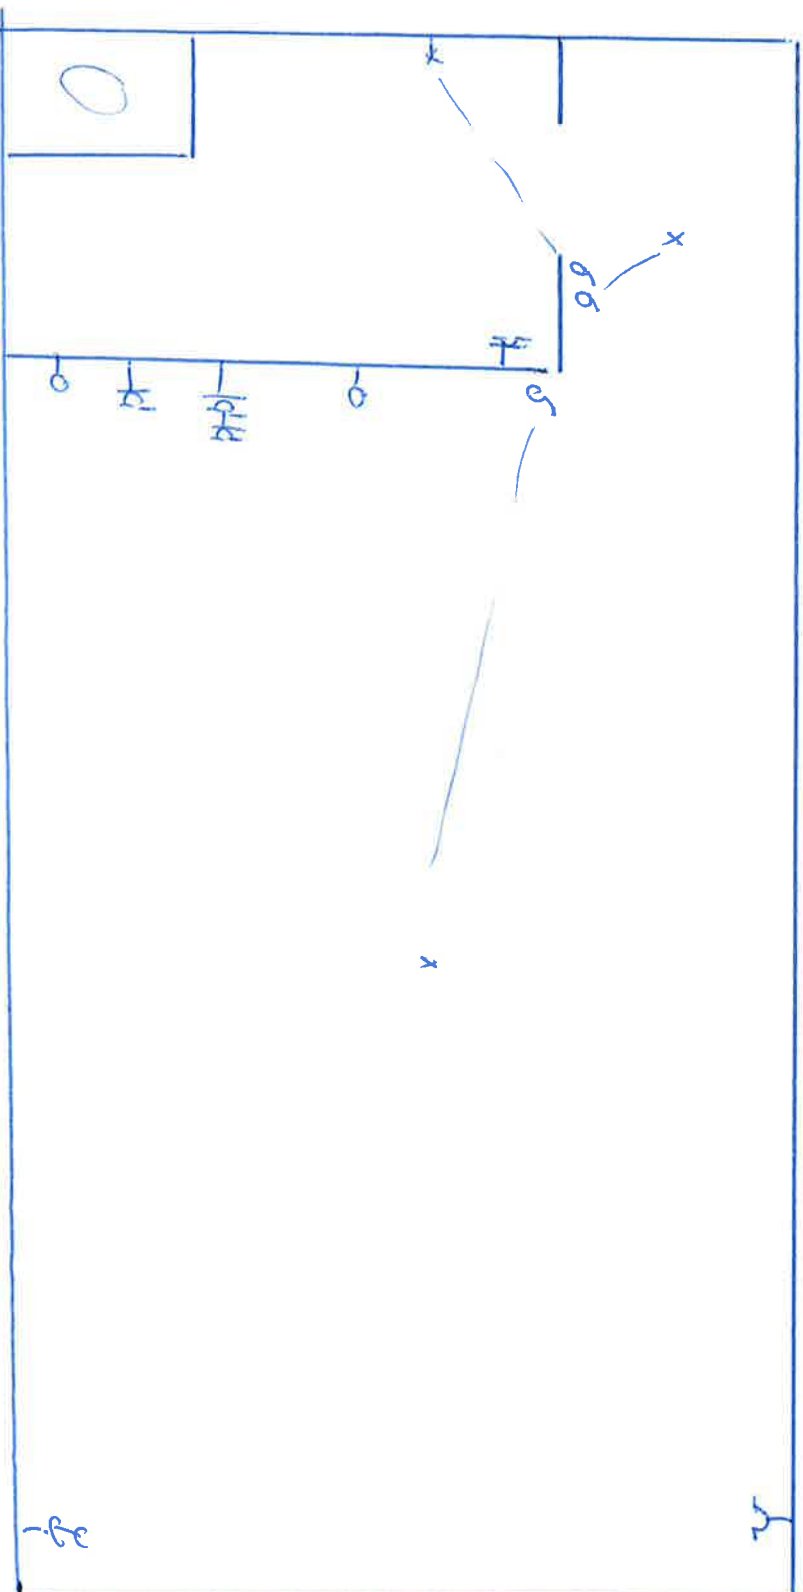

Installatie is gecontroleerd door:
OCB, Kon Astridlaan 60, 2550 Kontich
Onderzoeker CALLENS Dirk
Datum 27/11/11
PV nr. 428271211-3
Handtekening :