

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 09/11/2019 Inspecteur: Maxim Engels Mentor: Installateur: NG electro
Label: Client reference: IK. nr.:-
B.T.W. nr.: BE 820 755 008

Merken en type meettoestel: Fluke 1653B Serie Nr.: 3515081

Plaats van het onderzoek

Adresnaam: August Van Landeghemstraat
Postnummer: 76-78
Huisnummer: B304
Postcode: 2830
Gemeente: Willebroek

Eigenaar

Naam: August Van Landeghemstraat
Straatnaam: 76-78
Huisnummer: B304
Busnummer: 2830
Postcode: Willebroek
Gemeente:

Naam contactpersoon

Telefoon: 0477 58 28 14
Mobiel nr. (SMS):

Installateur

Naam: NG electro
BTW nr.: BE 820 755 008
Telefoonnummer: 0477 58 28 14
E-mail: info@ngelektro.be

Object: appartement

EAN : 54

Teller Nr.: : Nog te plaatsen

Doel van het onderzoek:

Gelijkvormigheidsonderzoek van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens AREI artikels 270 en 86.

Beheerder: FLUVIUS Spanning: 1~230V Meter / bord verbinding: 10 mm² Max beveiliging: 40 A
Aantal borden: 1 Aantal kringen: Zie schema's Isolatie: >10 MΩ

Aardelektrode: Aardingslus RE: 2,5 Ω

DIFFERENTIEELSCHAKELAAR

I _n (mA)	I _n (A)	I _n - andere (A)	I _{st}	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	Zie schema's	-	-
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	Zie schema's	-	-

SCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm ²)
Zie schema's					
veel nazicht (gemeen)	<input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK	Directe aanraking	<input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK	Indirecte aanraking	<input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK
ansluitingen	<input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK	Correcte schema's	<input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK	schema in bijlage door Aceg vzw	<input type="checkbox"/>
uiopotentiale bindingen	<input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK	niet van toepassing	<input type="radio"/> in afwachting		
ntinuiteit	<input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK	Verlichting / toestellen	<input type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK <input type="radio"/> NVT		

MERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

Merking

- De elektrische installatie staat niet onder spanning. De goede werking van de differentieels niet getest worden.
- Geen inbreuken vastgesteld.
- Keuken nog niet volledig geplaatst. Keukentoestellen en/of -meubels nog te voorzien.
- De verlichting is nog niet definitief geplaatst.
- Badkamer is nog niet volledig afgewerkt. Bad en/of douche dient nog geplaatst te worden.

SLUIT

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI. De volgende periodieke keuring is te voorzien voor 9/11/2044

De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.

Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.

De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Datum:

De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het AREI, moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. Indien de herkeuring gebeurt door een ander erkend organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen. Datum:

De pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Antal bijlage(n): 1

OPGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspecteur Maxim Engels

Verplichtingen van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de FOD Economie, KMO, middenstand en Energie – algemene directie energie, afdeling gas – elektriciteit

Verplichtingen

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


w.aceg.be


02 880 88 90

BE42 7340 3433 2854 - BTW BE0846.351.031

Stappenplan voor een installatie die conform is:

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Als dit proces-verbaal zorgvuldig en aandacht aan de eventuele	Indien u belangrijke uitbreidingen doet aan uw installatie, laat opnieuw keuren	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 9/11/2044	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

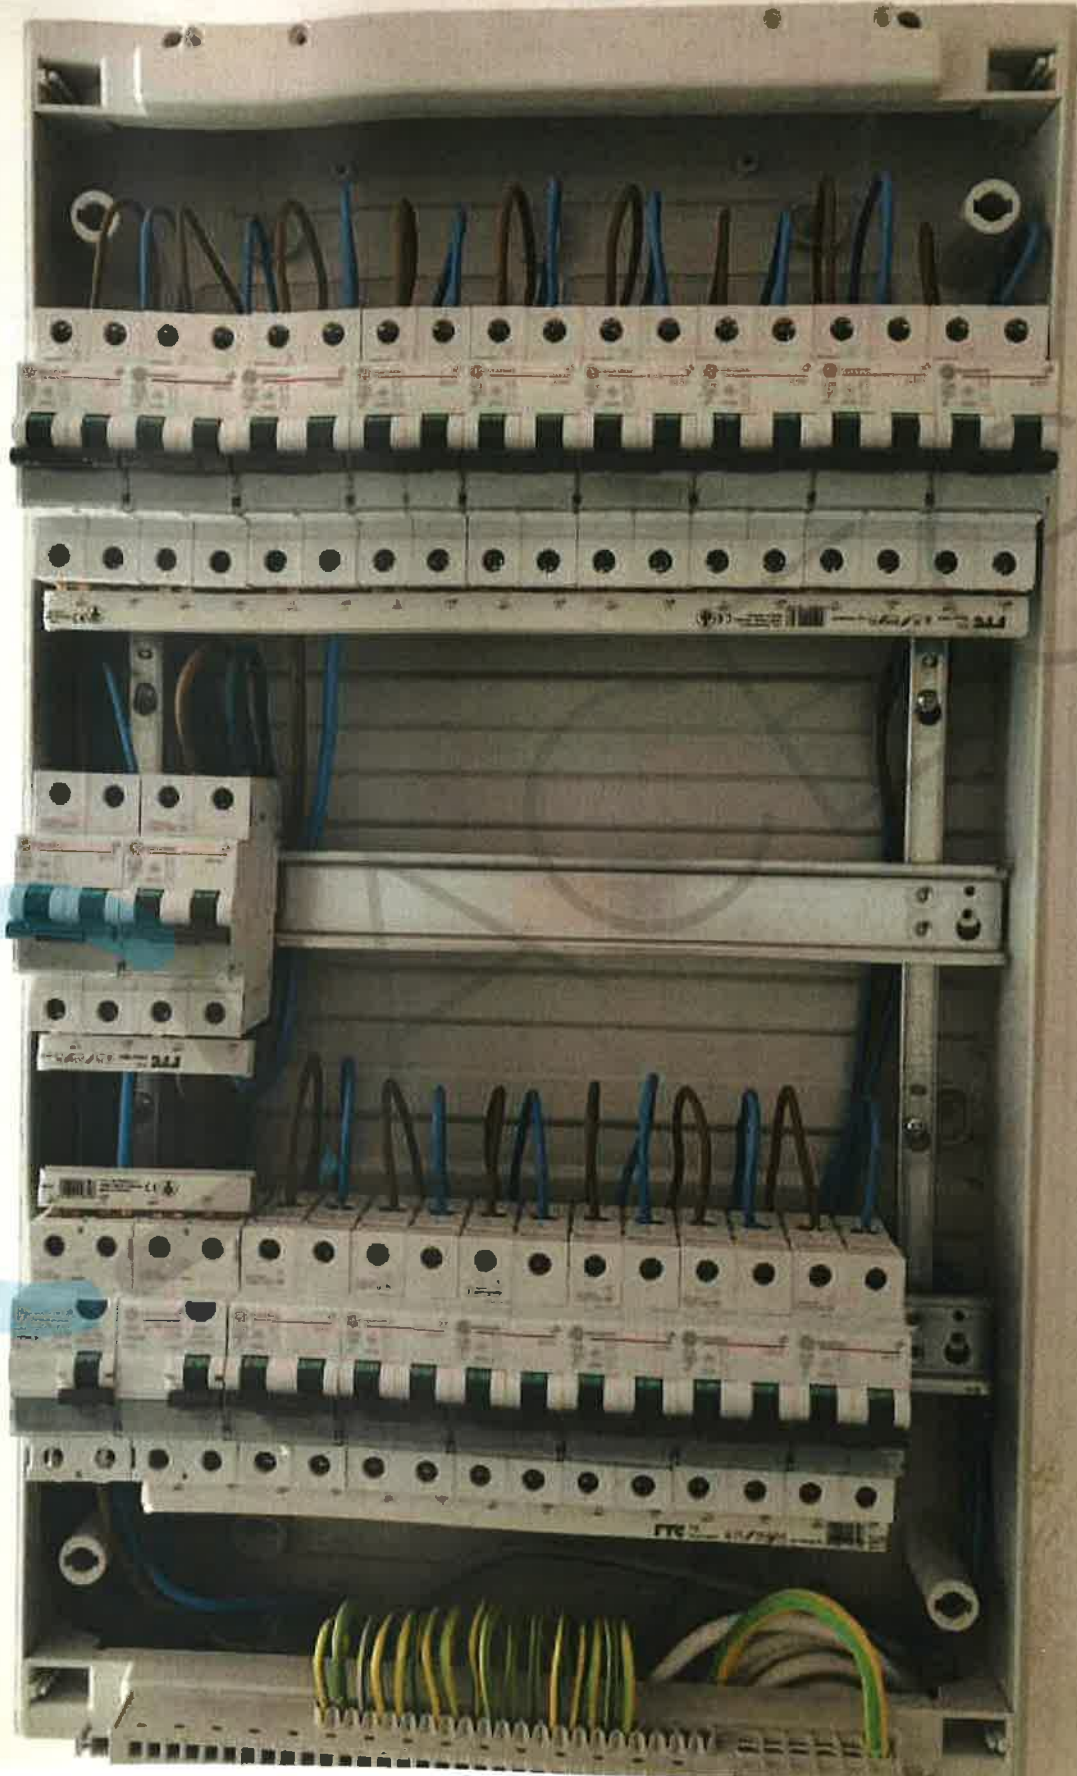

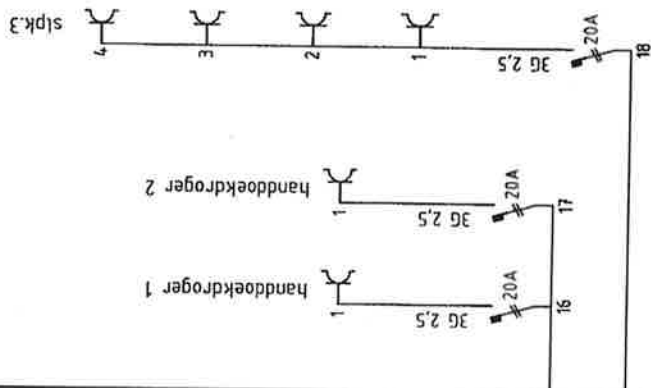

TEL. 015.55.09.32

Omschrijving: Eéndraadschema

App. B3.04

Vaartlink
A. Van Landeghemstr./Torenstraat
2830 Mechelen

Bord NR.
EB: 1

Tekenaar
E.M

Spanning
230V

Pagina
2/2



A. Van Landeghemstr./Torenstr.
2830 Willebroek

