

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller : 6202681
N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 29/1033

EAN code :

Aard onderzoek : AREI	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	TT	TN	IT	Voorsch. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Genre de contrôle : RGIE	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Plaats van het onderzoek : Rue Victor Rouler 4 bt. 2 1070 Bxl.
Lieu du contrôle :

Eigenaar : Ngima Sofiane Adres : Idem
Propriétaire : Adresse :

Installateur : Idem BTW / TVA : /

Datum van het onderzoek : 01/10/12 Ik. / C.I. : 591-1627233-63

Date du contrôle : 01/10/12 Inspecteur : De Smedt Kurt

Onderzoek / Contrôle : ☐ Woning / maison ☒ Appart. 2^e etag. ☐ Nr. 17

Spanning : 2x230V Meter / bord verbinding : V.O.B. 2x10² Max. beveiliging : 40A
Tension : Liaison compteur-tableau : Protection max. :

Aardelectrode : Piquets Isolatie : 5,32 Mohm Aantal verdeelborden : 2
Electrode de terre : 14 Ohm Isclement : Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : 5		TestΔIn		1.ΔIn		AREI / RGIE		
In (A)	Δ In (mA)	type	Nombre des circuits terminaux :		OK	NOK	OK	NOK	270	271 bis	278
40	300	A II RIF gen → Tout les circuits			<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
40	30	A II RIF RE → TD 2 ^e etag			<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
					<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK directe aanraking : OK NOK
Contrôle visuel : générale : ☒ ☐ contact direct : ☒ ☐ Indirecte aanraking : OK NOK
Contact indirect : ☒ ☐

Aansluitingen : OK ☒ NOK ☐ Potentiaalvereffeningen : OK ☒ NOK ☐
Raccordements : Liaisons equipotentielles :

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso)
Opmerkingen/Remarques :

VISUM :
Datum/date :

Besluit / Conclusion

De installatie is — met — conform met het AREI
en mag — niet — tijdelijk — in dienst gesteld worden — in dienst blijven.
L'installation est — non pas — conforme au RGIE
et peut — ne pas — rester en service.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Het éénraadschema en opstellingschema werden voor gezien getekend en
stemmen overeen met de installatie.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont

conforme avec l'installation


- Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Het keuring uiterlijk 1 jaar na keuringsdatum.
- Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle au plus tard un an après date de contrôle.
- Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : 01/10/2037
- La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :
- Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het AREI moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.
- La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.O.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur :


Niet conform		Conform		N° vorig rapport
276bis AK	274 AK	276bis HK	274 HK	
18 m				
271 AK		271 HK		
		271 HK		

ELECTRO-TEST
Kurt DE SMEDT
Inspecteur
Info@electro-test.be
0473 008 314

NOTE : a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. avant l'entrée dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et/ou, directement ou indirectement, à la présence d'électricité; d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de la visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

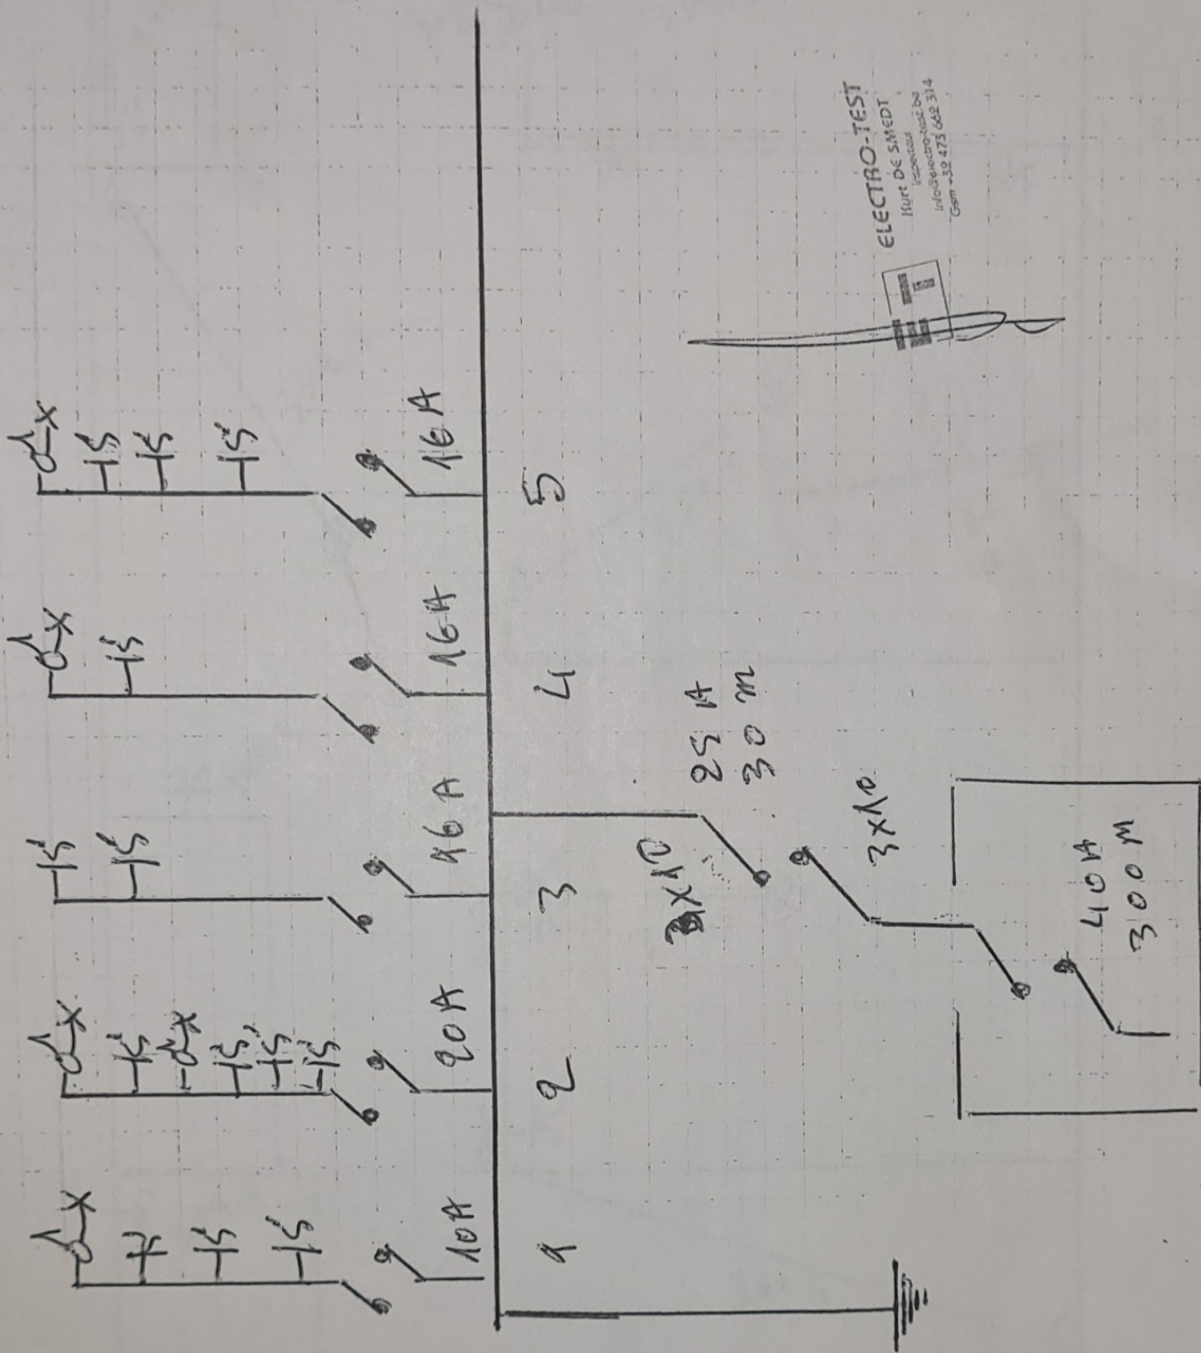

ELECTRO-TEST
HURT DE SMEDT
inspecteur
info@electro-test.be
0900 33 473 668 314

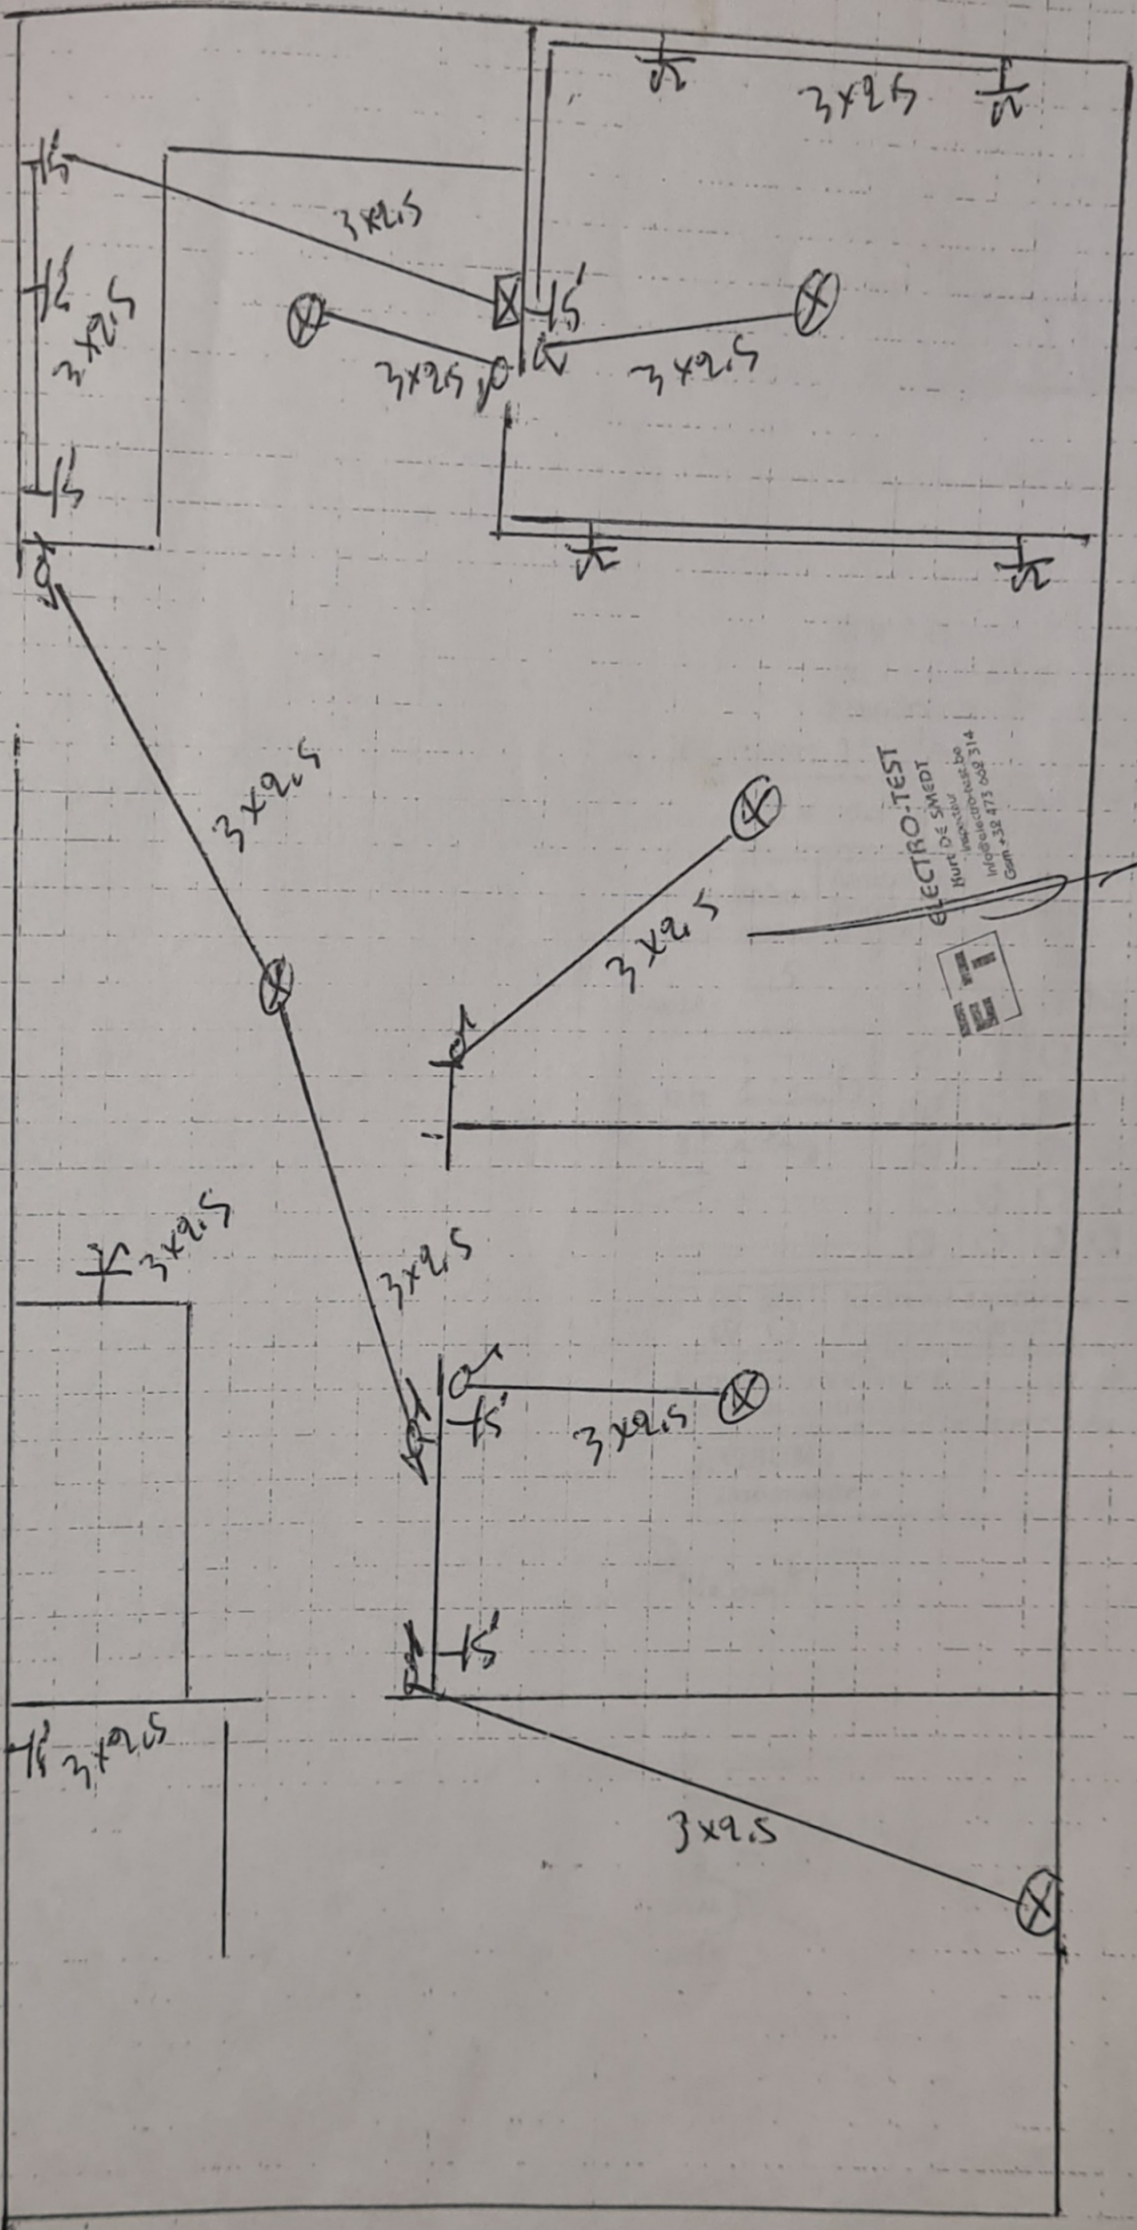

ELECTRO-TEST
Hurt De SMEDT
inspecteur
Industrieel test-bureau
Gent 33 473 668 314