

Compteur: n° 50 270 461-2010  
I 000 006,0 II 000 002,2

**PROCES-VERBAL D'INSPECTION D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE  
D'UN RACCORDEMENT DEFINITIF RESIDENTIEL.**

*Suivant QPRO/ELE/001*

Nature de l'examen : mise en service (RGIE art. 86-270).  
Type de locaux : appartement **II, 01.01** (1<sup>e</sup> étage, gauche).  
Lieu d'examen : Rue des Faines (e.f.d. n° 200) à 1120 Neder-Over-Heembeek.  
Propriété de :  
Installateur : sa **Hiel Luc & C°**, Rombautstraat 14 à 1760 Roosdaal.  
TVA : BE 0.442.709.879.  
Date d'inspection : 16.12.2010.  
Inspecteur : Jurgen Moens.

**DESCRIPTION ET CONTROLE DE L'ELECTRODE DE TERRE, DES CIRCUITS ET DES  
PROTECTIONS**

Tension de service: 3 x 400 V+N. Protection max: 3 x 40 A.  
Liaison compteur-tableau: EXVB 4 x 10 mm<sup>2</sup>. Protection principale: 3 x 32 A.  
Réseau souterrain.  
Electrode de terre: boucle de terre 10 mm<sup>2</sup> Cu + Pb + VOB 16 mm<sup>2</sup>.  
Résistance de dispersion: 2 Ω.  
Résistance d'isolement général: 20MΩ.  
Nombre de tableaux: 1.  
Nombre de circuits: 14.  
Dénomination: voir schéma unifilaire.

Interrupteur différentiel: 4p. 40 A 300 mA (type A).  
4p. 40 A 30 mA (type A) (circuits KLMN).

**NOTES:**

La salle de bains n'est pas achevée, l'armature d'éclairage est à placer. Doit être IPX4 ou TBTS 12 V.

**INFRACTIONS:**

Néant.

**CONCLUSION:**

L'installation est conforme au RGIE et peut être mise en service.  
L'interrupteur différentiel est scellé avec un plomb avec l'insigne **OCB**.  
Les schémas ont été signés pour approbation.  
L'inspection prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le 16.12.2035, ainsi qu'avant la mise en service d'une modification ou extension importante réalisée avant cette date.

pour le Directeur,  
l'inspecteur.



**Jurgen MOENS**  
Kruiskouterstraat 59  
**O.C.B.** 1750 Lennik  
T 02/269.07.07 F 0475/45.23.82







Firma:

700ASTZ

SEVILLA

H  
A

Verkäufer

Maßstab:

Datum:

01/50180

gewünschter  
Liefertermin:

Kommission:

Programm:

Griffausführ

Schubkaste

Korpusfarb

Sockelfarb

Sockelhöhe

OberschraKranzleis'

Lichtleist


Arbeitspl

Ausschn

☐

ja[

BVBA - Wendy Keukens  
Gasthuisstraat 59  
1785 - MERCHTEM  
Tel. & Fax 052/37.01.06

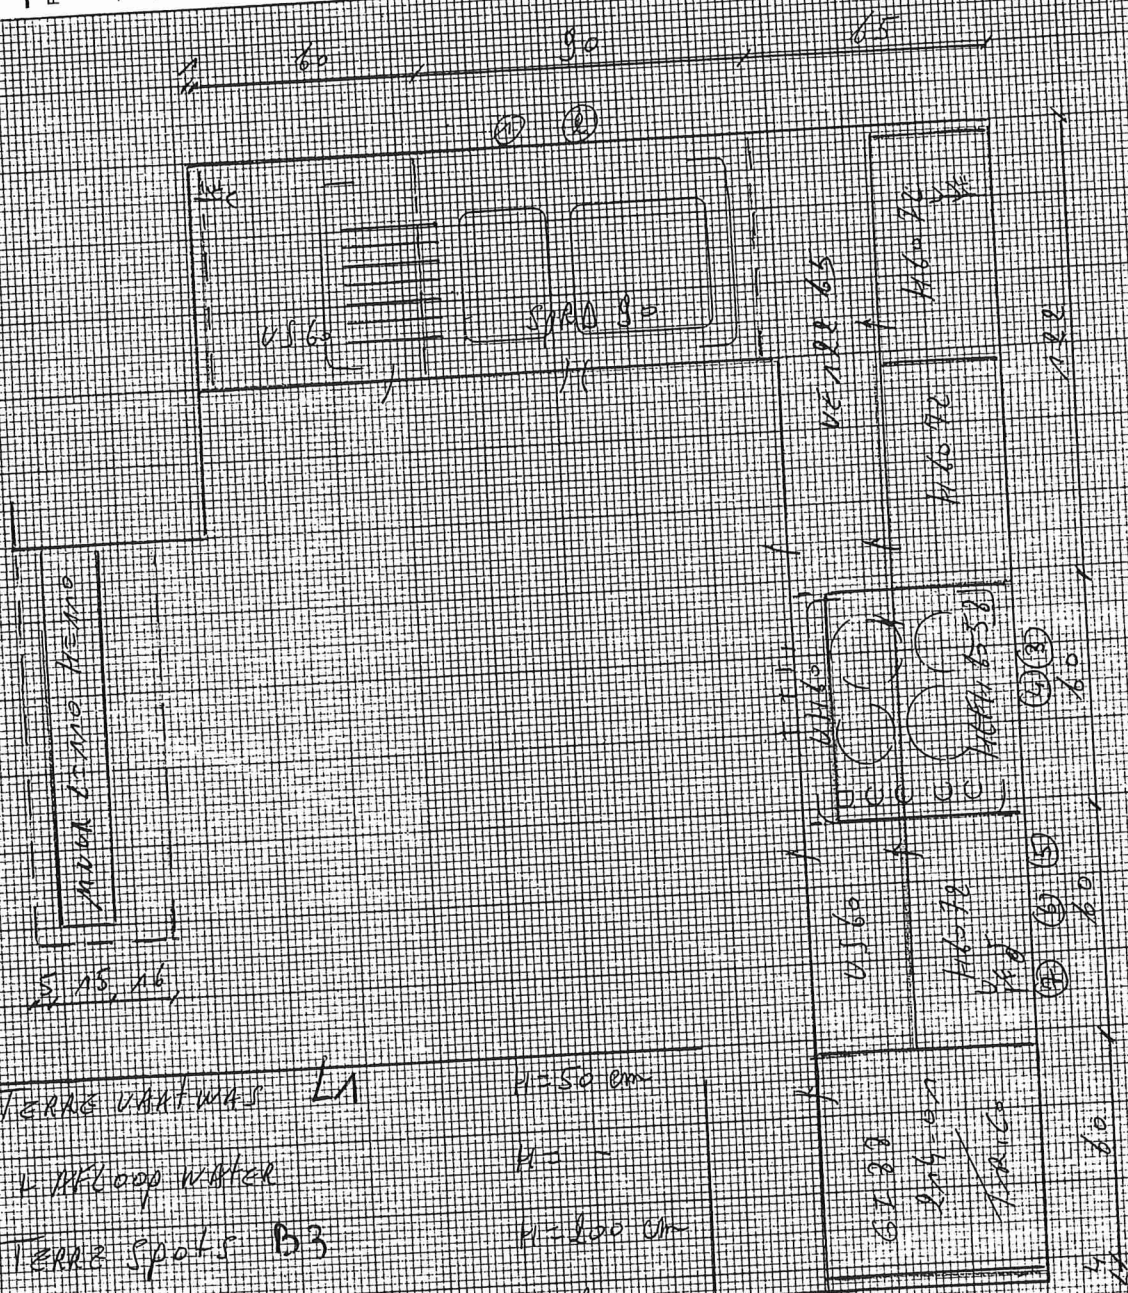

- |                                   |    |                      |
|-----------------------------------|----|----------------------|
| ① PRISE + TERRE VANTWAS           | L1 | $h = 50 \text{ cm}$  |
| ② AANVOER + AFLOOP WATER          |    | $h = -$              |
| ③ PRISE + TERRE SPOTS B3          |    | $h = 200 \text{ cm}$ |
| ④ " + " DAMPTAP B1                |    | $h = 100 \text{ cm}$ |
| ⑤ KONTAKTDOOS KOOKPLAAT H         |    | $h = 30 \text{ cm}$  |
| ⑥ PRISE + TERRE OVEN C            |    | $h = 30 \text{ cm}$  |
| ⑦ " + " FRIGO B1                  |    | $h = 30 \text{ cm}$  |
| * DUBBELE PRISE + TERRE WERKTAFEL |    | $h = 110 \text{ cm}$ |
| * ENKELE " + " " B2/B6            |    | $h = 110 \text{ cm}$ |
| o SCHAKELKAAN SPOTS B3            |    | $h = 110 \text{ cm}$ |