

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65
ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

Bal.

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 111/111222/03

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN
ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Rizzo Lidia

Boedgem 42

EIGENAAR: 1200 Dilbeek

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: Rizzo

Adres: A. Huybaertlaan 26

INSTALLATEUR: 1200 Dilbeek

Adres: _____

BTW of IK: _____

EAN: _____

Ref.: _____ Teller nr. 6887200

Index: _____

Datum van het onderzoek: 22/12/2011 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B.2.6.2008) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - Verkoop wooneenheid: Type der lokalen: Zonnepaneel

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 35230 V Bescherming van de aansluiting 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 x 10 mm² Alg. schakelaar: type 0470 06310,3

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider

Schema: TT

Aantal borden: 1 ; Aantal eindstroombanen: 1 ; RA: 29 Ohm; RI tot Ng MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: Zie schema in bijlage. 1ste schermnummer in bijlage
info. gelijkvormig

index groenstroomvelen: 0.

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: Geen

Nota: Geen isolatie, over een kunst
rison paneel en omvormer behoeft niet tot
de controle

PROCES-VERBAAL VAN HET
GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op

de aangestelde van de stroomverdelers

naam:

handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT

- De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 22/12/2036 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- De installatie is niet conform.
- De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

111

De directeur,

10 MODULES
AL 4800 Wp

20 MODULES EN SERIE
2 STRING

Puissance du réseau:

3 x 230 V : 40 A

Boîtes de
raccordements
Avec diodes de
Surtension

Câble P.V. 4mm²
Attention: Les
câbles D.C. sont
toujours sous
tension.

Vob et 2,5"

Onduleur:

MASTER VOLT XS 6500
avec sectionneur D.C.

N° de série: A013U5760

MAX A.C. 5000 W

Xvb 364

COMPTEUR VERT

001511100271

INDEX: 00

Compteur existant

EAN: 571448820048849318

N° de série: 6887200

Index: JOUR 64215
NUIT 21197

TGBT

25 A

Differential 300mA 63A

Implémentation des éléments:

Panneaux: Toiture

Onduleur: CAVE

Boîtier de distribution: CAVE

Compteur vert: CAVE

Compteur existant: CAVE

Adresse de l'installation:

BODEGEM STRAAT 42
1700 DILBEEK

Installateur:

RIZZO VINCENT
A. HEYRBAUTLAAN 26
1700 DILBEEK
TVA 552 453 550


Propriétaire:

RIZZO LIDIA
BODEGEM STRAAT 42
1700 DILBEEK

Organisme de contrôle:

BIVM

PLAN DE POSITION

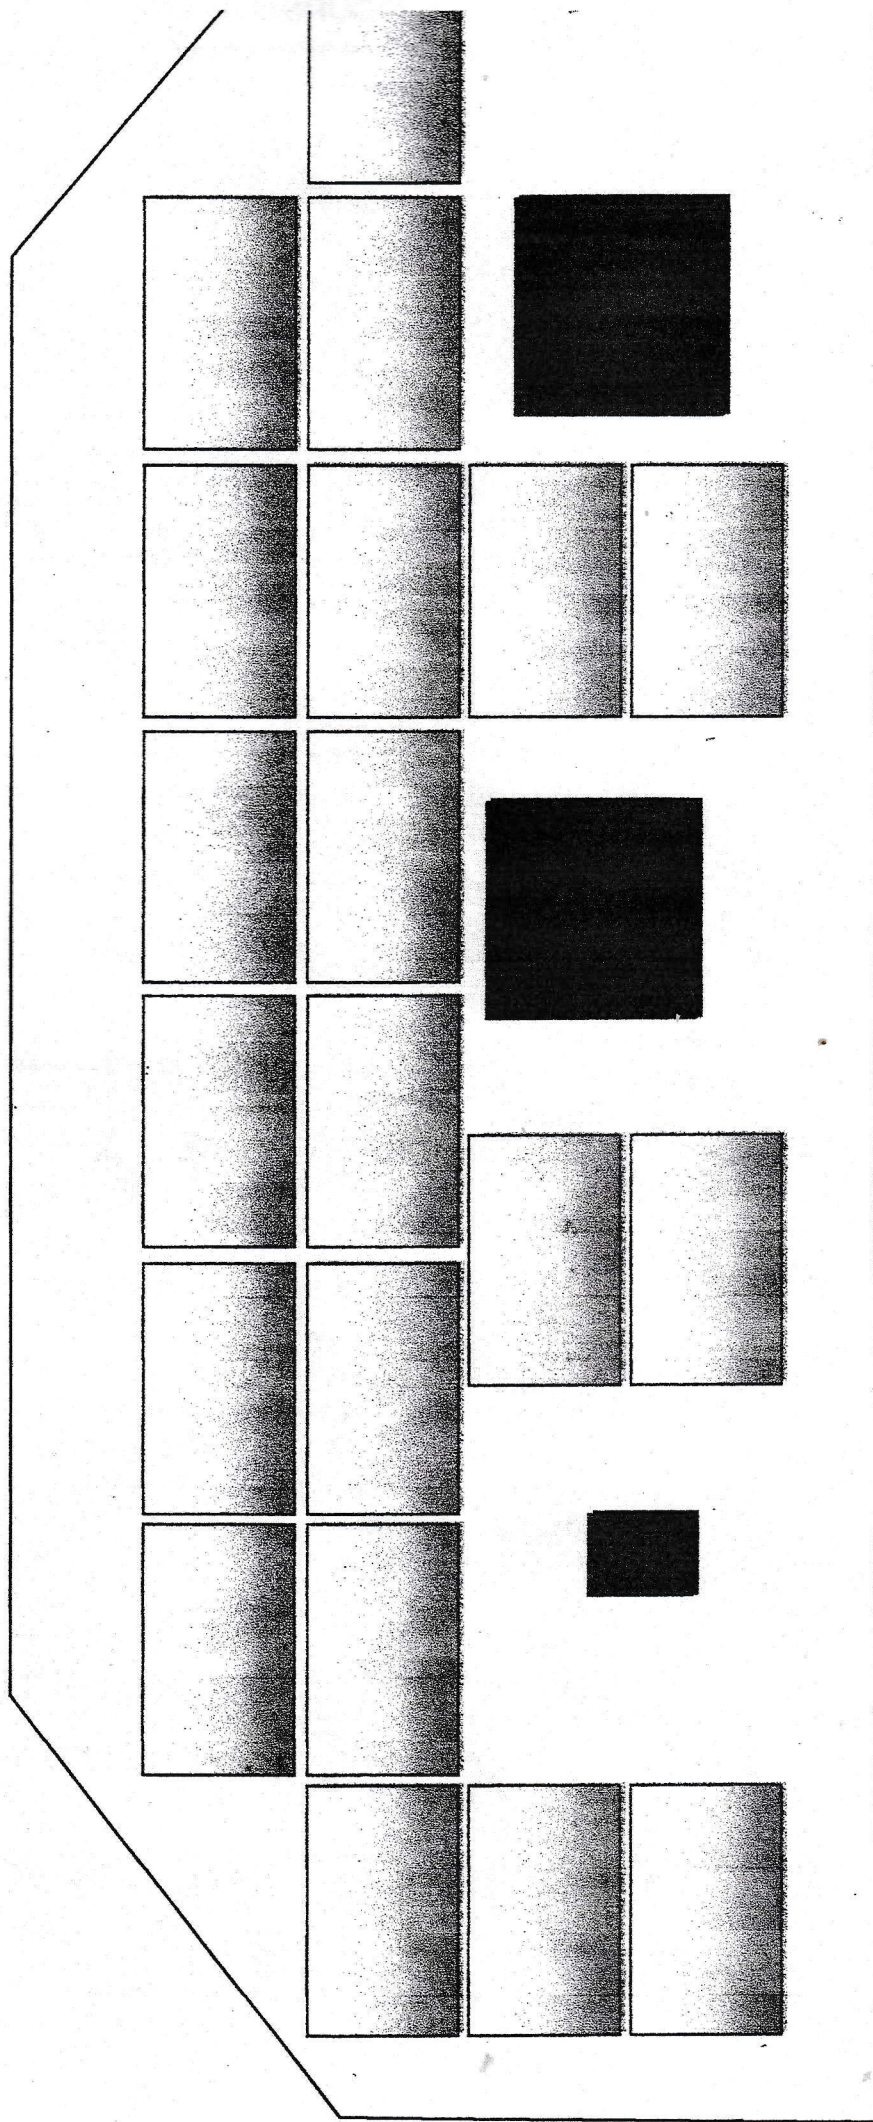

INSTALLATEUR

RIZZO VINCENT
A. HEYRBAUTLAAN 26
1700 DILBEER
TVA 552 458 550

PROPRIÉTAIRE

RIZZO LIDIA
BODEGEMSTRAAT 42
1700 DILBEER

CHANTIER

IDEM.