



VINÇOTTE CERTIGO vzw

Erkend controleorganisme

Maatschappelijke zetel : Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0821.076.888 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE19 0016 0117 0512 • BIC: GEBABEBB

Bollebergen 2a bus 12 • 9052 Gent • België • tel: +32 9 244 77 11 • gent@vincotte.be

Contactpersoon:

• Onze gegevens
Verslag nr.: GEN / 19 / 70125540 / 00 / NL / 000
Klantref.: BTOCGEN
Contractref.:

• Uw gegevens
Ref.: /

Mevr. Laurence Vandenameele

Gasthuisstraat, 137
9500 Geraardsbergen
België

• Interventiegegevens
Plaats: Gasthuisstraat 137, 9500 Geraardsbergen
Datum: 19/12/2018
Uitgevoerd door: AV3679 - MAGERMAN SAMUEL

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

INSTALLATIE

Naam: Vandenameele Voornaam: Laurence

Adres: Gasthuisstraat, 137 Post nr.: 9500 Stad: Geraardsbergen

Tel:

- **Eigenaar of beheerder**

idem

- **Plaats type**

Wooneenheid

BASIS VAN HET ONDERZOEK

- Reglement: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)
- Art 271: periodiek / controle
- Art 86
- Art 278

BESLUIT

- De bestaande installatie voldoet aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).
- De differentieelstroominrichting werd verzegeld.
- De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden voor 19/12/2043.(*)

(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.


Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden. De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden. De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

Ing. J. Windey
Directeur Generaal


15001

SITUATIESCHHEMA

1ste verdieping

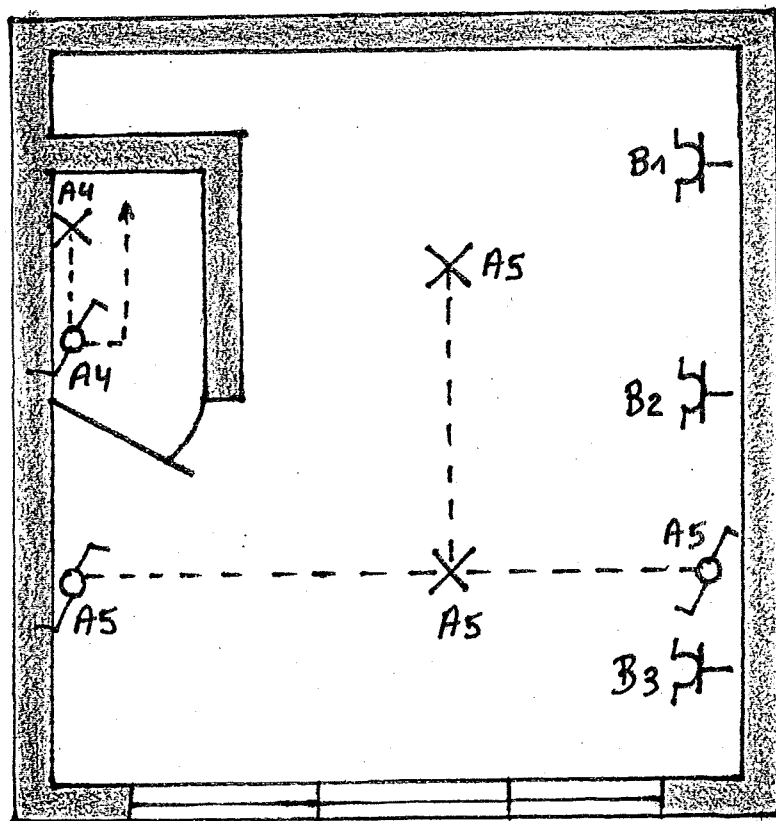

EEM DRADO Schema

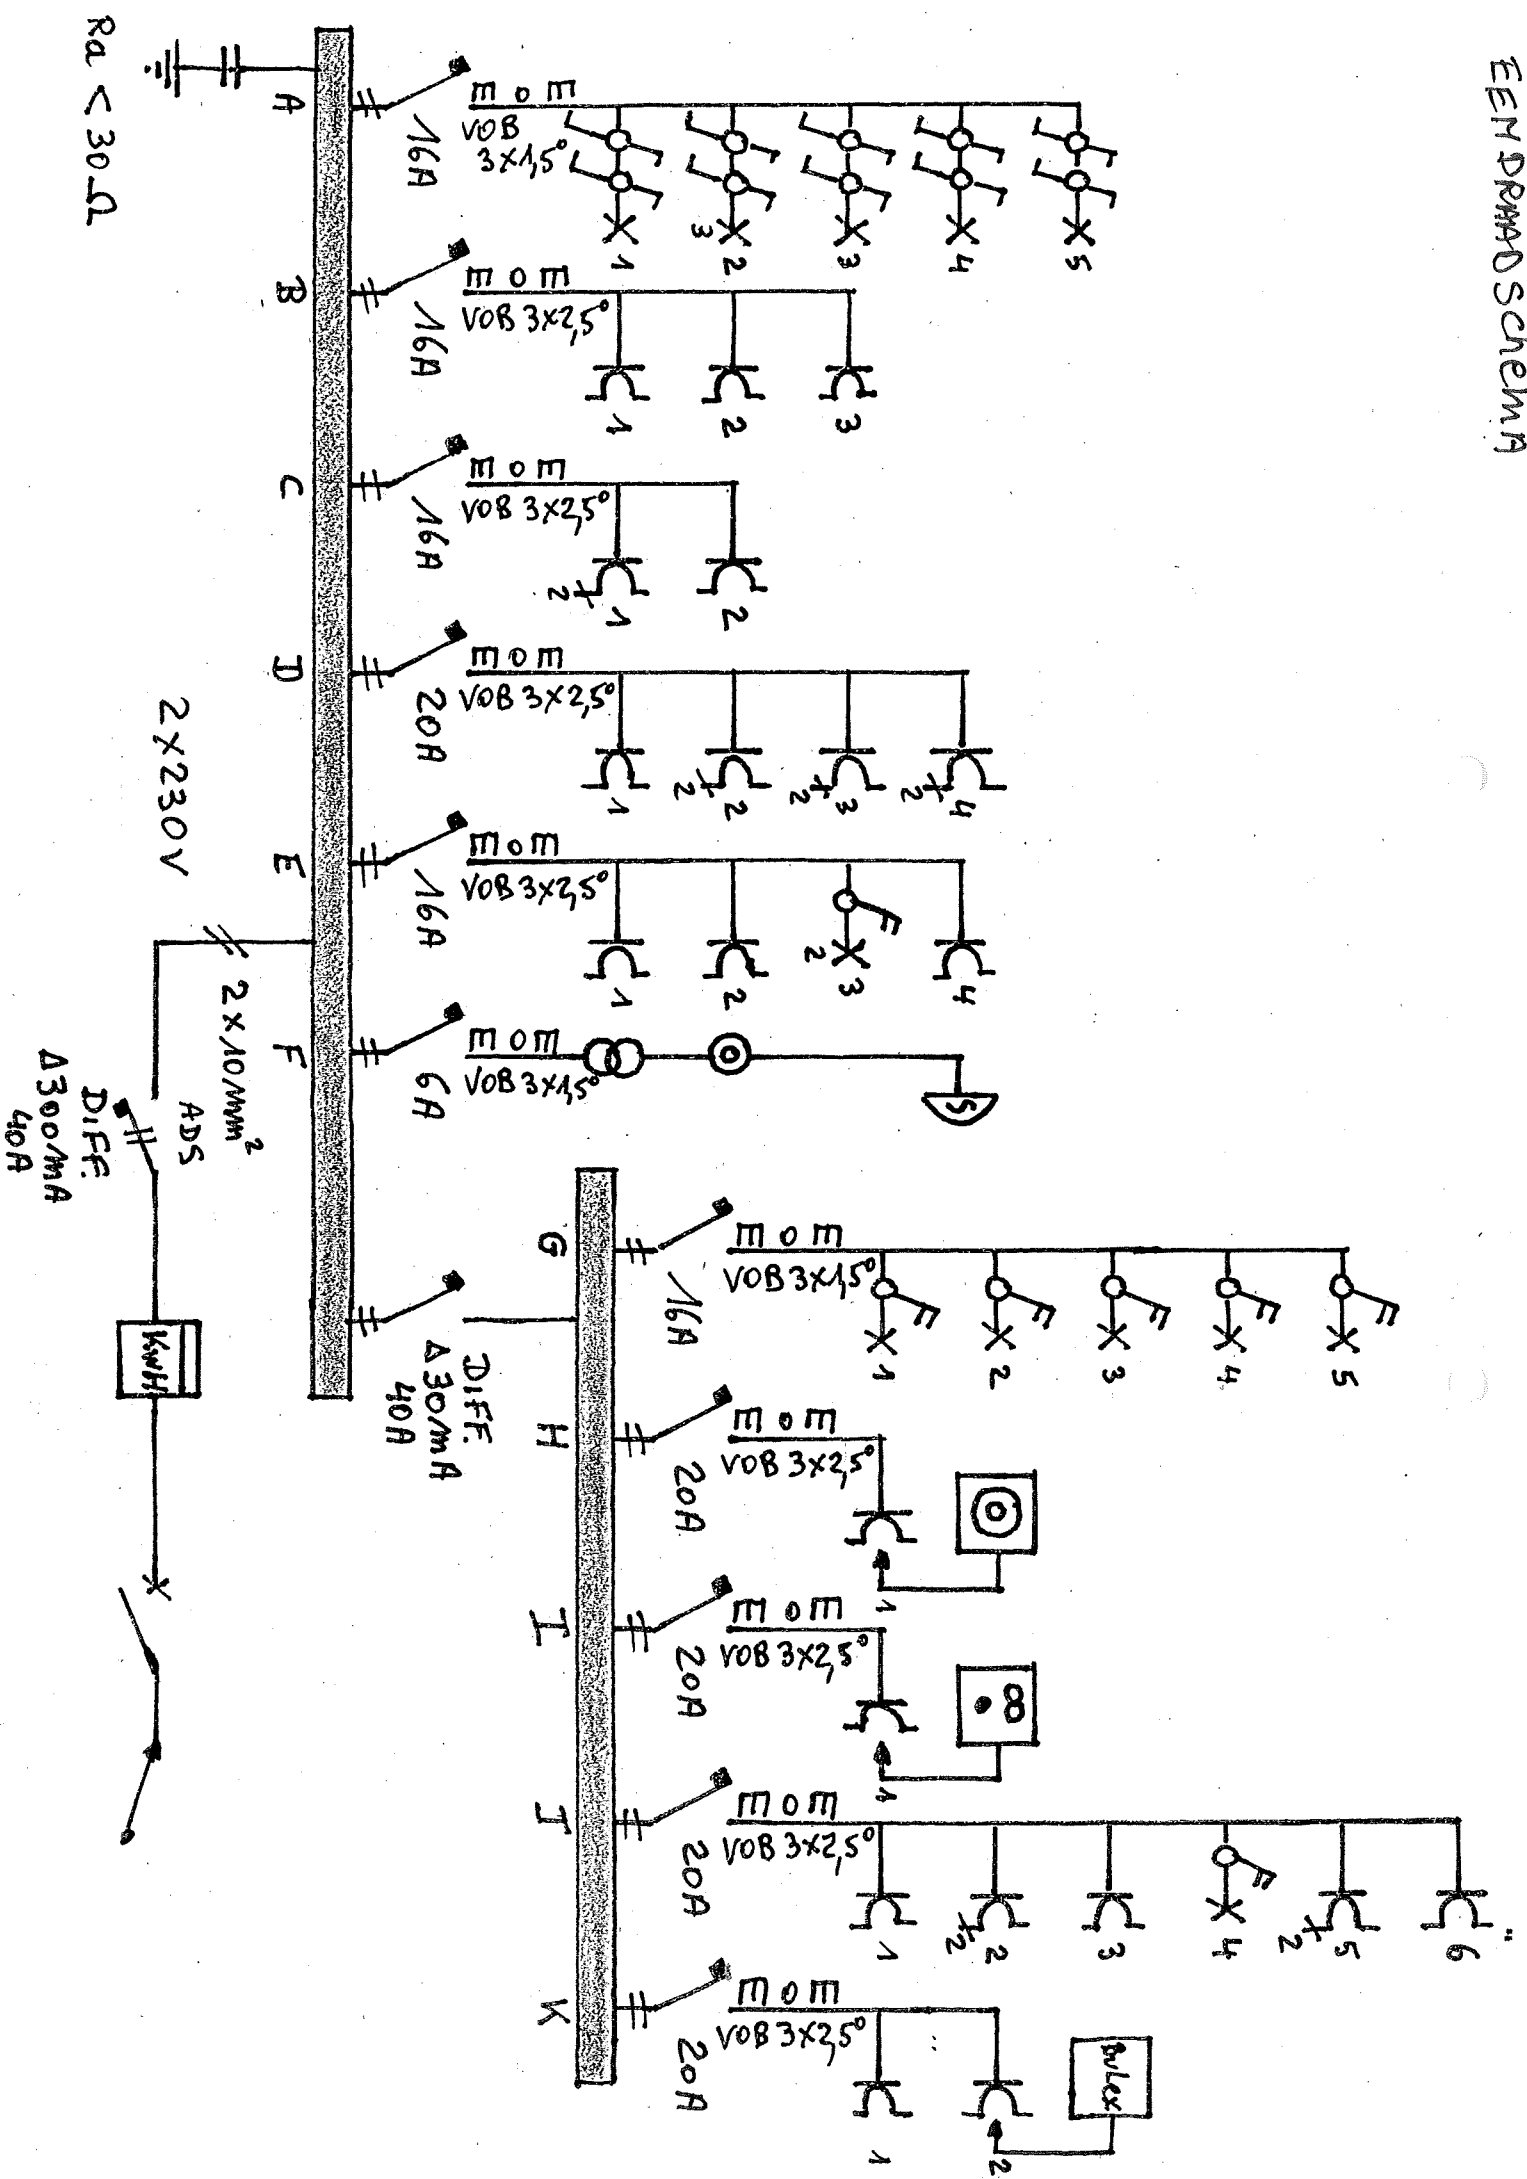

SITUATIESCHEMA

GELIJKVLOERS

