



## DE INSTALLATIE IS CONFORM

Datum(s) van controle: 06/11/2020

Uitgiftedatum verslag: 07/11/2020

Verslagnummer: 0424-201106-15

### Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

Naam: Technisch Bureau Verbruggen

Adres: Neerveldstraat 109 bus 6, 1200 Brussel

T: 016 63 47 45 E: [btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be](mailto:btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be) Ondernemingsnummer: 0406.486.616

De agent-bezoeker: nummer 0424

### Identificatie van derden:

Opdrachtgever: ELEKTRICITEITSWERKEN LJ

Adres: LANGERODE 15, 3460 ASSENT

Naam eigenaar, uitbater of beheerder: ELEKTRICITEITSWERKEN LJ

Adres: DIJKSTRAAT 54 TL2, 3150 WESPELAAR

Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: ELEKTRICITEITSWERKEN LJ

Adres: LANGERODE 15, 3460 ASSENT

BTW-nummer: 0845994309

### Identificatie van de elektrische installatie:

Naam: ELEKTRICITEITSWERKEN LJ

Adres: DIJKSTRAAT 54 TL2, 3150 WESPELAAR

EAN- code:

Nummer teller: 1SAG1100140018

Private hoogspanningscabine: Nee

Type installatie: werfinstallatie

### Gegevens van de controle:

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019:

Gelijkvormigheidscontrole voor ingebruikname - belangrijke  
wijzigingen/uitbreiding (6.4)

Datum uitvoering van de installatie:

Vanaf 01/06/2020

### Informatie inhoud controle:

1 Controle beperkt tot 1 kring, kring C

2 De werking van de differentieelschakelaars kon niet gecontroleerd worden omdat er nog geen spanning aanwezig was.

Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019: niet toegepast

Ander(e) wettelijk(e) kader(s): n.v.t.



RE06\_01-08\_01 09/20


1 / 3

**Gegevens van de elektrische installatie:**

Spanning en aard van de stroom: Mono 230V  
 Voedingsleiding hoofdbord: Type: XVB - Doorsnede: 4 x 16 mm<sup>2</sup>  
 Type aardelektrode: Aardingslus  
 Aantal borden: 1  
 Nominale waarde bescherming aansluiting: 50A  
 Type algemene schakelaar: 2P 63A/300mA  
 Type aardverbindingssysteem: TT  
 Aantal stroombanen: 1 (reserve inbegrepen)

**BESCHRIJVING:**

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 2P 63 A 300 mA type A,  
 beschermde stroombanen: Zie schema's  
 1x C2.16 -> 2,5 carre -> 2x stopcontact 230 V monofasig

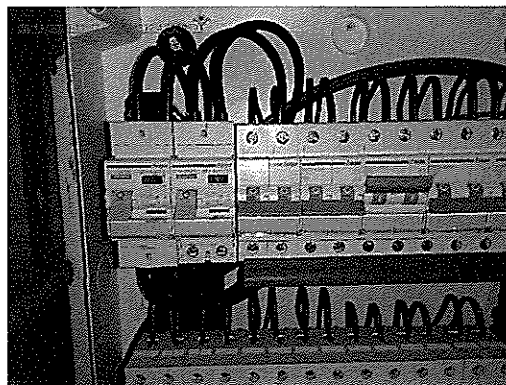

**Resultaten van de controle:**

**Metingen en beproevingen:**

Spreidingsweerstand van de aardverbinding: 5,5 Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: 2 MOhm  
 Test van de differentieelstroominrichtingen via testknop: Niet van toepassing  
 Test van differentieelstroominrichtingen via opwekken foutlus: Niet van toepassing  
 Continuïteit van de beschermingsgeleiders: OK

**Vastgestelde inbreuken:**

Geen

**Opmerkingen:**

Geen

**Besluit van de controle:**

1. De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 06/11/2021

Handtekening van de technisch verantwoordelijke (of namens de technisch verantwoordelijke):



Verslagnummer 0424-201106-15

2 / 3