

☐ Halsendallaan 5 - 1652 Alseberg
☎ 02/380.52.71 ☎ 02/380.89.86

☒ Meensestraat 41 - 8500 Kortrijk
☎ 056/35.76.76 ☎ 056/35.68.87

**KONFORMITEITSONDERZOEK
VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE**

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen
Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.)

Inrichtingen van : res SABLON
Plaats van onderzoek : Keizersslaan – Accolaystraat BRUSSEL
Installateur : Deblaere Roeselare
- B.T.W.-nummer :
- of identiteitskaartnr : uitgereikt te : op datum van :
Aard van de inrichting : Appart. 2B Stroomleveraar : Sibelgaz
Agent-Onderzoeker : ... Colpaert Mario Datum van onderzoek : ... 15/12/2003

- Bedrijfsspanning	3x231V.....	- Beschrijving van de stroombanen :
- Doorsnede voedingskabel	10mm.....	2x16A aut.....
- Algemene bescherming	max.40A.....	6x20A aut.....
- Type algemene schakelaar	AUT.....	2x20A/3P aut.....
- Type aardelektrode(s)	LUS.....	
- Aardspreidingsweerstand	1ohm.....	
- Algemene isoleringsweerstand	1Mohm....	
- Aantal borden en eindstroombanen	1/9.....	
- Algemene differentieelschakelaar	0,3A/40A.....	
- Bijkomende differentieelschakelaar(s)	0,03A/40A.....	

- de differentieelschakelaars zijn in overeenstemming met de spreidingsweerstand van de aardelektrode.
- de beschermingsinrichtingen tegen overstroom zijn in overeenstemming met de doorsneden die ze beschermen.
- verwarmingstoestellen : boiler eco-kachel convectoren.....

Vastgestelde inbreuken :

GEEN.



De elektrische installatie werd konform bevonden aan de bovenvermelde voorschriften; de algemene differentieel-schakelaar werd verzegeld; het eendraadsschema en het situatieschema werden voor gezien getekend.
Volgend controlebezoek uiterlijk op ... 15/12/2028

Agent-Onderzoeker,

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

1. Dit PV dient bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
2. Elke wijziging van de installatie dient in het dossier vermeld.
3. Elk ongeval door personen overkomende wijten aan de elektrische installatie dient zonder verwijl gemeld aan het Ministerie van Economische Zaken, Dienst Elektrische Energie.



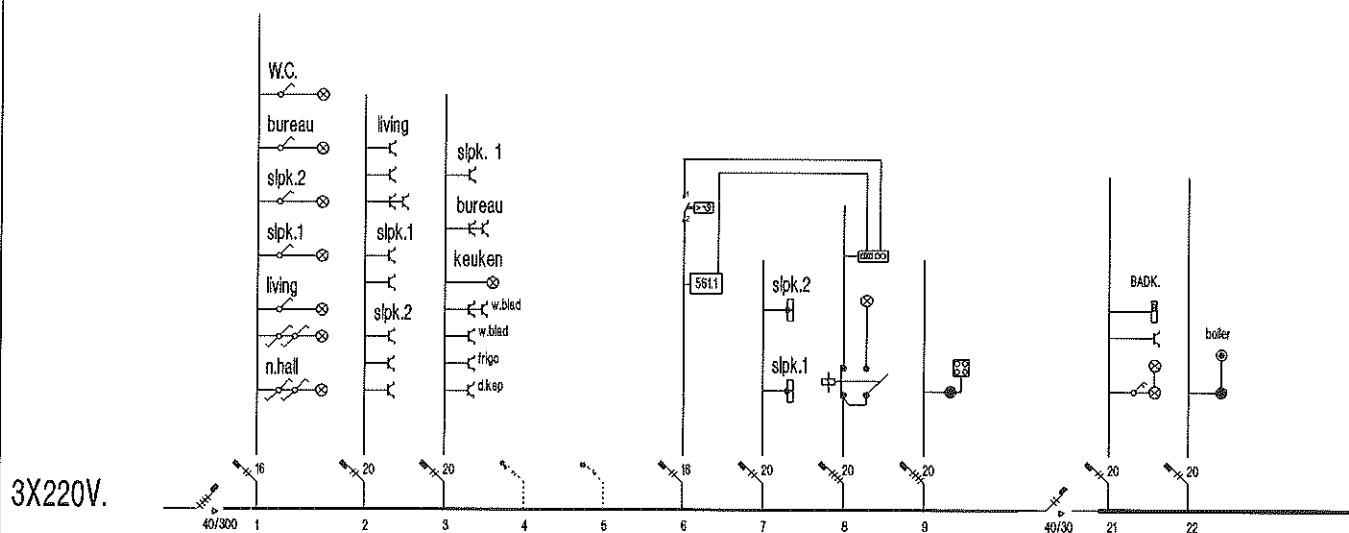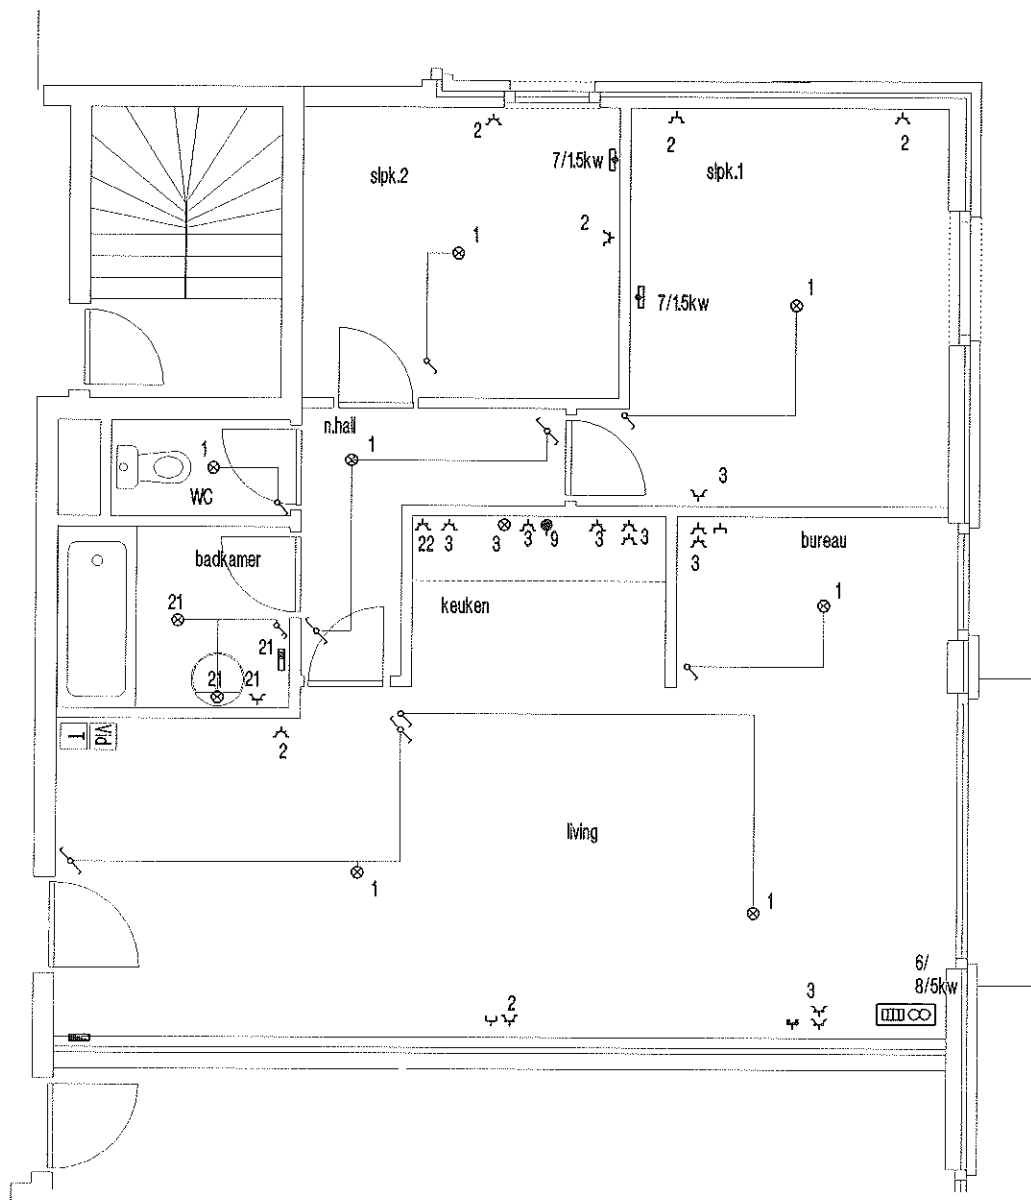

3X220V.

KLANT

N.V. SENIOR INVEST BRUSSELS

Louizalaan, 382,

1050 Brussel

DATUM : 15.12.2002

FILE: SABLON/2B

PROJECT :

SABLON - BRUSSEL



ELEKTRICITEIT

ETN.DEBLAERE & C^o
ROSELAERE TEL 061/20.04.06