

Elektrische installaties op lage en zeer lage spanning (Boek 1 - KB 08/09/2019)
Algemene Directie Energie

DE INSTALLATIE IS CONFORM

Datum(s) van controle: 30/06/2023 **Uitgiftedatum verslag:** 30/06/2023
Verslagnummer: 0345-230630-01

Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

Naam: Normec BTV
Adres: Roderveldlaan 2, 2600 Berchem
T: 03 216 28 90 E: antwerpen-btv@normecgroup.com Ondernemingsnummer: 0406.486.616
De agent-bezoeker: nummer 0345

Identificatie van derden:

Opdrachtgever: ELEKTOM - NYS TOM
Adres: BROEKSTRAAT 9, 2150 BORSBEEK
Naam eigenaar, uitbater of beheerder: LUYCKX
Adres: DEURNestraat 197, 2640 MORTSEL
Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: ELEKTOM - NYS TOM
Adres: BROEKSTRAAT 9, 2150 BORSBEEK
BTW-nummer: 0886999276

Identificatie van de elektrische installatie:

Naam: LUYCKX
Adres: DEURNestraat 197, 2640 MORTSEL
EAN- code:
Nummer teller: 1SAG1100422949
Private hoogspanningscabine: Nee
Type installatie: Wooneenheid

Gegevens van de controle:

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019: Controlebezoek (6.5)
Datum uitvoering van de installatie: Vanaf 01/10/1981 tot 01/06/2020

Informatie inhoud controle:

1 PV-installatie behoort niet tot de controle, reeds gekeurd door ACA 202112001067



VMA - 62.00

Elektrische installaties
op lage en zeer lage
spanning (Boek 1 - KB
08/09/2019)

Maatschappelijke zetel / Siège social:
Roderveldlaan 2
2600 Berchem

Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616
RPR Antwerpen / RPM Anvers
normecbtv.com

Elektrische installaties op lage en zeer lage spanning (Boek 1 - KB 08/09/2019)

Algemene Directie Energie

Gegevens van de elektrische installatie:

Spanning en aard van de stroom: Mono 230V

Voedingsleiding hoofdbord: Type: XVB - Doorsnede: 3G10 mm²

Type aardelektrode: Onbekend

Aantal borden: 2

Nominale waarde bescherming aansluiting: 40A

Type algemene schakelaar: 2P 40A/300mA

Type aardverbindingssysteem: TT


Aantal stroombanen: 0+17 (reserve inbegrepen)

BESCHRIJVING:

Zie ééndraadsschema's en situatieplannen

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 2P 40 A 300 mA type A,
beschermde stroombanen: Zie schema's

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 40 A 30 mA type A,
beschermde stroombanen: Zie schema's

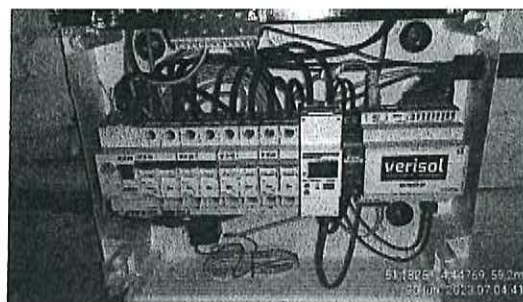

Ref. verslag gelijkvormigheidscontrole: zie opmerking

Plaatsaanduiding ondergrondse leidingen: n.v.t.

Resultaten van de controle:

Metingen en beproevingen:

Spreidingsweerstand van de aardverbinding: 24,4 Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: 6 MOhm

Test van de differentieelstroominrichtingen via testknop: OK

Test van differentieelstroominrichtingen via opwekken foutlus: OK

Continuïteit van de beschermingsgeleiders: OK

Vastgestelde inbreuken:

Geen

Opmerkingen:

- 1 Dit controlebezoek heeft ook als doel om het dossier van de elektrische installatie opnieuw te vervolledigen (afwezigheid vorige controleverslagen).
- 2 De uitvoering van het project of de werkzaamheden zijn aangevangen vóór 01/06/2023; de gelijkvormigheidscontrole werd uitgevoerd met toepassing van punt 1 van onderafdeling 6.5.8.1 van Boek 1.

Besluit van de controle:

VMA - 62.00





Maatschappelijke zetel / Siège social:
Roderveldlaan 2
2600 Berchem

Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616
RPR Antwerpen / RPM Anvers
normecbtv.com


Elektrische installaties
op lage en zeer lage
spanning (Boek 1 - KB
08/09/2019)


Kast PV

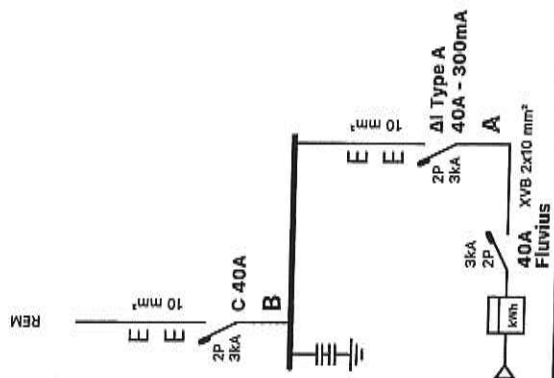


INSTALLATEUR		KEURING		KLANT		WERF	
Naam	Elektom	Organisatie		Naam	Luyckx	Naam	Luyckx
BTW	BE0886.999.276	Naam		Straat	Deurnestraat 197	Straat	Deurnestraat 197
Datum	28 apr. 2023	Datum	30/06/23	Gemeente	Mortsel	Gemeente	Mortsel
Handtekening		Handtekening		Handtekening		Handtekening	
						Spanning	
						2x240V	

Zekeringkast

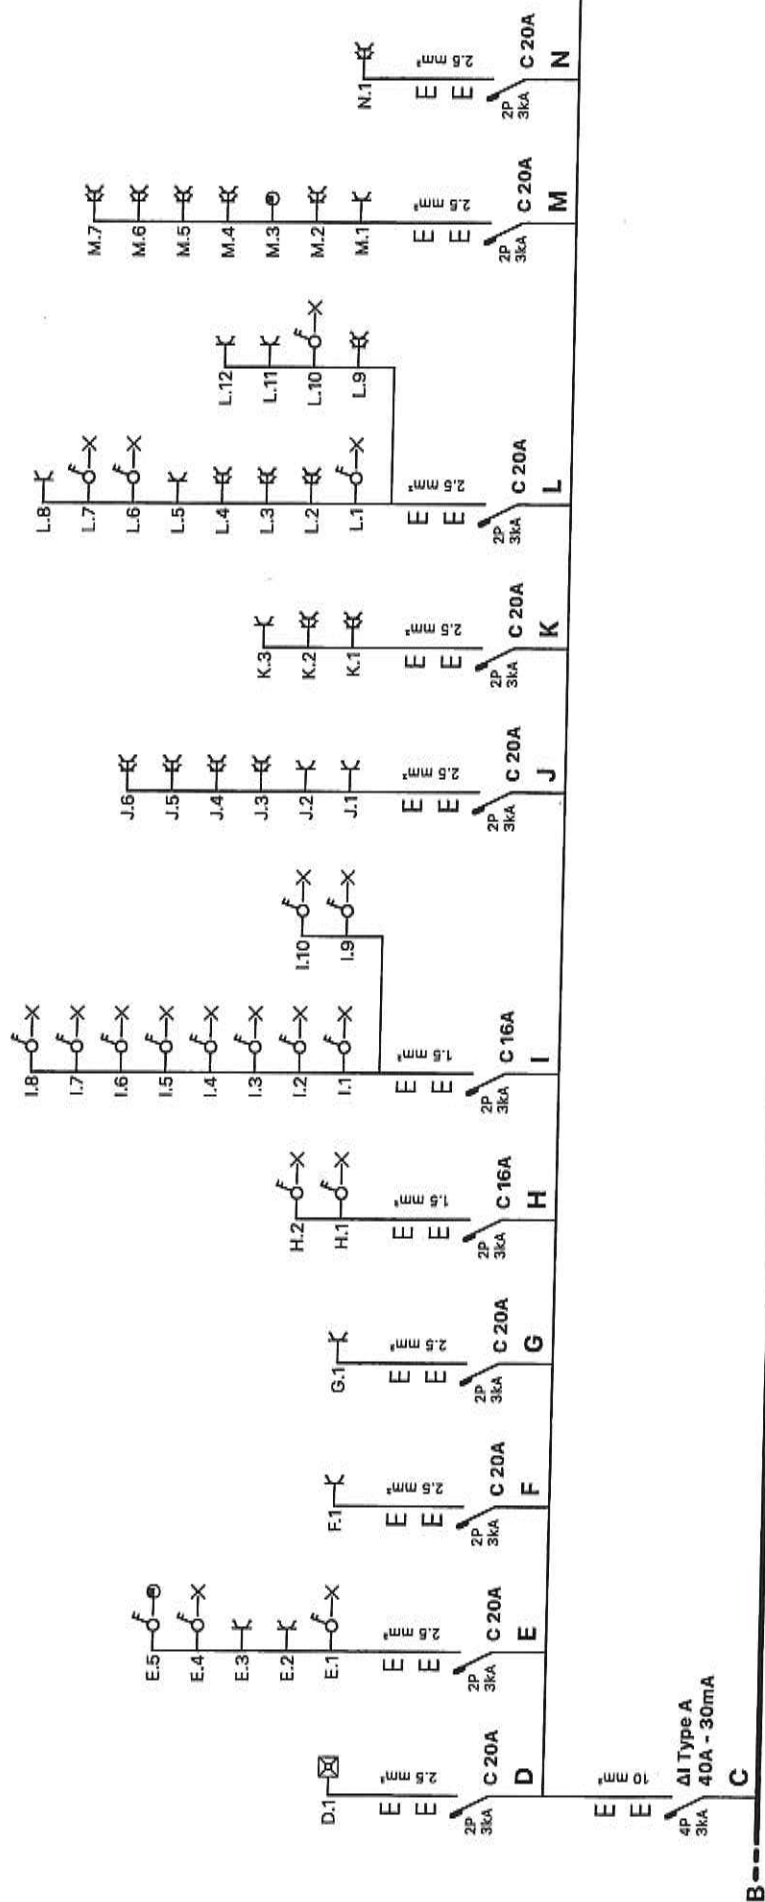


INSTALLATEUR		KEURING		KLANT		WERF			
Naam	Elektom	Organisatie		Naam	Luyckx	Naam	Luyckx	Spanning 2x240V	
BTW	BE0886.999.276	Naam		Deurnestraat 197	Straat	Deurnestraat 197	Straat		Deurnestraat 197
Datum	28 apr. 2023	Datum		Mortsel	Gemeente	Mortsel	Gemeente		Mortsel
Handtekening		Handtekening			Handtekening		Handtekening		

1e

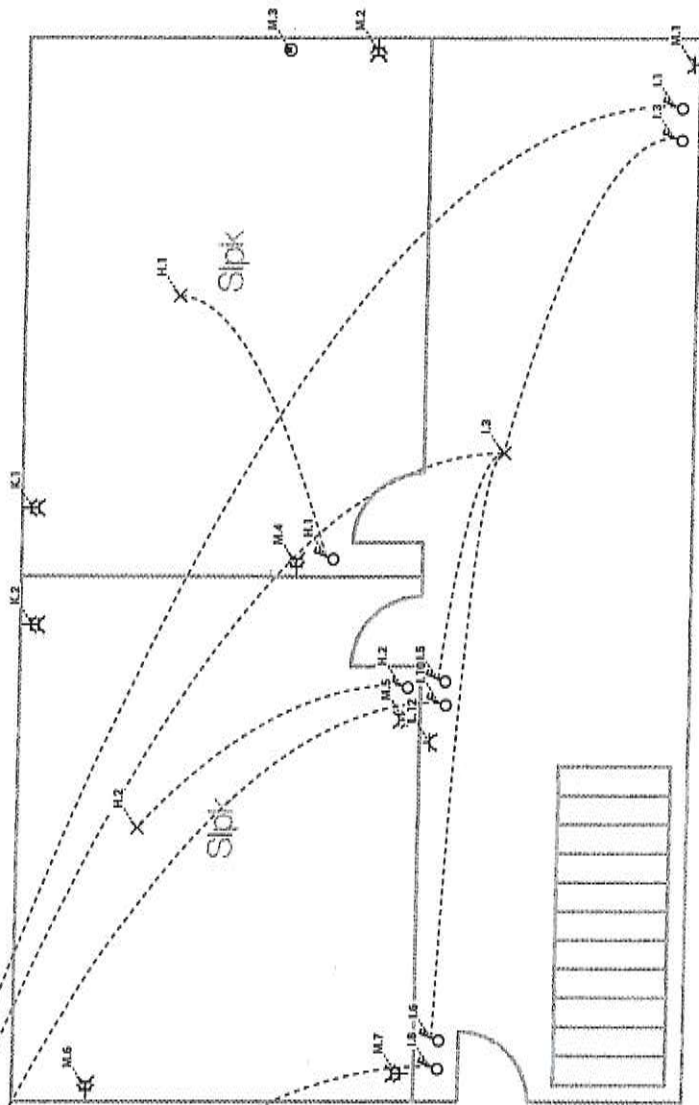


INSTALLATEUR		KEURING		KLANT		WERF		Spanning	
Naam	Elektom	Organisatie		Naam	Luyckx	Naam	Luyckx	2x240V	
BTW	BE0886.999.276	Naam		Straat	Deurnestraat 197	Straat	Deurnestraat 197		
Datum	28 apr. 2023	Datum		Gemeente	Mortsel	Gemeente	Mortsel		
Handtekening		Handtekening		Handtekening		Handtekening			


Badkamer

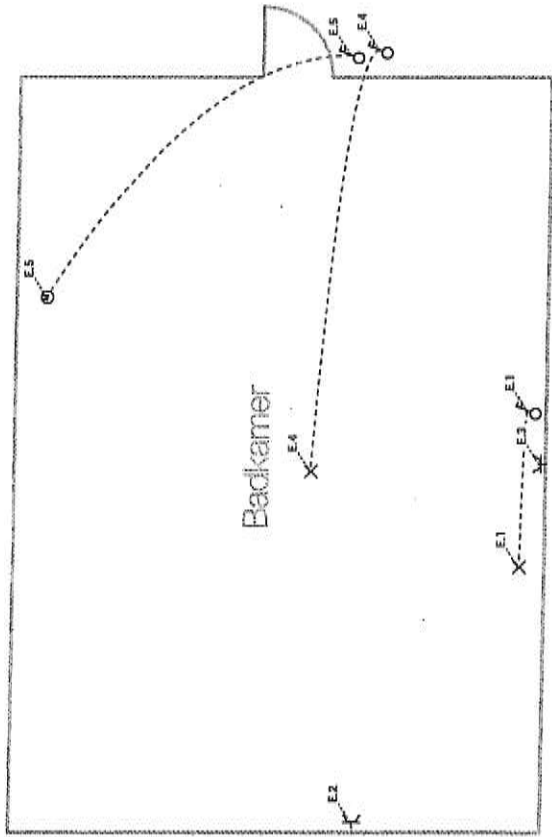

INSTALLATEUR		KEURING		KLANT		WERF			
Naam	Elektom	Organisatie		Naam	Luyckx	Naam	Luyckx		
BTW	BE0886.999.276	Naam		Straat	Deurnestraat 197	Straat	Deurnestraat 197		
Datum	28 apr. 2023	Datum	30/06/23	Gemeente	Mortsel	Gemeente	Mortsel		
Handtekening		Handtekening		Handtekening		Handtekening			
								Spanning	2x240V

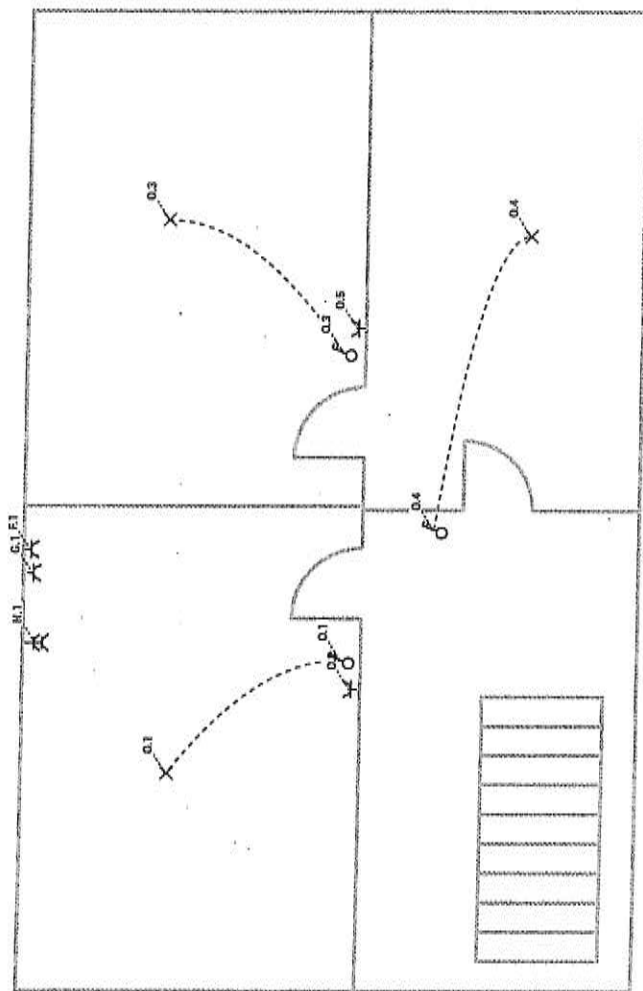


INSTALLATEUR	KEURING	KLANT	WERF	
Naam Elektom BTW BE0886.999.276 Datum 28 apr. 2023 Handtekening	Organisatie Naam Datum Handtekening 30/06/23	Naam Luyckx Straat Deurnestraat 197 Gemeente Mortsel Handtekening	Naam Luyckx Straat Deurnestraat 197 Gemeente Mortsel Handtekening	Spanning 2x240V

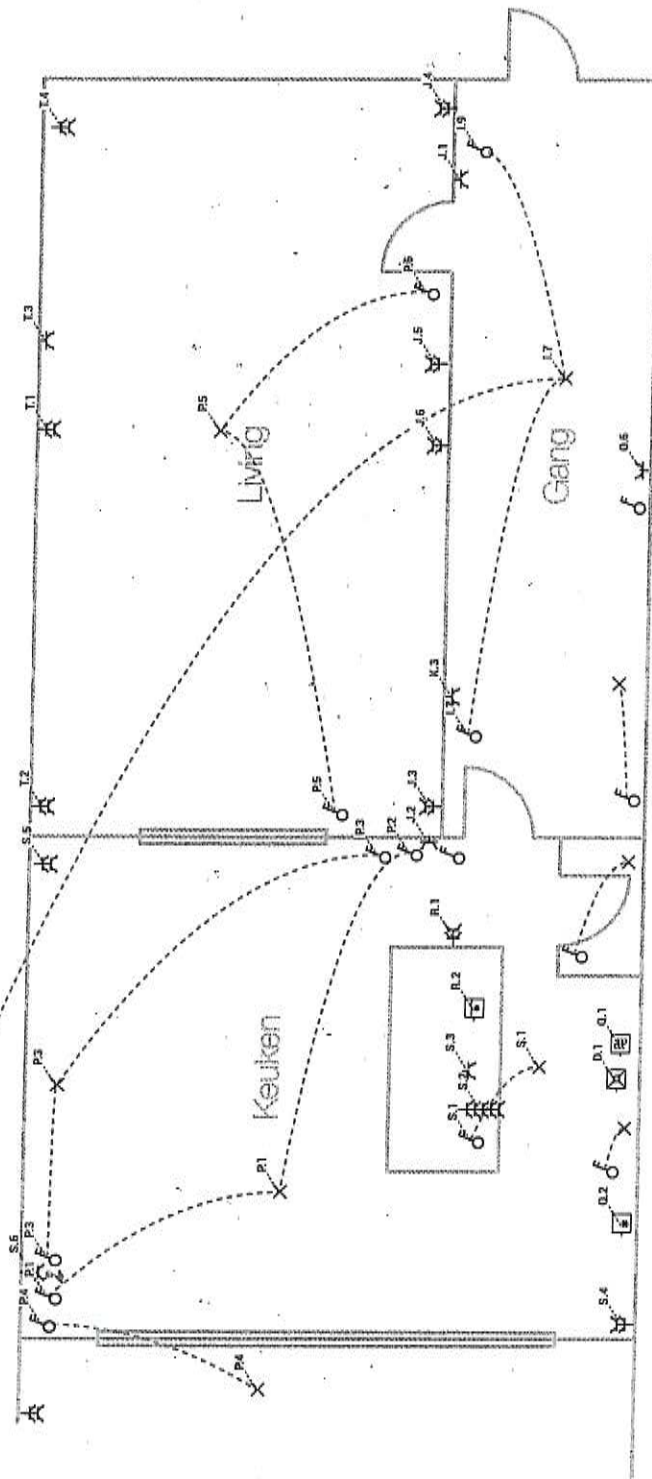

INSTALLATEUR		KEURING		KLANT		WERF			
Naam	Elektorm	Organisatie		Naam	Luyckx	Naam	Luyckx	Spanning	
BTW	BE0886.999.276	Naam		Straat	Deurnestraat 197	Straat	Deurnestraat 197		
Datum	28 apr. 2023	Datum		Gemeente	Mortsel	Gemeente	Mortsel		
Handtekening		Handtekening		Handtekening		Handtekening			

2e

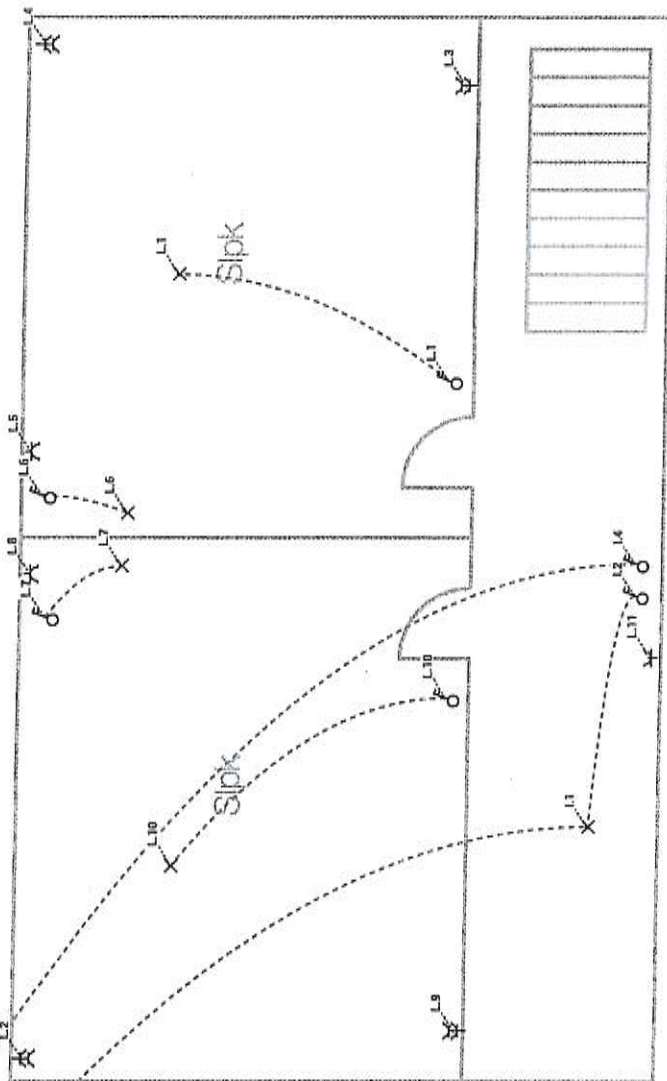

INSTALLATEUR

Naam
BTW
Datum
Handtekening

Elektom
BE0886.999.276
28 apr. 2023

KEURING

Organisatie
Naam
Datum
Handtekening

30/06/23

KLANT

Naam
Straat
Gemeente
Handtekening

Luyckx
Deurnestraat 197
Mortsel

WERF

Naam
Straat
Gemeente
Handtekening

Luyckx
Deurnestraat 197
Mortsel

Spanning

2x240V