

Nr 0475

CONTROLEVERSLAG VAN EEN ELEKTRISCHE LS EN ZLS INSTALLATIE

Verslag nr.: 54161220101	Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk (Naam - Voornaam):
Datum van onderzoek: 26/12/2010	ELDOCAM
Eigenaar Naam - Voornaam: Thomson J.	BTW nr. / I.K. nr.: BE0460 209 867.
Adres: Chaussée de Malinvaux 317 1940 Werenbeker OPPEN	Adres installatie: idem eigenaar

1) **REFERENTIES:** AREI - interne procedure : CHECK-LIST-INS -E-10

2) **SOORT CONTROLE:**

- ☒ Controle vóór het onder spanning zetten van een huishoudelijke LS en ZLS-installatie.
☐ Controlebezoek van een huishoudelijke LS en ZLS installatie voor verzorging van het vermogen op het openbaar distributienet.

3) **INSTALLATIE:**

- ☒ Woonruimte ☐ Gemeenschappelijke delen ☐ Anderen:, volgens het: ☐ Art.86 ☐ Art.87 van het AREI.
 Verdeler: ... Aansluiting volgens kablering van het bord: Spanning: 3x230 V.
 Voeding van het hoofdbord (DNB): 4 x 10 mm². Beveiliging aansluiting (Hoofdbord): 32 A. (☐ In max. te voorzien)
 Voedingskolom: 4 x 10 mm². Algemeen lastschakelaar: diff 40A 16,3A A.
 Aantal borden: 24. Aantal eindkringen: 27. Re = 2,2 Ω RIGEN = 2 MΩ.
 Soort aarding: ☐ Ius ☒ piketten -

Differentieel	I _n en	I _{cc} en	I _Δ en	Beschermde	I _n in	I _{cc} in	I _Δ in	Beschermde	I _n in	I _{cc} in	I _Δ in	Beschermde
	A	kA	A	kringen	A	kA	A	kringen	A	kA	A	kringen
Principale	40	3000	0,3	alle	40	3000	0,03	1,1,11,0				

4) **BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE:** EAN CODE: 54161220101

Kringen	Beveiligingen	Doorsnede	Kringen	Beveiligingen	Doorsnede
Zie schema's - bord principale	①		cuisine	②	
			garage	③	
			maisonette	④	

5) **GEBREKEN:**

geen.

6) **NOTA'S:** - De algemene differentieel : ☐ was reeds verzegeld ☐ mocht niet verzegeld worden ☐ werd verzegeld
☒ is onverzegeld ☐ geen differentieel

- De schema's: ☒ werden ondertekend ☐ zijn niet ondertekend ☐ niet aanwezig
 - Installatie: ☒ gas- en/of waterleiding ☒ sanitair: ☐ niet geplaatst op de dag van de controle.
☐ Equipotentiaal verbinding aanwezig maar niet aangesloten. Deze dienen te worden aangesloten bij de realisatie van de installatie. ☒ Ontvangers (lichtpunten, vaste toestellen, ...) niet geplaatst.

7) **BESLUIT:**

- ☒ **De installatie is conform.** Het volgende bezoek is te voorzien vóór: 20/01/2011 2041.
☐ **De installatie is niet conform.** De nodige gevolgen om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen (i/o) moeten zonder uitstel uitgevoerd worden, en moeten er de nodige maatregelen genomen worden, indien de installatie de dienst blijft verzekeren, dat er geen enkel gevaar bestaat voor personen en eigendommen.
☐ Binnen de termijn van één jaar vanaf heden, en indien deze tweede controle geweigerd wordt of in het geval van blijvende inbreuken, zal een kopie van dit verslag conform Art. 276.02 van het AREI aan de Administratie van Energie voor het toezicht op huishoudelijke elektrische installaties verstuurd worden.
☐ **De resultaten van de controle laten niet toe de installatie conform te verklaren.** Een bijkomend onderzoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd om het dossier te vervolledigen. Dit document bekrachtigt niet het onder spanning zetten of de versterking van de bezochte installatie.

Nota : Alle informatie verkregen tijdens onze inspecties blijven vertrouwelijk.

Inspecteur (Naam en Handtekening),

Datum afgifte

De aanvrager (Naam en handtekening)

In opdracht van SOCOTEC BELGIUM VZW,

Nr 0475

CONTROLEVERSLAG VAN EEN ELEKTRISCHE LS EN ZLS INSTALLATIE

Verslag nr.: 56/16/22/01	Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk (Naam - Voornaam): ELDOCAM
Datum van onderzoek: 20/12/2016	BTW nr. / I.K. nr.: BE 0460 909 867
Eigenaar Naam - Voornaam: Thonson	Adres installatie: idem eigenaar.
Adres: Chaussée de Woluwe 317 1970 Wierzenbosse OPPEM	

1) **REFERENTIES:** AREI - interne procedure : CHECK-LIST-INS -E-10

2) **SOORT CONTROLE:**

- ☐ Controle vóór het onder spanning zetten van een huishoudelijke LS en ZLS-installatie.
☐ Controlebezoek van een huishoudelijke LS en ZLS installatie voor verzwaring van het vermogen op het openbaar distributienet.

3) **INSTALLATIE:**

- ☐ Woonenheid ☐ Gemeenschappelijke delen ☐ Anderen:, volgens het: ☐ Art.86 ☐ Art.87 van het AREI.
 Verdelers: Aansluiting volgens kabling van het bord: Spanning: 230 V.
 Voeding van het hoofdbord (DNB): 1 X 10 mm². Beveiliging aansluiting (Hoofdbord): A. (☐ In max. te voorzien)
 Voedingskolom: 1 X mm². Algemeen lastschakelaar: A.
 Aantal borden: Aantal eindkringen: R_E = Ω R_{IGEN} = MΩ.
 Soort aarding: ☐ Ius ☐ piketten -

Differentieel	I _n en A	I _{cc} en kA	I _Δ en A	Beschermde kringen	I _n in A	I _{cc} in kA	I _Δ in A	Beschermde kringen	I _n in A	I _{cc} in kA	I _Δ in A	Beschermde kringen
Principale	40	3000	0,3	alle	60	3000	0,03	6/4/11,0				

4) **BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: EAN CODE:** 56/16/22/01/0215 - V12

Kringen	Beveiligingen	Doorsnede	Kringen	Beveiligingen	Doorsnede
Zie schema's. Bord principale	①		cuisine, garage, mansonette	② ③ ④	

5) **GEBREKEN:**

geen

- 6) **NOTA'S :** - De algemene differentieel : ☐ was reeds verzegeld ☐ mocht niet verzegeld worden ☐ werd verzegeld
☐ is onverzegeld ☐ geen differentieel
 - De schema's: ☐ werden ondertekend ☐ zijn niet ondertekend ☐ niet aanwezig
 - Installatie: ☐ gas- en/of waterleiding ☐ sanitair: ☐ niet geplaatst op de dag van de controle.
☐ Equipotentiaal verbinding aanwezig maar niet aangesloten. Deze dienen te worden aangesloten bij de realisatie van de installatie. ☐ Ontvangers (lichtpunten, vaste toestellen, ...) niet geplaatst.

7) **BESLUIT:**

- ☐ **De installatie is conform.** Het volgende bezoek is te voorzien vóór: 20/12/2016 041.
- ☐ **De installatie is niet conform.** De nodige gevolgen om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen (i/o) moeten zonder uitstel uitgevoerd worden, en moeten er de nodige maatregelen genomen worden, indien de installatie de dienst blijft verzekeren, dat er geen enkel gevaar bestaat voor personen en eigendommen.
- ☐ Binnen de termijn van één jaar vanaf heden, en indien deze tweede controle geweigerd wordt of in het geval van blijvende inbreuken, zal een kopie van dit verslag conform Art. 276.02 van het AREI aan de Administratie van Energie voor het toezicht op huishoudelijke elektrische installaties verstuurd worden.
- ☐ **De resultaten van de controle laten niet toe de installatie conform te verklaren.** Een bijkomend onderzoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd om het dossier te vervolledigen. Dit document bekrachtigd niet het onder spanning zetten of de versterking van de bezochte installatie.

Nota : Alle informatie verkregen tijdens onze inspecties blijven vertrouwelijk.

Inspecteur (Naam en Handtekening),

Datum afgifte

De aanvrager (Naam en handtekening)


In opdracht van SOCOTEC BELGIUM VZW,

RAP/SOCOTEC/E01(nl)/0215 - V12

COFFRET CUISINE

ALIM DISJONCTEUR H COFFRET PRINCIPAL

Eendraadsschema/Schéma unifilaire

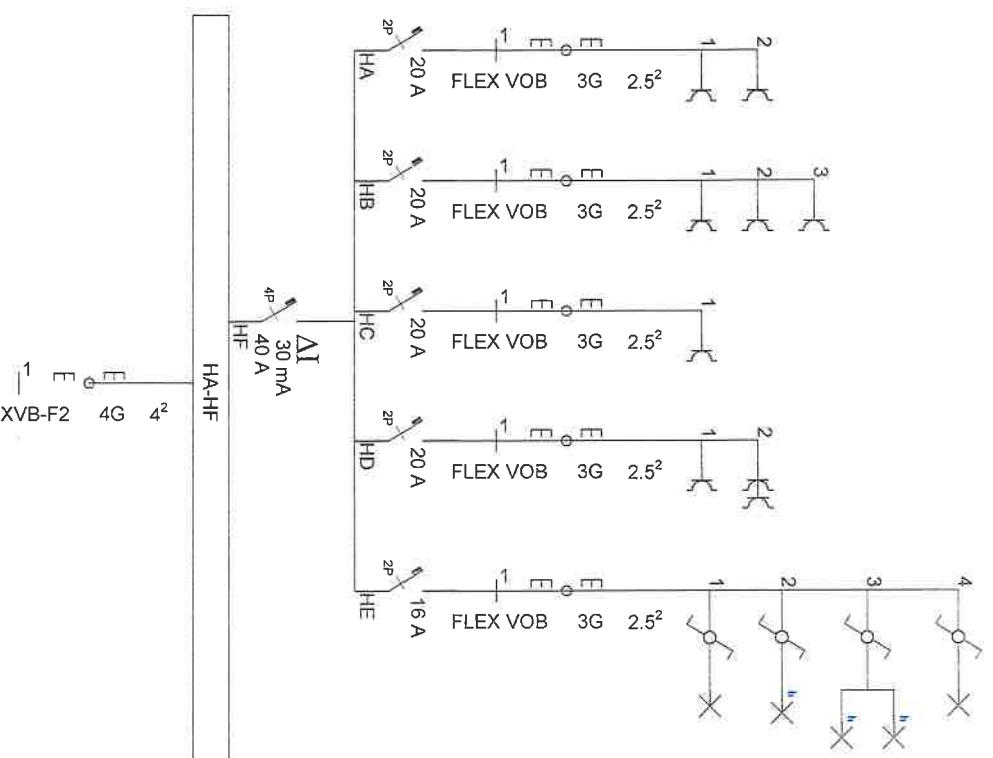


INSTALLATEUR	KEURING/CONTROLE	WERF/CHANTIER	
Naam/Nom ELDOCAM BTW / TVA BE 0460 209 867 Datum/Date 17-12-2016 Handtek/Sign 	Organ's. Naam/Nom  HAEST Datum/Date Jef Handtek/Sign 	Naam/Nom THOMSON J. Straat/Rue CHASSE DE MALINES 317 Gemeen/Comm 1970 WEZMBEEK OPPEM Handtek/Sign	3, 230V~  FIX-O-CAD vynekiar 02541

20 DEC 2016

COFFRET PRINCIPAL

Eendraadsschema/Schéma unifilaire

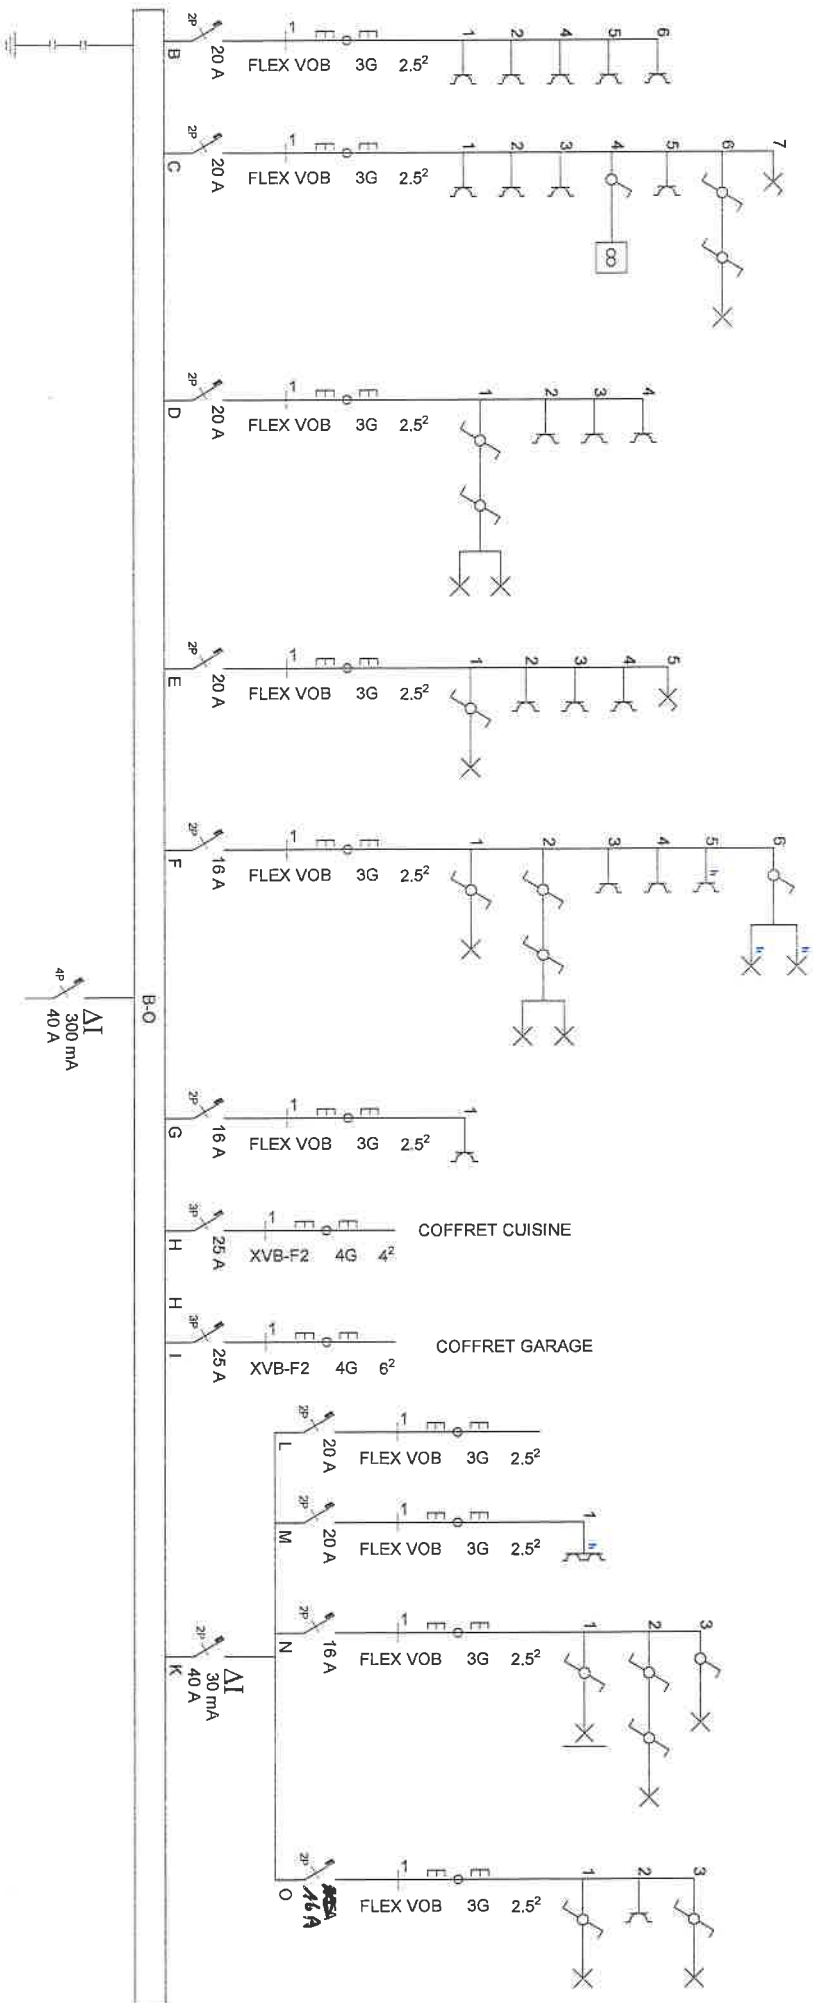

INSTALLATEUR

Naam/Nom **ELDOCAM**
 BTW / TVA **BE 0460 209 867**
 Datum/Date **17-12-2016**
 Handtekt/Sign

KEURING/CONTROLE

Organis. **SOCOTEC**
 Naam/Nom **HAEST**
 Datum/Date **Jef**
 Handtekt/Sign


WERF/CHANTIER

Naam/Nom **THOMSON J.**
 Straat/Rue **CHASSE DE MALINES 317**
 Gemeen/Comm **1970 WEZEMBEEK OPPEM**
 Handtekt/Sign

3, 230V~

FIX-O-CAD
vyndeker
 02541

20 DEC 2016

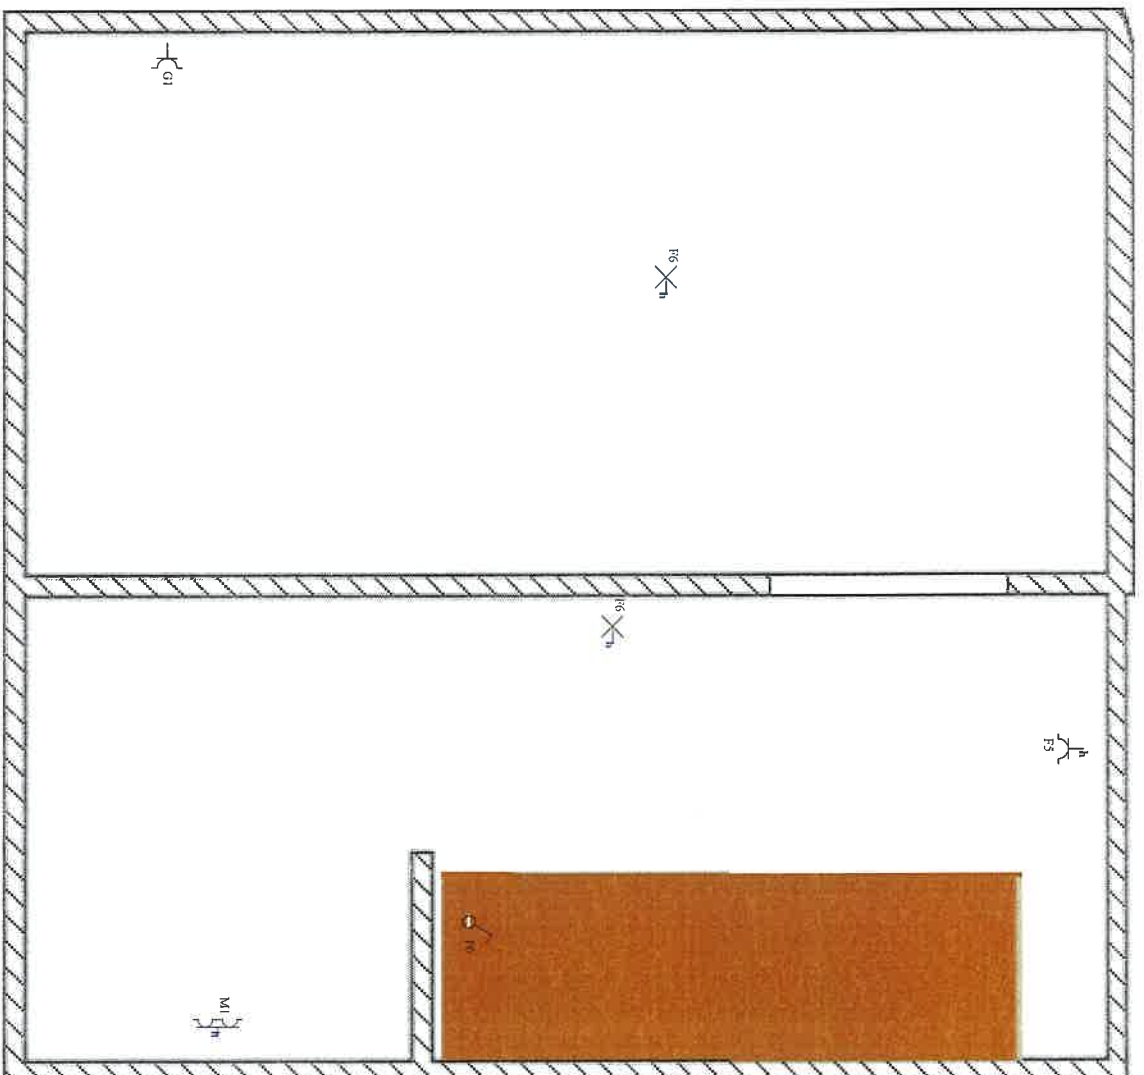

CAVE

Situatieschema / Schéma de situation

INSTALLATEUR

Naam/Nom **ELDOCAM**
 BTW / TVA **BE 0460 209 867**
 Datum/Date **17-12-2016**
 Handtek/Sign

KEURING/CONTROLE

Organis. **HAEST**
 Naam/Nom **Jef**
 Datum/Date **20 DEC 2016**
 Handtek/Sign

WERF/CHANTIER

Naam/Nom **THOMSON J.**
 Straat/Rue **CHASSE DE MALINES 317**
 Gemeen/Comm **1970 WEZEMBEEK OPPEM**
 Handtek/Sign


3, 230V~



FIX-O-CAD

vyncke

02541

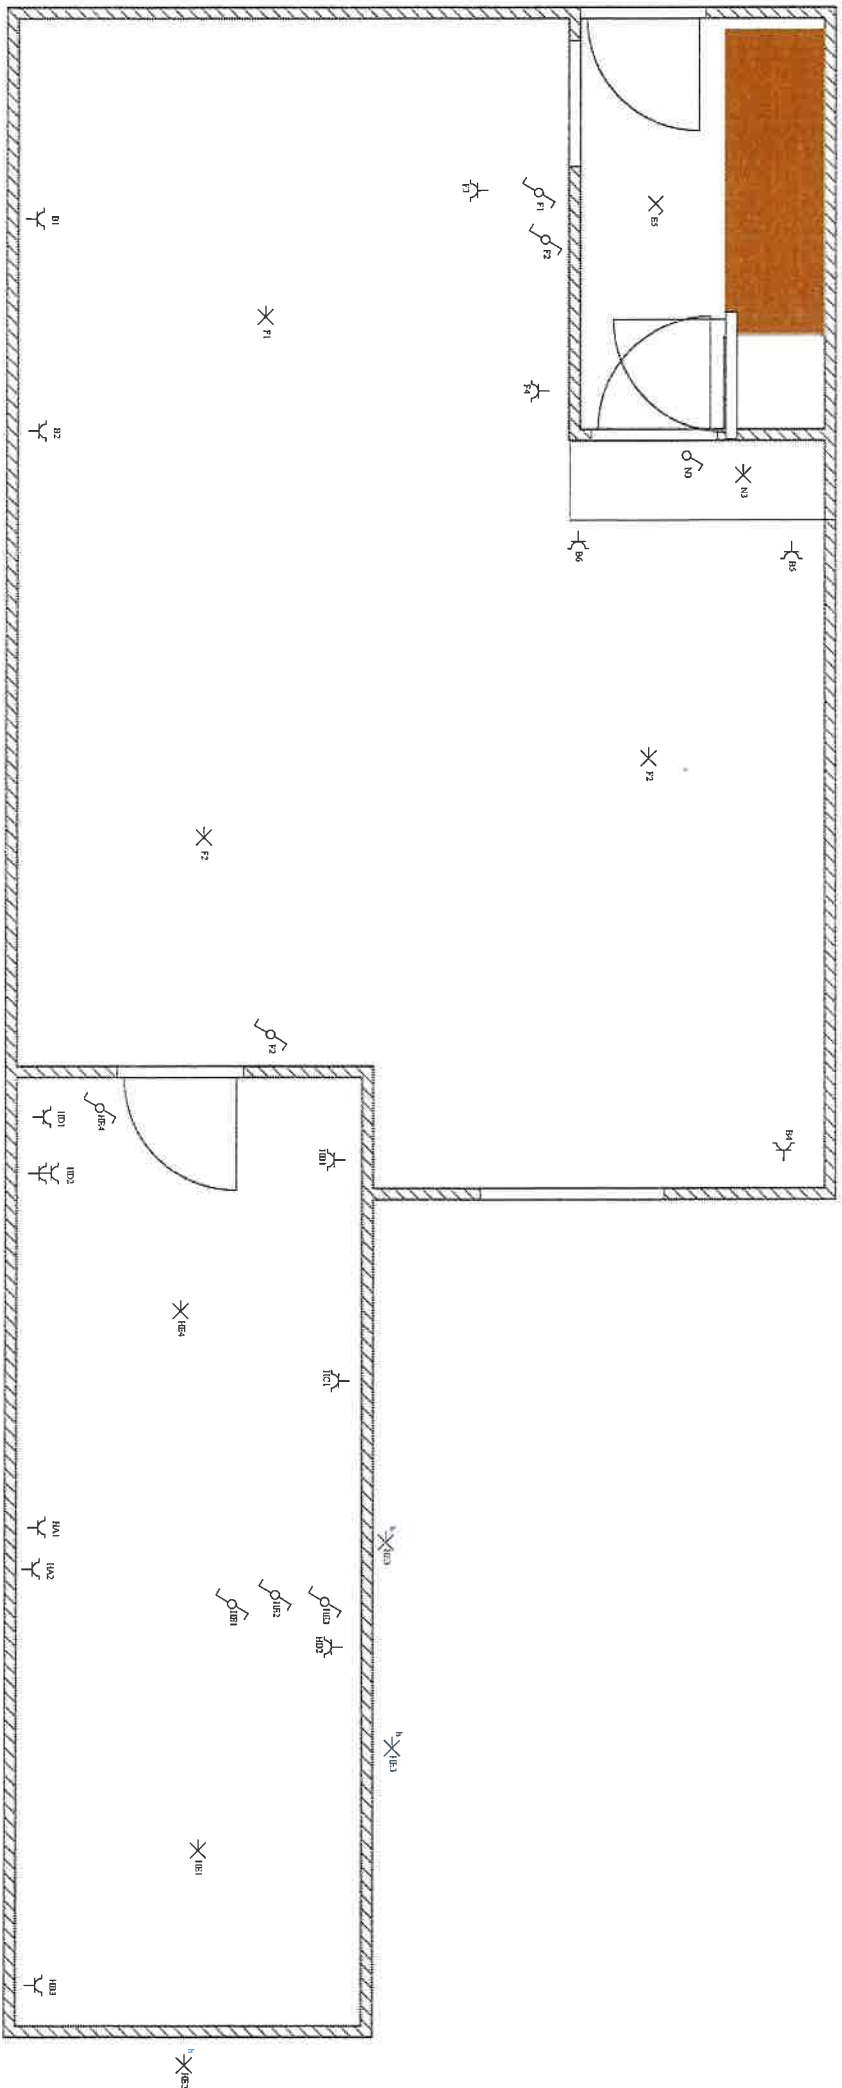

REZ

Situatieschema / Schéma de situation

INSTALLATEUR	KEURING/CONTROLE	WERF/CHANTIER	3. 230V-
Naam/Nom ELDOCAM BTW / TVA BE 0460 209 867 Datum/Date 17-12-2016 Handtekk/Sign	Organit. Naam/Nom Datum/Date Handtekk/Sign	Naam/Nom THOMSON J. Straat/Rue CHASSE DE MALINES 317 Gemeen/Comm 1970 WEZEMBEEK OPPEM Handtekk/Sign	 FIX-O-CAD  02541



HAEST
Jef

20 DEC 2016



SOCOTEC

20 DEC 2016

HAEST

Jef

INSTALLATEUR

Naam/Nom ELDOCAM

BTW / TVA BE 0460 209 867

Datum/Date 17-12-2016

Handtek/Sign

KEURING/CONTROLE

Organis.

Naam/Nom

Datum/Date

Handtek/Sign

WERF/CHANTIER

Naam/Nom THOMSON J.

Straat/Rue CHSSE DE MALINES 317

Gemeen/Comm 1970 WEZEMBEEK OPPEM

Handtek/Sign

Situatieschema / Schéma de situation


3, 230V~




FIX-O-CAD

vynekkier

02541

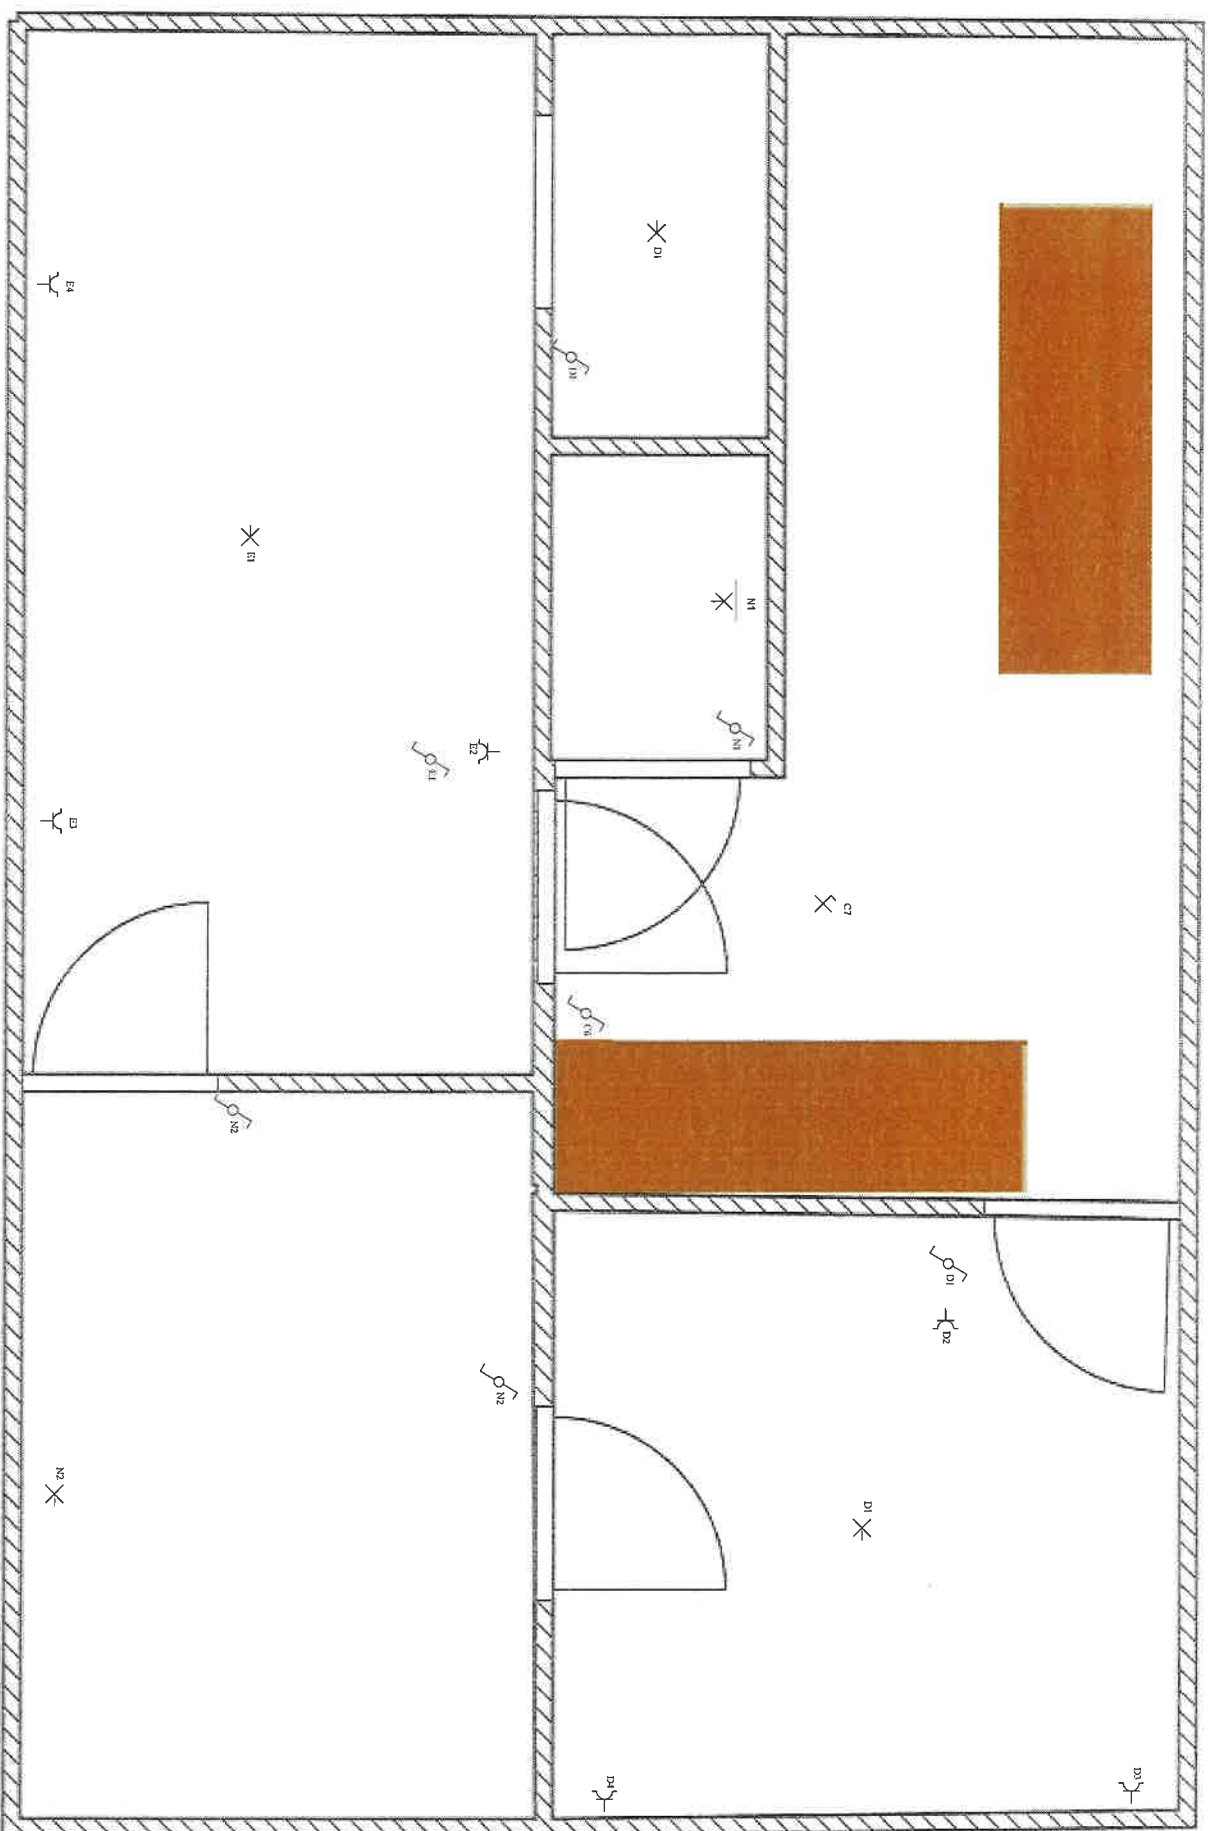

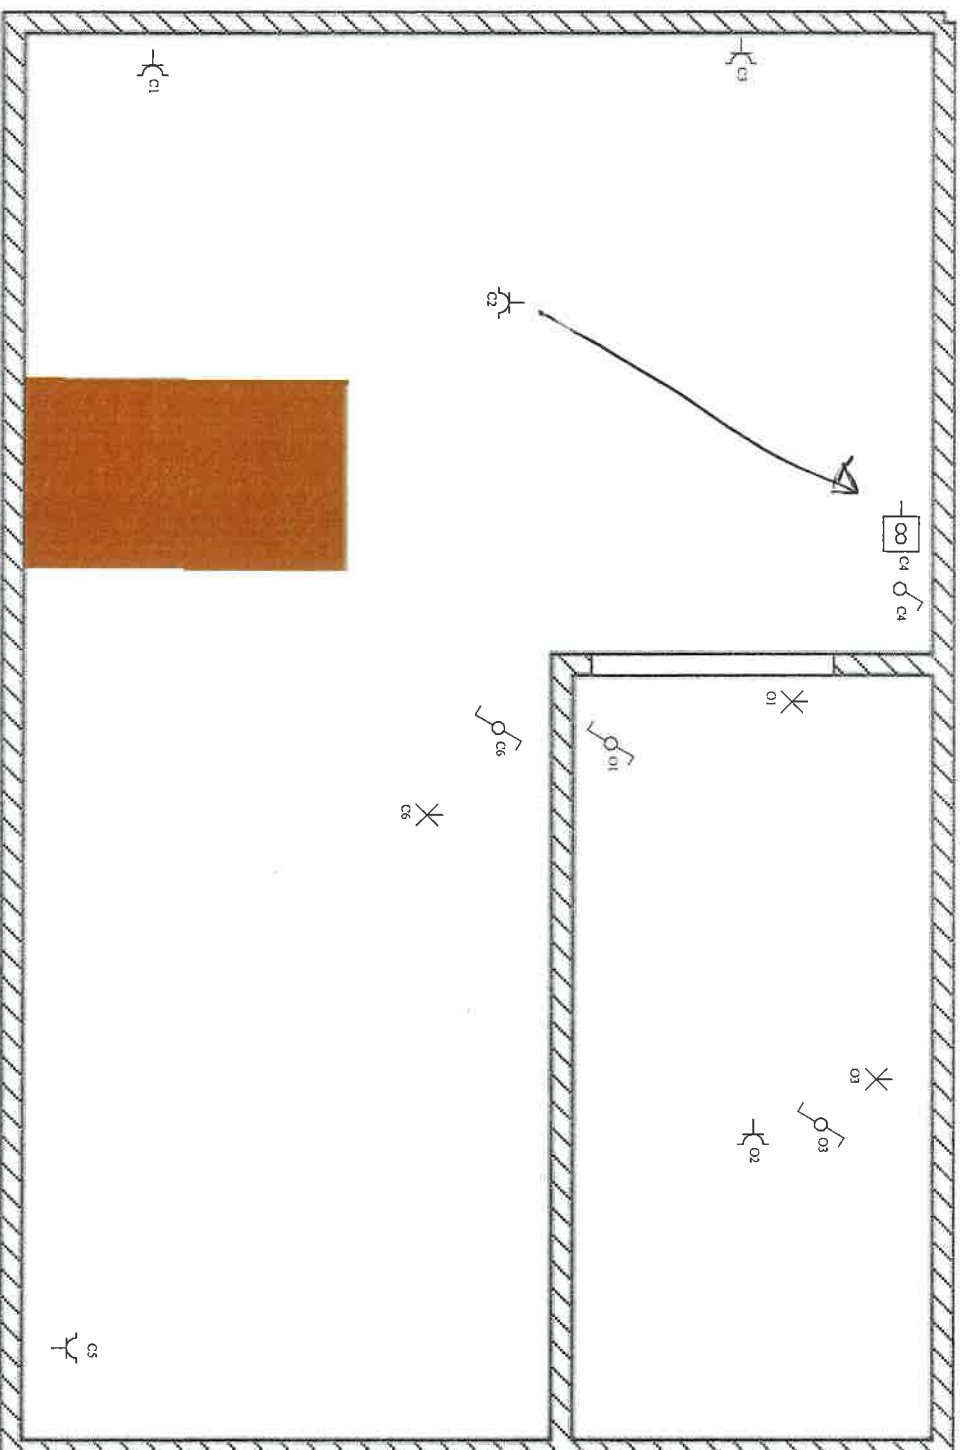

2 EME ETAGE

Situatieschema / Schéma de situation

INSTALLATEUR	KEURING/CONTROLE	WERF/CHANTIER	3, 230V~
Naam/Nom ELDOCAM BTW / TVA BE 0460 209 867 Datum/Date 17-12-2016 Handtek/Sign 	Organis. HAEST Naam/Nom Jef Datum/Date  Handtek/Sign 	Naam/Nom THOMSON J. Straat/Rue CHASSE DE MALINES 317 Gemeen/Comm 1970 WEZEMBEEK OPPEM Handtek/Sign	 FIX-O-CAD vynckier 02541

20 DEC 2016

UNIFILAIRE MAISONNETTE

Eendraadsschema/Schéma unifilaire

INSTALLATEUR

Naam/Nom **ELDOCAM**
BTW / TVA **BE 0460 209 867**
Datum/Date **17-12-2016**
Handtek/Sign

KEURING/CONTROLE

Organis. **HAEST**
Naam/Nom **socotec**
Datum/Date **20 DEC 2016**
Handtek/Sign

WERF/CHANTIER

Naam/Nom **THOMSON J.**
Straat/Rue **CHSSE DE MALINES 317**
Gemeen/Comm **1970 WEZEMBEEK OPPEM**
Handtek/Sign

2, 230V




FIX-O-CAD


vynckier

02541


ALIM DISJONCTEUR IA COFFRET GARAGE

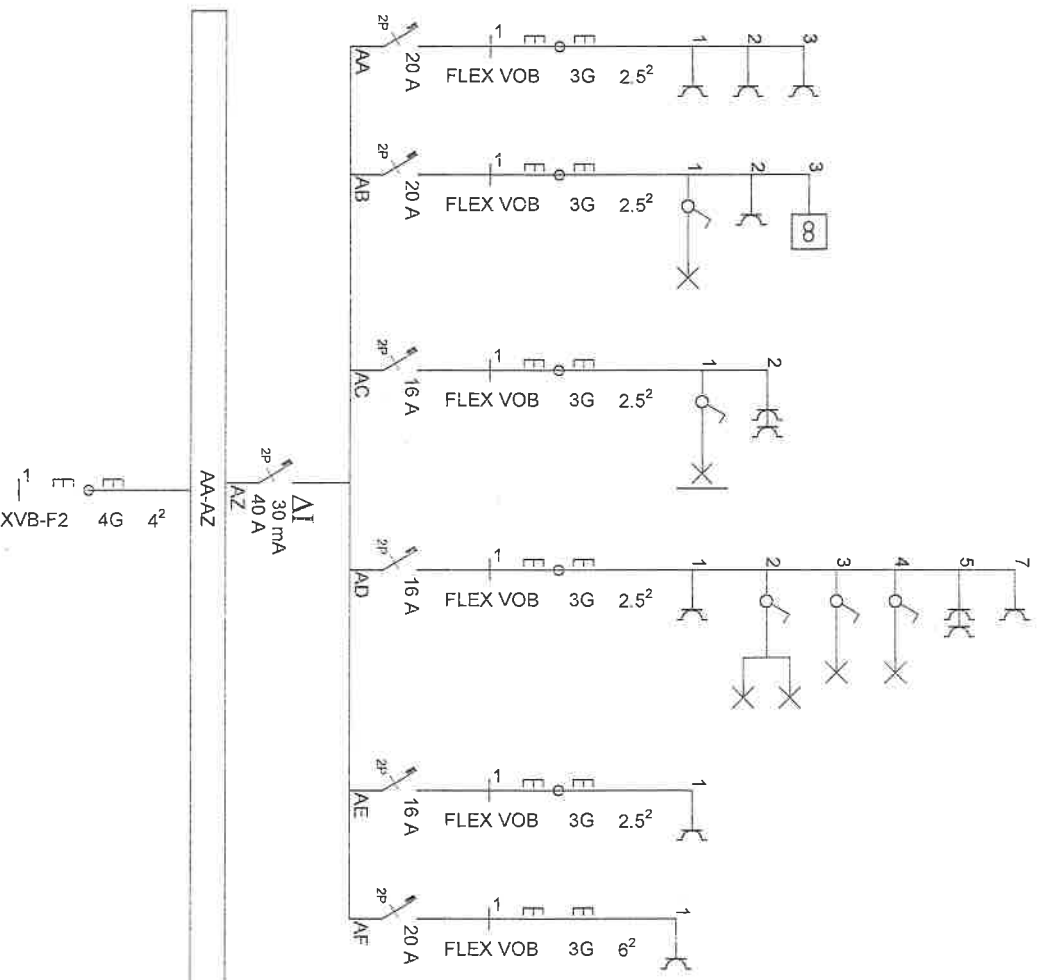

REZ

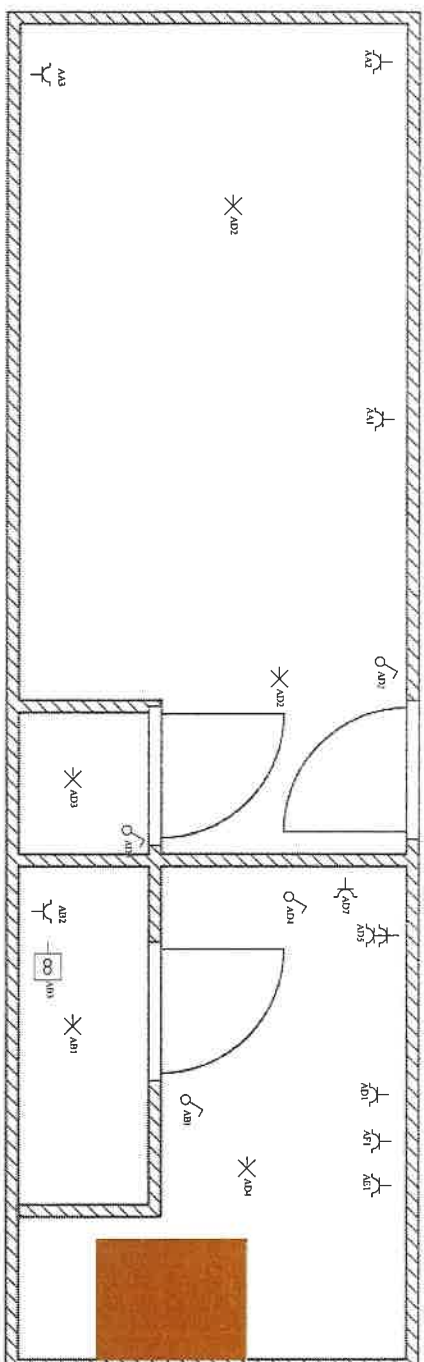

ETAGE

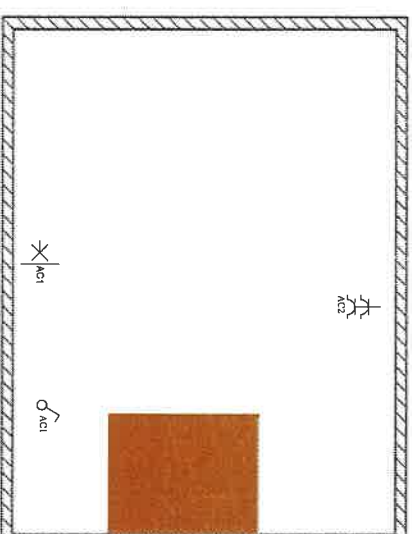

MAISONNETTE

Situatieschema / Schéma de situation

INSTALLATEUR

KEURING/CONTROLE

WERF/CHANTIER

3, 230V~

Naam/Nom ELDOCAM
BTW / TVA BE 0460 209 867
Datum/Date 17-12-2016
Handtek/Sign


Organis. socotoc
Naam/Nom socotoc
Datum/Date 20 DEC 2016
Handtek/Sign

Naam/Nom THOMSON J.
Straat/Rue CHASSE DE MALINES 317
Gemeente/Comm 1970 WIEZMEEK OPPEM
Handtek/Sign

FIX-O-CAD
vynckle
02541

UNIFILAIRE GARAGE

Eendraadsschema/Schéma unifilaire

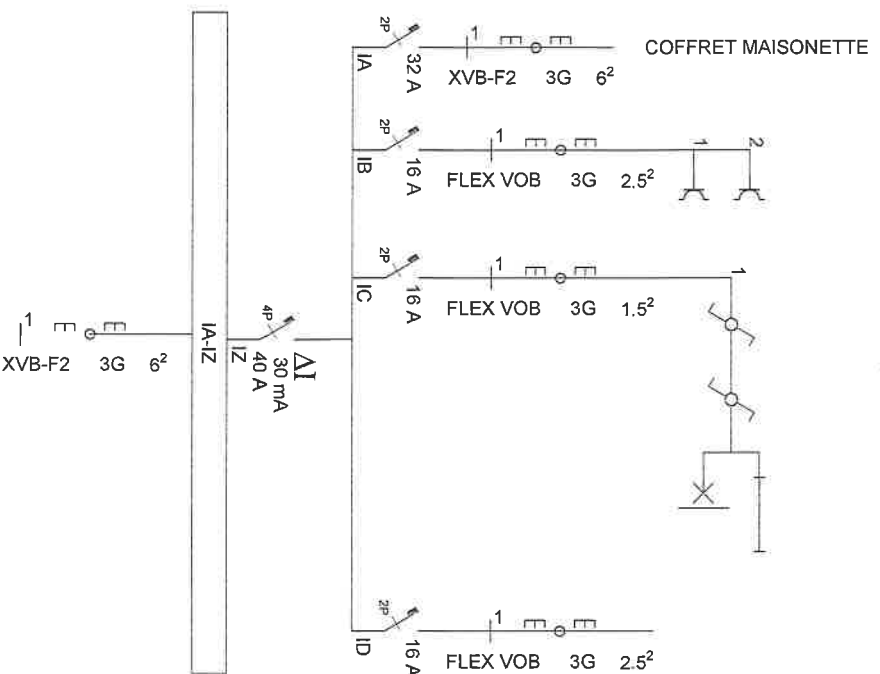

ALIM DISJONTEUR | COFFRET PRINCIPALE

INSTALLATEUR

Naam/Nom **ELDOCAM**
BTW / TVA **BE 0460 209 867**
Datum/Date **17-12-2016**
Handtek/Sign

KEURING/CONTROLE

Organis. **HAEST**
Naam/Nom **Jef**
Datum/Date **30 OCT 2016**
Handtek/Sign

WERF/CHANTIER

Naam/Nom **THOMSON J.**
Straat/Rue **CHSSE DE MALINES 317**
Gemeen/Comm **1970 WEZMREEK OPPEM**
Handtek/Sign


3, 230V~



FIX-O-CAD

vyndekier

02541

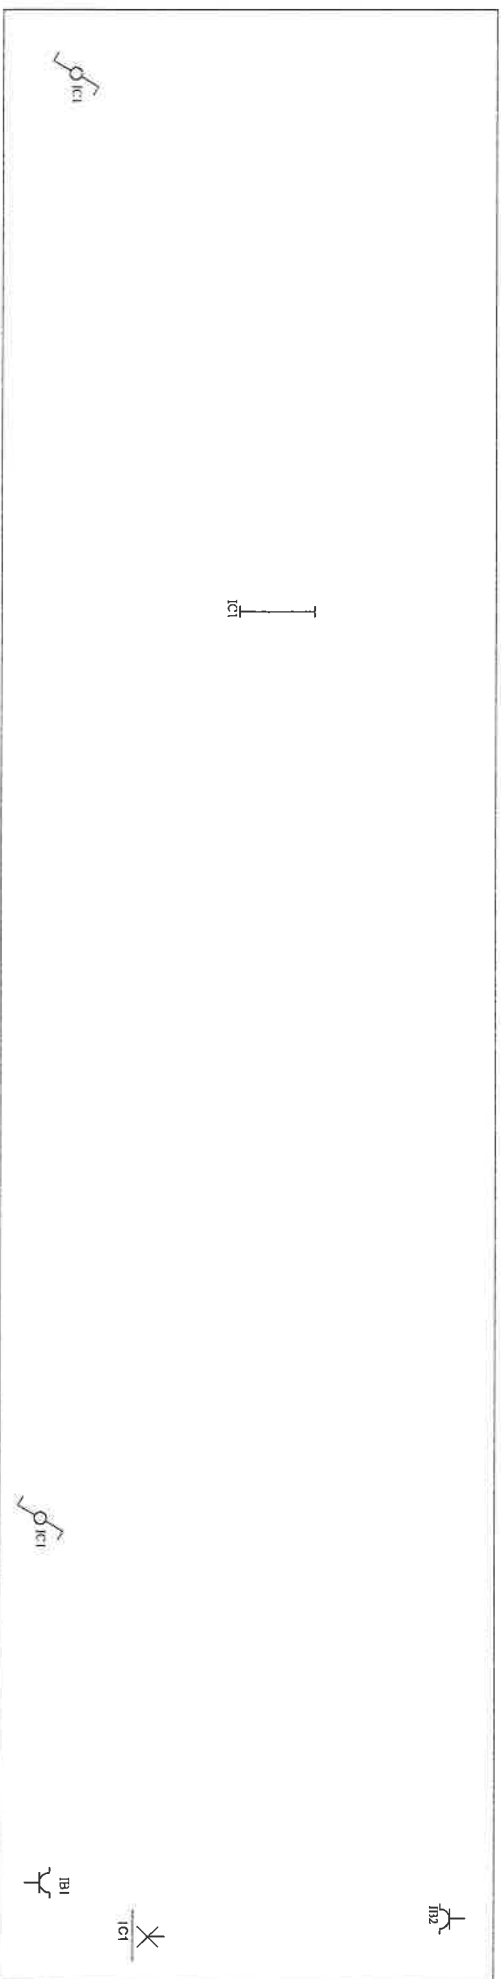


GARAGE

Situatieschema / Schéma de situation

INSTALLATEUR	KEURING/CONTROLE	WERF/CHANTIER	3, 230V~
Naam/Nom ELDOCAM BTW / TVA BE 0460 209 867 Datum/Date 17-12-2016 Handtek/Sign 	Organis. SOCOTEC Naam/Nom Jeif Datum/Date 20 DEC 2016 Handtek/Sign 	Naam/Nom THOMSON J. Straat/Rue CHSSE DE MALINES 317 Gemeen/Comm 1970 WEZIMBEEK OPPEM Handtek/Sign	 FIX-O-CAD  VYNDER 02541

COFFRET PRINCIPAL

Eendraadsschema/Schéma unifilaire

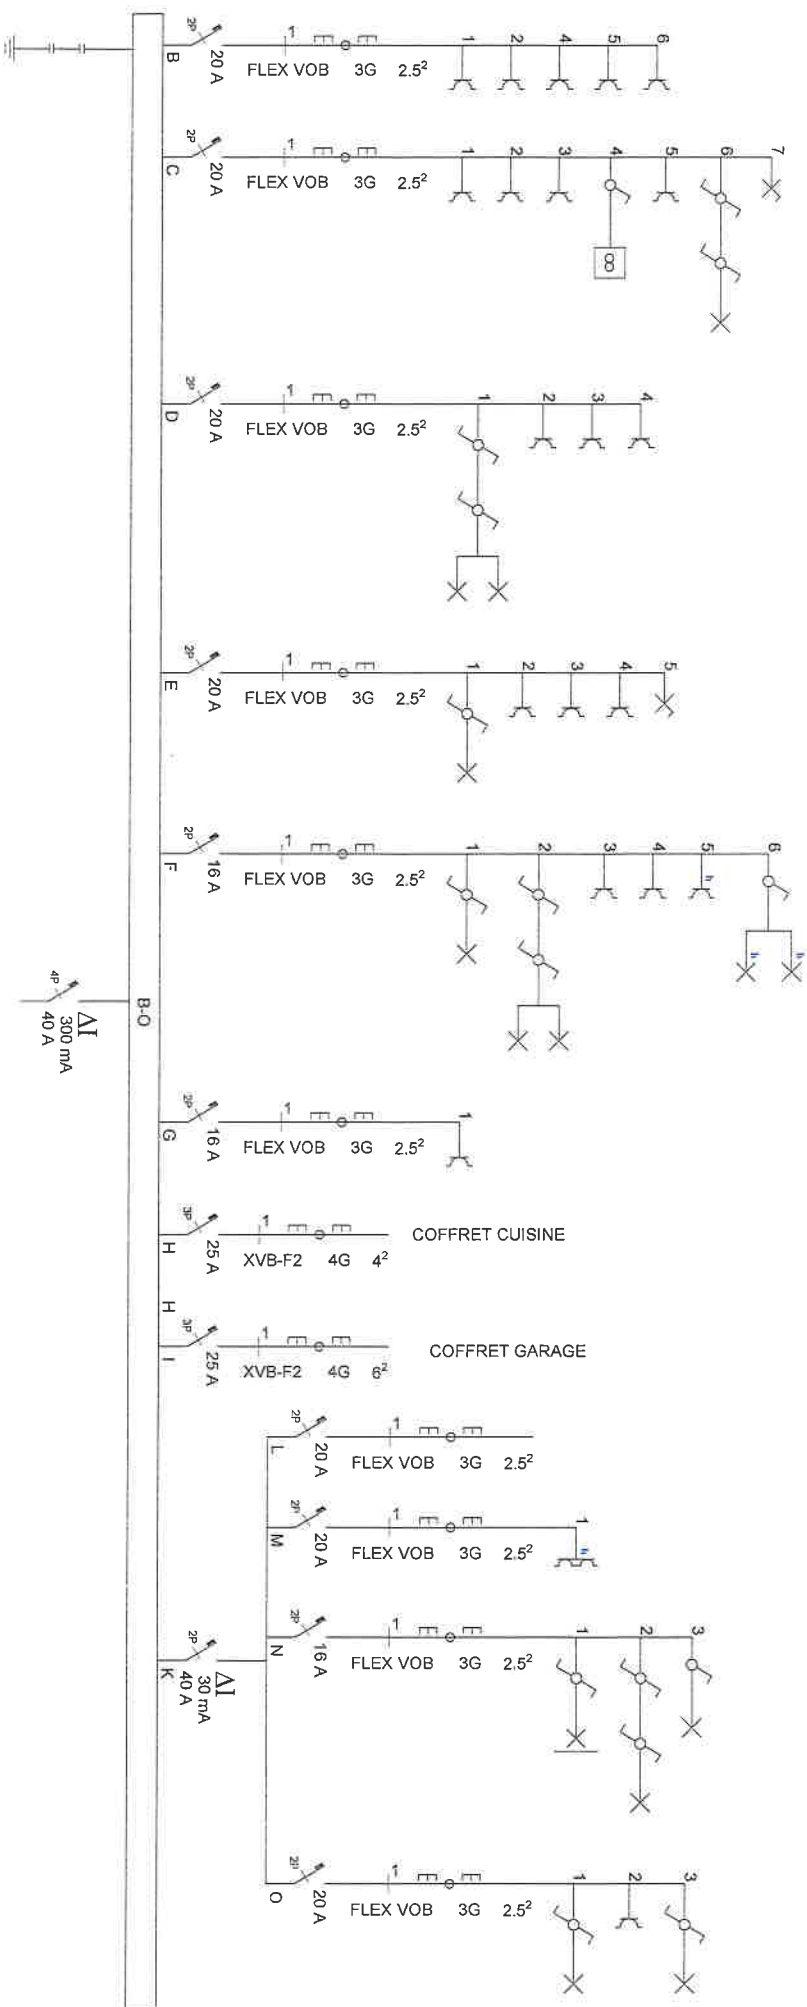


INSTALLATEUR	KEURING/CONTROLE	WERF/CHANTIER	
Naam/Nom BTW / TVA Datum/Date Handtek/Sign	Organis. Naam/Nom Datum/Date Handtek/Sign	Naam/Nom Straat/Rue Gemeent/Comm Handtek/Sign	THOMSON J. CHASSE DE MALINES 317 WIEZMBEEK OPPEM 02541




COFFRET CUISINE

ALIM DISJONCTEUR H COFFRET PRINCIPAL

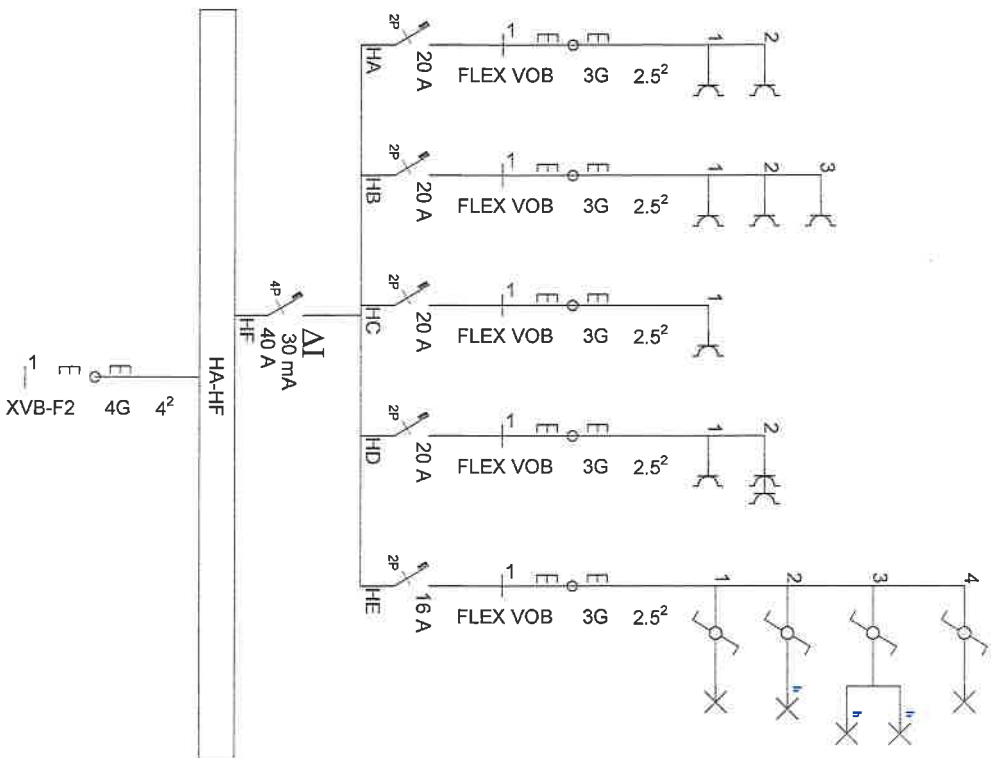

Eendraadsschema/Schéma unifilaire

INSTALLATEUR	KEURING/CONTROLE	WERF/CHANTIER	3, 230V~
Naam/Nom BTW / TVA Datum/Date Handtek/Sign	Organis. Naam/Nom Datum/Date Handtek/Sign	Naam/Nom Straat/Rue Gemeen/Comm Handtek/Sign	FIX-O-CAD vynckier 02541
ELDOCAM BE 0460 209 867 17-12-2016	- - -	THOMSON J. CHSSE DE MALINES 317 1970 WEZMBEK OPPEM	

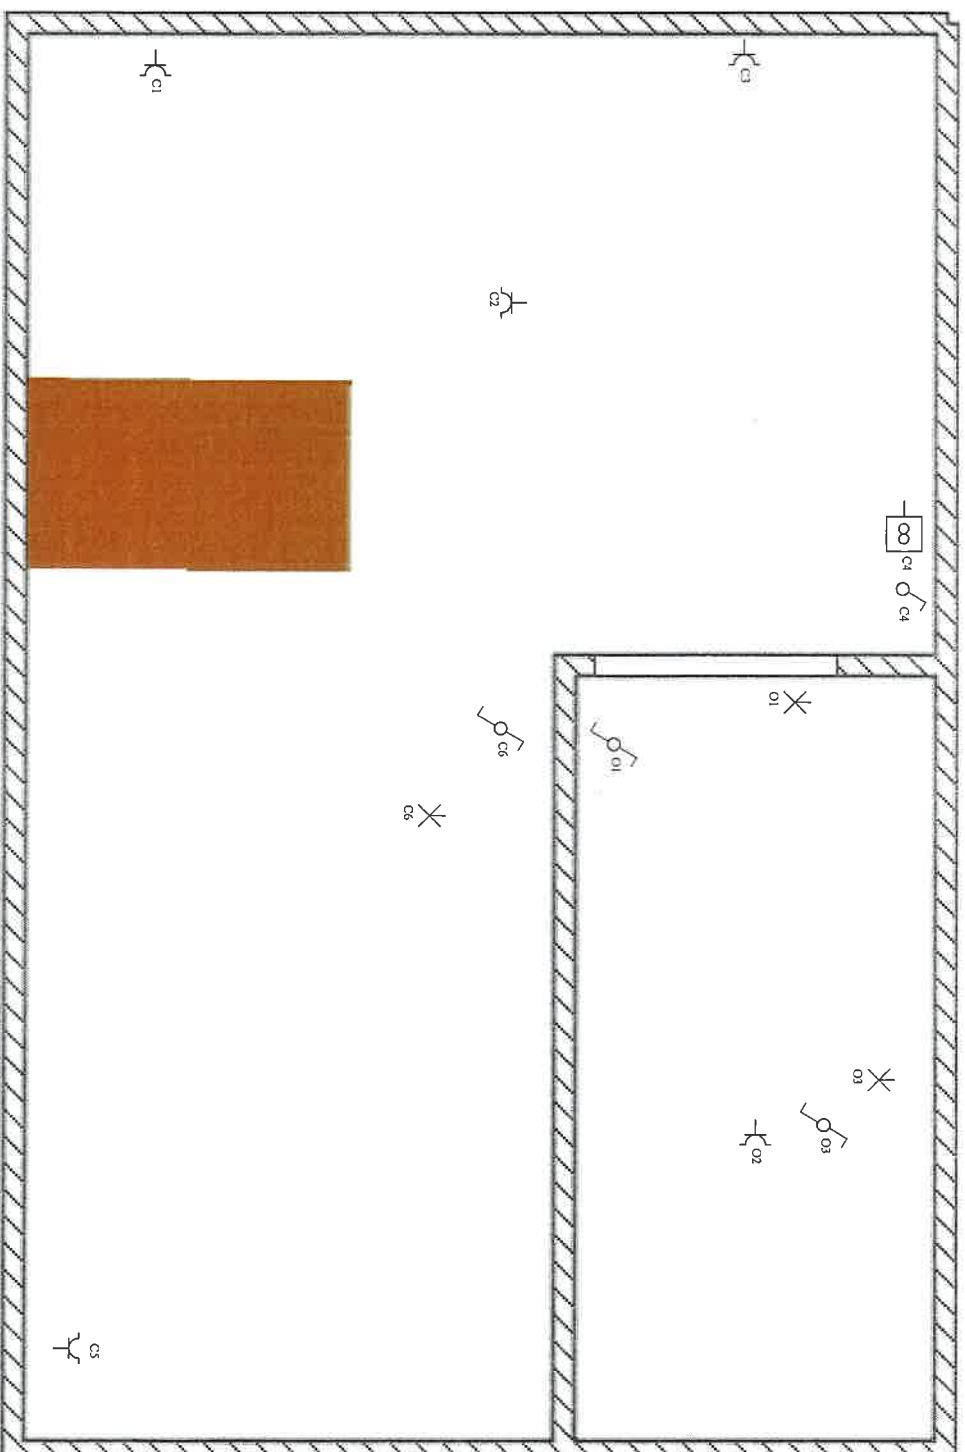


2 EME ETAGE

Situatieschema / Schéma de situation

INSTALLATEUR	KEURING/CONTROLE	WERF/CHANTIER	3, 230V~
Naam/Nom ELDOCAM BTW / TVA BE 0460 209 867 Datum/Date 17-12-2016 Handtek/Sign 	Organis. - Naam/Nom - Datum/Date Handtek/Sign	Naam/Nom THOMSON J. Straat/Rue CHSSE DE MALINES 317 Gemeen/Comm 1970 WEZMREEK OPPEM Handtek/Sign	 FIX-O-CAD 


02541

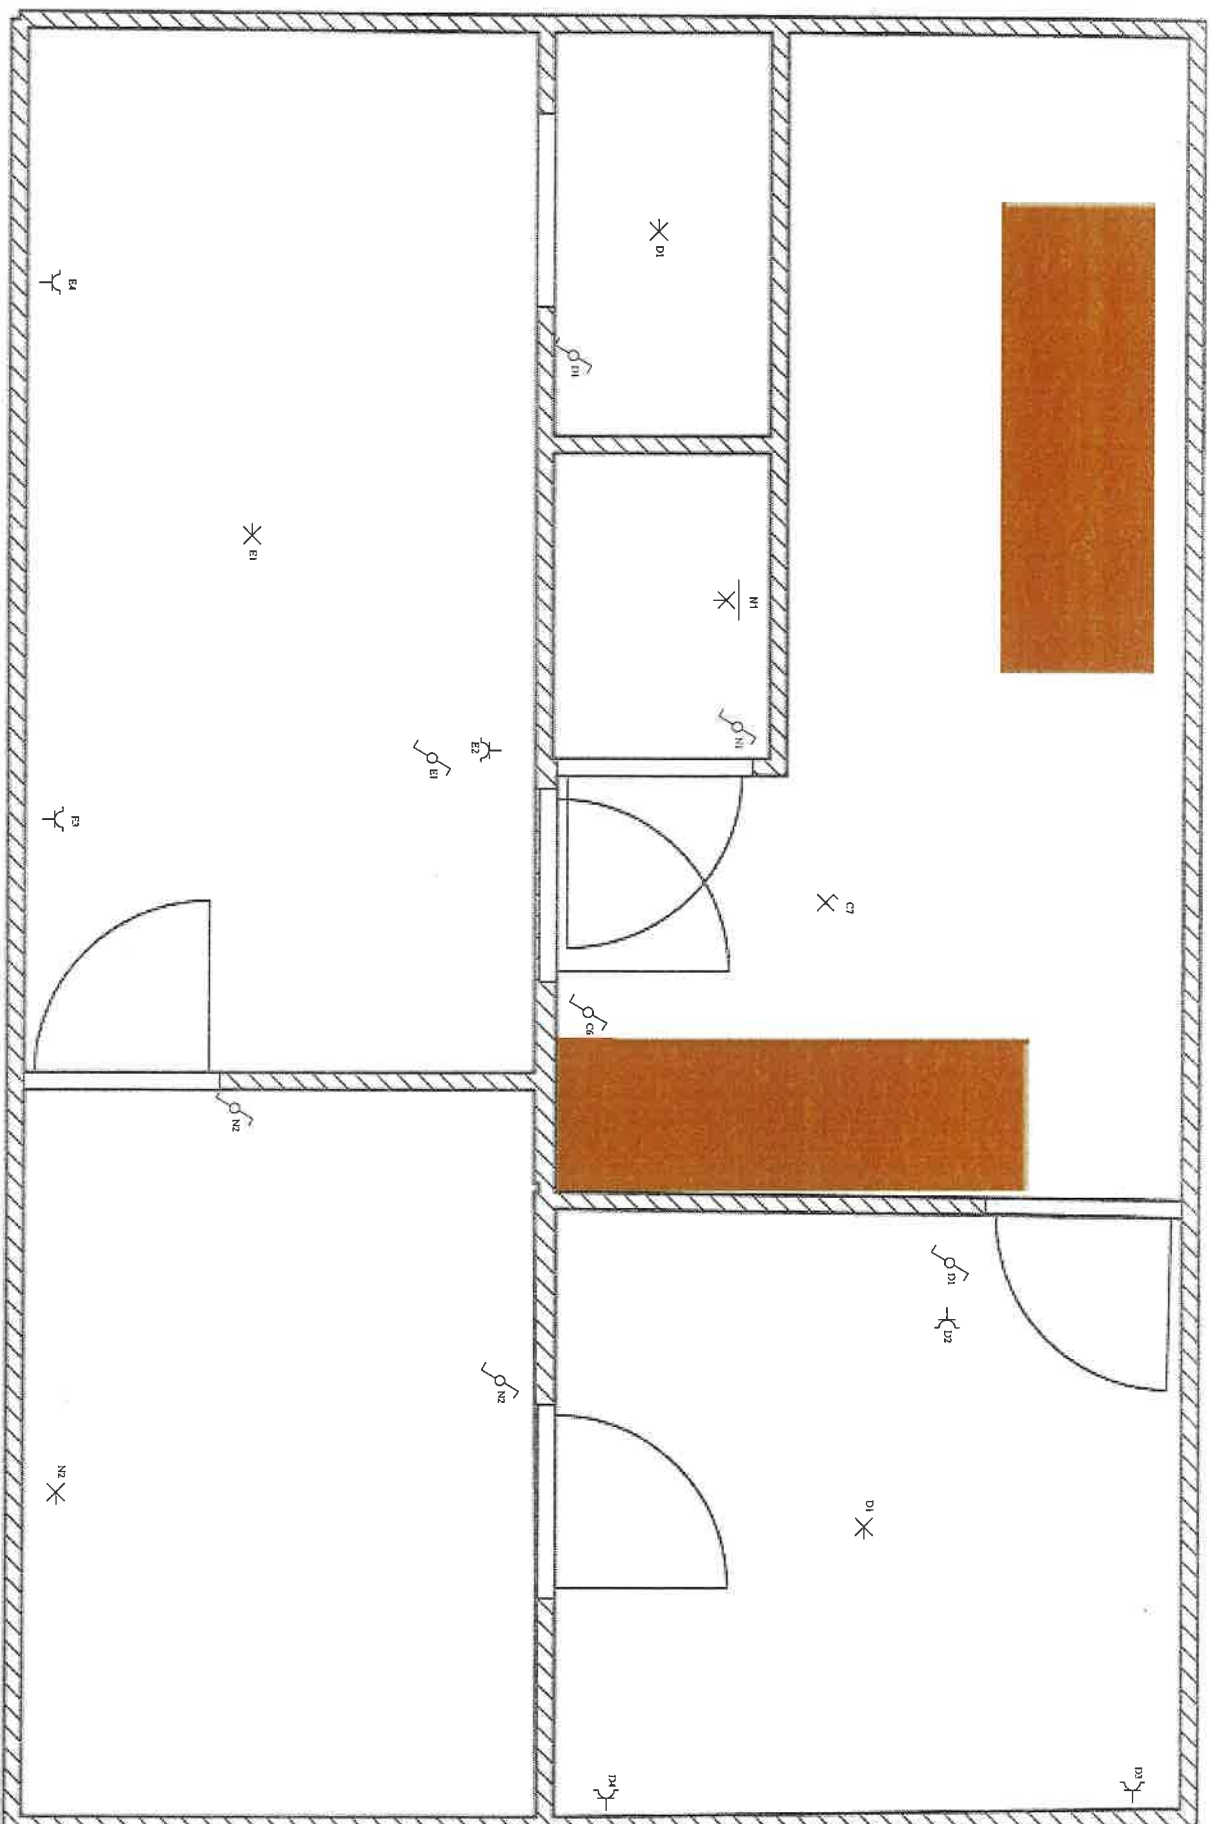

1ER ETAGE

Situatieschema / Schéma de situation


INSTALLATEUR	KEURING/CONTROLE	WERF/CHANTIER	
Naam/Nom BTW / TVA Datum/Date Handtek/Sign	Organis Naam/Nom Datum/Date Handtek/Sign	Naam/Nom Straat/Rue Gemeen/Comm Handtek/Sign	THOMSON J. CHASSE DE MALINES 317 1970 WIEZMBEEK OPPEM 02541

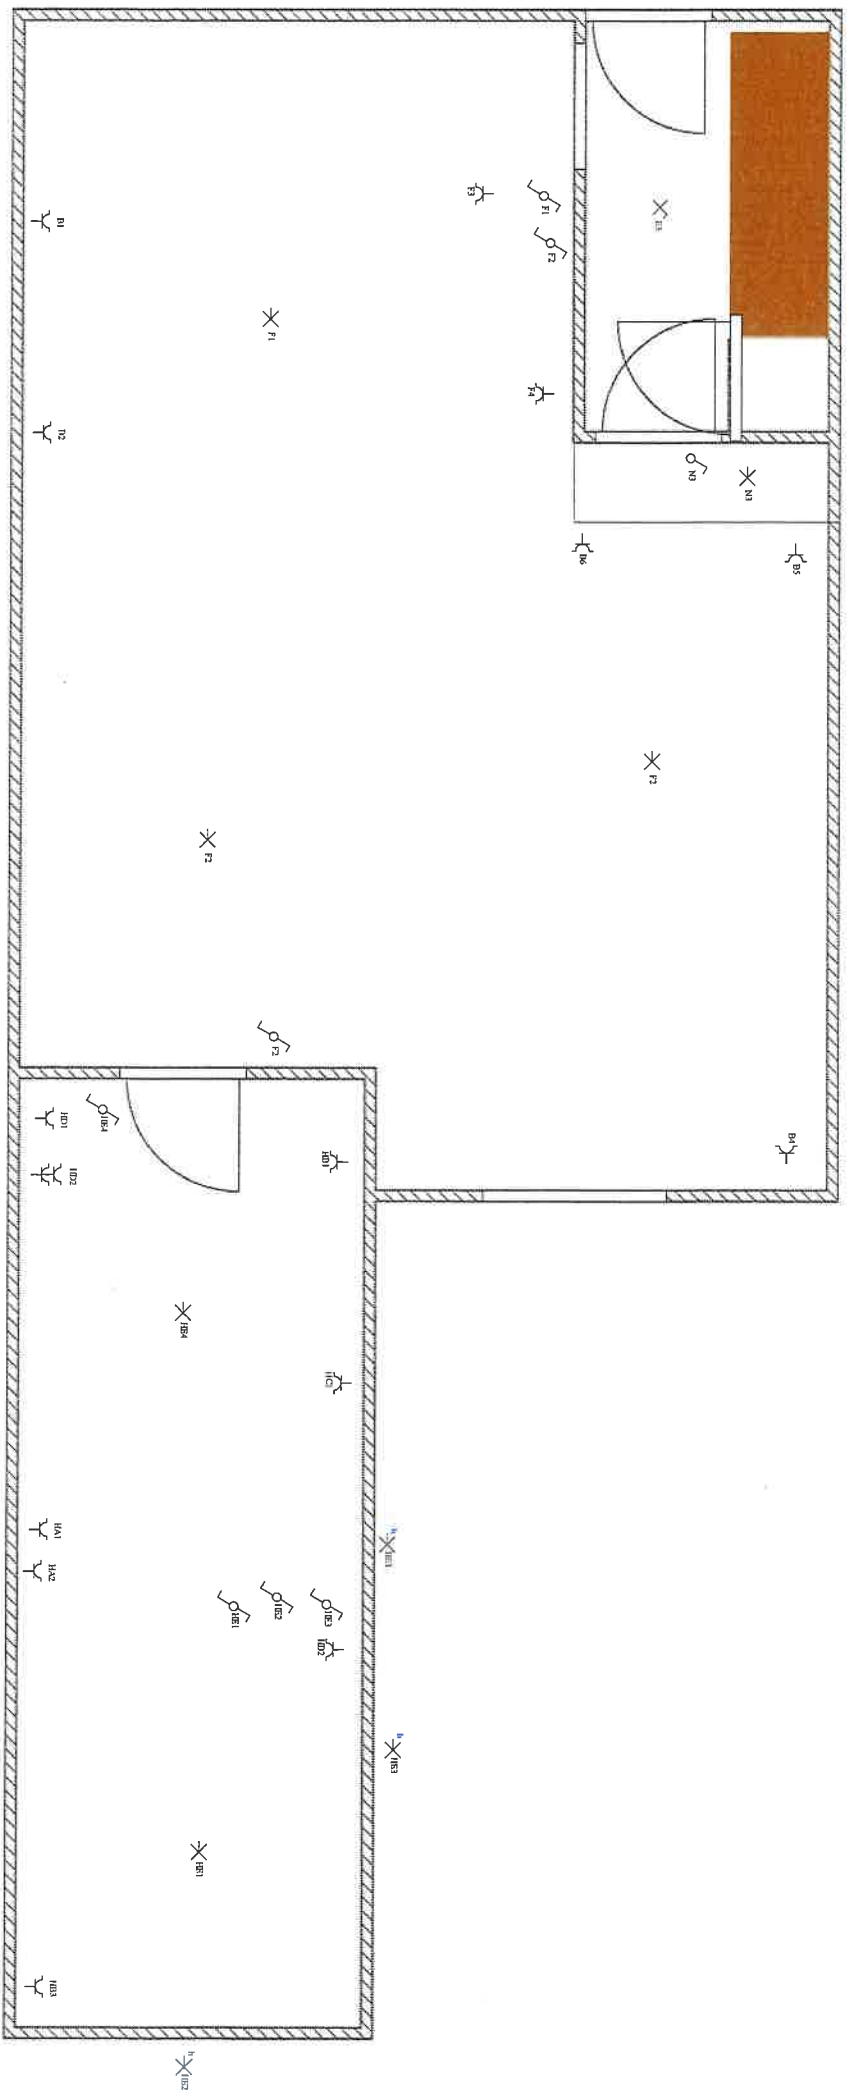

REZ

Situatieschema / Schéma de situation

INSTALLATEUR	KEURING/CONTROLE	WERFCHANTIER	
Naam/Nom BTW / TVA Datum/Date Handtek/Sign	Organis. Naam/Nom Datum/Date Handtek/Sign	Naam/Nom Straat/Rue Gemeente/Comm Handtek/Sign	3. 230V-  vynckler 02541

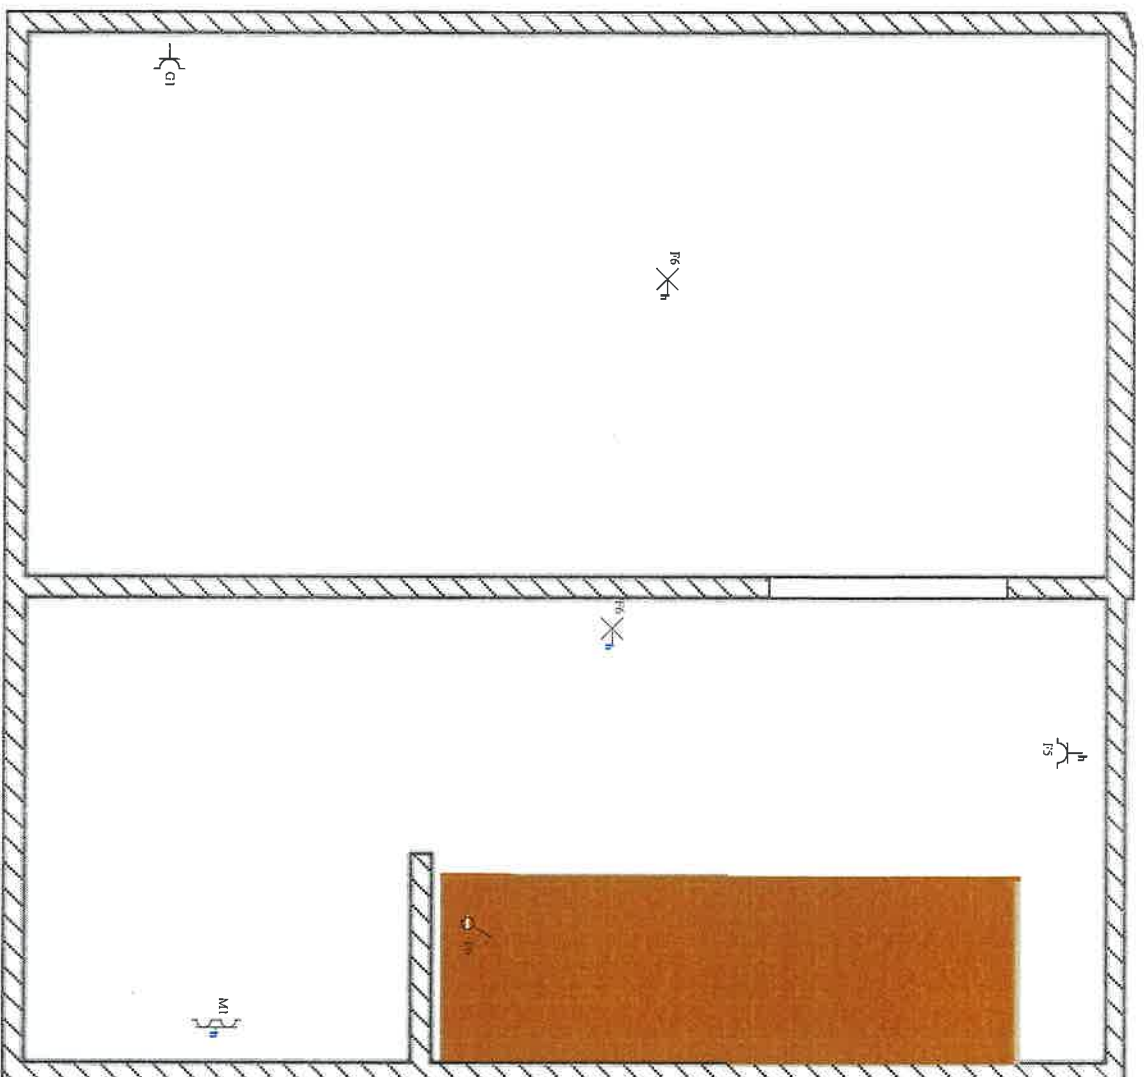

CAVE

Situatieschema / Schéma de situation


INSTALLATEUR	KEURING/CONTROLE	WERF/CHANTIER	
Naam/Nom ELDOCAM BTW / TVA BE 0460 209 867 Datum/Date 17-12-2016 Handtek/Sign 	Organis. - Naam/Nom - Datum/Date - Handtek/Sign -	Naam/Nom THOMSON J. Straat/Rue CHASSE DE MALINES 317 Gemeen/Comm 1970 WEZEMBEEK OPPEM Handtek/Sign -	3, 230V~  FIX-O-CAD 

02541

UNIFILAIRE GARAGE

Eendraadsschema/Schéma unifilaire

ALIM DISJONCTEUR | COFFRET PRINCIPALE

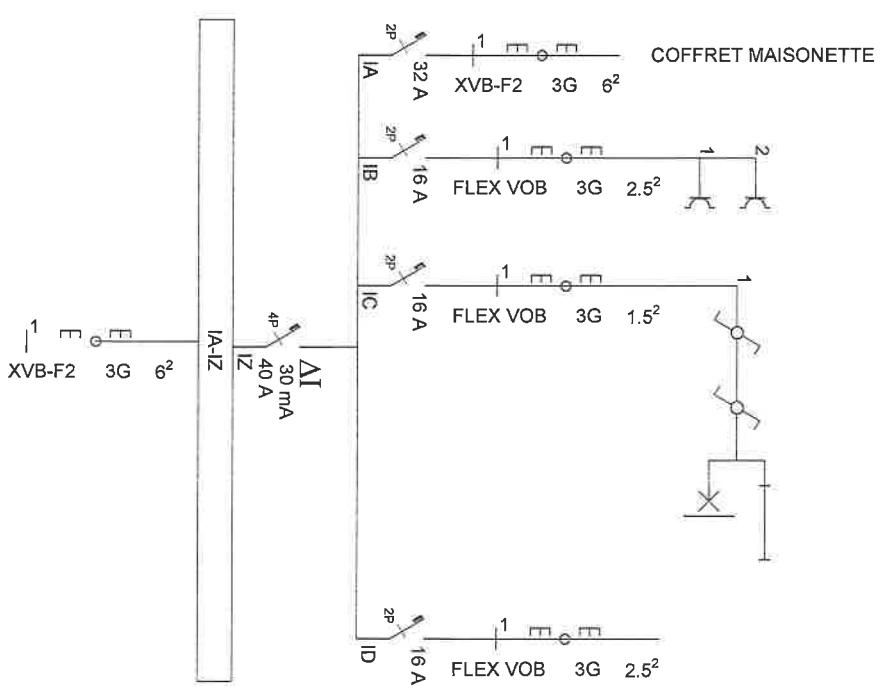

INSTALLATEUR

KEURING/CONTROLE


WERF/CHANTIER

3, 230V~

Naam/Nom ELDOCAM
BTW / TVA BE 0460 209 867
Datum/Date 17-12-2016
Handtek/Sign

Organis.
Naam/Nom
Datum/Date
Handtek/Sign


Naam/Nom THOMSON J.
Straat/Rue CHASSE DE MALINES 317
Gemeen/Comm 1970 WEZEMBEEK OPPEM
Handtek/Sign

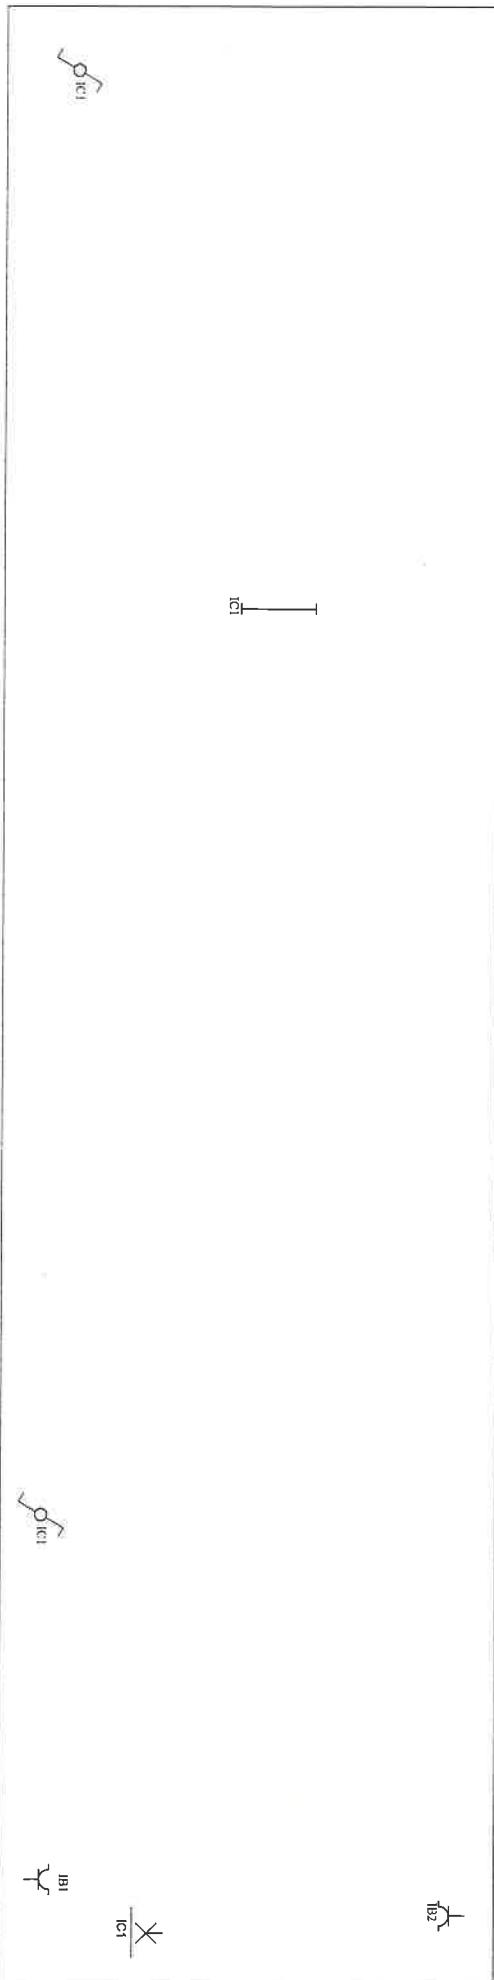

GARAGE

Situatieschema / Schéma de situation

INSTALLATEUR	KEURING/CONTROLE	WERF/CHANTIER	3, 230V~
Naam/Nom ELDOCAM BTW / TVA BE 0460 209 867 Datum/Date 17-12-2016 Handtek/Sign	Organis. Naam/Nom Datum/Date Handtek/Sign	Naam/Nom THOMSON J. Straat/Rue CHSSE DE MALINES 317 Gemeen/Comm 1970 WEZMIBEEK OPPEM Handtek/Sign	 FIX-O-CAD vynckier 02541

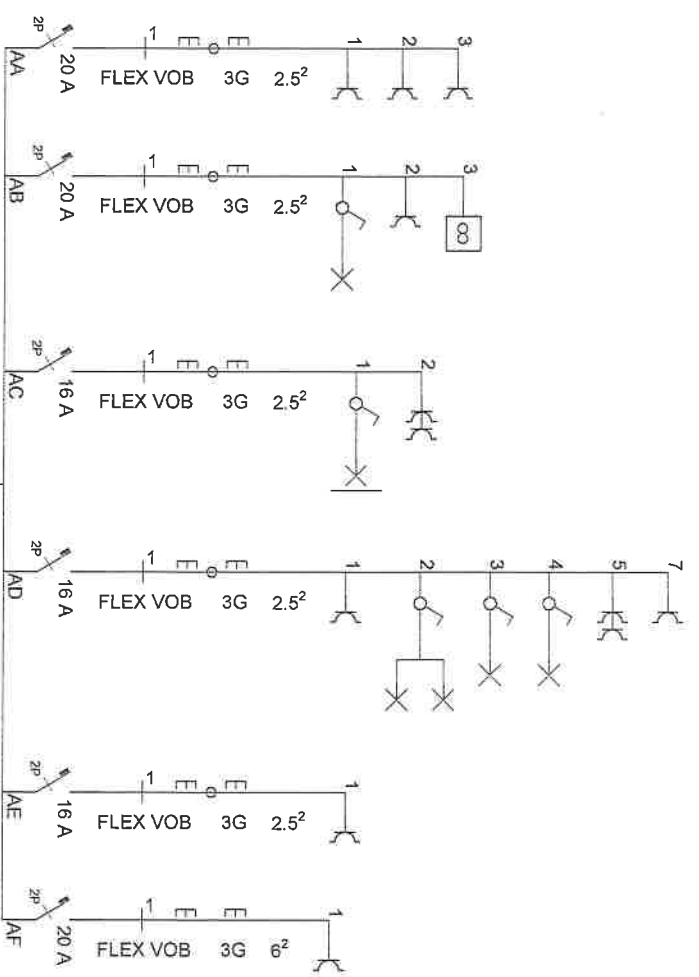


ALIM DISJONCTEUR IA COFFRET GARAGE

UNIFILAIRE MAISONNETTE


Eendraadsschema/Schéma unifilaire

INSTALLATEUR	KEURING/CONTROLE	WERF/CHANTIER	2, 230V
Naam/Nom ELDOCAM BTW / TVA BE 0460 209 867 Datum/Date 17-12-2016 Handtek/Sign 	Organis. - Naam/Nom - Datum/Date - Handtek/Sign -	Naam/Nom THOMSON J. Straat/Rue CHASSE DE MALINES 317 Gemeen/Comm 1970 WEZEMBEKE OPPEM Handtek/Sign -	 FIX-O-CAD  vynckier 02541

REZ

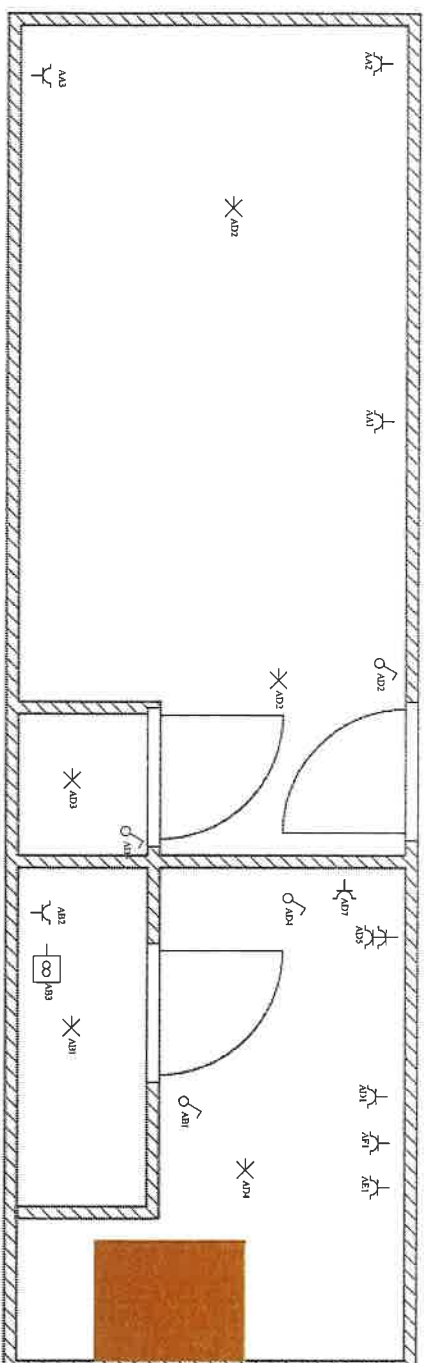

ETAGE

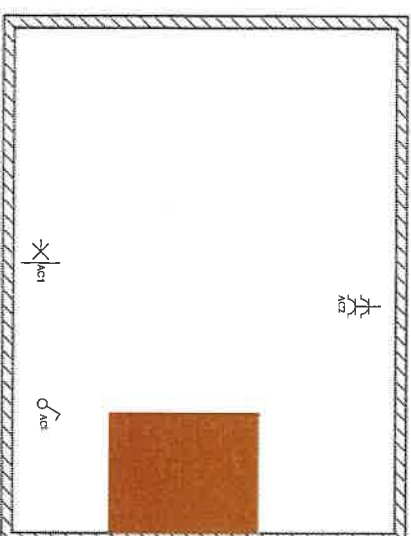

MAISONNETTE

Situatieschema / Schema de situation

INSTALLATEUR

KEURING/CONTROLE

WERF/CHANTIER

3, 230V~

Naam/Nom ELDOCAM
BTW / TVA BE 0460 209 867
Datum/Date 17-10-2016
Handtek/Sign

Organis
Naam/Nom
Datum/Date
Handtek/Sign

Naam/Nom THOMSON J.
Straat/Rue CHASSE DE MALINES 317
Gemeen/Comm 1970 WEZEMBEERK OPPEM
Handtek/Sign

02541
FIX-O-CAD
vymekker