

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 31/10/2024

Inspecteur: Christophe Sterckx

Mentor:

Installateur: Eldocam

ID-label:

B.T.W. nr.: BE 0460 209 867

Klantreferentie:

Merk en type meettoestel: Metrel MI3155

Serienummer: 21251355

Datum verslag: 31/10/2024

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Mechelsesteenweg
Huisnummer 317
Busnummer
Postcode 1970
Gemeente Wezembeek-Oppem
Land België

Eigenaar

Naam Thomson J
Straatnaam Mechelsesteenweg
Huisnummer 317
Busnummer
Postcode 1970
Gemeente Wezembeek-Oppem
Land België

Installateur

Naam Eldocam
BTW nr. BE 0460 209 867
Telefoonnummer +32 473 22 22 74
E-mail info@eldocam.com

Type : woning

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

EAN : 541448820055295121

Teller Nr.: : 1SAG3100555017



Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 3-230V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 32 A

Aantal borden: 6

Aantal kringen: 36


Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Ri algemeen: 0,50 MΩ

RE: 27,3 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

IA (mA)	In (A)	In - andere (A)	Ist	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	36	OK	OK
30	40		-	A	4	OK	OK
30	andere	32	-	A	1	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	9	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	4	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	6	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
Schema's	-	-	-	-	-
Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	OK		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 31/10/2049
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, toegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 12:46 tot 13:31

De inspecteur Christophe Sterckx

Christophe Sterckx
ACEG VZW - #260

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit


De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481


Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 31/10/2049	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.



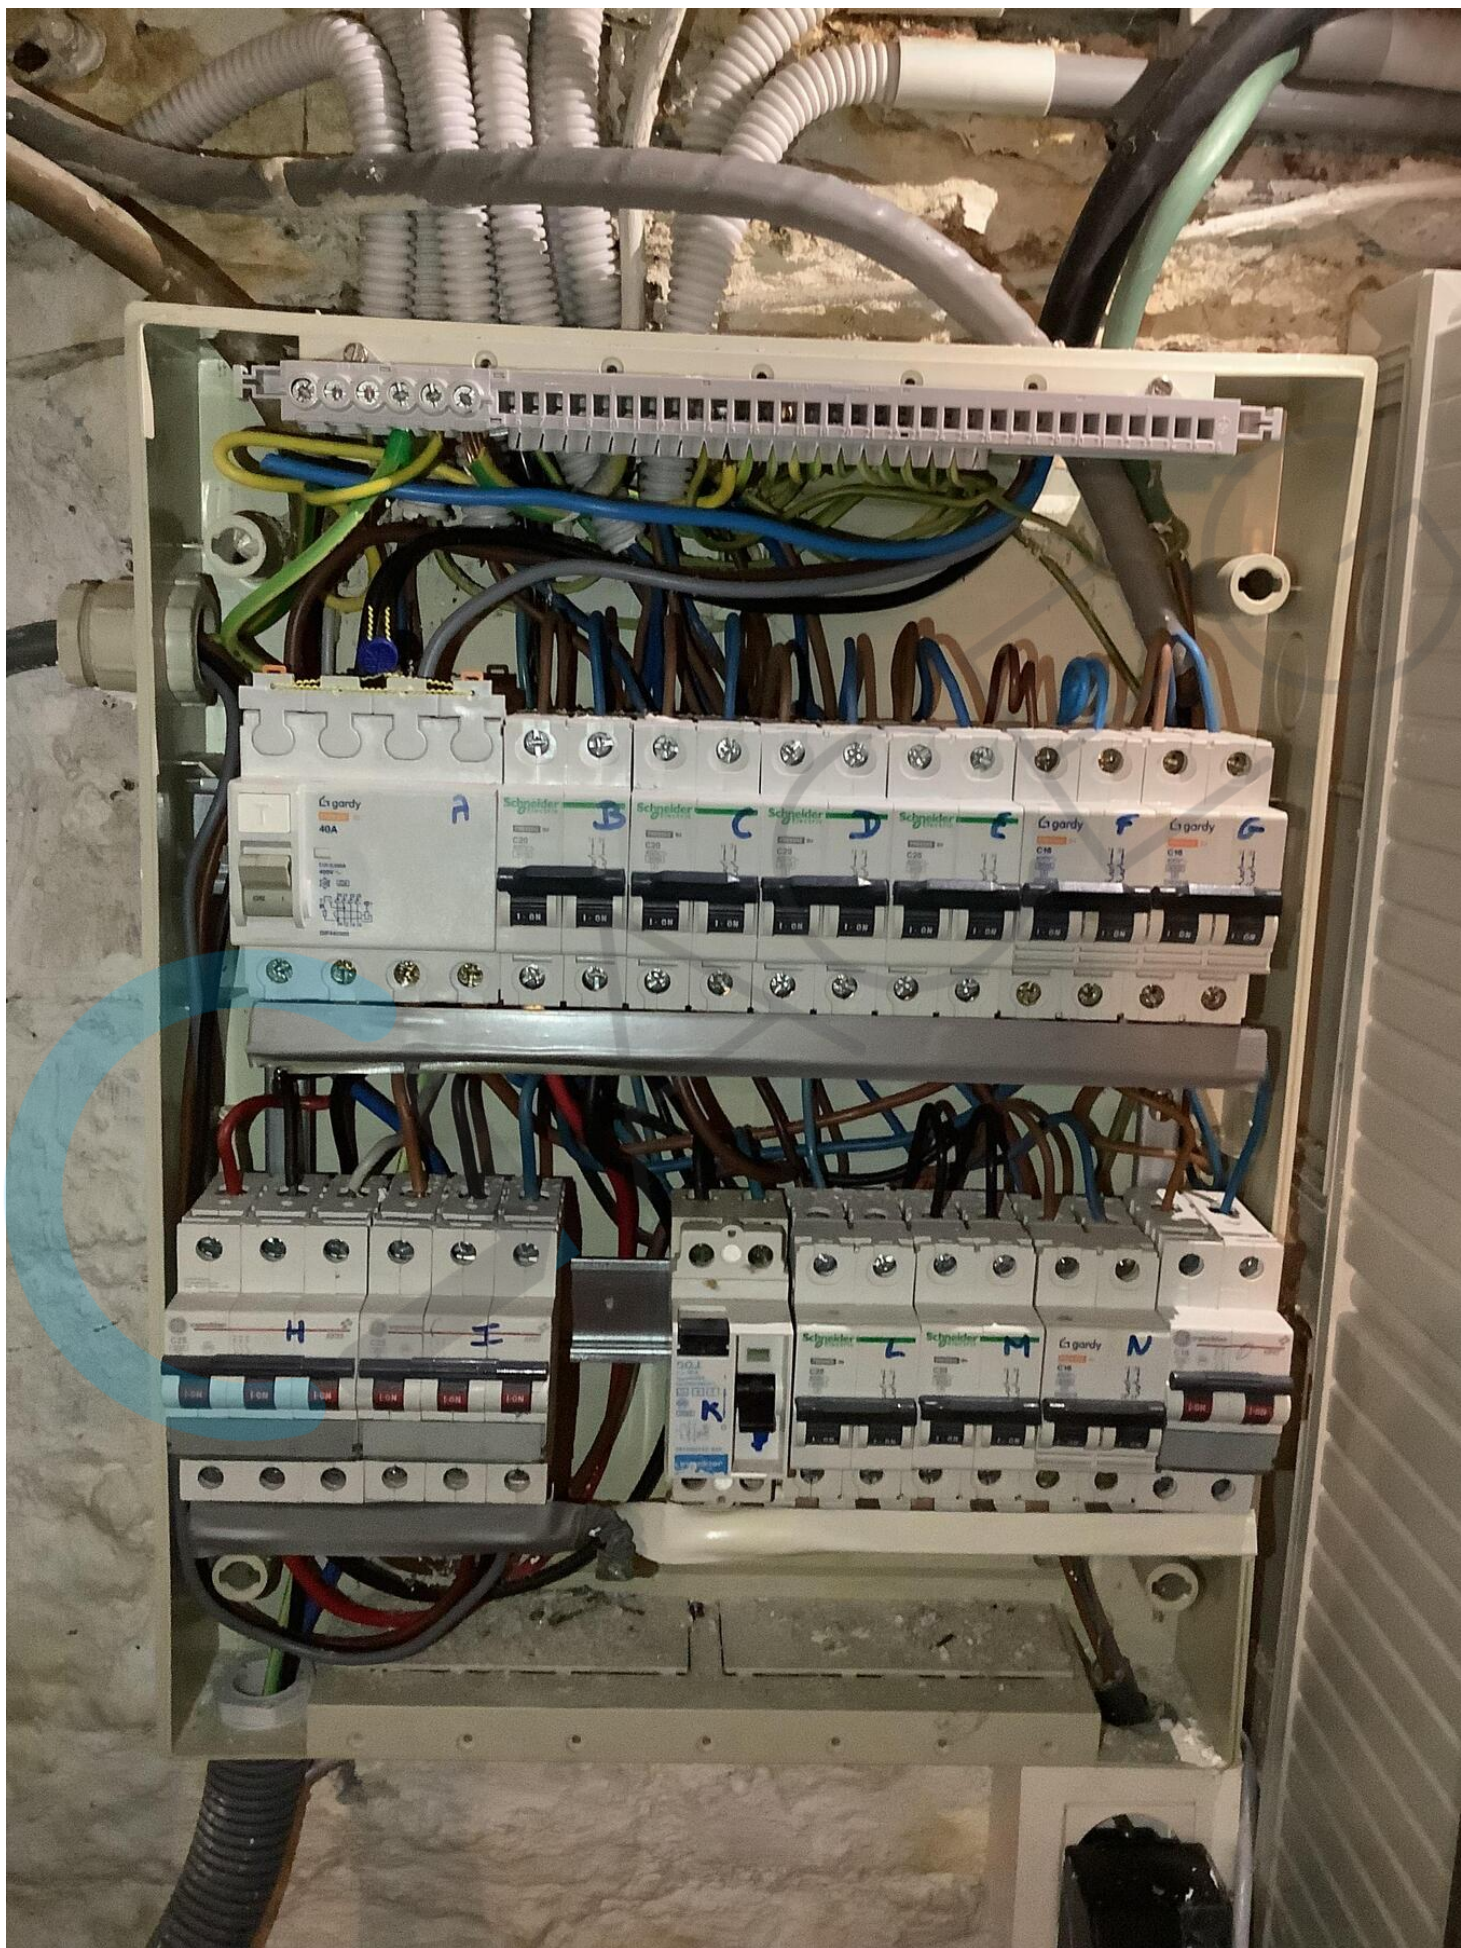





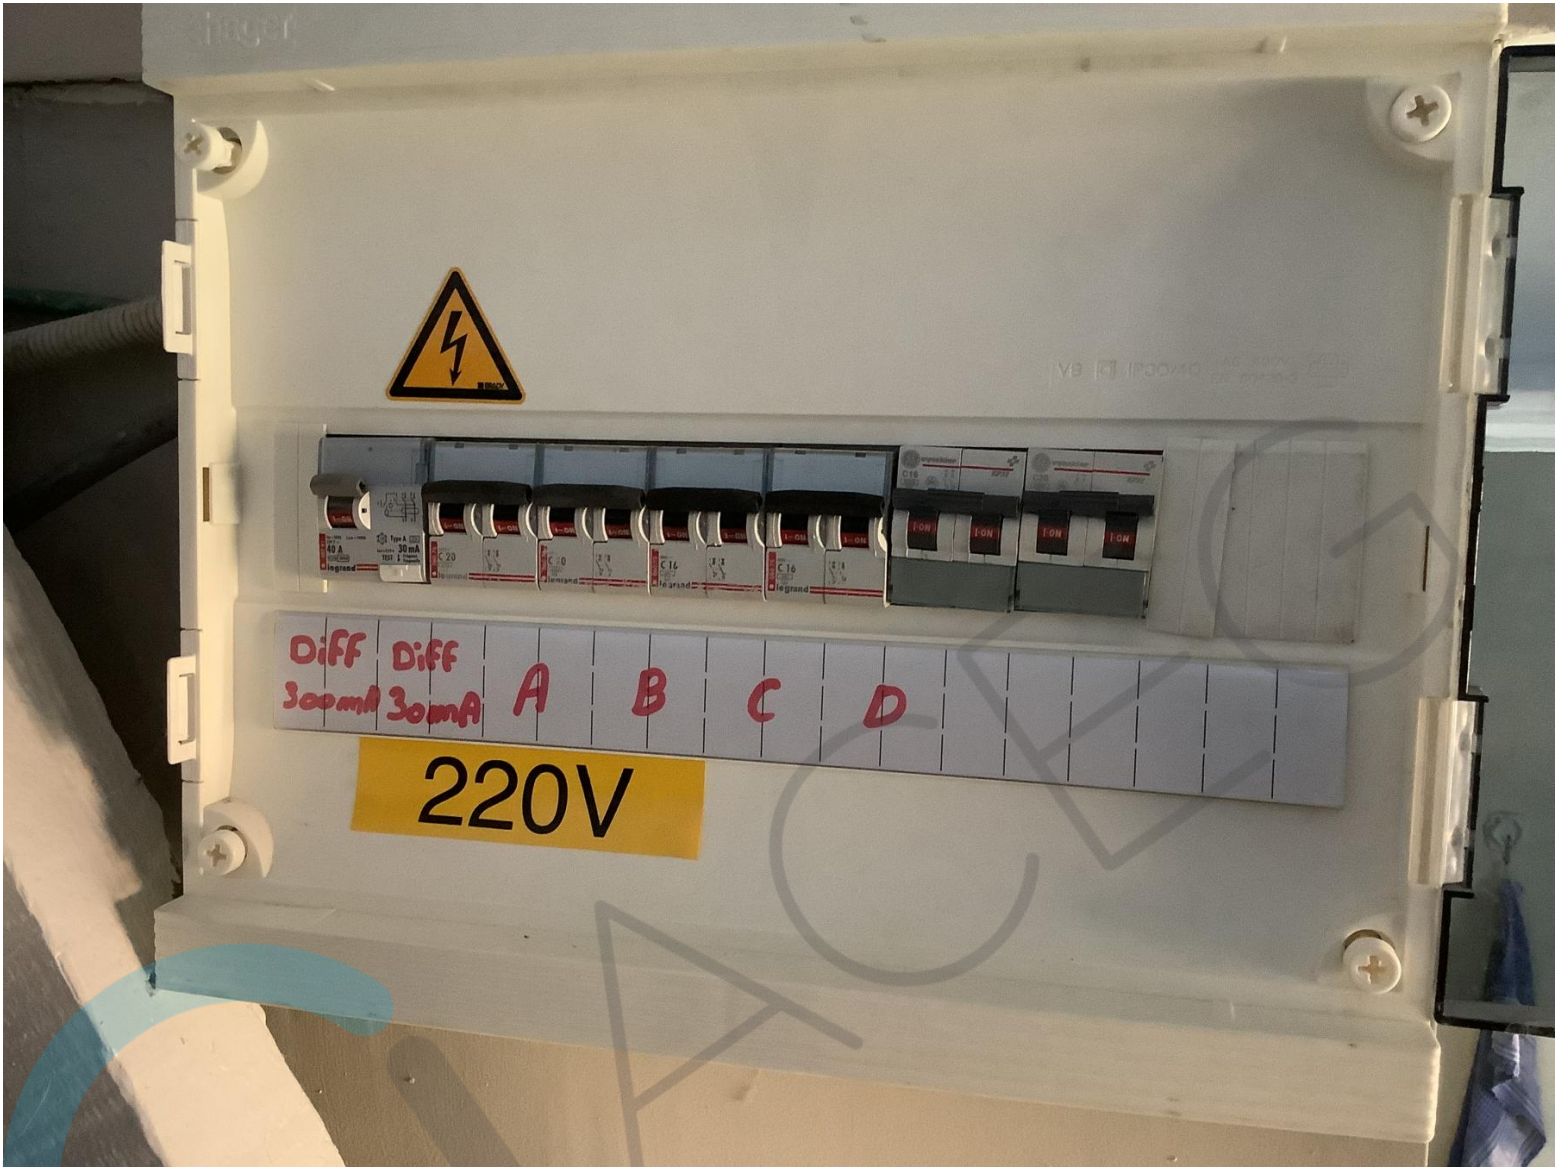



SOCOTEC BELGIUM VZW

Nr 0475

CONTOLEVERSLAG VAN EEN ELEKTRISCHE LS EN ZLS INSTALLATIE

06.09.201	Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk (Naam - Voornaam):
-----------	--

Datum van onderzoek: 26-10-1986
 Eigenaar: Naam - Voornaam: Thomson J.
 Adres: Huisree de Molmen 31F
 Adres installatie: 1
 BTW nr. / I.K. nr.: BE0460 209 867-
 ELDOCAM

Adres installatie: _____

Admission

- 1) **REFERENTIES:** AREI – interne procedure : CHECK-LIST-JNS-E-10
2) **SOORT CONTROLE:**
☒ Controle vóór het onder spanning zetten van een huishoudelijke LS en ZLS-installatie.
☐ Controlebezoek van een huishoudelijke LS en ZLS installatie voor verzorging van het vermogen op het openbaar distributienet.

- 3) INSTALLATIE:**
- ☒ Woonmilieu ☐ Gemeenschappelijke delen ☐ Anderen: volgens het: A Art. 86 o Art. 87 van het AREL.
- Verdieler: ENRMS aansluiting volgens kabelring van het bord. Spoling: 3x230 V. ☐ In
- Voeding van het hoofdbord (DWB): 5 X 0mm². Beveiliging aansluiting (Hoofdbord): SZ
- max. te voorzien)
- Voedingskolom: duPont 4x2,3A A.
- Aantal borden: 14 Aantal eindkringen: 9 $R_{\Sigma} = \frac{2,3}{9}$ Rogen = 2 MG.

Differentieel	I_n in A	I_{n-1} in A	Beschermde kringen	I_n in A	I_{n-1} in A	Beschermde kringen
Principale	40	3000	alle	40	3000	alle

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: EAN CODE...		Doorsnede	Beveiligingen	Doorsnede
Kringen	Beveiligingen	Kringen	Beveiligingen	Doorsnede
5,4	16,6	8,8	20,5	5,4

le schéma's - bord principale, cuisine, garage, maisonnette.

GEBREKEN:

2

6) **NOTA'S :** - De algemene differentieel : ☐ was reeds verzegeld ☐ mocht niet verzegeld worden ☐ word verzegeld
 - **AJIS** oververzeglbaar ☐ geen differentieel ☐ zijn niet onderkend ☐ niet aanwezig
 - De schema's : ☒ werden onderkend ☐ sanitair; ☐ niet geplaatst op de dag van de controle.
 - Installatie : ☒ gas-en/of watervleiding ☐ Equiptotaal verbinding aanwezig maar niet aangesloten. Deze dienen te worden aangesloten bij de realisatie van de installatie. ☐ Ontvangers (lichtbuisen, vaste toestellen ...) niet geplaatst.

RAP/SOCOTEC/E01(nI)/0215 - V12

7) **RESULT:**

De installatie is conform. Het volgende bezoek is te voorzien voor: 20/12/2014

De installatie is niet conform. De nodige gevolgen om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen (l) moeten zonder uitstel uitgevoerd worden, en moeten er de nodige maatregelen genomen worden, indien de installatie de dienst blijft verstoren, dat er geen enkel gevaar bestaat voor personen en eiendommen.

De resultaten van de controle liezen niet toe de installatie conform te verklaren. Een bijkomend onderzoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd om het dossier te vervolledigen. Dit document bekrachtigd niet het ondergarantien zetten of de versteking van de bezochte installatie.

Conclusie: Alle informatie verkregen tijdens onze inspecties blijven vertrouwelijk.

Inspecteur (Naam en Maatdekening),
Datum afgifte

De aanvrager (Naam en handtekening)
In opdracht van SOCOTEC BELGIUM VZW,


—


3-5-1

— A Plicker Berland

RUBEBB/BNP IBAN BE25 2400 3255 1382 – BIC GEBABEBB

tec.be

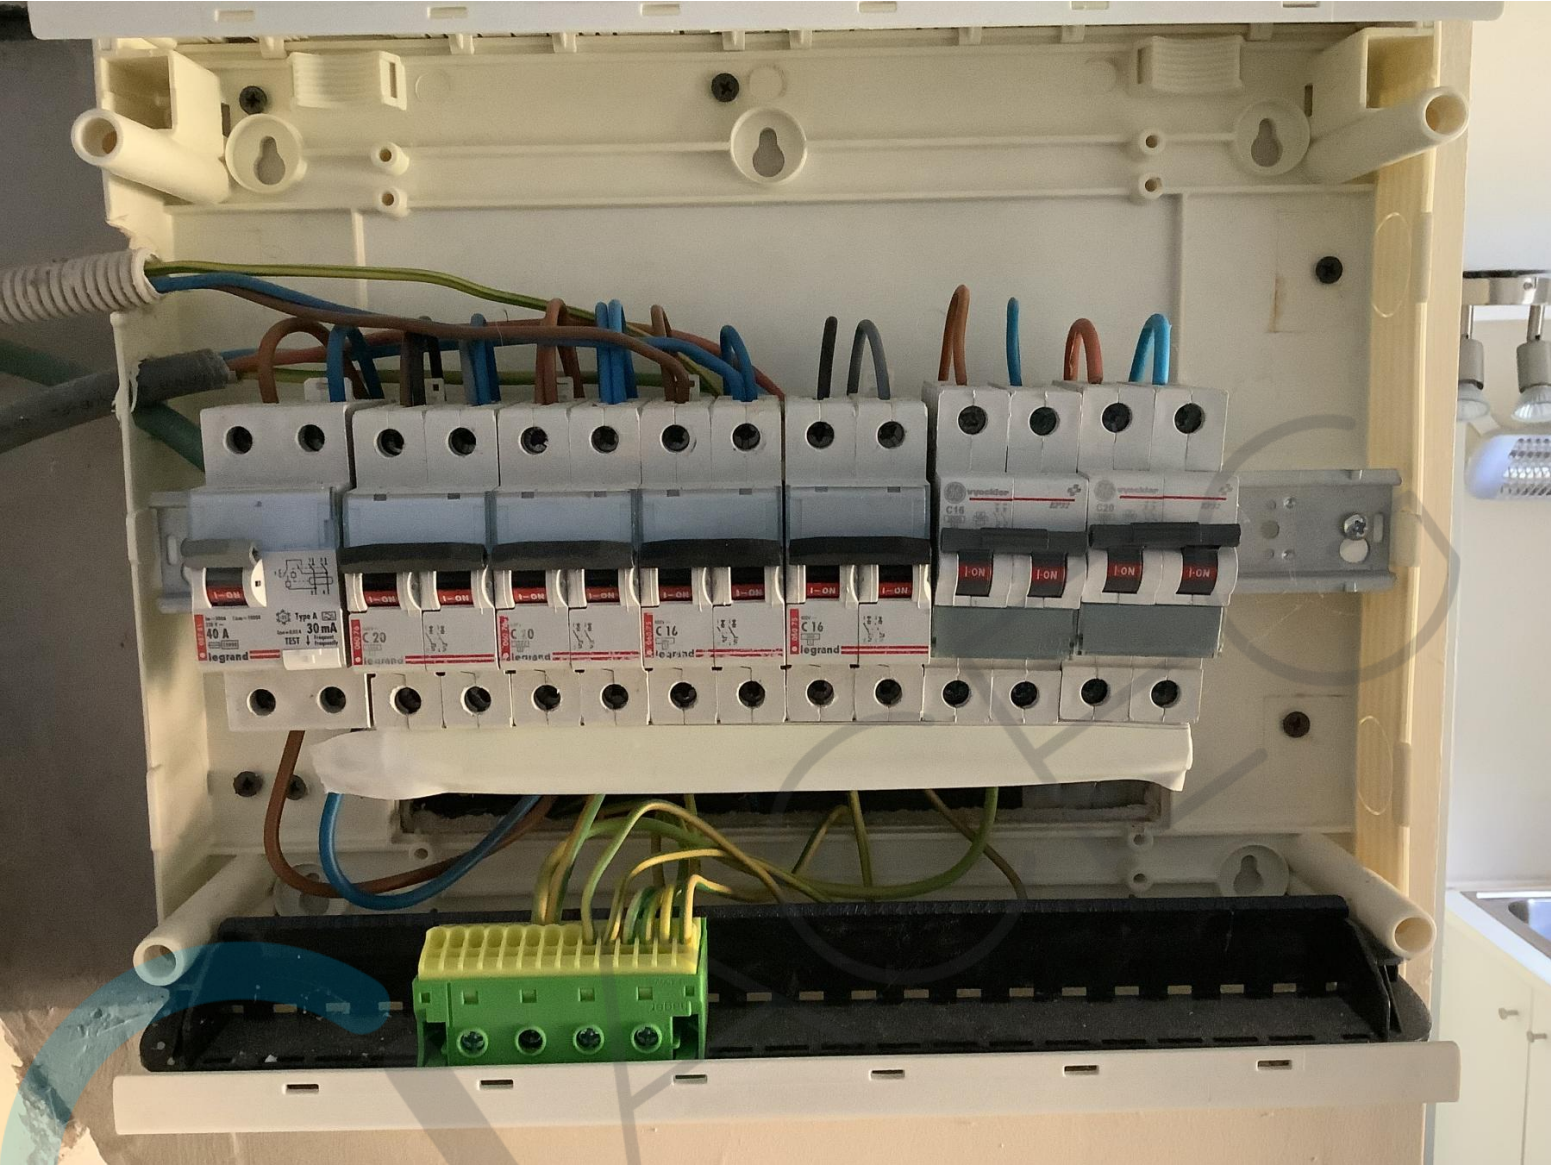

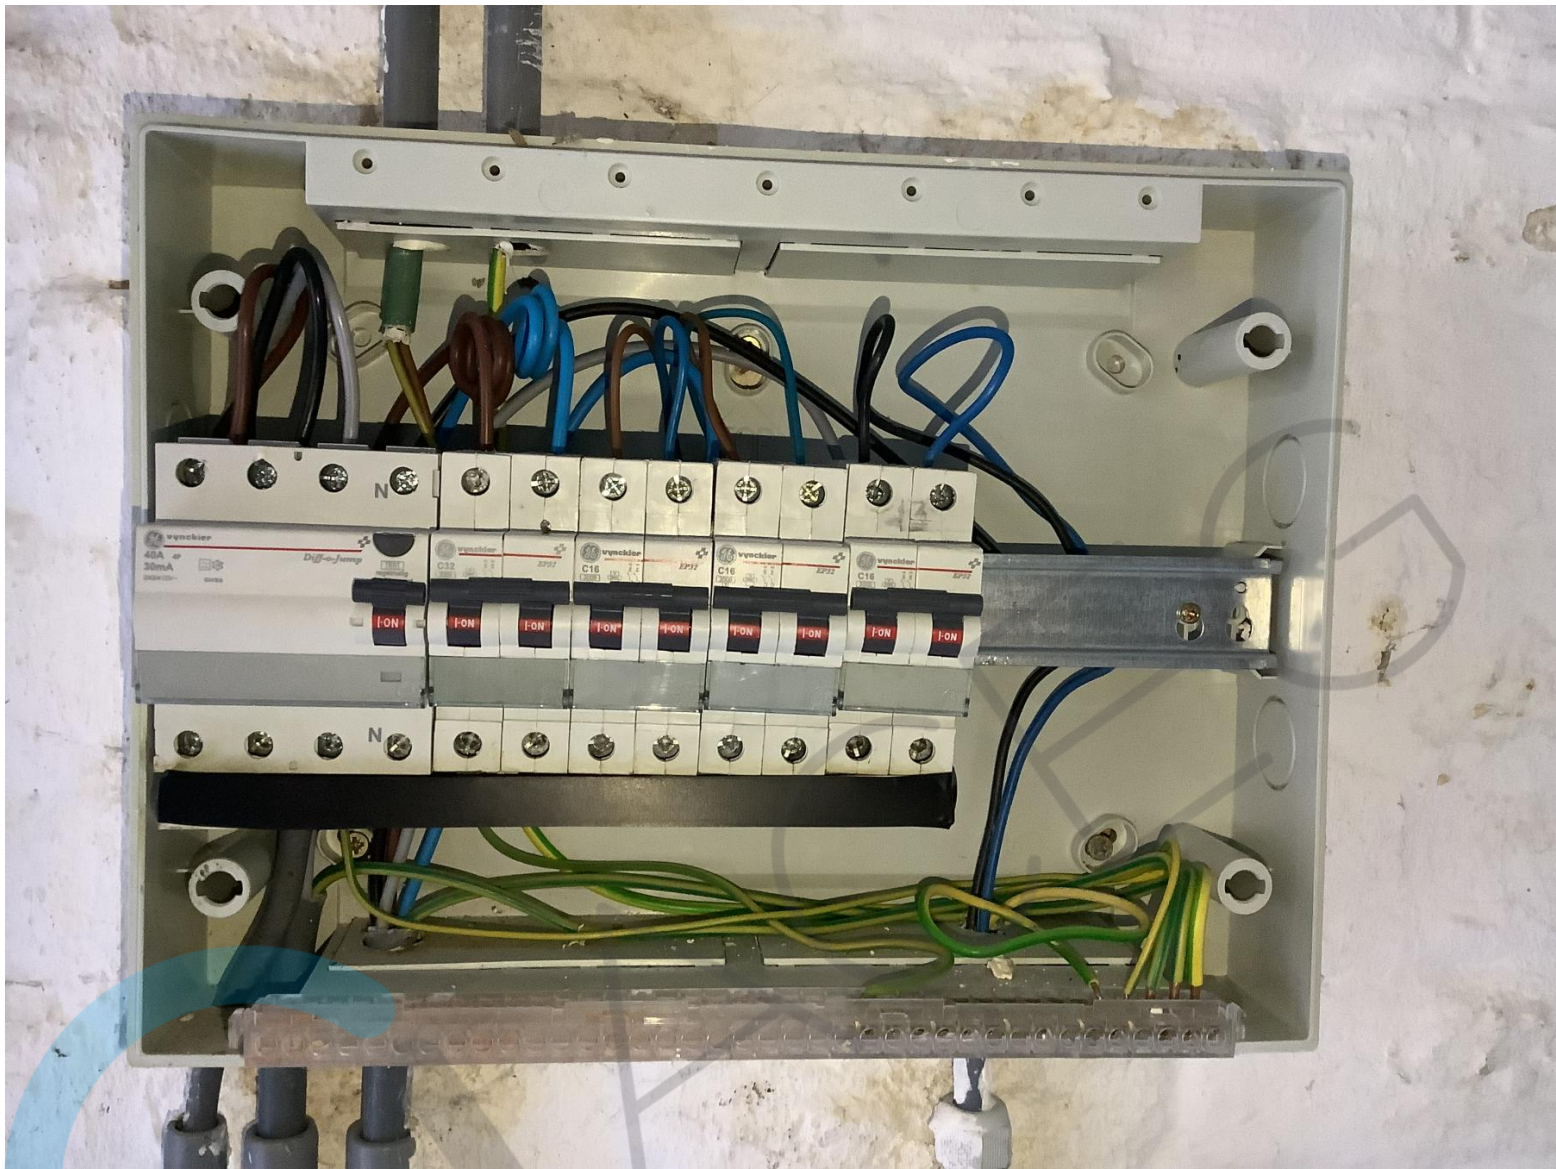





[illegible][illegible]






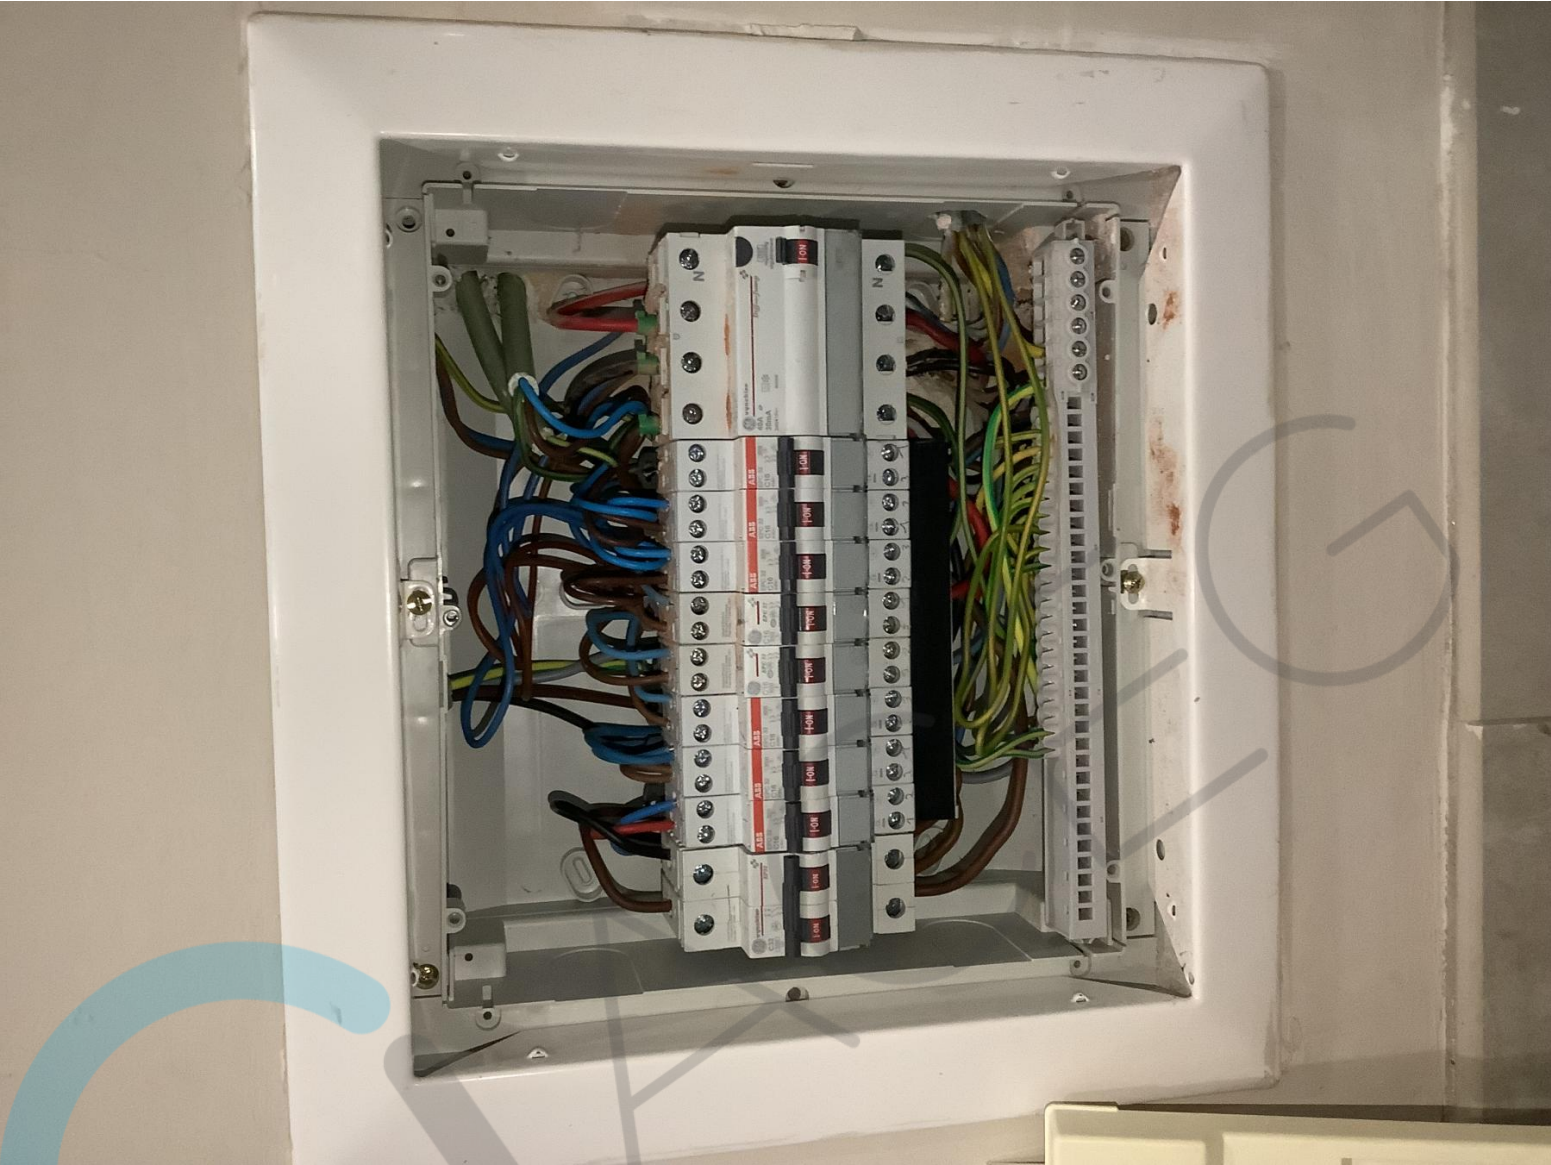




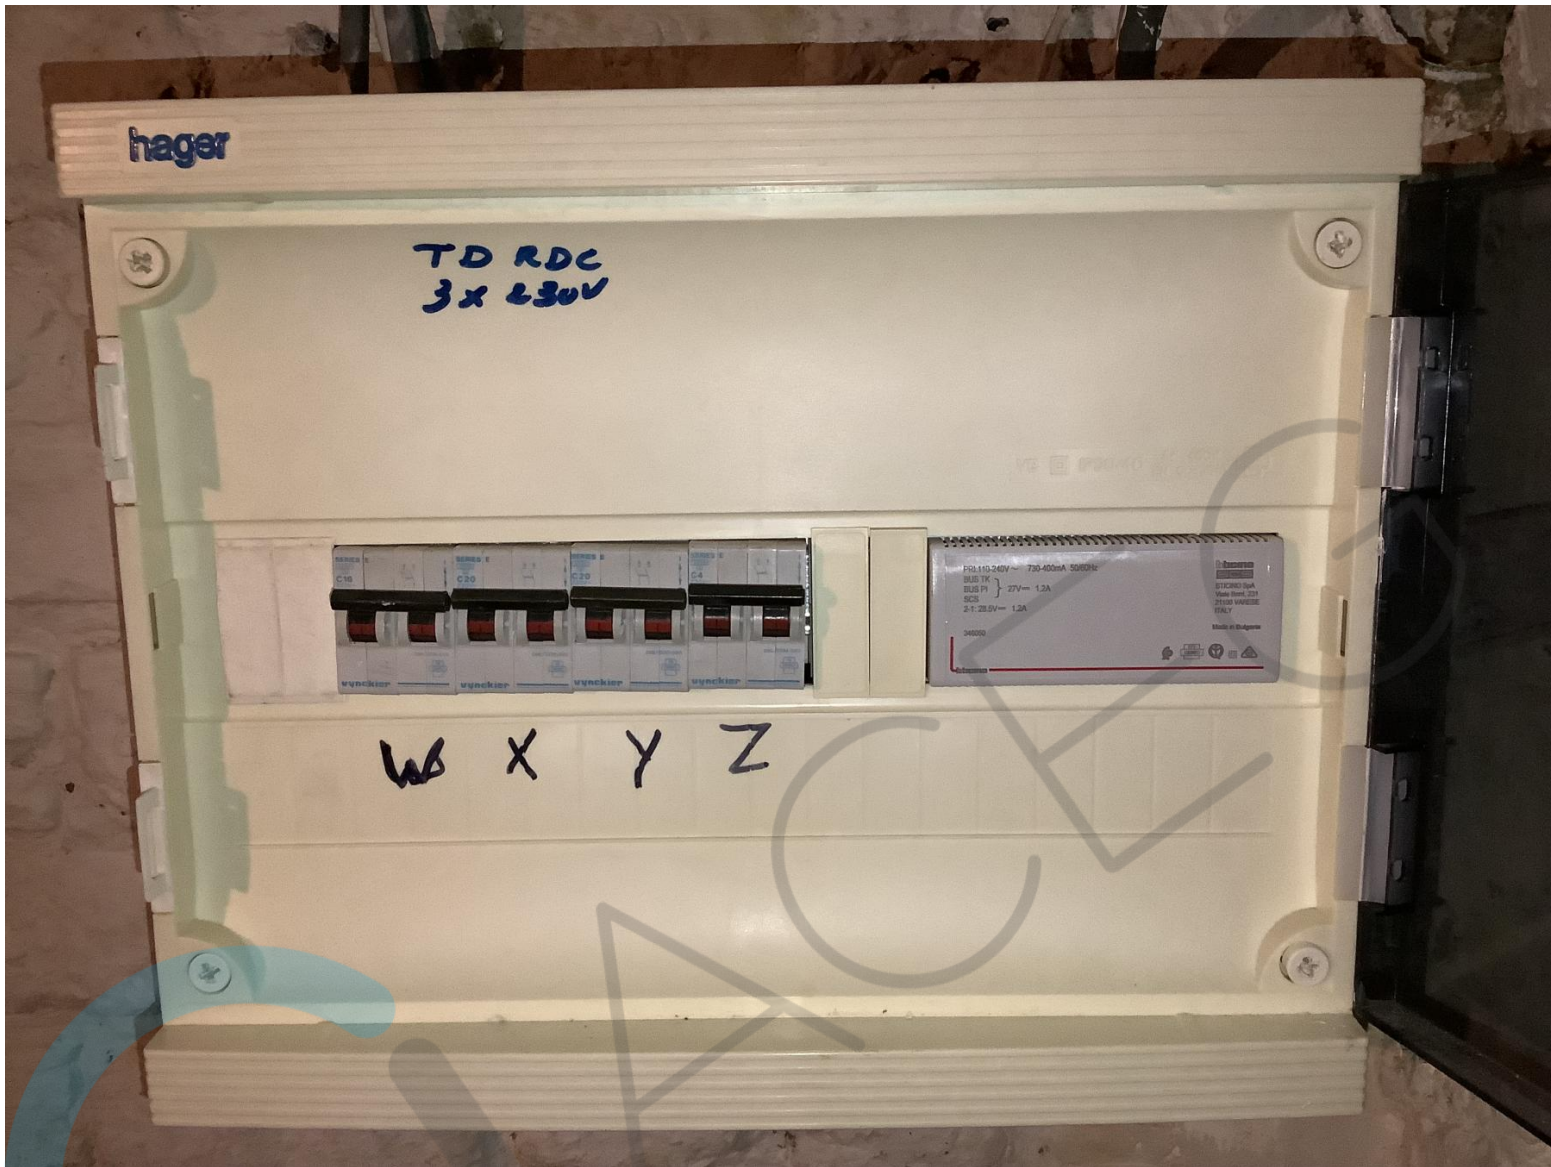

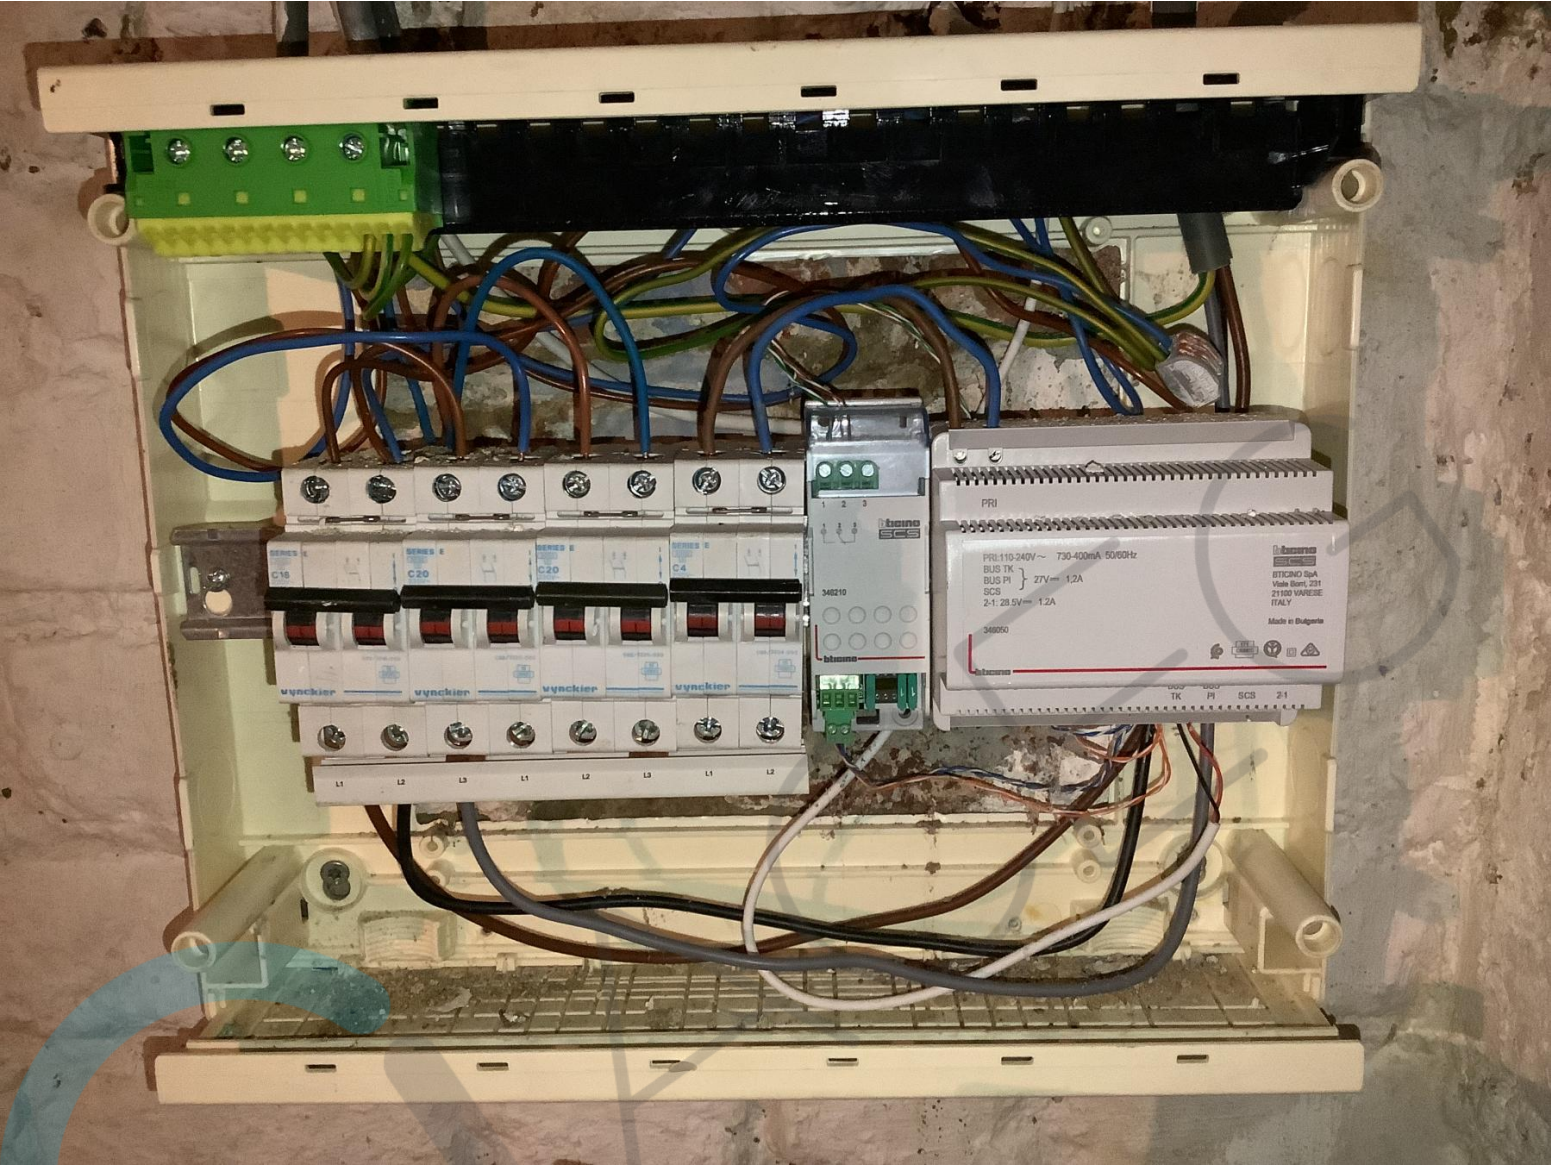





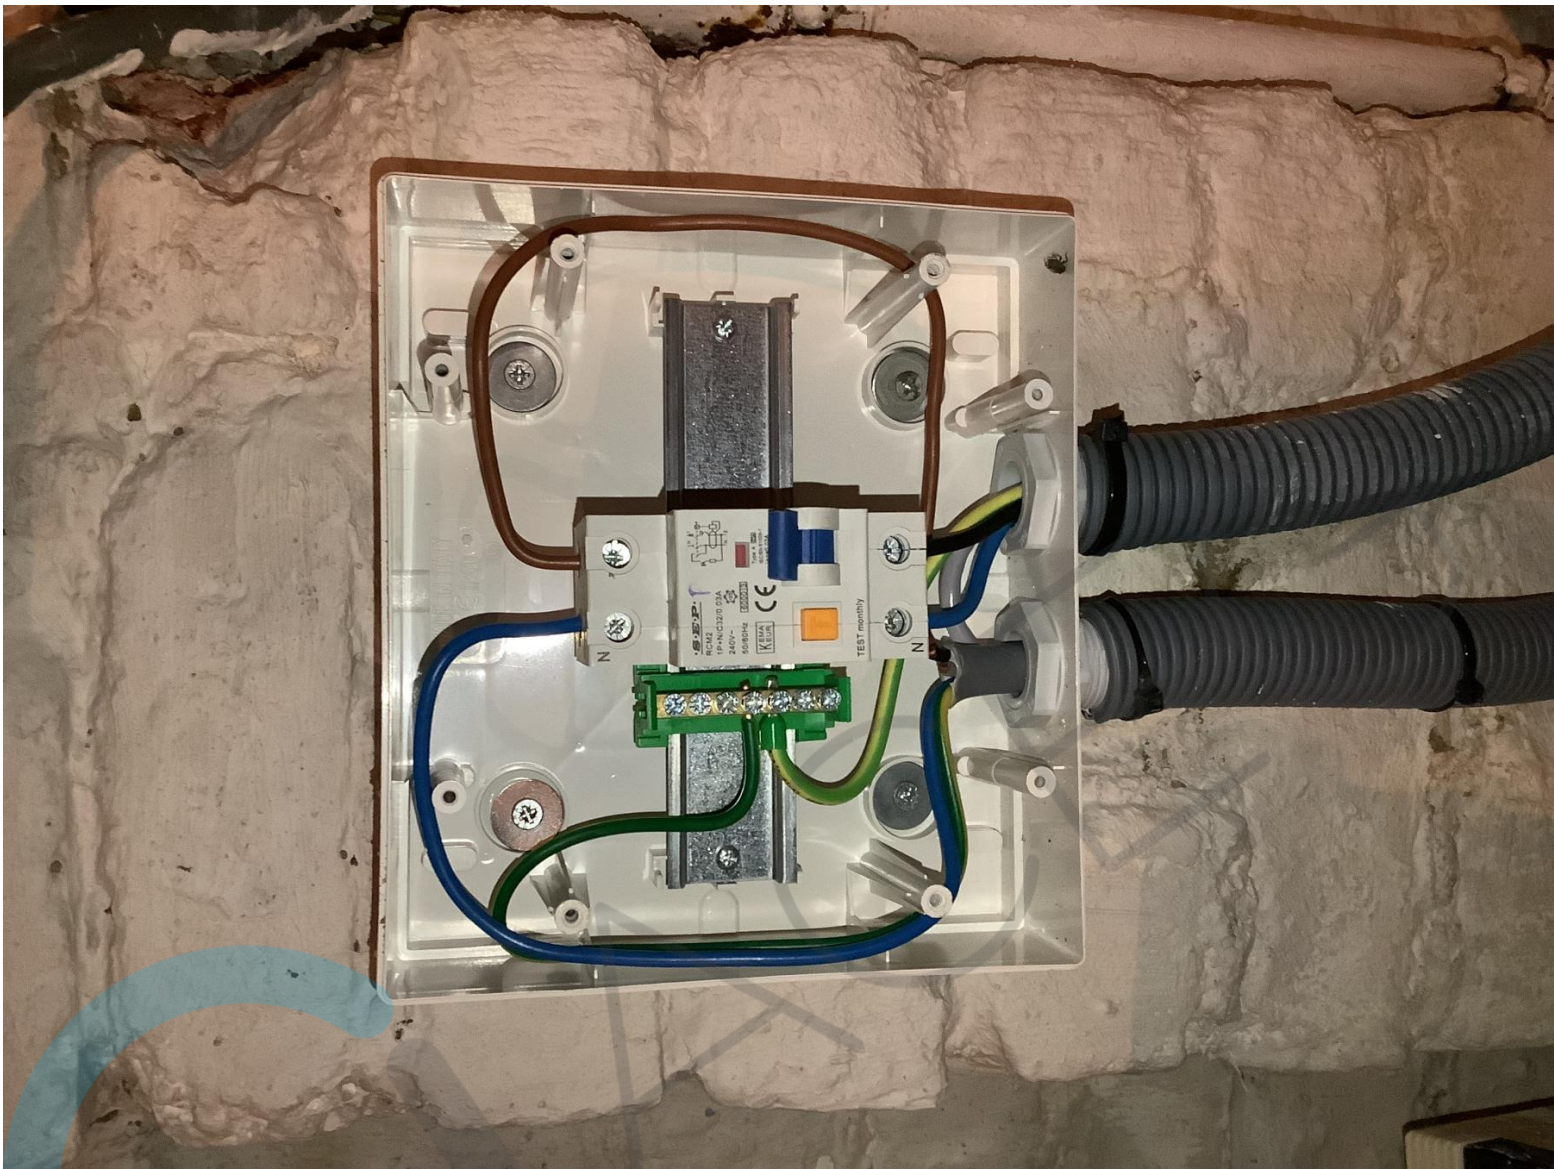













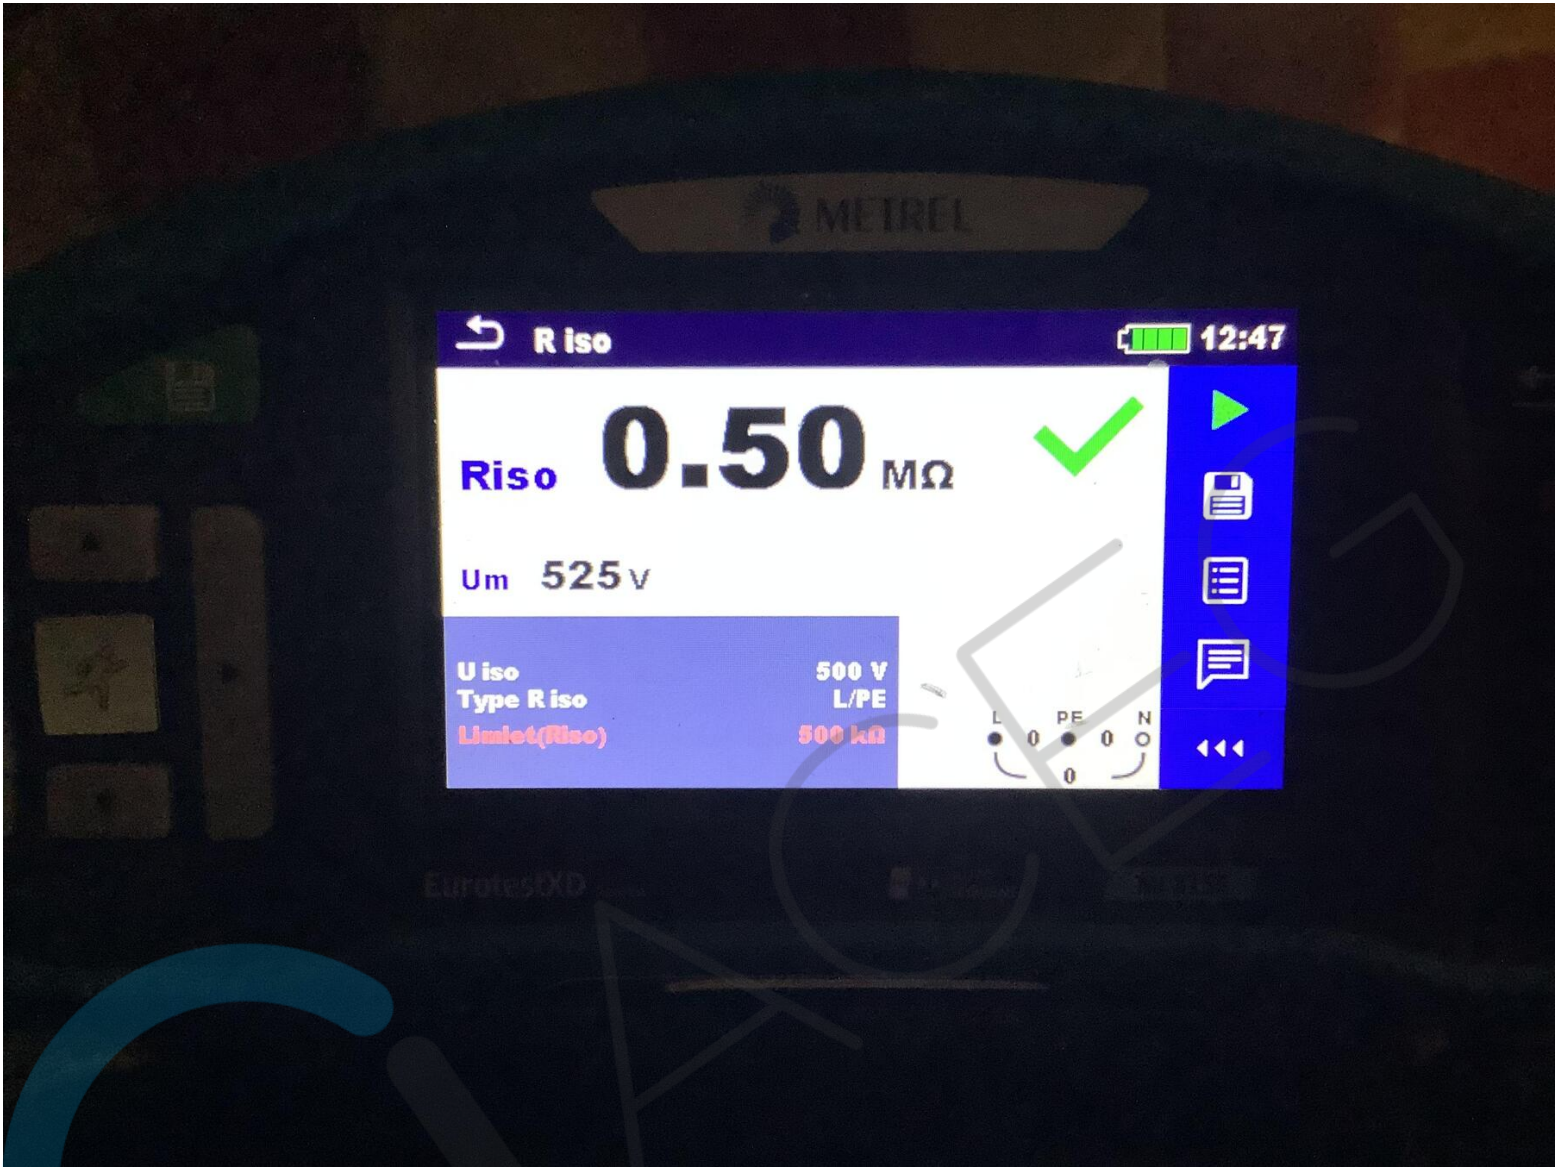


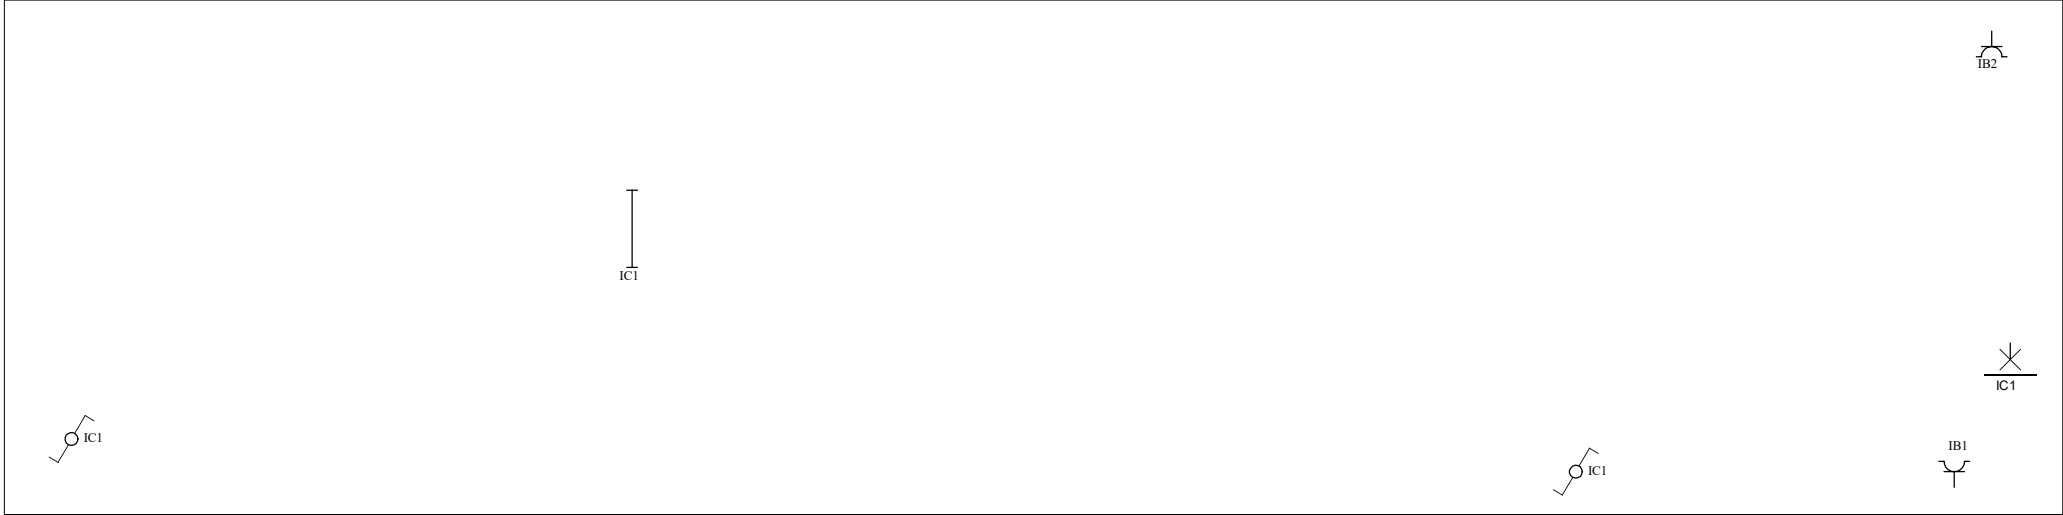

GARAGE

Situatieschema / Schéma de situation

INSTALLATEUR		KEURING/CONTROLE	WERF/CHANTIER	3, 230V~
Naam/Nom ELDOCAM		Organis. -	Naam/Nom THOMSON J.	 FIX-O-CAD vynckier 02541
BTW / TVA BE 460,209,867		Naam/Nom -	Straat/Rue CHSSE DE MALINES 317	
Datum/Date 29-10-2019		Datum/Date -	Gemeen/Comm 1970 WEZMBEEK OPPEM	
Handtek/Sign		Handtek/Sign   Christophe Sterckx	Handtek/Sign	

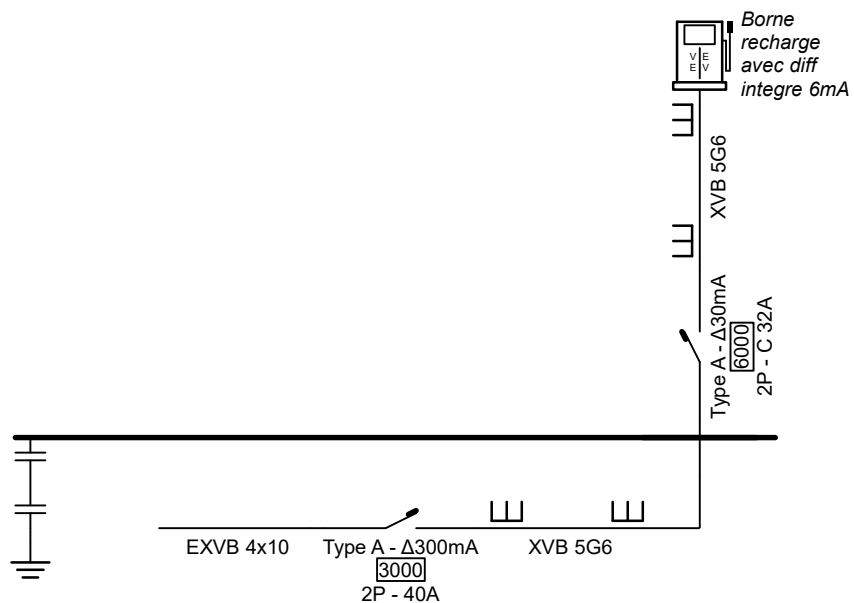


QACEC
 Christophe Sterckx
 31/10/2024

Adresse de l'installation électrique

Thompson
 Chausse de Malines 317
 1970 Wezembeek Oppem


Installateur

Eldocam
 Rue Ernest Solvay 225
 7141 Morlanwelz
 GSM: 0473/22 22 74
 BE 0460209867

p. 1/2
 Schéma unifilaire

3 x 230V ~ 50Hz


Schéma dessiné par: Ziegler sa - TVA BE 0403.480.507

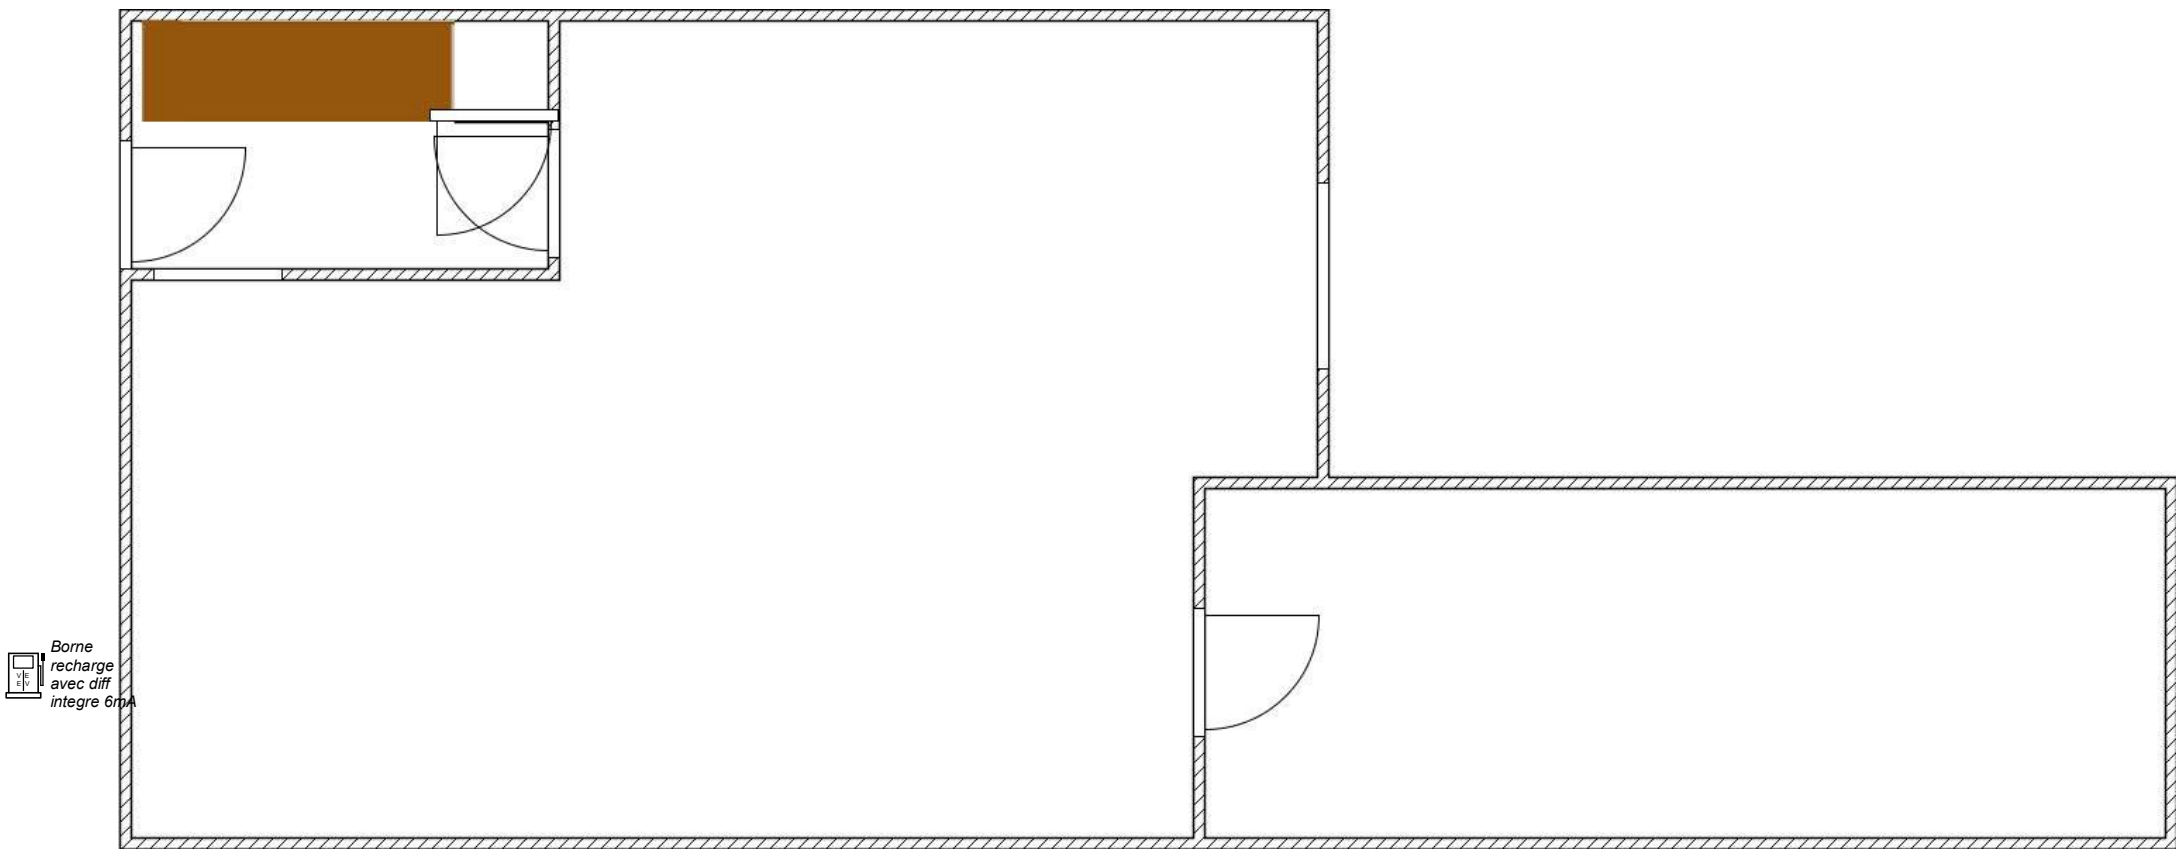


Borne
recharge
avec diff
integre 6mA

Adresse de l'installation électrique Thompson Chausse de Malines 317 1970 Wezembeek Oppem	Installateur Eldocam Rue Ernest Solvay 225 7141 Morlanwelz GSM: 0473/22 22 74 BE 0460209867	p. 2/2 Plan de position
		3 x 230V ~ 50Hz
Schéma dessiné par: Ziegler sa - TVA BE 0403.480.507		

REZ

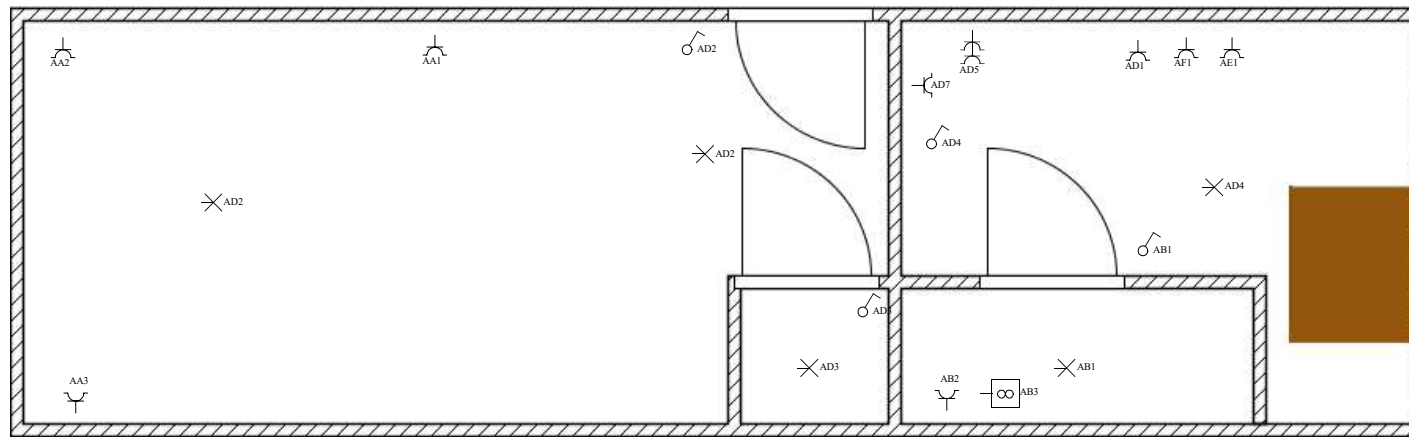


ETAGE

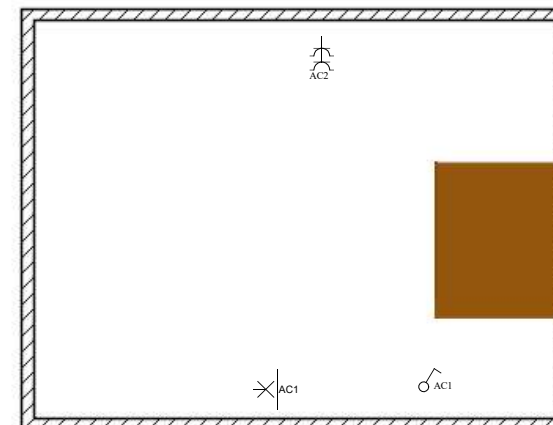

MAISONNETTE

Situatieschema / Schéma de situation


INSTALLATEUR	KEURING/CONTROLE	WERF/CHANTIER	3, 230V~
Naam/Nom ELDOCAM BTW / TVA BE 460,209,867 Datum/Date 29-10-2019 Handtek/Sign	Organis. - Naam/Nom - Datum/Date 31/10/2024 Handtek/Sign  	Naam/Nom THOMSON J. Straat/Rue CHSSE DE MALINES 317 Gemeen/Comm 1970 WEZMBEEK OPPEM Handtek/Sign	 FIX-O-CAD  02541

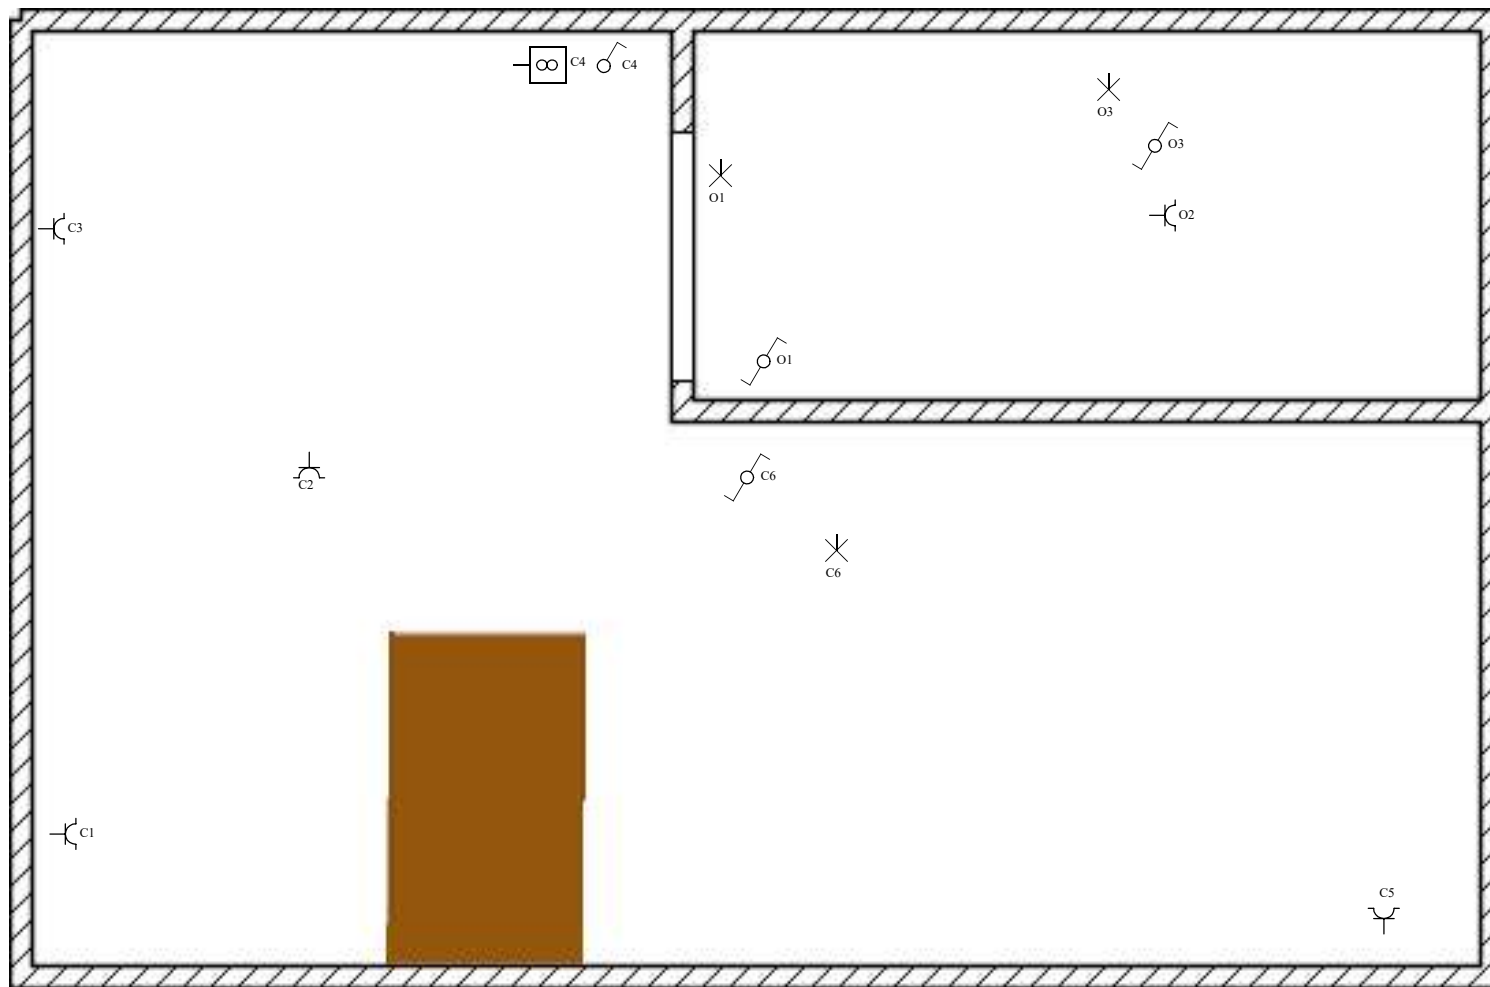

2 EME ETAGE

Situatieschema / Schéma de situation

INSTALLATEUR	KEURING/CONTROLE	WERF/CHANTIER	3, 230V~
Naam/Nom ELDOCAM BTW / TVA BE 460,209,867 Datum/Date 29-10-2019 Handtek/Sign	Organis. - Naam/Nom - Datum/Date 31/10/2024 Handtek/Sign  	Naam/Nom THOMSON J. Straat/Rue CHASSE DE MALINES 317 Gemeen/Comm 1970 WEZMBEEK OPPEM Handtek/Sign	 FIX-O-CAD  02541

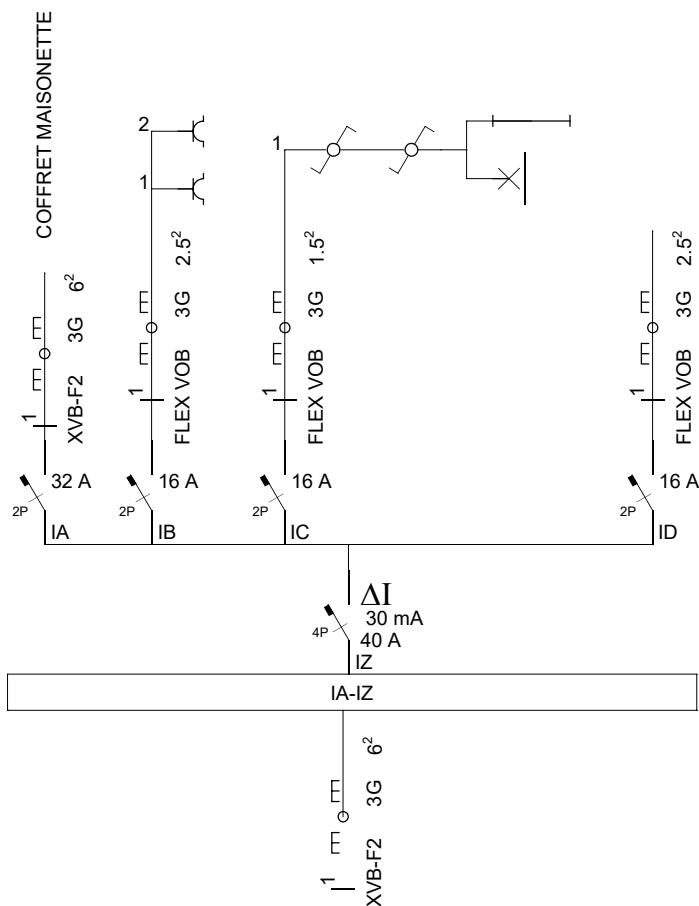

ALIM DISJONTEUR | COFFRET PRINCIPALE

UNIFILAIRE GARAGE

Diff type A et disjoncteur courbe C

Eendraadsschema/Schéma unifilaire

INSTALLATEUR

Naam/Nom **ELDOCAM**
BTW / TVA **BE 460,209,867**
Datum/Date **31-10-2024**
Handtek/Sign

KEURING/CONTROLE

Organis. -
Naam/Nom -
Datum/Date **31/10/2024**
Handtek/Sign 

Christophe Sterckx

WERF/CHANTIER


Naam/Nom **THOMSON J.**
Straat/Rue **CHSSE DE MALINES 317**
Gemeen/Comm **1970 WEZMBEEK OPPEM**
Handtek/Sign

3, 230V~



FIX-O-CAD
vynckier

02541

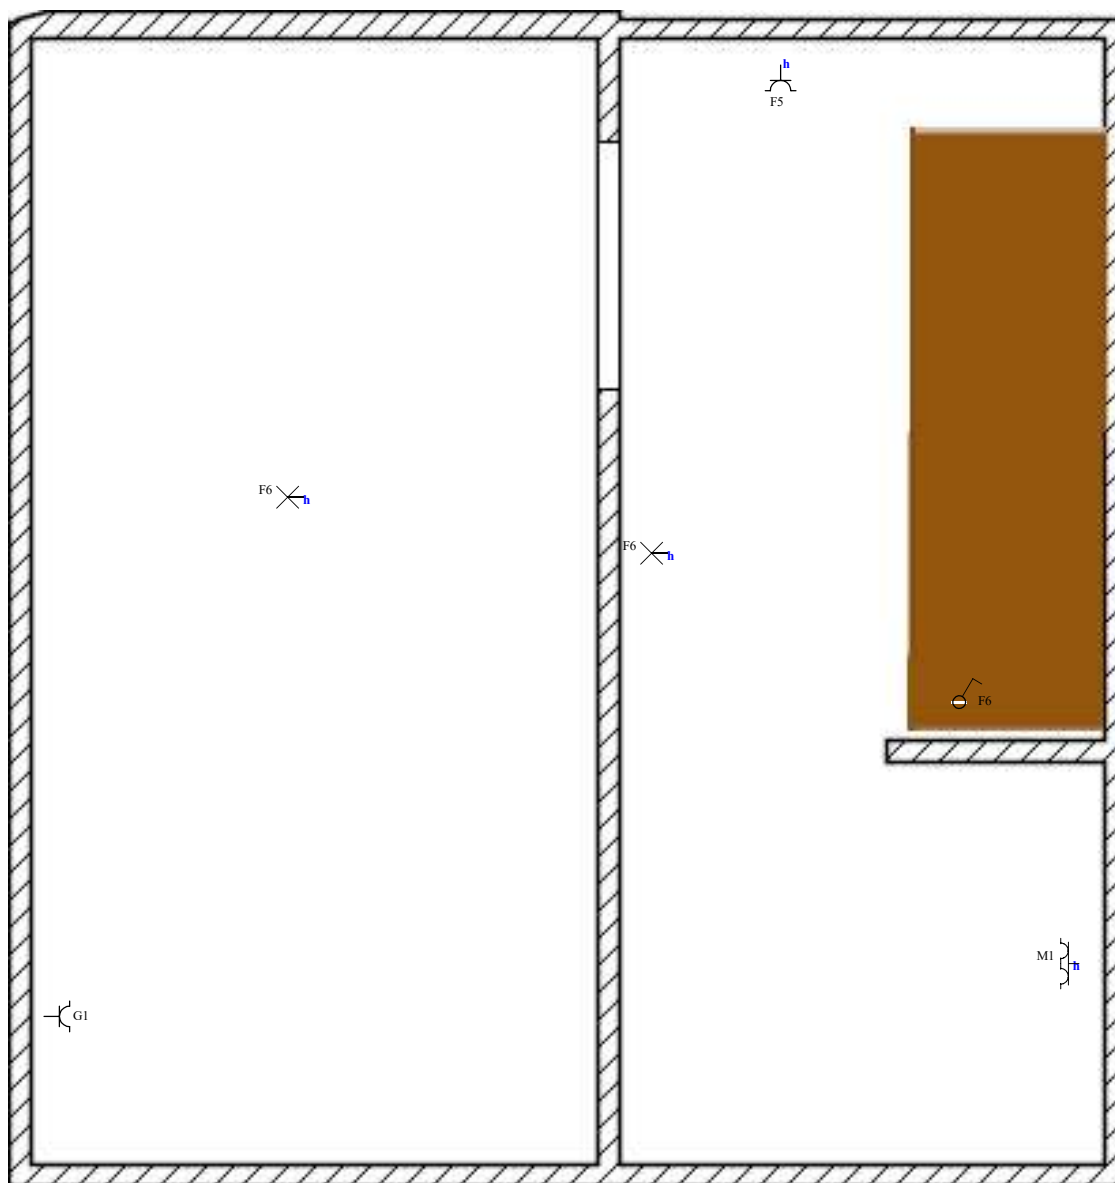

CAVE

Situatieschema / Schéma de situation

INSTALLATEUR

Naam/Nom **ELDOCAM**
 BTW / TVA **BE 460,209,867**
 Datum/Date **29-10-2019**
 Handtek/Sign

KEURING/CONTROLE

Organis. -
 Naam/Nom -
 Datum/Date **31/10/2024**
 Handtek/Sign


QACEG 260
 Christophe Sterckx

WERF/CHANTIER


Naam/Nom **THOMSON J.**
 Straat/Rue **CHSSE DE MALINES 317**
 Gemeen/Comm **1970 WEZMBEEK OPPEM**
 Handtek/Sign

3, 230V~



02541

FIX-O-CAD
vynckier

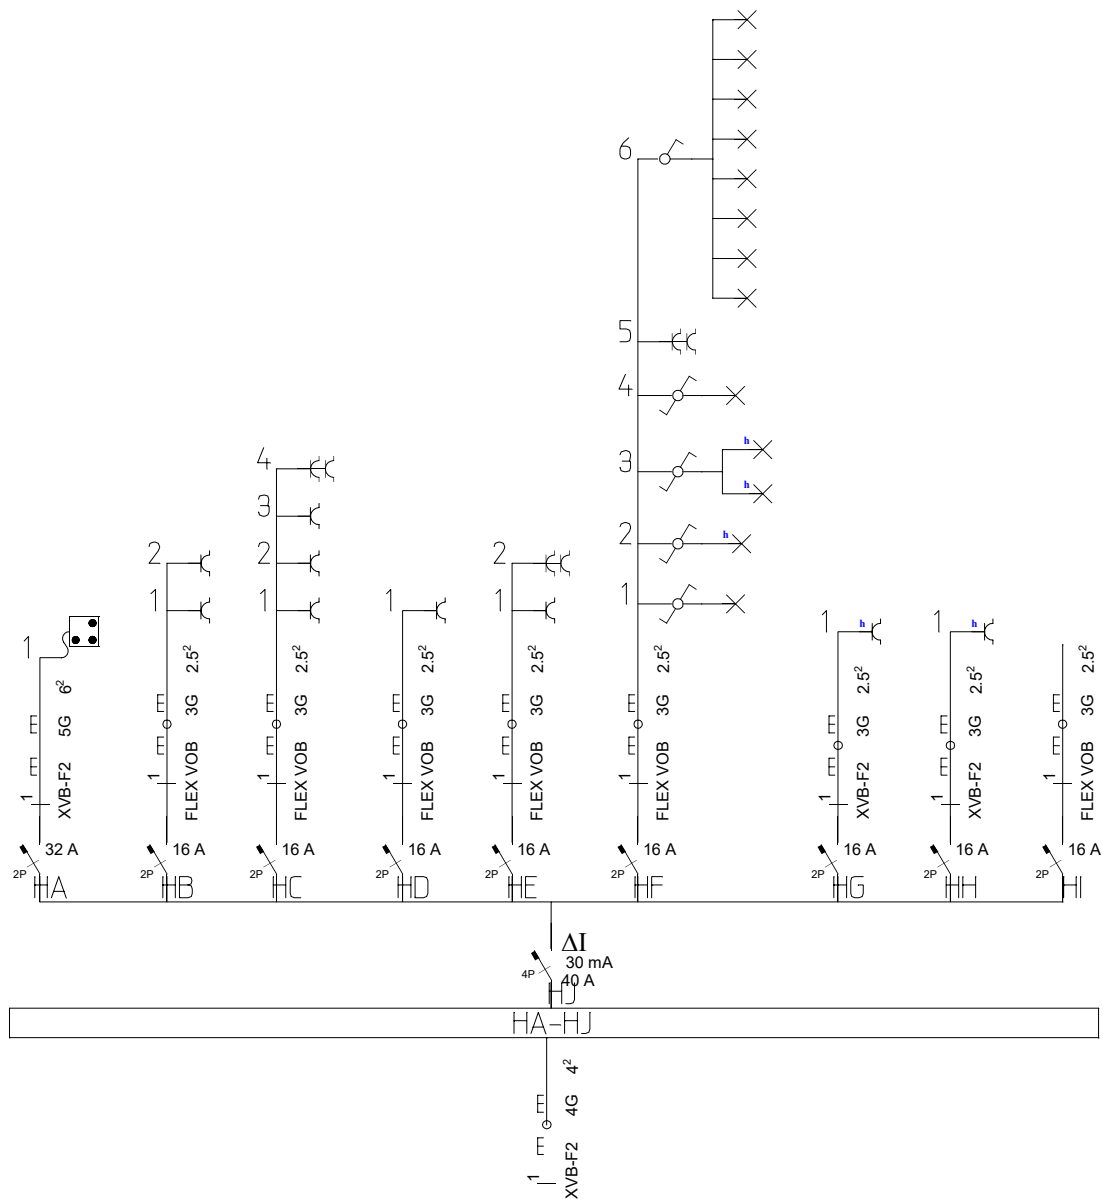


ALIM DISJONCTEUR H COFFRET PRINCIPAL

Diff type A et disjoncteur courbe C

Eendraadsschema/Schéma unifilaire

COFFRET CUISINE

INSTALLATEUR	KEURING/CONTROLE	WERF/CHANTIER	3, 230V~
Naam/Nom ELDOCAM BTW / TVA BE 460,209,867 Datum/Date 31-10-2024 Handtek/Sign	Organis. - 31/10/2024 Naam/Nom -  Datum/Date Handtek/Sign	Naam/Nom THOMSON J. Straat/Rue CHSSE DE MALINES 317 Gemeen/Comm 1970 WEZMBEEK OPPEM Handtek/Sign	 FIX-O-CAD  02541

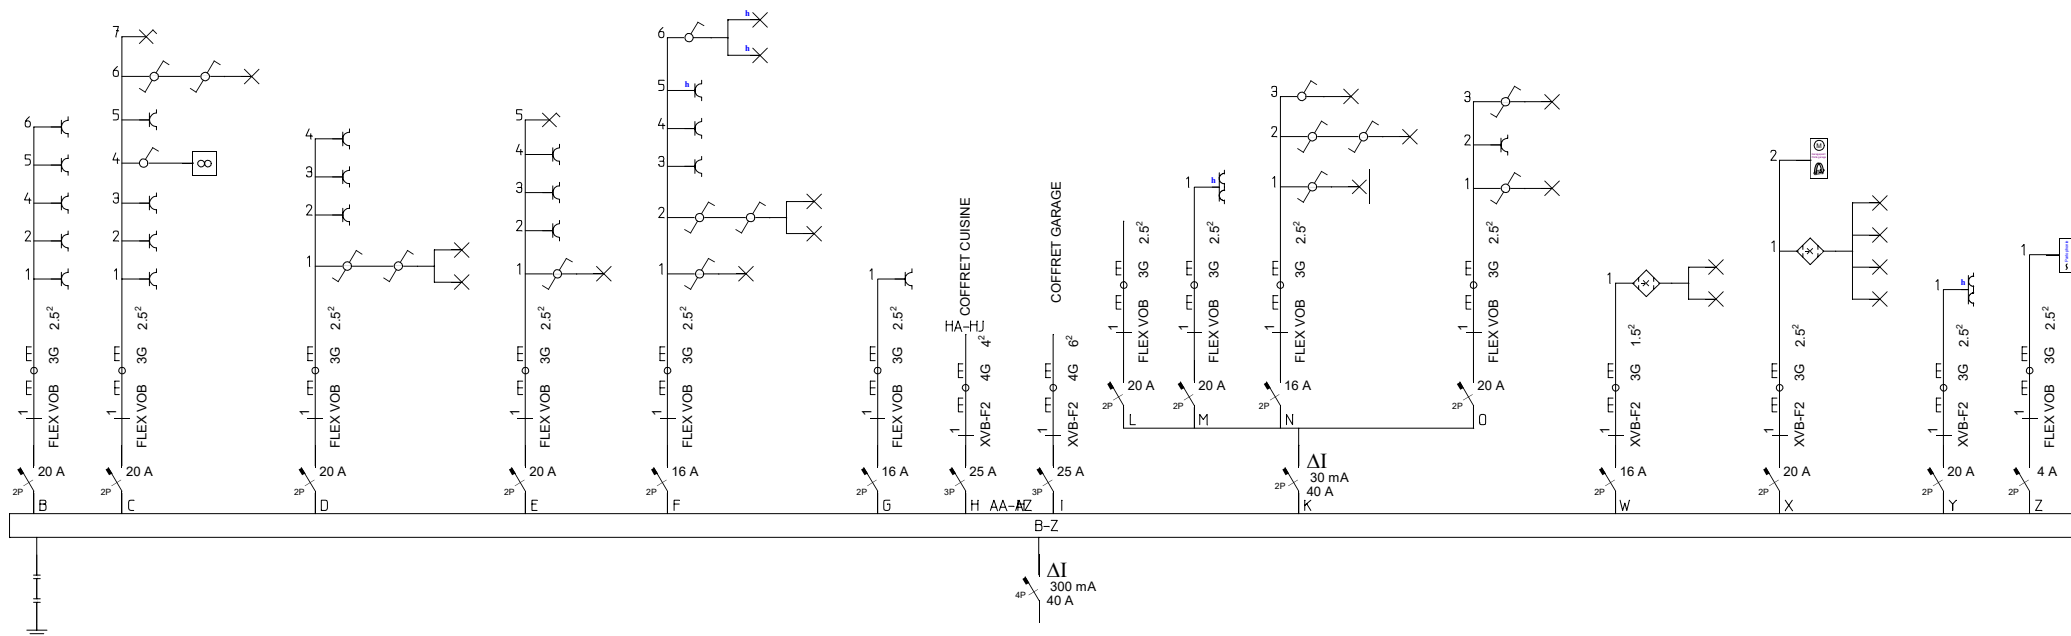


Diff type A et disjoncteur courbe C

Eendraadsschema/Schéma unifilaire

COFFRET PRINCIPAL


INSTALLATEUR	KEURING/CONTROLE	WERF/CHANTIER	3, 230V~
Naam/Nom ELDOCAM BTW / TVA BE 460,209,867 Datum/Date 31-10-2024 Handtek/Sign	Organis. - Naam/Nom - Datum/Date - Handtek/Sign	Naam/Nom THOMSON J. Straat/Rue CHASSE DE MALINES 317 Gemeen/Comm 1970 WEZMBEEK OPPEM Handtek/Sign	FIX-O-CAD vynckier 02541

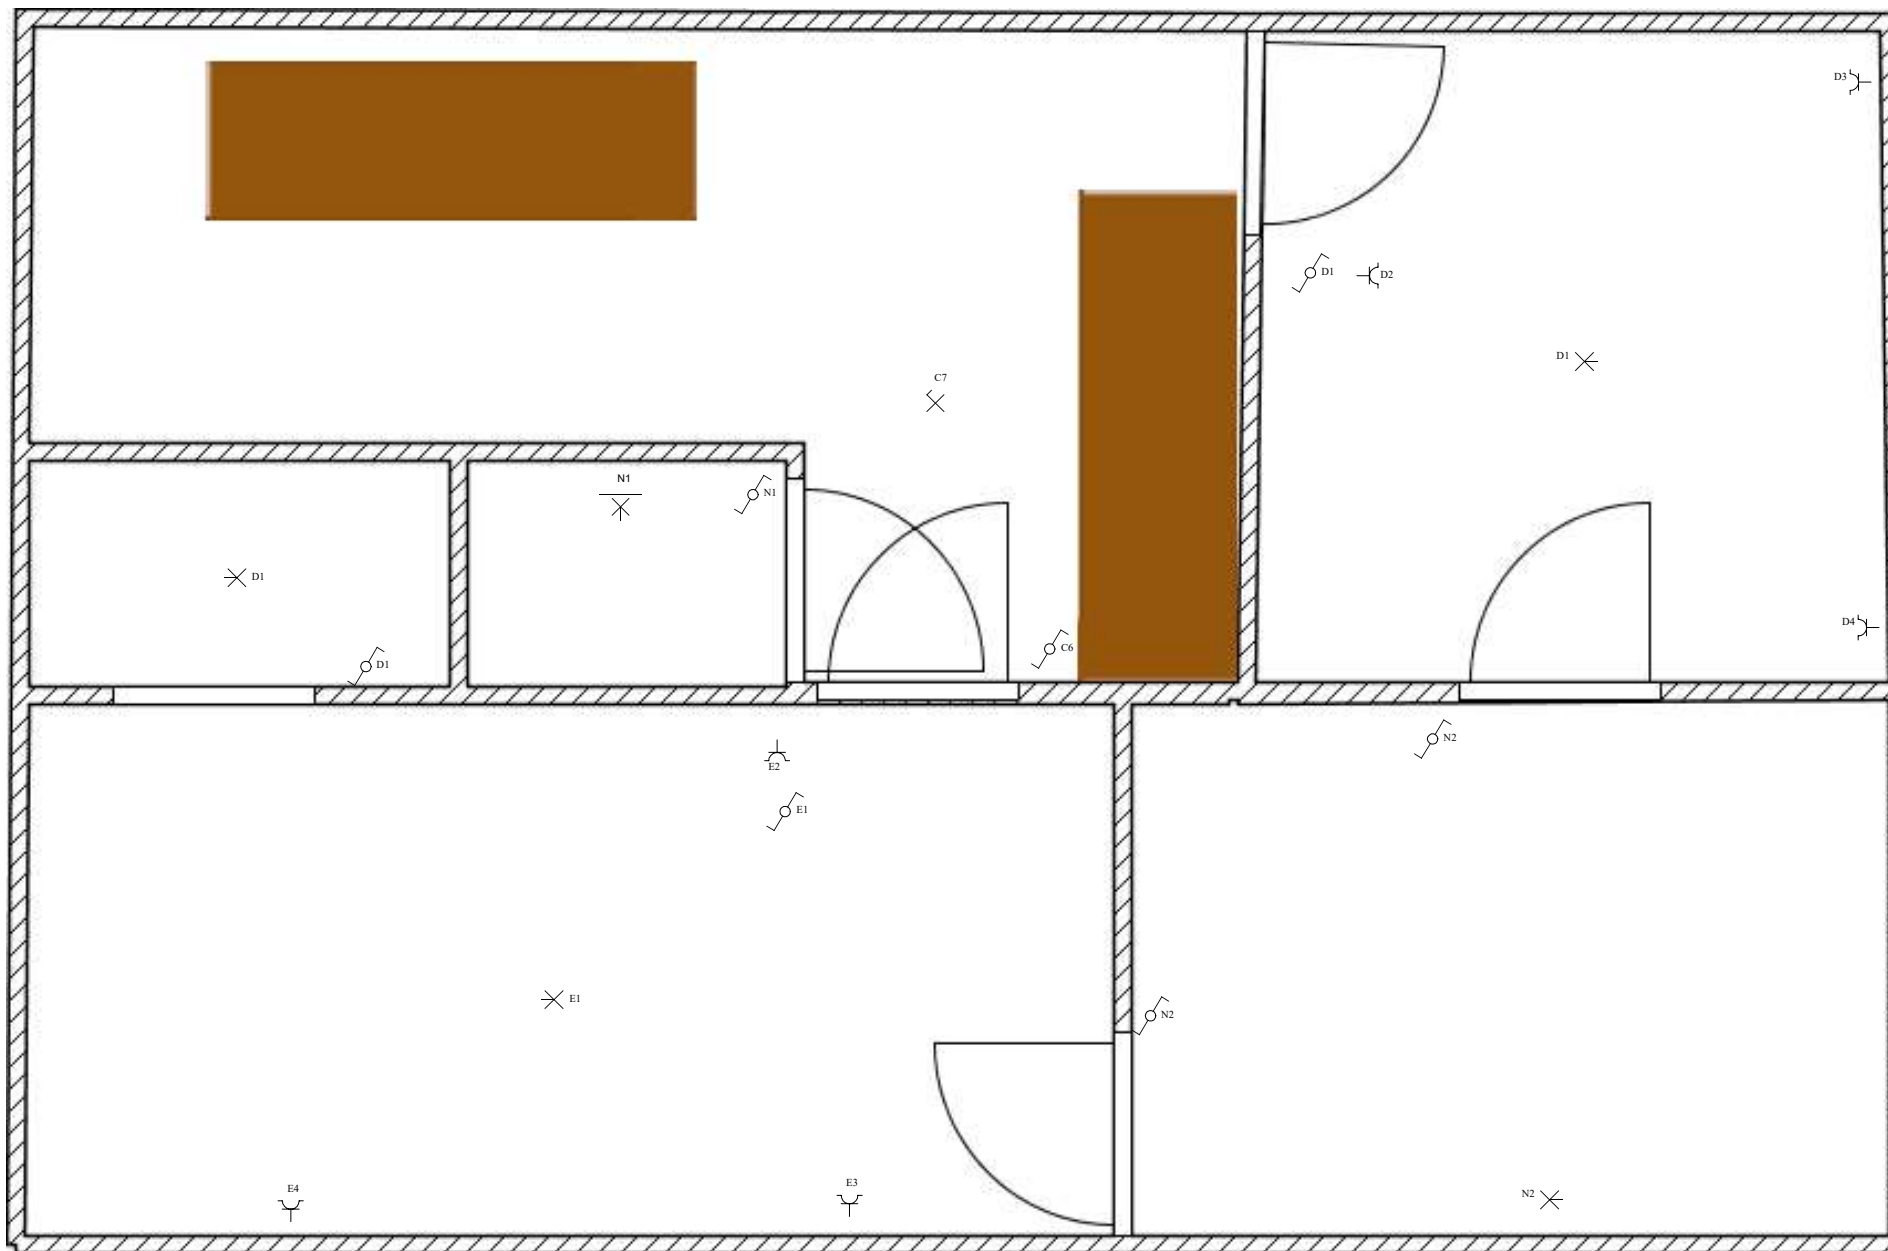

1ER ETAGE

Situatieschema / Schéma de situation

INSTALLATEUR	KEURING/CONTROLE	WERF/CHANTIER	3, 230V~
Naam/Nom ELDOCAM BTW / TVA BE 460,209,867 Datum/Date 29-10-2019 Handtek/Sign	Organis. - Naam/Nom - Datum/Date 31/10/2024 Handtek/Sign  ACEG Christophe Sterckx	Naam/Nom THOMSON J. Straat/Rue CHASSE DE MALINES 317 Gemeen/Comm 1970 WEZMBEEK OPPEM Handtek/Sign	 FIX-O-CAD vynokier 02541

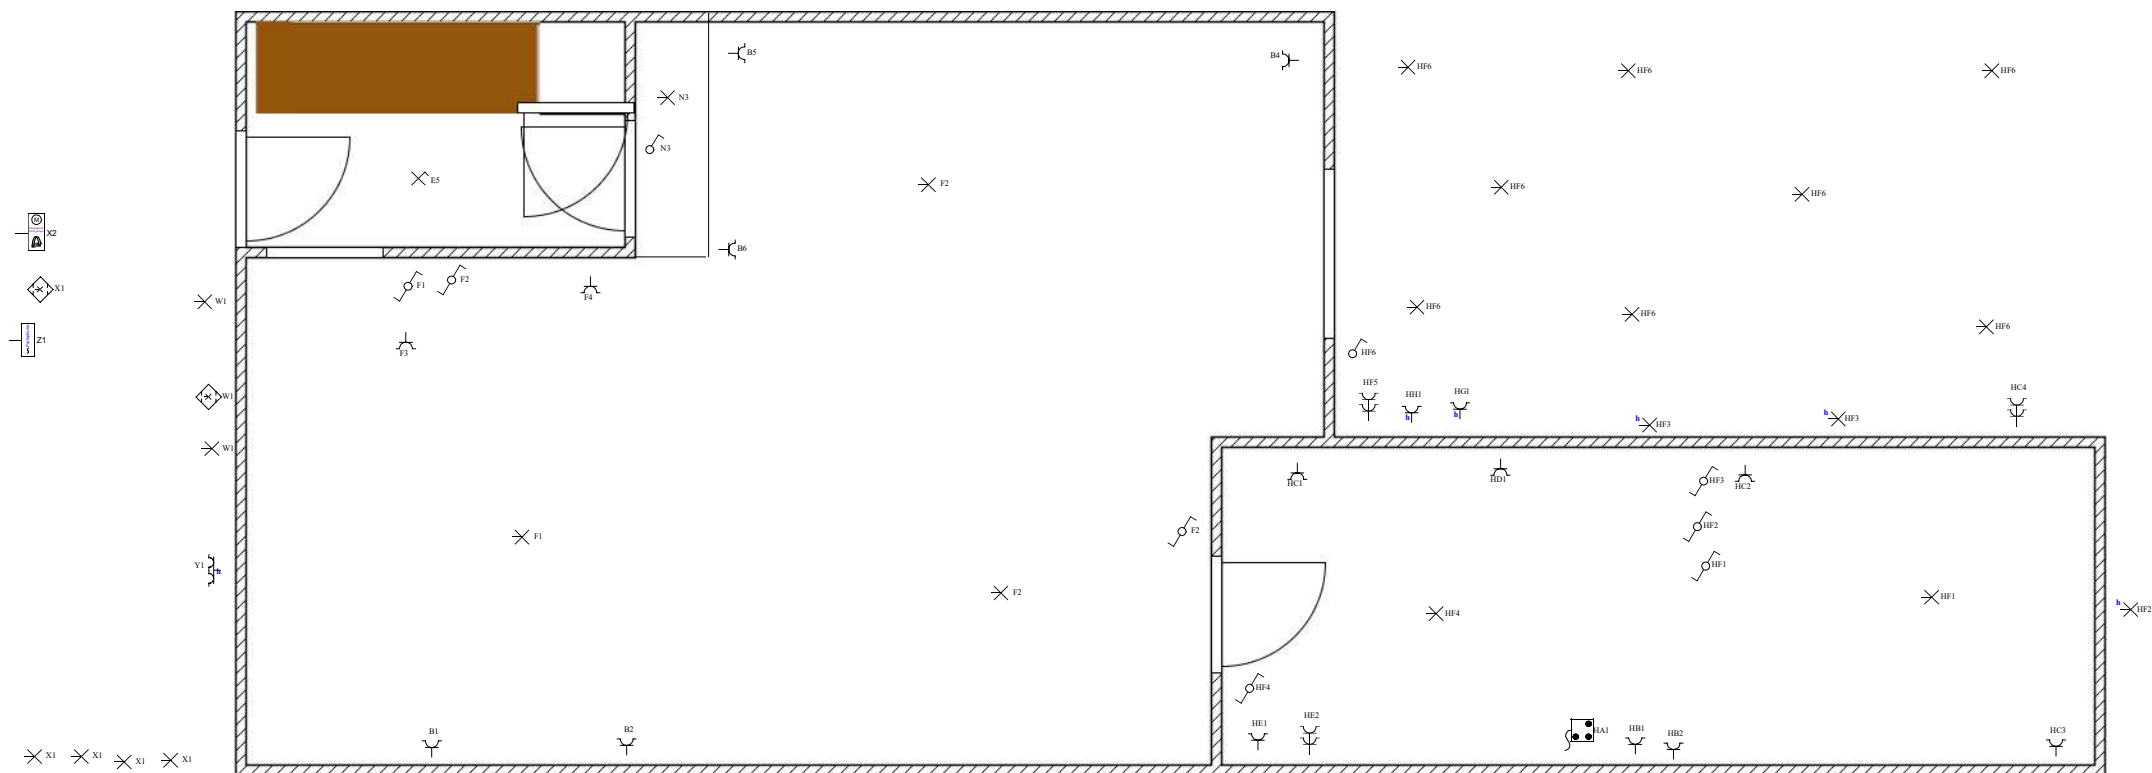

REZ

Situatieschema / Schéma de situation

INSTALLATEUR	KEURING/CONTROLE	WERF/CHANTIER	3, 230V~
Naam/Nom ELDOCAM BTW / TVA BE 460,209,867 Datum/Date 29-10-2019 Handtek/Sign	Organis. - Naam/Nom - 31/10/2024 Datum/Date Handtek/Sign   ACEG Christophe Sterckx	Naam/Nom THOMSON J. Straat/Rue CHSSE DE MALINES 317 Gemeen/Comm 1970 WEZMBEEK OPPEM Handtek/Sign	 FIX-O-CAD vynckier 02541