


KARELMIRYSTRAAT 7 9000 GENT

EENDRAADSCHEMA



01/10/2016

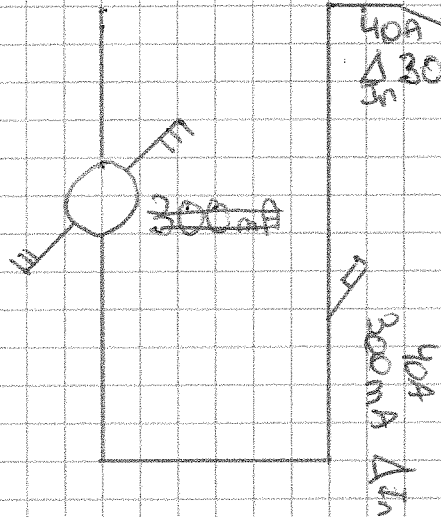

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100


A	40A 300mA In	C16	B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27 B28 B29 B30 B31 B32 B33 B34 B35 B36 B37 B38 B39 B40 B41 B42 B43 B44 B45 B46 B47 B48 B49 B50 B51 B52 B53 B54 B55 B56 B57 B58 B59 B60 B61 B62 B63 B64 B65 B66 B67 B68 B69 B70 B71 B72 B73 B74 B75 B76 B77 B78 B79 B80 B81 B82 B83 B84 B85 B86 B87 B88 B89 B90 B91 B92 B93 B94 B95 B96 B97 B98 B99 B100
B		C16	C1 C2 C3 Z Z Z
C		C20	D1 D2 D3 D4 Z Z Z Z
D		C20	E1 E2 E3 Z Z Z
E		C20	F1 F2 F3 F4 Z Z Z Z
F		C20	G1 G2 G3 G4 G5 Z Z Z Z Z
G		C20	H1 H2 H3 H4 Z Z Z Z
H		C20	I1 Z
I		C20	J1 J2 J3 J4 Z Z Z Z
J		C20	K1 K2 K3 Z Z Z
K		C20	L1 L2 Z Z
L		C20	M1 M2 M3 M4 M5 Z Z Z Z Z
M		C16	N1 Z N1
N		C25	O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 O12 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19 O20 O21 O22 O23 O24 O25 O26 O27 O28 O29 O30 O31 O32 O33 O34 O35 O36 O37 O38 O39 O40 O41 O42 O43 O44 O45 O46 O47 O48 O49 O50 O51 O52 O53 O54 O55 O56 O57 O58 O59 O60 O61 O62 O63 O64 O65 O66 O67 O68 O69 O70 O71 O72 O73 O74 O75 O76 O77 O78 O79 O80 O81 O82 O83 O84 O85 O86 O87 O88 O89 O90 O91 O92 O93 O94 O95 O96 O97 O98 O99 O100
O		C10	

KARELMIRYSTRAT 7 8000 GENT

3de VERDIEP



04/10/2016

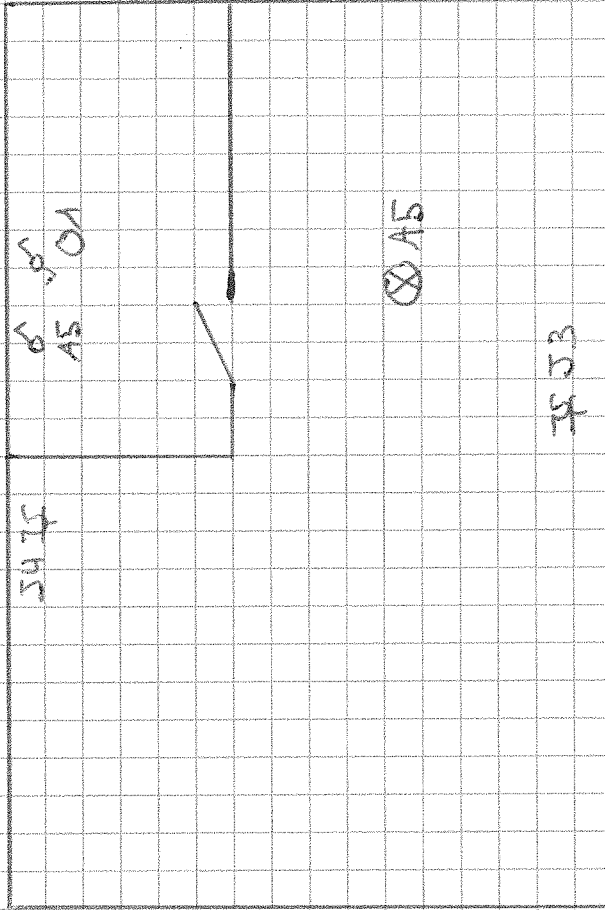


KARELMIRYSTRAAT 7 9000 GENT

2de VERDIEP



04/10/2016

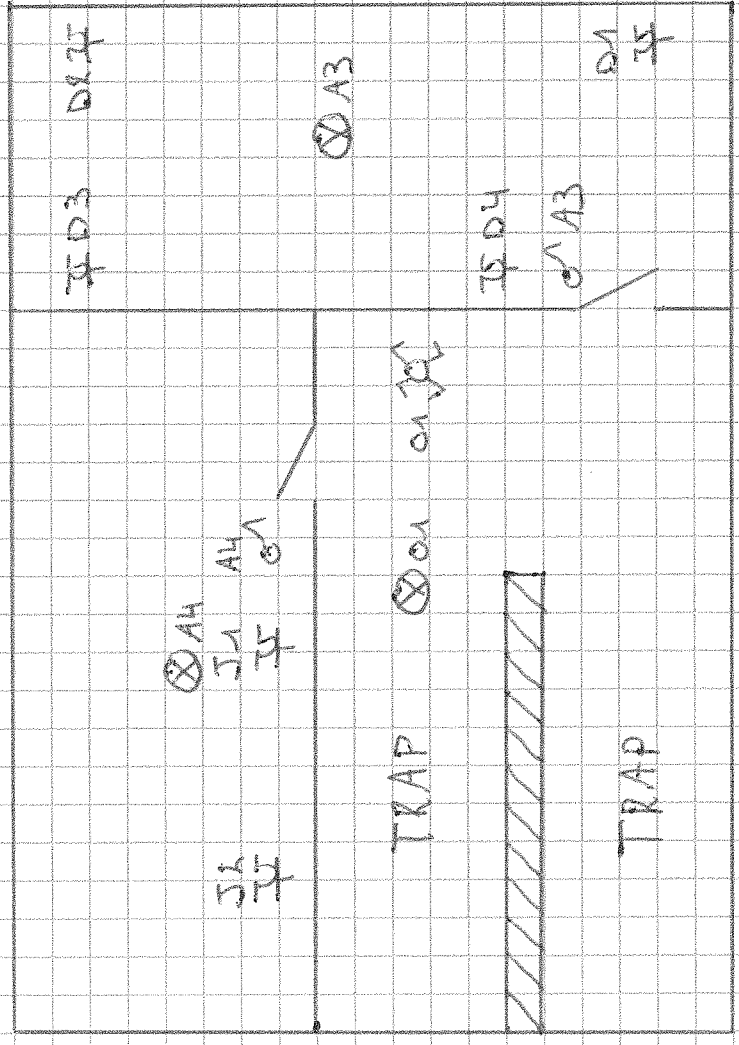


KARELMIRYSTRAT 7 9000 GENT

1ste VERDIEP



04/10/2016

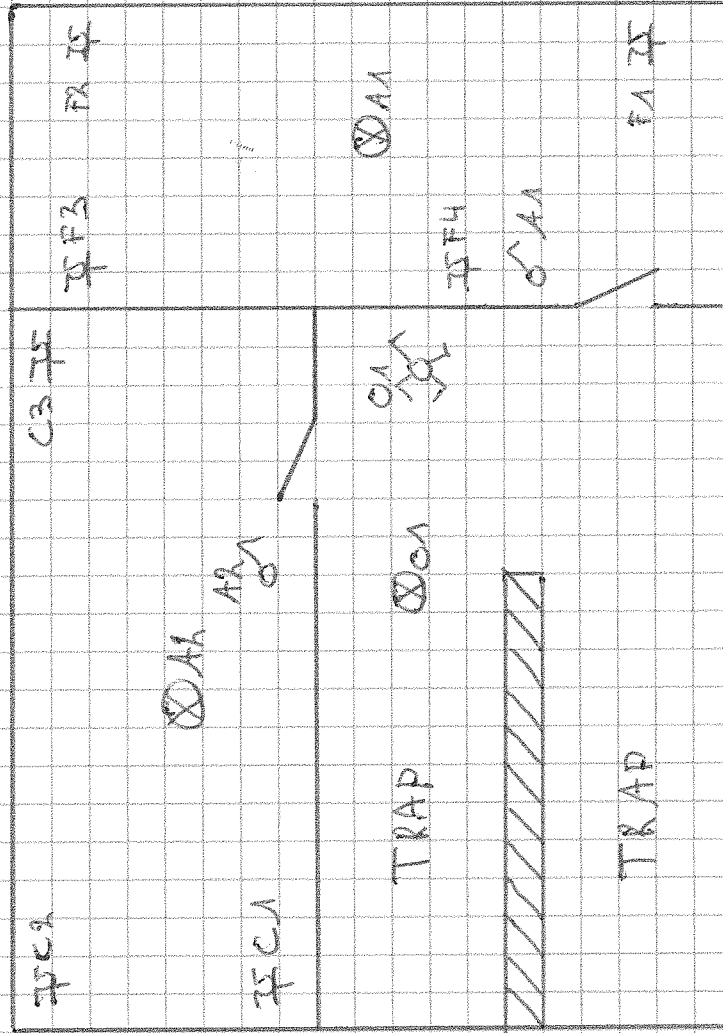


KARELMIRYSTRAAAT 7 9000 GENT

GELIJKVLOERS



04/10/2006

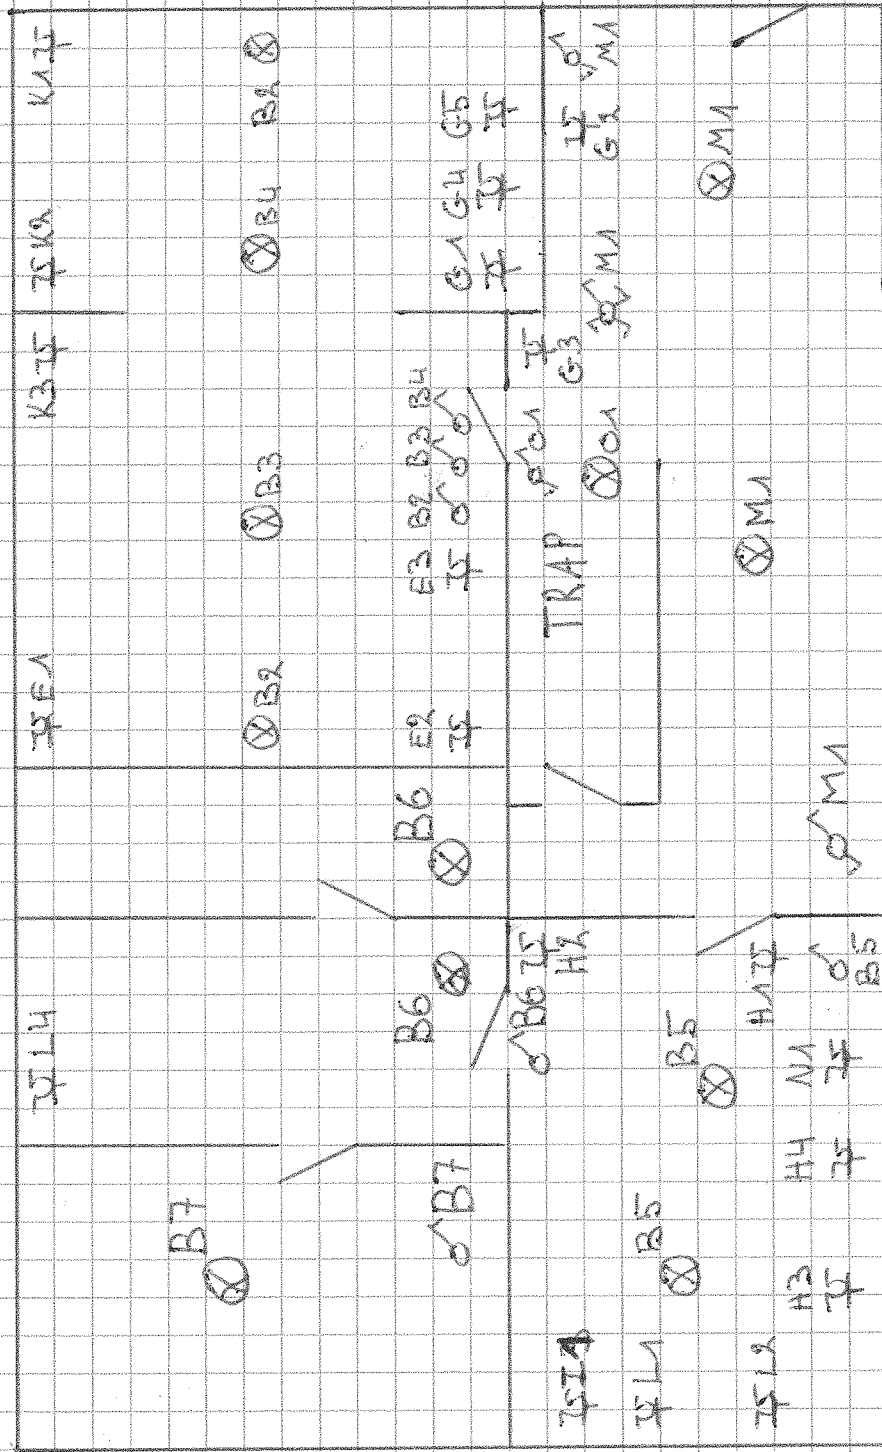


KARELMIRYSTRAT 7 3000 GENT

KELDER



04/10/2016

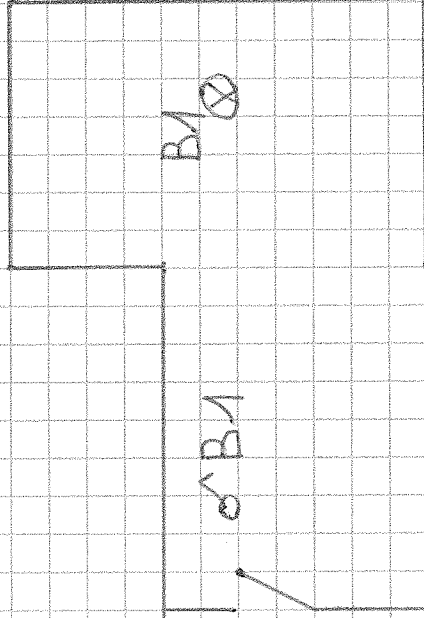



VINÇOTTE CERTIGO vzw

Erkend Controleorganisme

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW: BE 0821.076.888 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE 19 0016 0117 0512 • BIC: GEBABEBB

Verslag nr. :

P04103408



CN 039746

Resi code: 11

- ☒ Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent
☐ Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde
☐ Noordersingel 23, 2140 Antwerpen
☐ Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux

Tel: +32 9 244 77 11
Tel: +32 2 674 57 11
Tel: +32 3 221 86 11
Tel: +32 81 432 611

gent@vincotte.be
brussels@vincotte.be
antwerpen@vincotte.be
gembloux@vincotte.be

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :

Installatie :

Eigenaar of beheerder :

Naam, voornaam :	Naam, voornaam : <u>AN 94 R</u>
Ident. Kaart nr. :	Adres : <u>Karel Huybrechtsstraat 7</u>
BTW nr.: BE	Post nr. + Stad : <u>9000 Gent</u>
	Tel. :

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

☒ Art 270	☒ ingebruikname	☒ wijziging	☐ uitbreiding	☒ Art 86	☐ Art 271 bis	☒ Wooneenheid
☐ Art 271	☐ mobiel	☐ tijdelijk		☐ Art 87	☐ Art 278	☐ Huishoudelijke werkeenheid
☒ Art 276	☒ periodiek	☒ controle	☐	☐ Art 88	☐ Art	☐ Gemeenschappelijke delen
☐ Art 276	☐ verzwarend	☐ Art 276bis	☐ verkoop van een wooneenheid	☐ Art ...	☐ Art	☐ Werkeenheid

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdelers	EAN :	☒ EAN niet meegedeeld	☐ kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr. : <u>8161107</u>	meterstand dag : <u>90116</u>	nacht :
	Bescherming aansluiting (A) : ☐ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☐ 040 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100	☐ kWh excl. nacht meter :	
Gegevens installatie	Ontworpen voor U _N : ☒ 230 V ☐ 3x230 V ☐ 3N400 V	Type aardelektrode :	
	Maximale nominale stroom (A) : ☐ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☒ 040 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100	☐ aardingslus ☒ pen / baar	
	Voedingsleiding hoofdbord : <u>2</u> X <u>140</u> mm ² - Type : <u>W03</u>	☐	
Beschrijving installatie	Algemene differentieelstroominrichting : <u>40</u> A / <u>300</u> mA	Aantal borden : <u>1</u>	Aantal eindstroombanen : <u>15</u>
☒ zie bijlage(n)			

Metingen - testen - controles - verzegeling :

☒ Rechtstreekse aanraking	☒ Onrechtstreekse aanraking	☒ Montage	☐ Toestellen	☒ Materieel	☒ I>/doorsnede	☐ Schema's
☒ Aardingsweerstand : <u>4,55</u> Ω	☒ Algemeen isolatieniveau : <u>1,3</u> MΩ	☒ Controle foutlus	☒ Aardingscontinuïteit	☒ Test diff.		
Differentieelstroominrichting : ☐ was verzegeld ☐ werd verzegeld ☐ werd niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	
☒ Nihil	
Inbreuken Bestaande installatie	
☒ Nihil	
Opmerkingen	Visum DNB of aangestelde :
☐ Nihil	

Besluit(en) :

- ☒ De nieuwe installatie voldoet ☒ voldoet niet aan het AREI.
☒ De bestaande installatie voldoet ☒ voldoet niet aan het AREI.

Agent bezoeker :

Naam : Logie Anthony Agent nr. 4034 Datum : 04.10.2016Bijlage(n) : ☐ Situatieschema(s) :☐ Eéndraadsschema(s) :

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden voor

04/10/2017☐ door hetzelfde erkend organisme (*)

Voor de directeur generaal : Handtekening

Anthony Logie
VINÇOTTE CERTIGO vzw

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
☐ Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
☐ Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten eerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.