

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 08/10/2021

Inspecteur: Aaron Bader

Mentor:

Installateur: Aeck Lighting bvba

ID-label:

B.T.W. nr.: BE 0715 399 150

Klantreferentie:

Merk en type meettoestel: Metrel ET61557

Serie Nr.: 19481286

Plaats van het onderzoek

Straatnaam: Plantin en Moretuslei
Huisnummer: 335
Busnummer: 40
Post: 2140
Gemeente: Borgerhout
Land: België

Eigenaar

Naam: -
Straatnaam: Plantin en Moretuslei
Huisnummer: 335
Busnummer: 40
Postcode: 2140
Gemeente: Borgerhout
Land: België

Installateur

Naam: Aeck Lighting bvba
BTW nr.: BE 0715 399 150
Telefoonnummer: 04 97 99 98 14
E-mail: robin.aeck@hotmail.be

Type :

EAN : 541

Teller Nr.: : 6026426

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek:

Neth order: FLUVIUS

Aantal borden: 1

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 8.2.2. en 4.2.4.3.

Spanning: 1N400V

Aantal kringen: 8

Meter / bord verbinding: mm²

Max beveiliging: 40 A

Ri algemeen: 1000 MΩ

OK



Aardelektrode: Aardingslus

RE: 2,04 Ω

OK

**DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING**

$I\Delta$ (mA)	In (A)	In - andere (A)	$I_{\Delta t}$	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	Alle	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	7	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm ²)
1	C	25		2	4
4	C	16		2	2,5
1	C	20		2	2,5
2	C	20		2	-
			Reserve	2	

Visueel nazicht (algemeen) OK

Aansluitingen OK

Equipotentiale verbindingen OK

Continuïteit OK

Directe aanraking OK

schema in bijlage door Aceg vzw OK

Doorsnede geleiders OK

Verlichting / toestellen OK

Indirecte aanraking OK

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

O19 Alle differentieelstroominrichtingen werden getest en in orde bevonden.

O2 Geen inbreuken vastgesteld.

O27 Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden tijdens onze rondgang.

O4 De controle omvat enkel het woongedeelte van het pand.

BESLUIT

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 8/10/2046

☐ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.

☒ Het (de) eendraadsschema('s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN TECHNISCH VOORBEZOEK

De inspecteur Aaron Bader

Aaron Bader

ACEG VZW - #188

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.

- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtevreeks of onrechtvreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

www.aceg.be


02 880 88 90


BE53 0689 0209 2953 - BTW BE0839.866.481



Stappenplan voor een installatie die conform is:


Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 8/10/2046	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.


ACEG

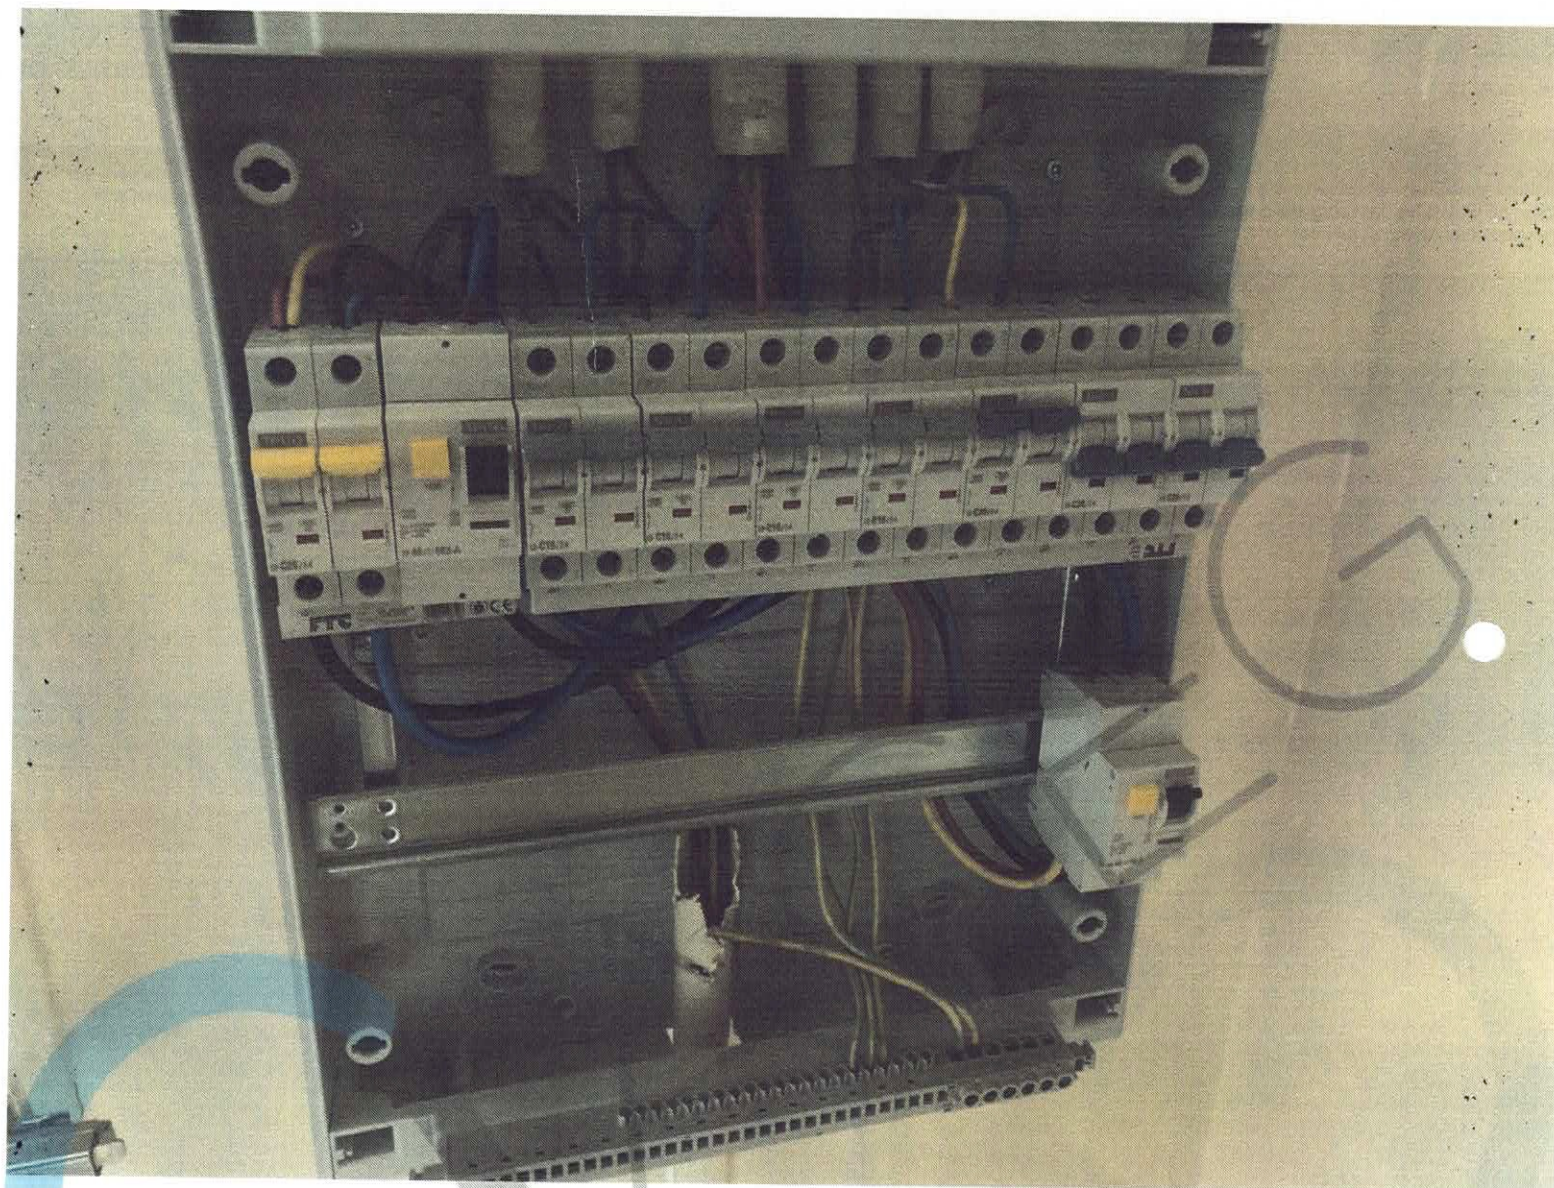

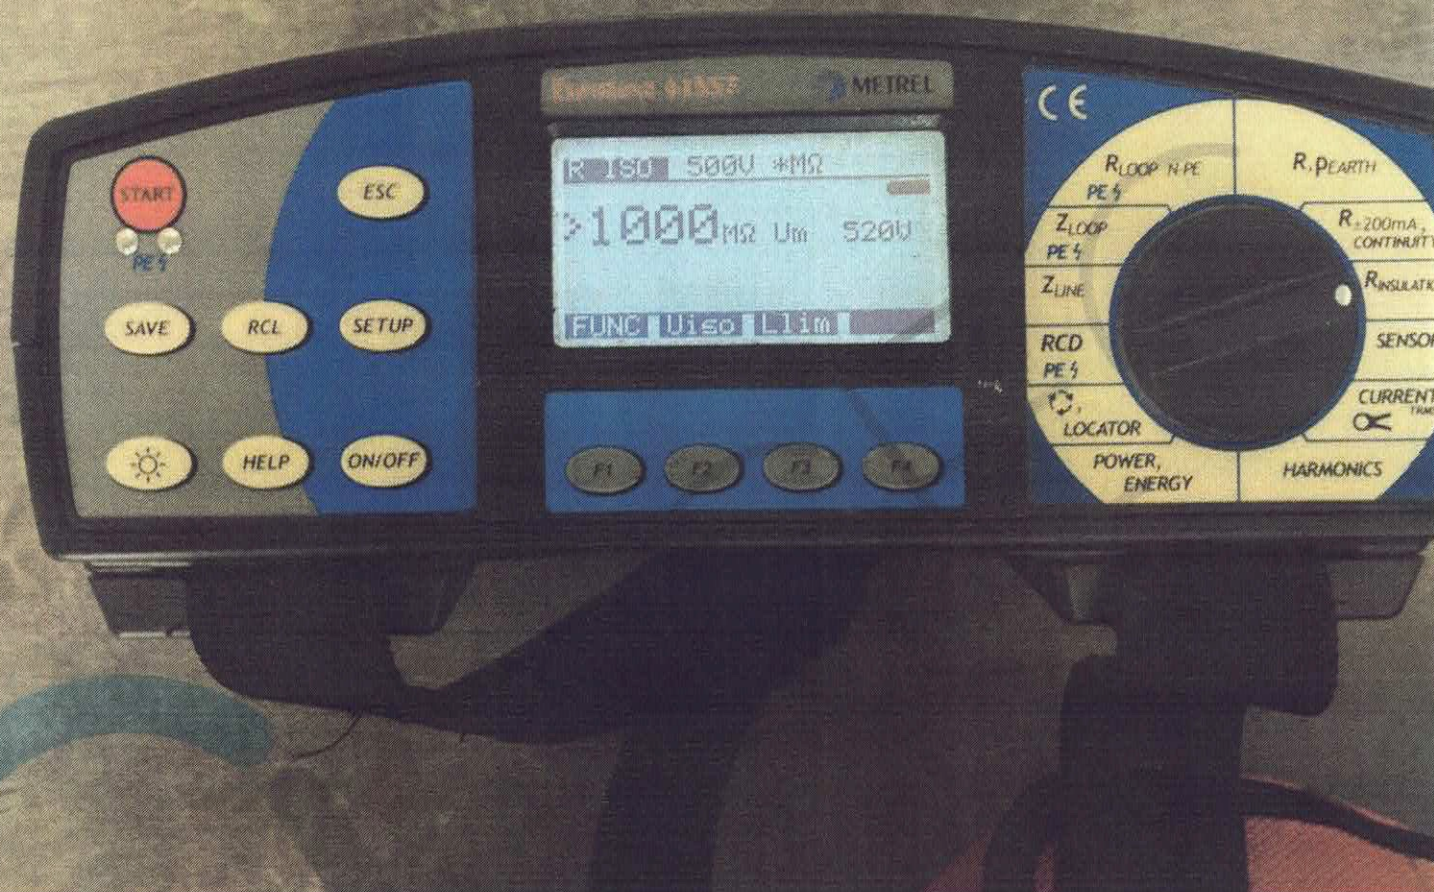

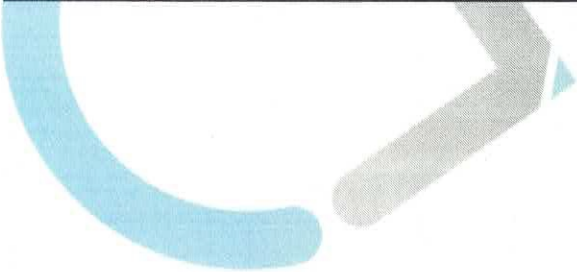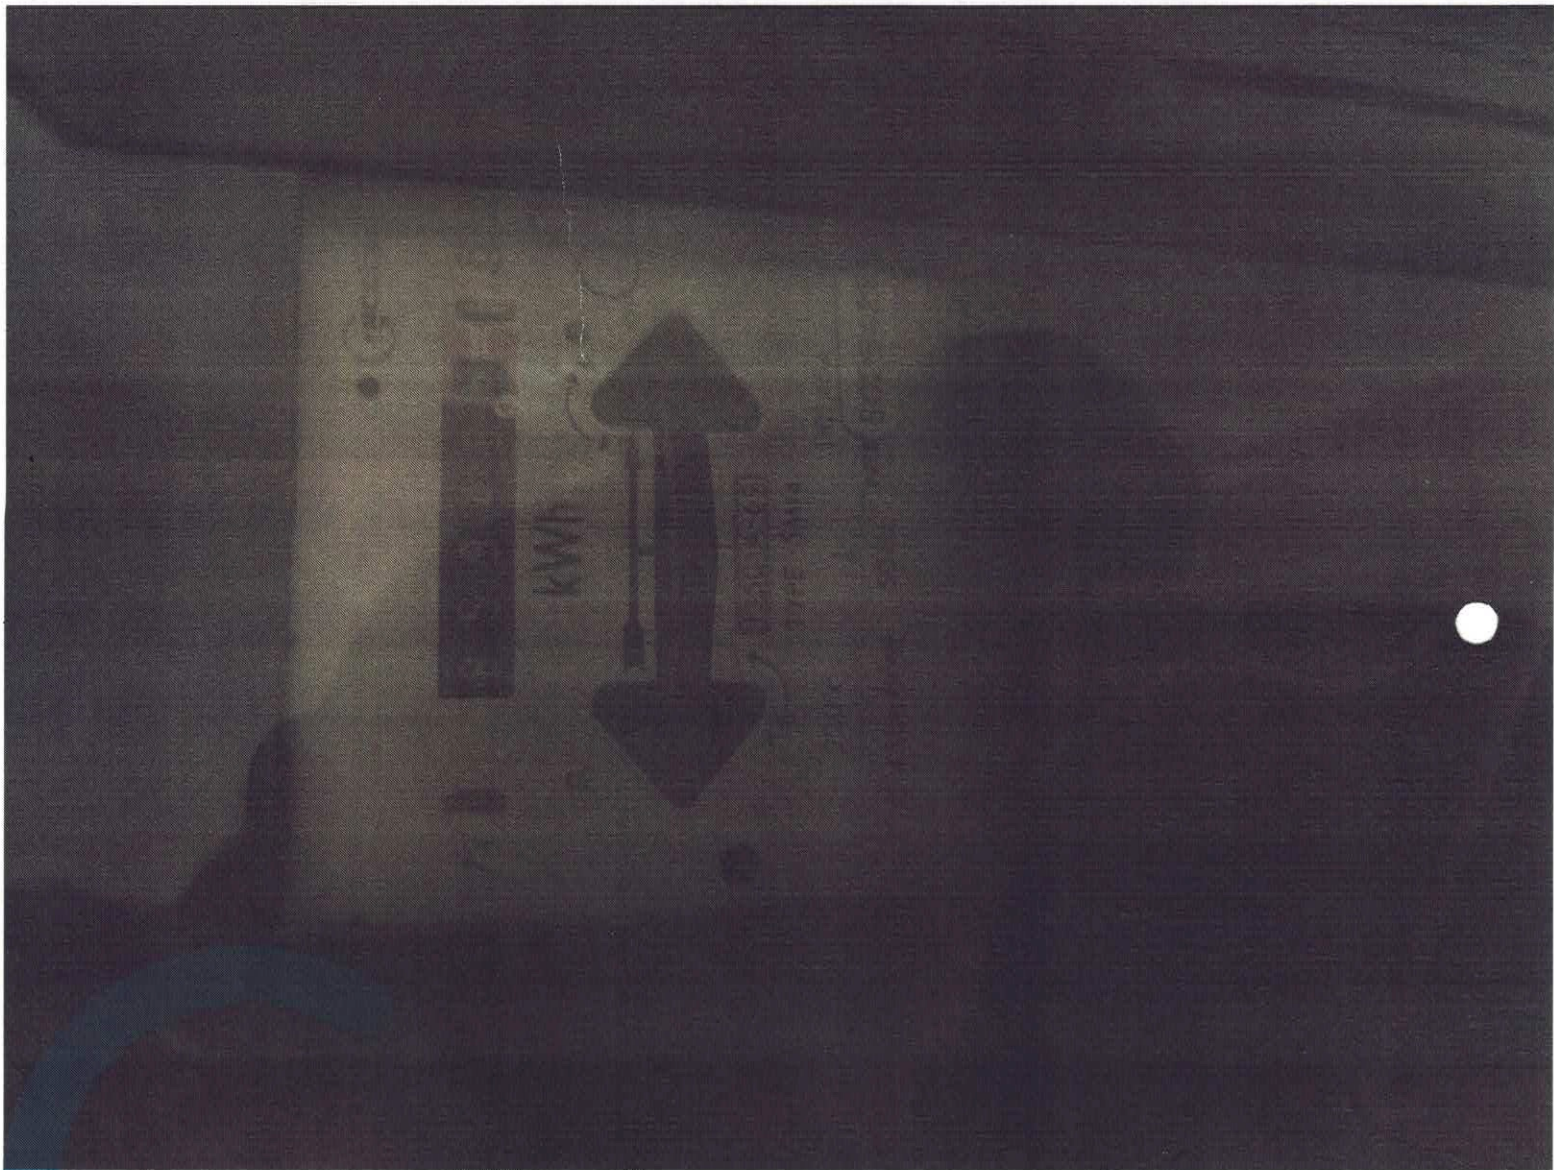

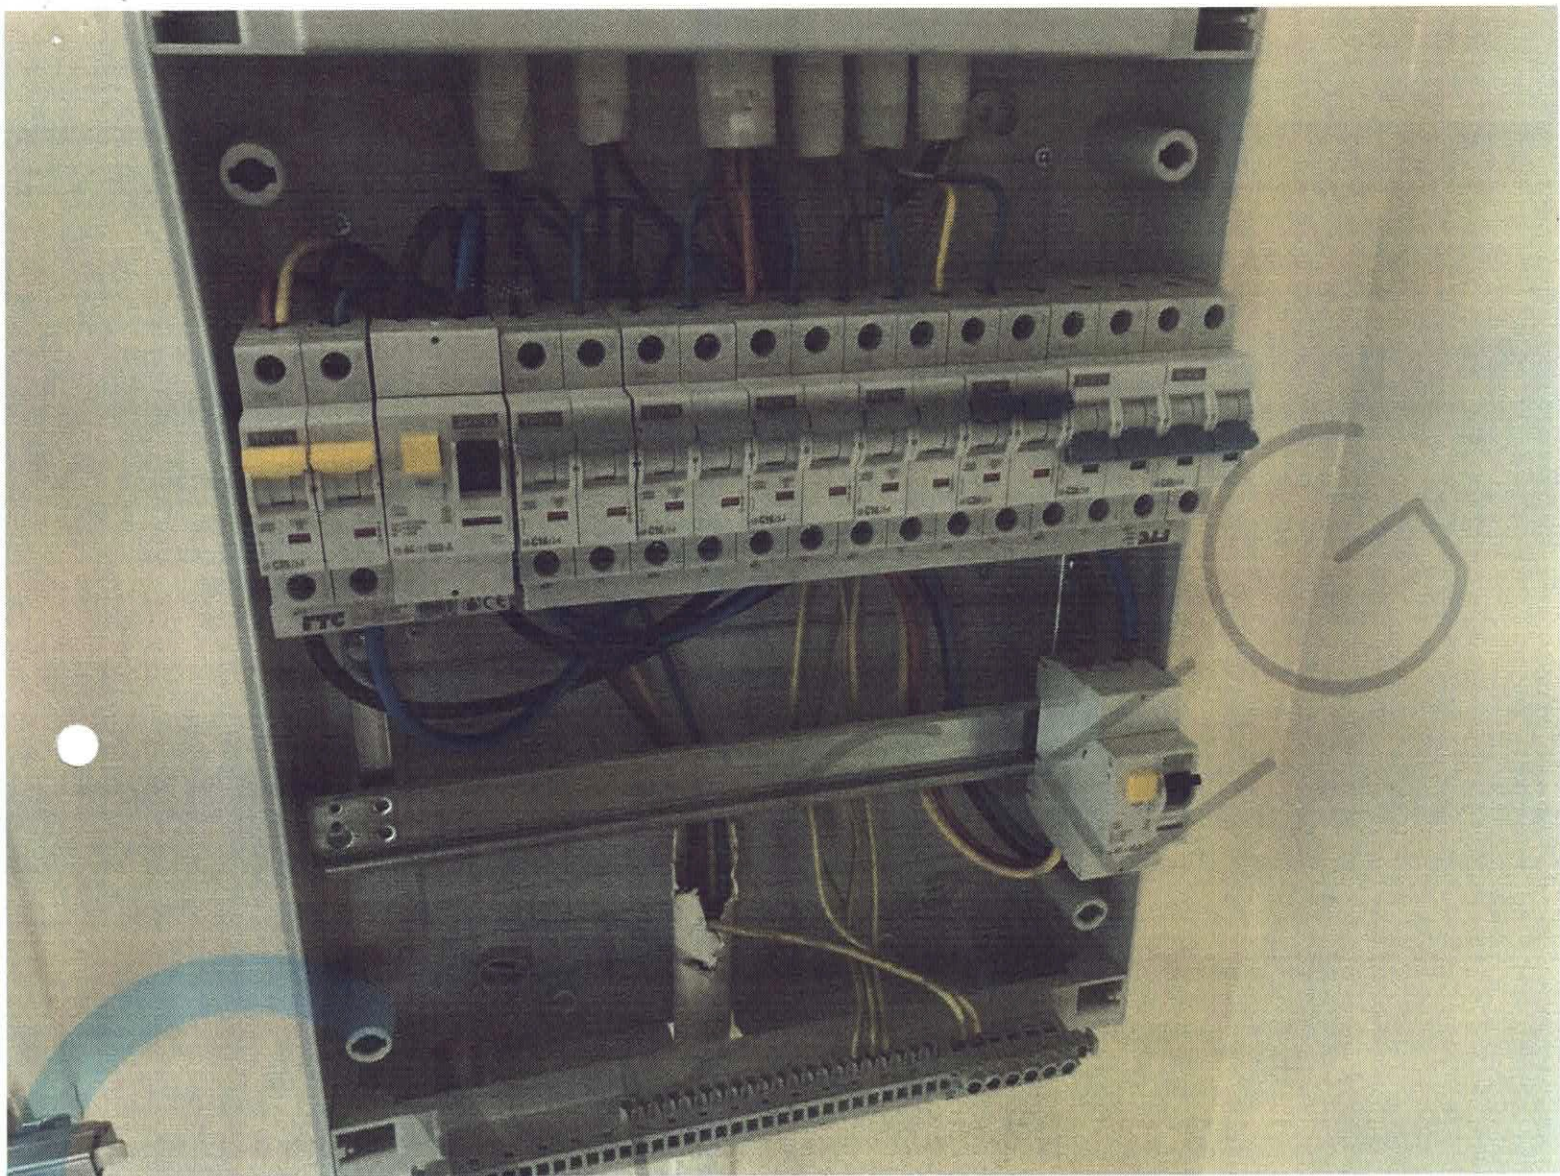

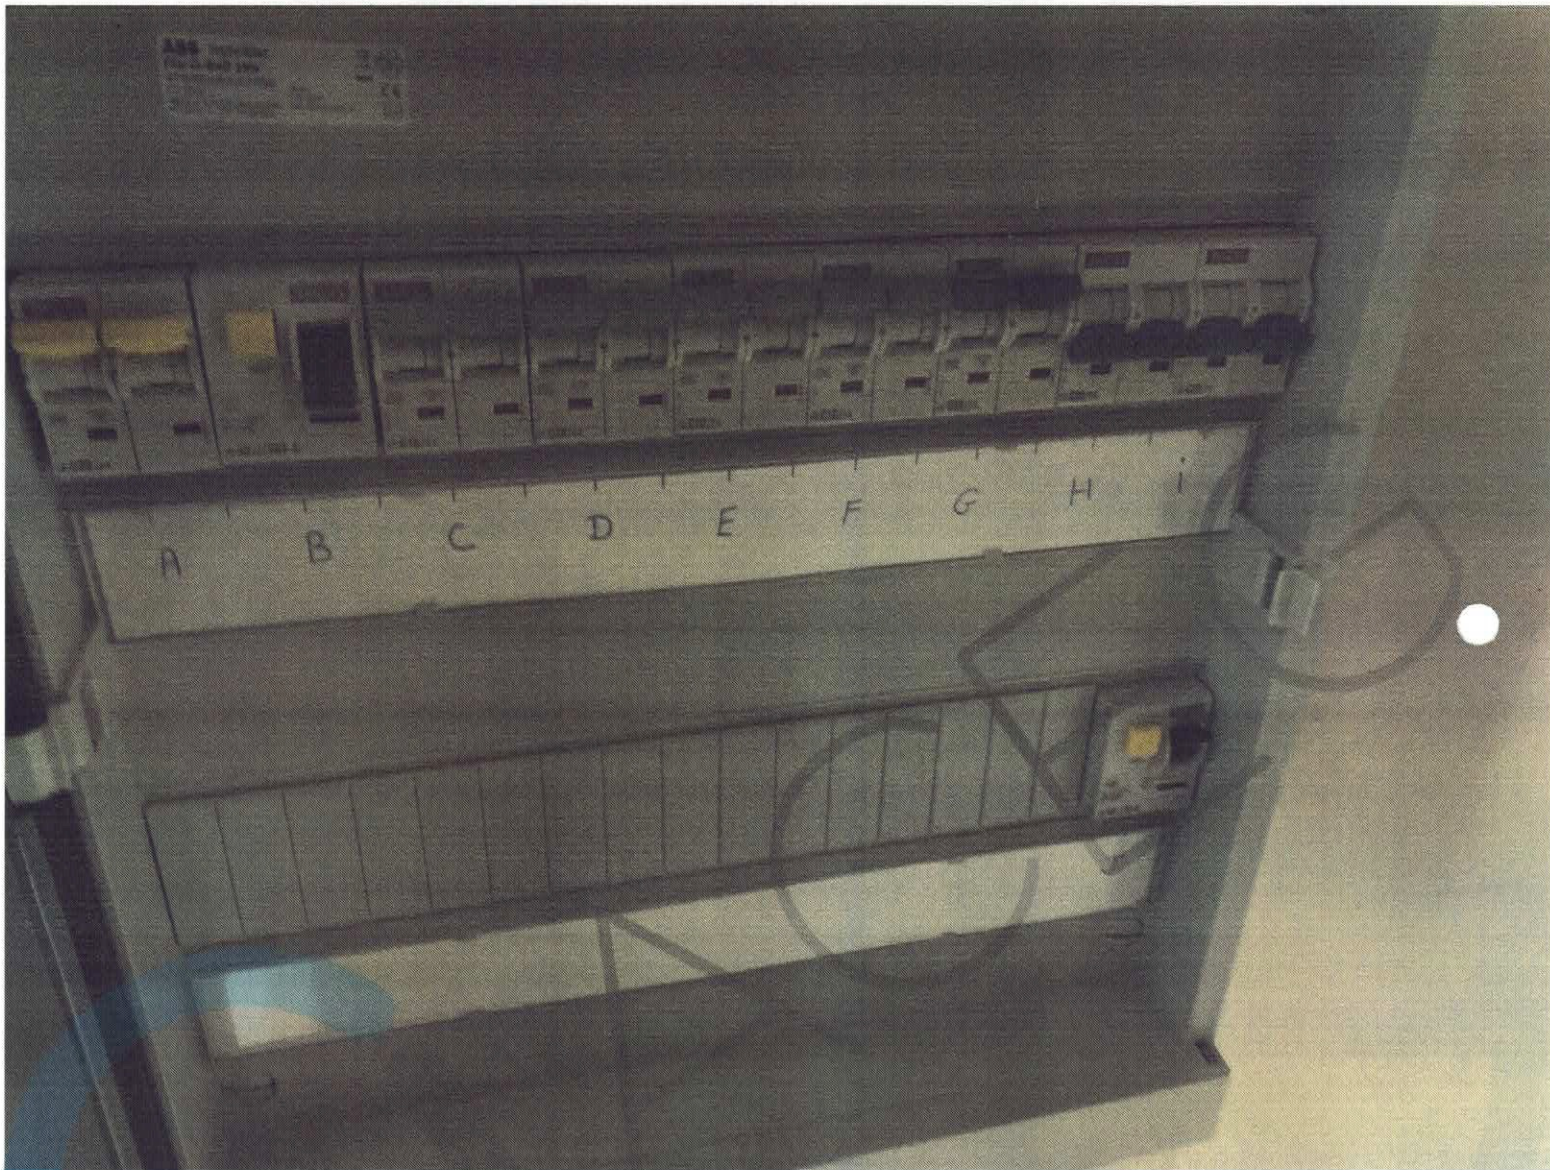



(03) 640 212



