


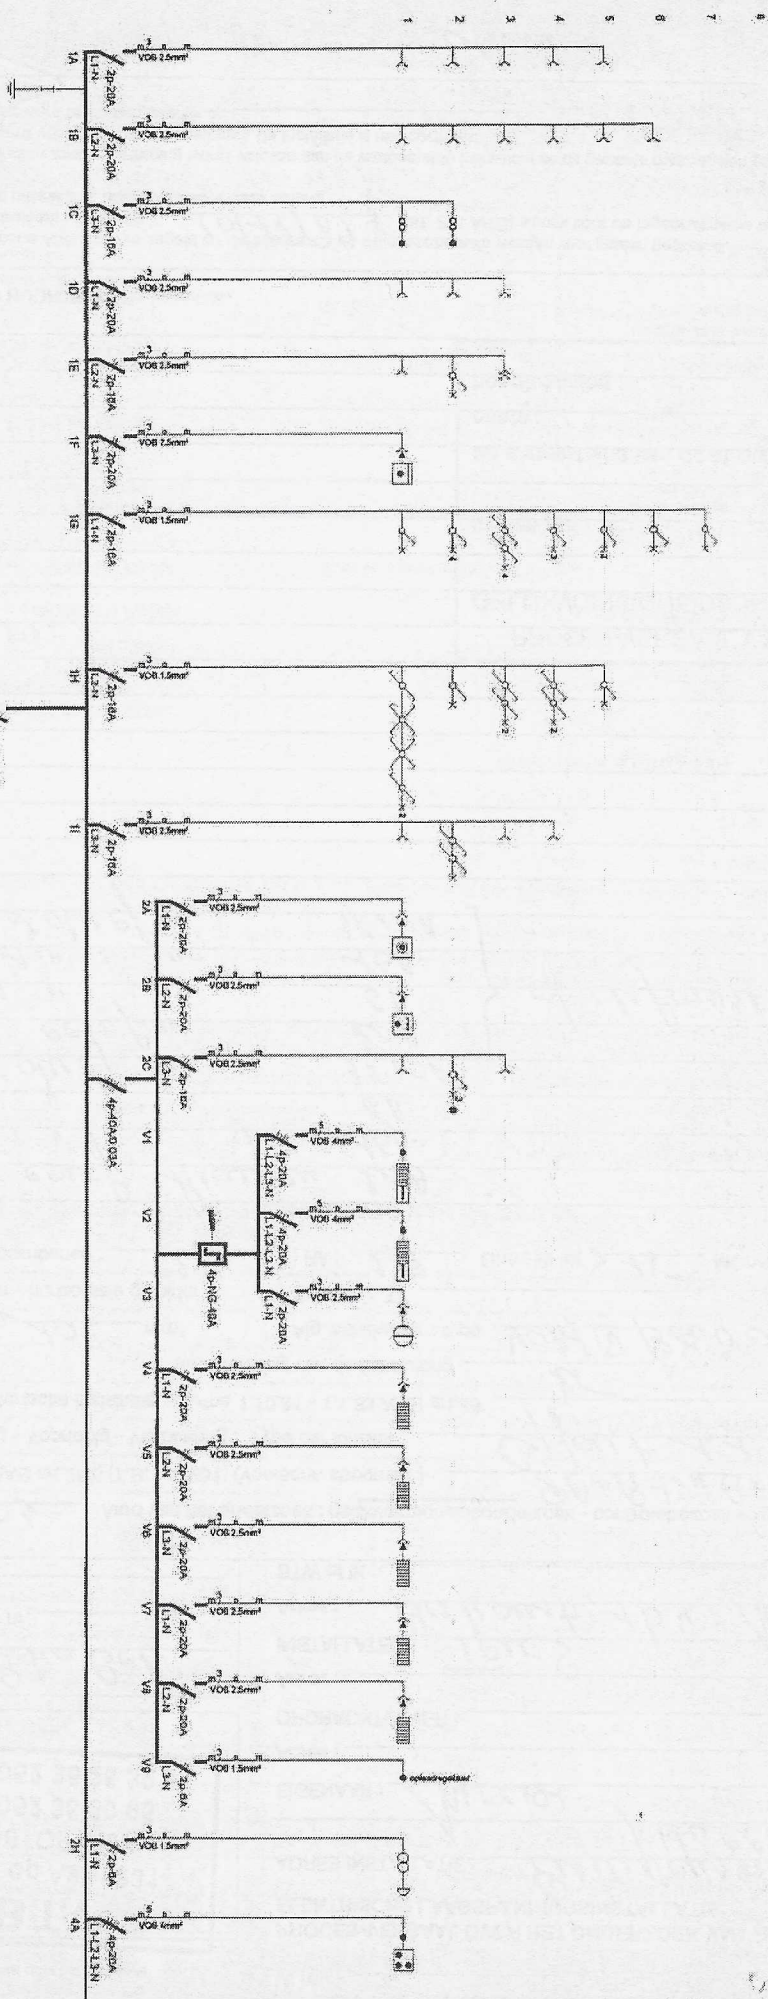

Handwritten signature and date:
 03/06/2005

Voor het controleorgaan

Voor de uitvoerder

Gezien: *Handwritten signature*
 De Inspecteur BTW nr. 23
 ing. AELBRECHT L.

Handwritten signature
 Chris Stevens
 Zaakvoerder

CONCERTO - Appartement 1.1


Eizingenstraat
 1500 HALLE

EENDRAADSCHEMA

TS
Cabling

Stationsstraat 1 bus 4
 9400 NINOVE

gelijkvloers

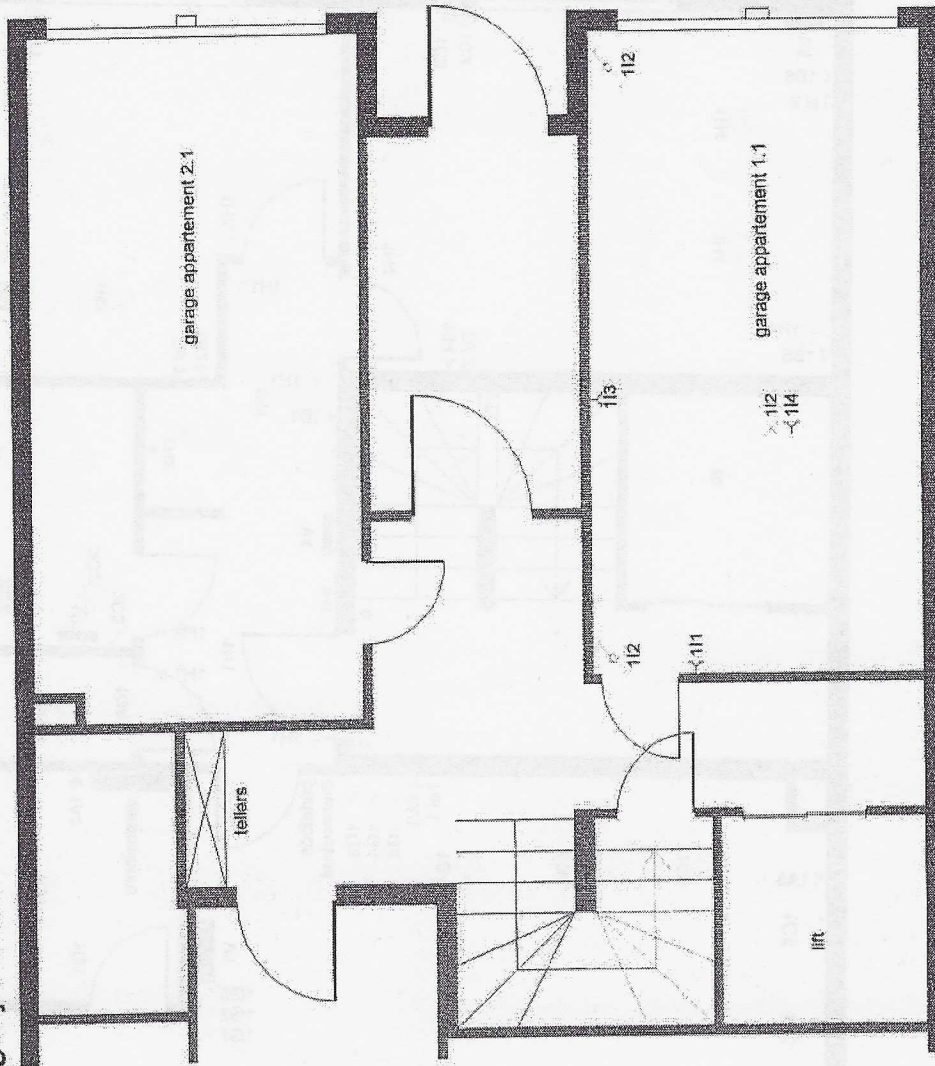

Handwritten signature and date: 03/09/2007

Voor het controleorgaan

Gezien: 12.11.2007

De inspecteur BTW nr. 23

ing. AELBRECHT L.

Voor de uitvoerder

Handwritten signature of Chris Stevens


Chris Stevens
Zaakvoerder

CONCERTO - Garage app. 1.1

Eizingerstraat

1500 HALLE

ALGEMENE ELEKTRICITEIT



T&S Cabling

Stationsstraat 1 bus 4
9400 NINOVE

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 85

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08



BTV
Stwg. op Aalst 231
1745 OPWIJK
Tel. 052 35 60 95
Fax 052 35 26 32

STROOMLEVERANCIER:

Elektro Bel

Ref.:

Teller nr.

Index:

O. ref.: 22203/C

U. ref.:

VERSLAG NR. 23031210/0

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE:

Europeus 21
Halle

EIGENAAR:

Morier

Adres:

OPDRACHTGEVER:

Adres:

INSTALLATEUR:

Ten S

Adres:

Hutouit 154 Murove

BTW of IK:

Datum van het onderzoek: 10/11/03 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.)

Aard installatie: Nieuwe Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring: Type der lokalen:

Elektro Bel
Gyffait 1.1

Begin werken: Fundering voor na 1.10.81 - Elektrische installatie voor na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 230/240 V

Bescherming van de aansluiting

25 A
40A IV 1380V 0134

Voedingskabel hoofdbord: 4 x 10 mm²

Alg. schakelaar: type

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider

Schema: TT

Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 23

RA: 2,7 Ohm; RI tot 11 MOhm

BESCHRIJVING:

4 ecup. Krupen 20A
5 " " 16A
1 " " 6A
1 ecup " 3x20A
8 ecup " 20A
1 " " 6A
1 " " 16A
1 ecup " 3x20A

of de Po. 0.031

Vastgestelde inbreuken en/of nota's:

geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELUKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op

de aangestelde van de stroomversteur

naam

handtekening

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT

- De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de eindrads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 10/11/07 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- De installatie is niet conform.
- De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.
- De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op

DE AGENT-ONDERZOEKER
nr. + naam + handtekening

De directeur