



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel

Safety, quality and environmental services

Verslag nr. : 104970756



N 106040

☐ Antwerpen-Limburg

tel.: 03 221 86 11

☒ Oost & West-Vlaanderen

tel.: 09 244 77 11

☐ Brabant

tel.: 02 674 57 11

☐ Wallonië

tel.: 081 432 611

Resi code:

11

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :

Installatie :

Eigenaar of beheerder :

Naam, voornaam : Leelaant peter

Naam, voornaam :

Adres :

Ident. Kaart nr. :

Post nr. + Stad :

BTW nr.: BE

Tel. :

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

☐ Art 270

☐ ingebruikname

☐ wijziging

☐ uitbreiding

☒ Art 86

☒ Art 271 bis

☒ Wooneenheid

☐ mobiel

☐ tijdelijk

☐ Art 87

☒ Art 278

☒ Huishoudelijke werkeenheid

☒ Art 271

☒ periodiek

☒ controle

☐

☐ Art 88

☐ Art

☒ Gemeenschappelijke delen

☐ Art 276 : verzwaring

☐ Art 276bis : verkoop van een wooneenheid

☐ Art ...

☐ Art

☒ Werkeenheid

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens

verdelers

EAN

kWh meter nr. :

meterstand dag :

nacht :

☐ kWh excl. nacht meter :

Bescherming aansluiting (A) :

☐ 020

☐ 025

☐ 032

☒ 040

☐ 050

☐ 063

☐ 080

☐ 100

☐

nr. :

meterstand :

Gegevens

installatie

Ontworpen voor U_N :

☐ 230 V

☒ 3x230 V

☐ 3N400 V

☐

Type aardelektrode :

Maximale nominale stroom (A) :

☐ 020

☐ 025

☐ 032

☒ 040

☐ 050

☐ 063

☐ 080

☐ 100

☐

☐ aardingslus

☒ pen / baar

Voedingsleiding hoofdbord :

4 X 6

mm²

Type :

V.F.V.B.

☐

Beschrijving

installatie

☐ zie

bijlage(n)

Algemene differentieelstroominrichting :

40 A / 100 mA

Aantal borden

2

Aantal eindstroombanen

1+10

Metingen - testen - controles - verzegeling :

☒ Rechtstreekse aanraking

☐ Onrechtstreekse aanraking

☒ Montage

☐ Toestellen

☐ Materieel

☒ I-/doorsnede

☒ Schema's

☒ Aardingsweerstand :

3.02 Ω

☒ Algemeen isolatieniveau :

32 MΩ

☒ Controle foutlus

☐ Aardingscontinuïteit

☒ Test diff.

Differentieelstroominrichting :

☐ was verzegeld

☒ werd verzegeld

☐ werd niet verzegeld

☐ kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken

Nieuwe

installatie

☒ Nihil

Inbreuken

Bestaande

installatie

☒ Nihil

Opmerkingen

☒ Nihil

Visum DNB of aangestelde :

Besluit(en) :

☐ De nieuwe installatie

voldoet

voldoet niet

aan het AREI.

☒ De bestaande installatie

voldoet

voldoet niet

aan het AREI.

Agent bezoeker :

Naam :

Vlaese

Agent nr. 4997

Datum :

27.11.2015

Voor de directeur generaal : Handtekening

Bijlage(n) :

☒ Situatieschema('s) :

2

☒ Eéndraadsschema('s) :

2

☐

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.

- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.

- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

- Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.

- Wij raden U aan om het (de) schema('s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze

elementen, nodigen we u ten eerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.

(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle

maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controle-


bezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de

Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

Concienscristoot 36

verdiep 2

Blaauwberg.

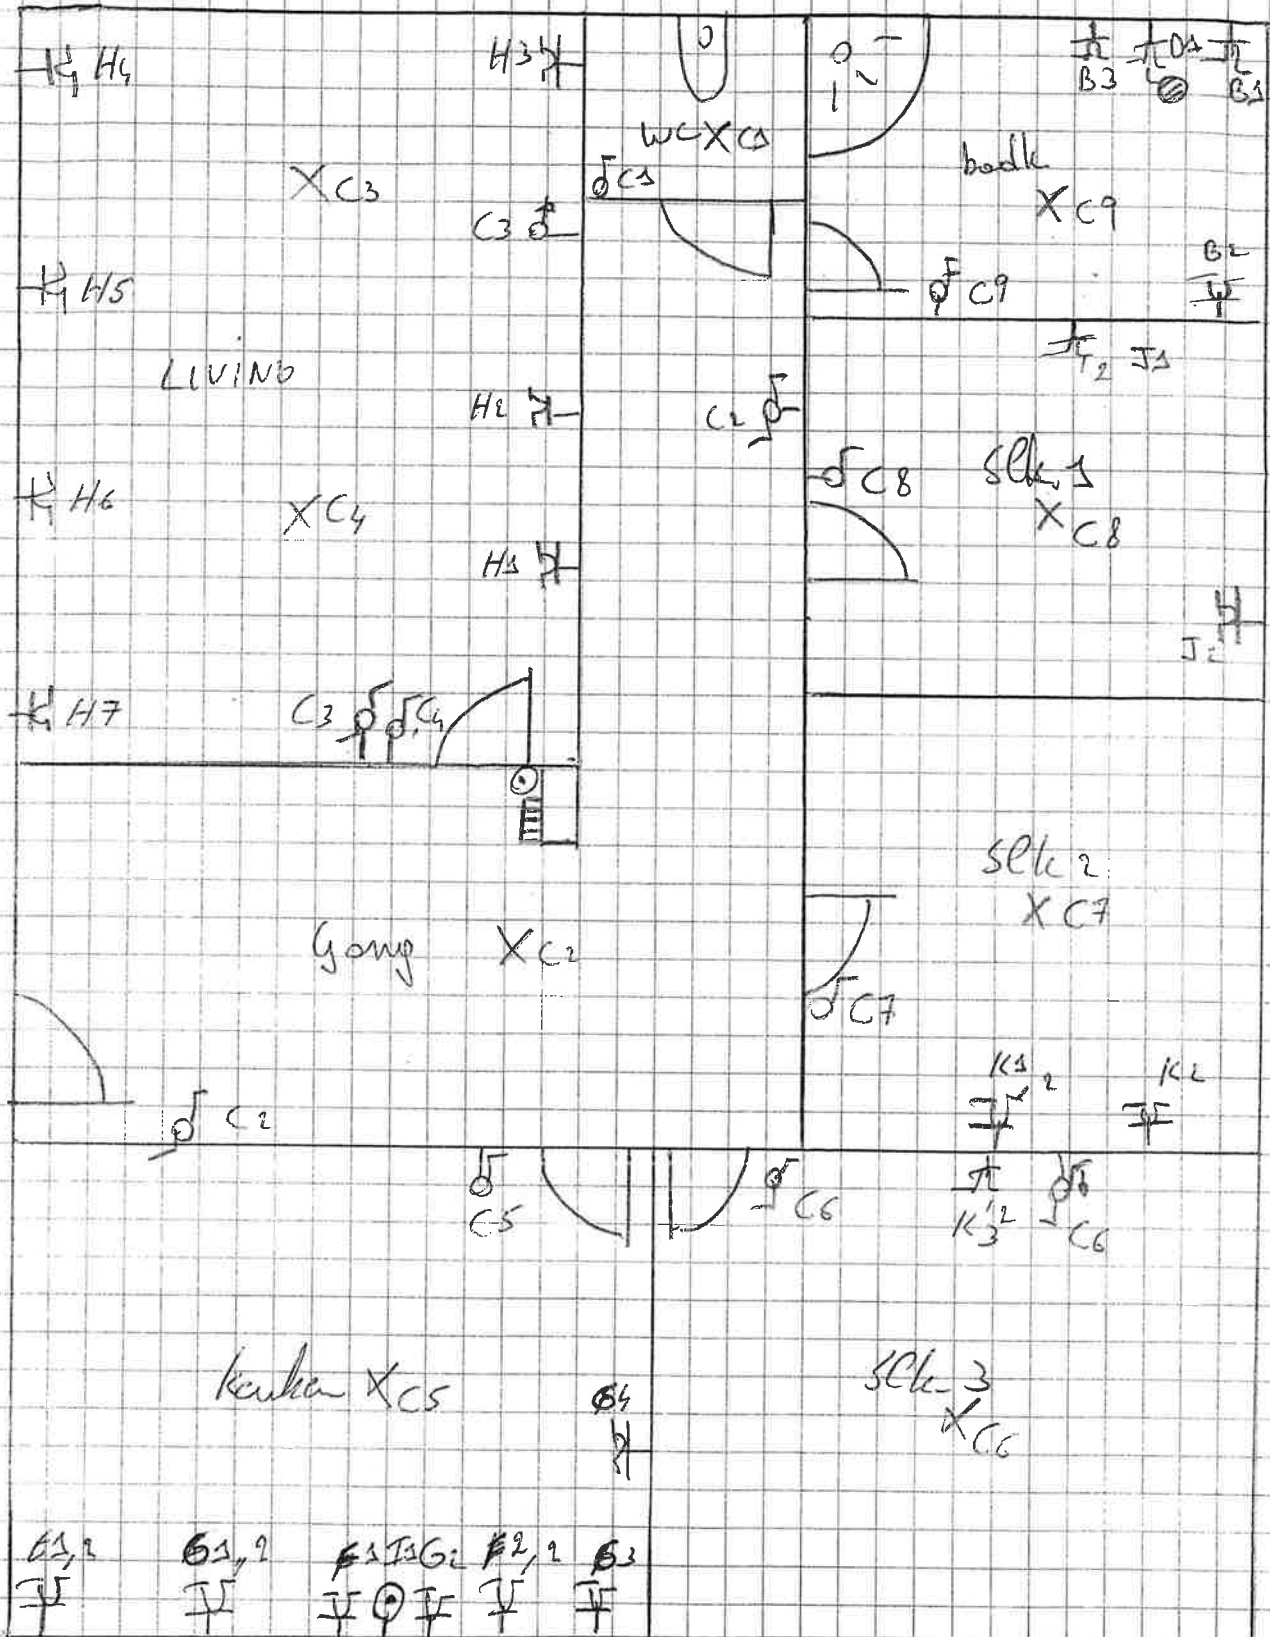


De eigenaar
Noor Jan

De installateur
88555 885 896


P. LIEBAERT
elek, sani, CV, gyproc
algemene karweien
Kerkebiik 12 - 8377 Houtave
0478 27 30 93

De opwerendijst
Voor
Voor
?


Hebden

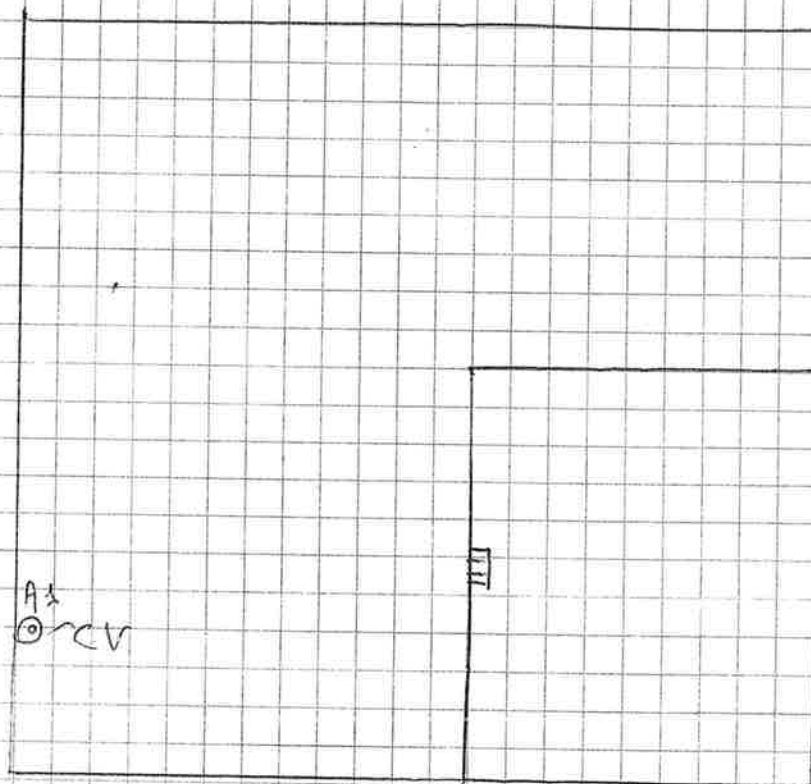

Leobert Peter



 Noene S
Vancello

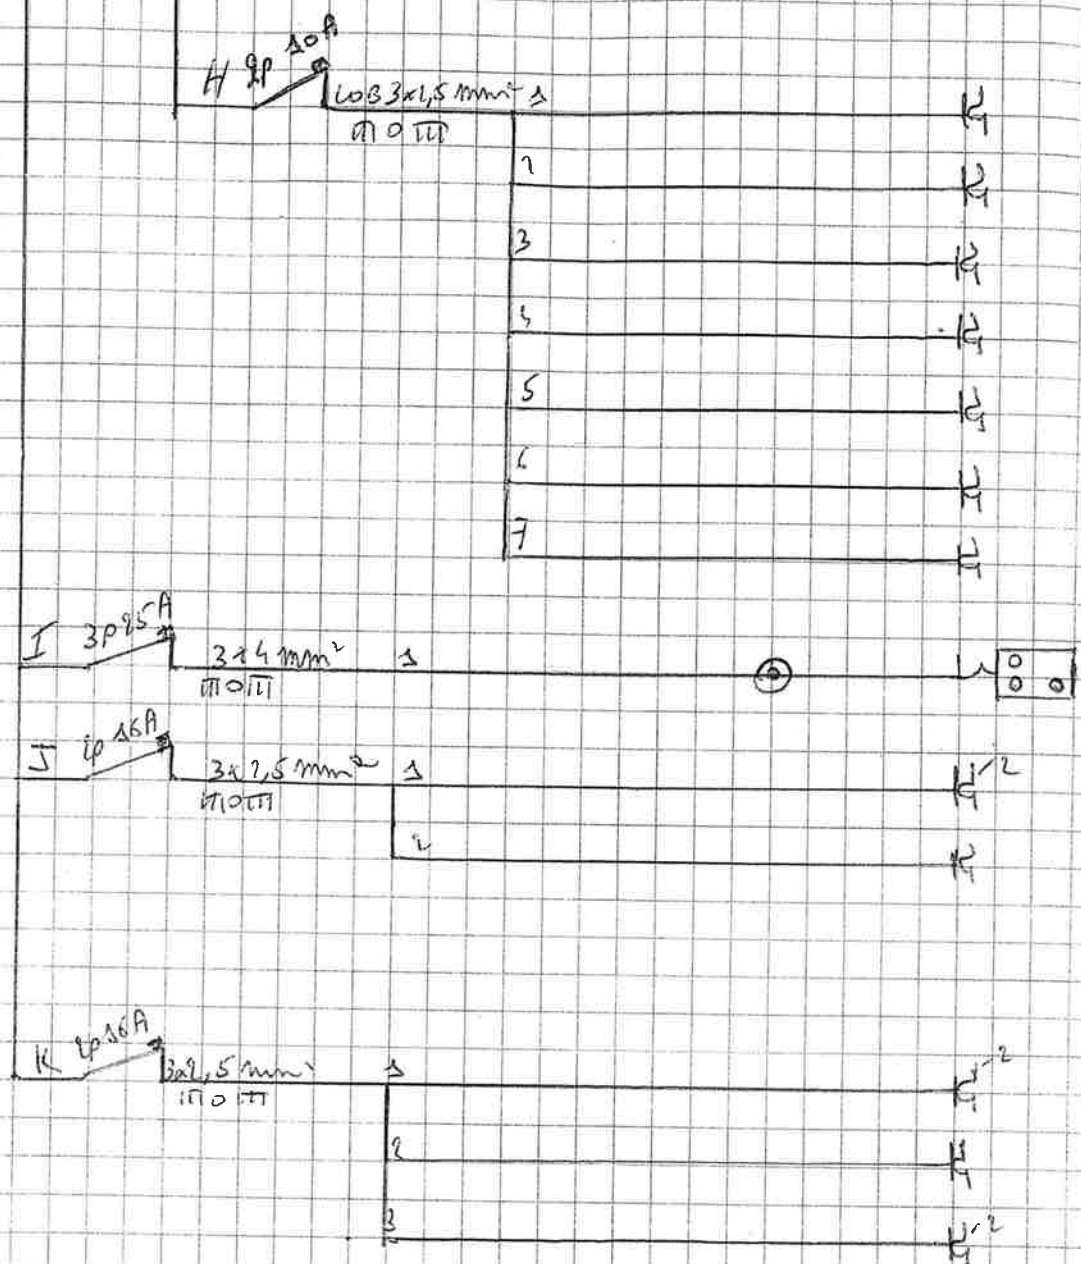

De eigenaar
 not. J.

De installateur

De aflevering

P. LIEBAERT
 elek, sani, CV, gyproc
 algemene karweien
 Kerkebilck 12 - 8377 Houtave
 0478 27 30 93

*Voor de
 van de
 27/12/2015*

[Signature]