

DE INSTALLATIE IS CONFORM

Datum(s) van controle:

31/01/2022

Uitgiftedatum verslag:

31/01/2022

Verslagnummer:

0082-220131-02

Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

Naam: Technisch Bureau Verbruggen

Adres: Neerveldstraat 109 bus 6, 1200 Brussel

T: 011 42 18 34 E: btv.limburg@btvcontrol.be Ondernemingsnummer: 0406.486.616

De agent-bezoeker: nummer 0082

Identificatie van derden:

Opdrachtgever: Smeets

Adres: BELESTRAAT 47, 3640 KINROOI

Naam eigenaar, uitbater of beheerder: Smeets

Adres: BELESTRAAT 47, 3640 KINROOI

Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: VDS

Adres: ,3640 KINROOI

BTW-nummer:

Identificatie van de elektrische installatie:

Naam: Smeets

Adres: BELESTRAAT 47, 3640 KINROOI

EAN- code: 541449206001759302

Nummer teller: 1SAG3100184100

Private hoogspanningscabine: Nee

Type installatie: garage

Gegevens van de controle:

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019: Controlebezoek (6.5)

Datum uitvoering van de installatie: Vanaf 01/10/1981 tot 01/06/2020

Informatie inhoud controle:

1 voeding komt van ALSB woning achter diff 63A/300mA en achter automaat 40A 3p

2 enkel keuring van de garage, dit was voorheen een schrijnwerkerij, de machines zijn afgekoppeld en worden verwijderd

Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019: toegepast

Ander(e) wettelijk(e) kader(s): n.v.t.

RE06_01-08_01 09-21

Verslagnummer 0082-220131-02



1 / 3

Gegevens van de elektrische installatie:

Spanning en aard van de stroom: 3 x 400V + N

Voedingsleiding hoofdbord: Type: EXVB - Doorsnede: 4 x 10 mm²

Type aardelektrode: Aardingslus

Aantal borden: 1

Nominale waarde bescherming aansluiting: 50A

Type algemene schakelaar: 4P 63A/300mA

Type aardverbindingssysteem: TT


Aantal stroombanen: 10 (reserve inbegrepen)

BESCHRIJVING:

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 63 A 300 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 40 A 300 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's

Zie ééndraadsschema's en situatieplannen

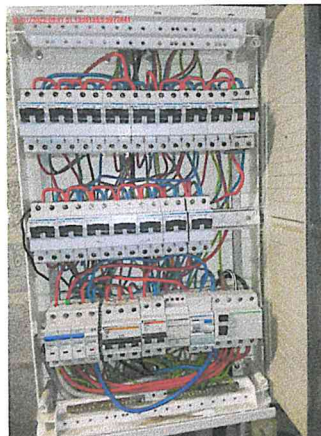

Ref. verslag gelijkvormigheidscontrole: 82/970410/04

Plaatsaanduiding ondergrondse leidingen: mondeling meegedeeld

Resultaten van de controle:**Metingen en beproevingen:**

Spreidingsweerstand van de aardverbinding: 10 Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: 2 MOhm

Test van de differentieelstroominrichtingen via testknop: OK

Test van differentieelstroominrichtingen via opwekken foutlus: OK

Continuïteit van de beschermingsgeleiders: OK

Vastgestelde inbreuken:

Geen

Opmerkingen:

Geen

Besluit van de controle:

1. De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 31/01/2047
- De ééndraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.

RE06_01-08_01 09-21

Verslagnummer 0082-220131-02





Tijdstip van afwerking:

agent-bezoeker 0082 i.o. van de technisch directeur

31/01/22 22:7

De technisch directeur, ir. Bart van Rossum



RE06_01-08_01 09-21

Verslagnummer 0082-220131-02

3 / 3