

Rapport nr.: A/LS01/01/047/1001 (01/06/047/833)
Stroomleverende Mij.: Electrabel
Elektr. Mij. klant nr.:
Teller nr.:
Stand I: Stand II:

**PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN EEN
DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING**

Aard van onderzoek: Gelijkvormigheidsonderzoek
Volgens: A.R.E.I. art.270
Aanvulling verslag nr.
Aard installatie: nieuwe
Type der lokalen: appartement 6 rechts
Onderzoeker: M. MERGAN
Datum van onderzoek: 15/06/2001
Plaats van onderzoek: DENDERLEEUEW, A. De Brabanterstraat + Bergstraat
Eigendom van: ONS ZONNIG HUIS - AALST, Keizerplein 20
Opdrachtgever: SCHEPERS - GAVERE, Legen Heirweg 12
Installateur: SCHEPERS - GAVERE
B.T.W.:
ID-kaart: Uitgereikt te: Datum:

BESCHRIJVING

Dienstspanning: 1x230 V	Max. beveiliging:mij 40 A	
Hoofdbeveiliging: zek.: aut.	Schak.: 4p. 40 A/ Δ 300 mA	
Meter-bordverbinding:	kabeltype: XVB	
	aantal geleiders: 4	doorsnede: 10 mm ²
Voedingsbekabeling:	kabeltype: /	
	aantal geleiders: /	doorsnede: /
Ondergronds net		
Wachtbuis:		
Isolatieplaat: aanwezig		
Aardelektrode:	Type: lus	
	Sektie: 35 mm ²	Spreadingswaarde: 1 Ohm
Aantal borden: 1	Aantal eindstroombanen: 11	
Algemene isolatieweerstand: > 5 MOhm		
Diff. schak.: Algemene: 4p. 40 A/ Δ 300 mA		Bijkomende: 4p. 40 A/ Δ 30 mA

Beschrijving: zie schema's in bijlage

NOTA


Tellers ten tijde van de controle nog niet geplaatst.

INBREUKEN

Geen.

BESLUIT

De installatie is conform met het A.R.E.I.
De algemene diff. schak. is verzegeld met een loodje met het teken OCB.
Het(de) eendraads- en situatieschema('s) werd(en) voor gezien getekend.
Het controlebezoek voorzien door art. 271 van het AREI moet uiterlijk plaats hebben op: 15/06/2026, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

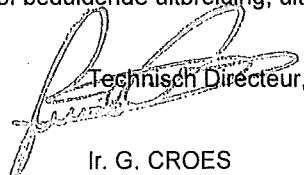

Technisch Directeur,
Ir. G. CROES