

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 97 69
Fax 02 230 26 76



EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. 32205 086
Index: _____

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 278/1401231
02

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: 1600 Sint-Pieters-kerk
Georges Willemsstraat 198

EIGENAAR: Van der Veken - Pledyn d.v.

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: Keymeulen Werner

Adres: 9550 Sint-Lieven-Eere, Mollestraat 6

INSTALLATEUR: h

Adres: u

BTW of IK: BE 0846.291.643

Datum van het onderzoek: 23/01/2014 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 2.6.2008) (T.R. art. 231) (Voorstel DNB)

Aard installatie: Nieuwe Uitbreiding Wijziging Voorlopig Verzwarend verkoop wooneenheid: Type der lokalen: wooning

Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning nom 230 V Bescherming van de aansluiting max 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 2 X 10 mm² Alg. schakelaar: type Δ40A/300mA

Type van de aardelektrode: lus baren pennen horizontale geleider Schema: IT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 15; RA: 26 Ohm; RI tot 2 MOhm


Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING:

① Δ40A/300mA
5x lig II, aut. 16A (2x 1,5 mm²)
4x lig II, aut. 20A (2x 2,5 mm²)
1x lig II, aut. 32A (2x 6 mm²)
Δ40A/30mA
5x lig II, aut. 20A (2x 2,5 mm²)

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: Geen opmerkingen

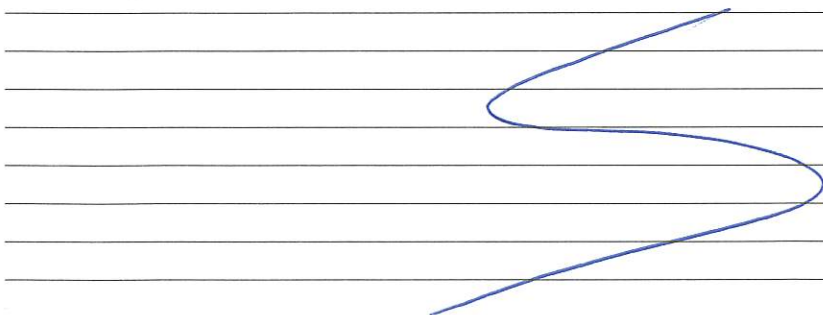

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op
de aangestelde van de stroomverdieler
naam:
handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

- BESLUIT
- De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 23/01/2014 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 - De installatie is niet conform.
 - De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER: BTV LD 278
nr. + naam + handtekening

De directeur,