

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.: 55064
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: elektroderouck@telenet.be



ProKo.: LS01
Verslagnr.: 6279475
Voorl. verslagnr.:
Datum: 28/11/2024

Klant / Opdrachtgever:

DE ROUCK ELEKTRICITEITSWERKEN
KATTESTRAAT 36
9473 WELLE

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE

INSTALLATIE OP LS OF ZLS

(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie

(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATIE

Erkend organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 Agent-bezoeker: 583 [REDACTED]
Eigenaar/beheerder/uitbater: Naam: [REDACTED] Adres: VRIJHEIDSTRAAT 1
9470 DENDERLEEUEW
Installateur/verantw. werk: Naam: [REDACTED] Adres: KATTESTRAAT 36
ELEKTRICITEITSWERKEN 9473 WELLE B.T.W.: BE0878604224
Adres installatie: DENDERLEEUEW 9470 Private HS-cabine: NEE
Type installatie: wooneenheid Toestel/Install. ID:
EAN nr.: 541448820063529881 Netbeheerder: Fluvius Teller nr.: 5948640 Nachtteller nr.: -

CONTROLE

Basis: KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.
Type: controlebezoek (hfst. 6.5)

gelijkvormigheidscontrole ná ingebruikname belangrijke wijziging/uitbreiding (hfst.6.4)

Installatiedatum: ☐ vóór 01/10/1981 ☒ tussen 01/10/1981 en 01/06/2020 ☐ tussen 01/06/2020 en 01/06/2023 ☐ vanaf 01/06/2023

Afwijkingen: deel 8 Boek 1 : toegepast en punt 1 van onderafdeling 6.5.8.1: toegepast

Datum: 21/11/2024 Volgende controle binnen 300 maand of uiterlijk vóór 30/11/2049

Inhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

INSTALLATIE

Spanning: aanwezig Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: Niet zichtbaar Isolatieplaat: aanwezig
Nom. spanning: 1N400V Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: aut. 2p 40A Alg. scheidingsschak.: alg.diff.schakelaar
Meter-bordverbinding: kabeltype: EXVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: EXVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Aardverbinding: aard: individueel bereikbaarheid: in orde
Aardelektrode: type: pen sectie: 6 mm²
Diff. schakelaar: algemene: 2p 40A/300mA bijkomende: 2p 63A/30mA
Eéndraadschema en situatieplan: zie bijlage referentie:
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan: in orde Staat vast of - opgesteld materieel: in orde
Aanwezige bijzondere installaties: ☒ PV ☐ zwembad ☐ sauna ☐ voeding elektrisch voertuig ☐ -
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ verlichting ☐ -
☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 3 Aantal eindstroombanen, incl reserve: 18 + 2 + 6

RESULTATEN

Algemene isolatieweerstand: 27,8 MOhm Spreidingsweerstand: 29,2 Ohm
Testknop diff.schak.: in orde Controle foutlus: in orde Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Bescherming tegen overstroom: in orde Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I: in orde

1/2

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N | geen

I | geen

BESLUIT

■ De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.

De volgende controle moet worden uitgevoerd **uiterlijk op hoger vermelde datum volgende controle**.

De ééndraadschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie zijn verzegeld.


Voor de Technisch Directeur,



Ir. G. Croes

RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

Lees de reglementaire voorschriften via deze link: https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf

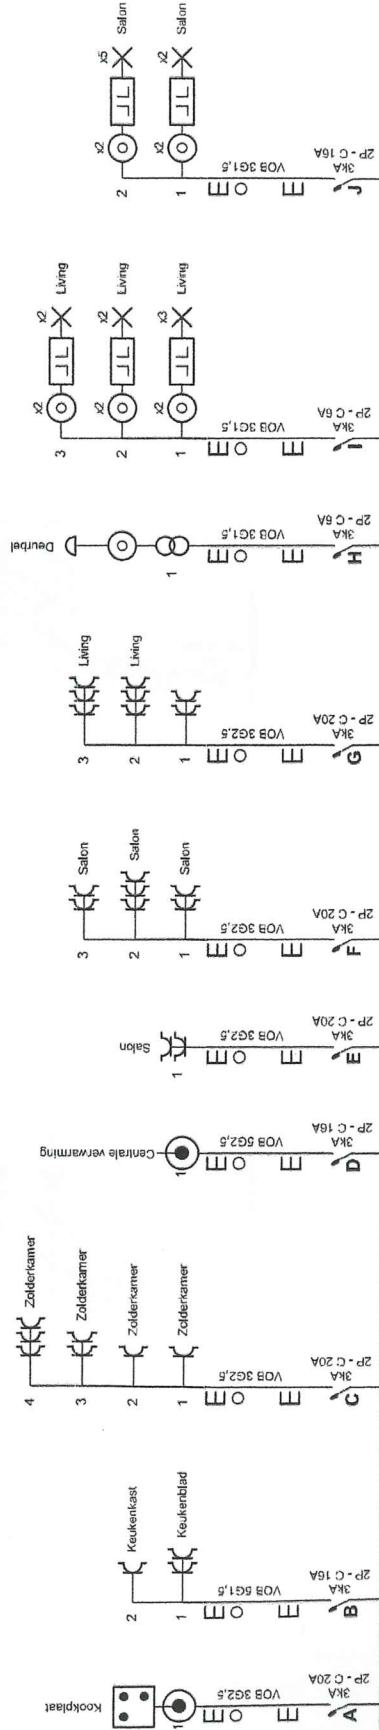

Bord 1

EXVB 4x10 kWh
XVB 4x10 Type A - A300mA 3kA

Installatie is gecontroleerd door:

OCB, Kon. Astridlaan 60, 2550 Kontich
Onderzoeker: DE CLOET Christophe

Datum: 28/11/2024

PV nr.: 6279475

Handtekening:

Plaats van de elektrische installatie

Vrijheidsstraat 1
9470 Denderleeuw

EAN 541 448 820 063 529 881

Installateur

Redomax
Bosstraat 13
9470 Denderleeuw

P. 1/12

Eendraadschema


Datum: 28/11/2024

2 x 230V ~ 50Hz

V.2024-11-27 13:44:05

eitswerken - BE 0878.604.224

De Ronck

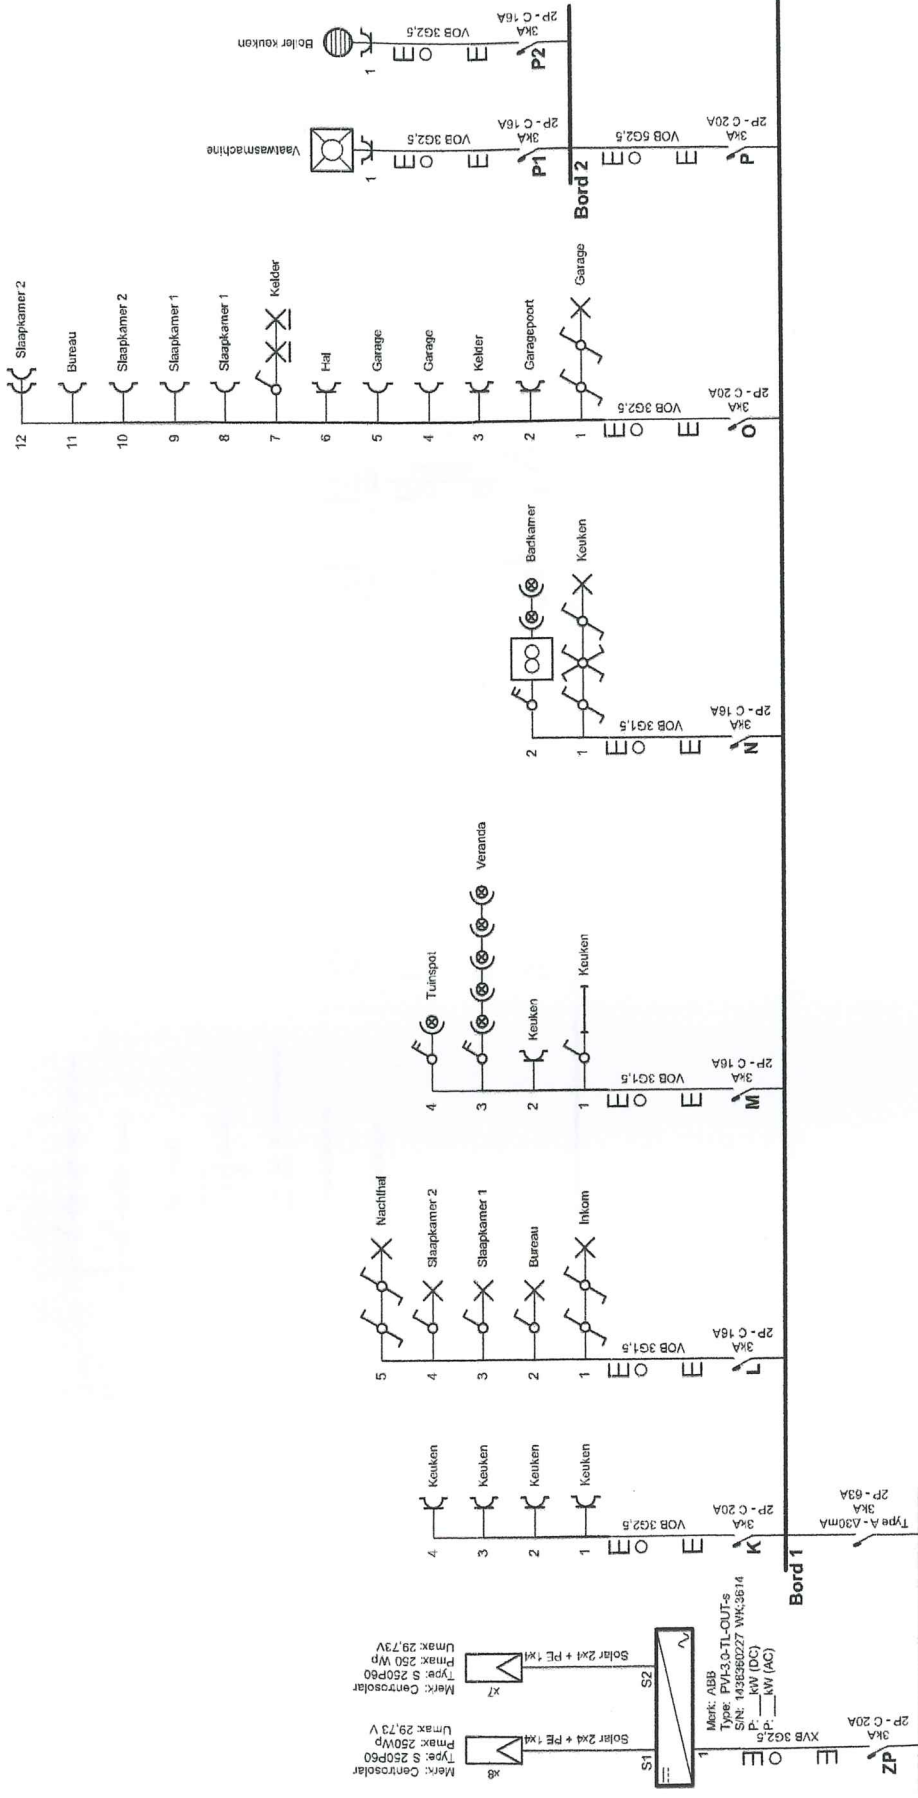


Installatie is gecontroleerd door:
OCB, Kon. Astridlaan 60, 2550 Kontich
Onderzoeker: **DE CLOET Christophe**
Datum: 28/11/2024
PV nr.: 6279475
Handtekening:

Plaats van de elektrische installatie
[Redacted]
Vrijheidsstraat 1
9470 Denderleeuw
EAN 541 448 820 063 529 881

p. 2/12
Eendraadschema
Datum: 28/11/2024
2 x 230V ~ 50Hz
V.2024-11-27 13:44:05

De Rouck

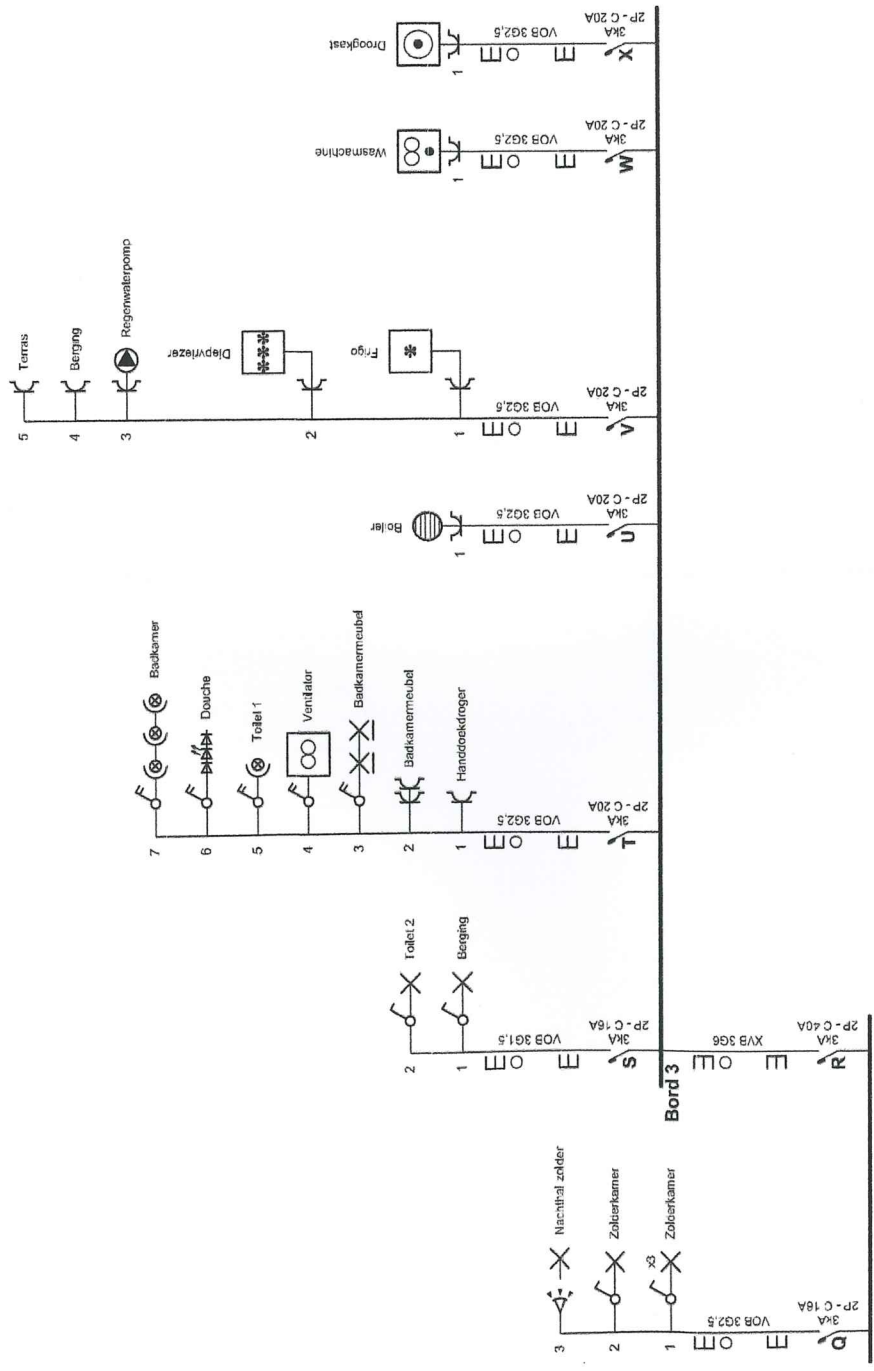


Installatie is gecontroleerd door:
OCB, Kon. Astridlaan 60, 2550 Kontich
Onderzoeker : **DE CLOET Christophe**
Datum : 28/11/2024
PV nr : 6279475
Handtekening :

Plaats van de elektrische installatie
Vrijheidstraat 1
9470 Denderleeuw
EAN 541 448 820 063 529 881

Installateur
Redomax
Bossstraat 13
9470 Denderleeuw

p. 3/12
Eendraadschema
Datum: 28/11/2024
2 x 230V ~ 50Hz
V.2024-11-27 13:44:05

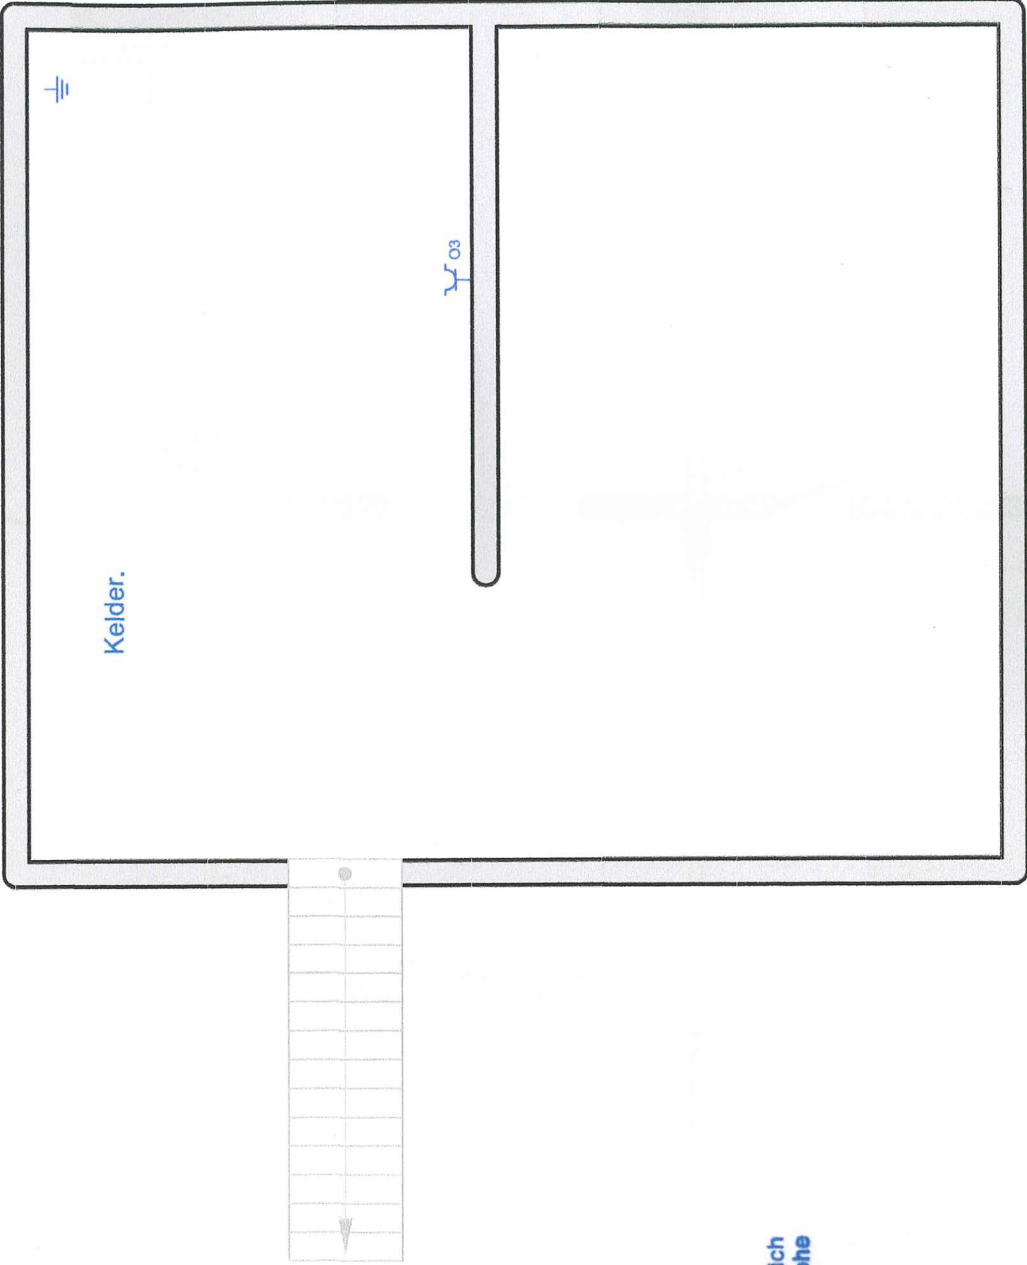

Installatie is gecontroleerd door:
OCB, Kon. Astridlaan 60, 2550 Kontlich
Onderzoeker : **DE CLOET Christophe**
Datum : 28/11/2024
PV nr. : 6279475
Handtekening : 

Stopcontacten.

Erkend Organisme
O.C.B. Antwerpen
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontlich
Tel.: 03 451 37 00
e-mail: info@ocb.be
BE 0404.312.034

Plaats van de elektrische installatie



vrijheidstraat 1
9470 Denderleeuw
EAN 541 448 820 063 529 881

Installateur
Redomax
Bosstraat 13
9470 Denderleeuw

p. 4/12
Situatieplan
Datum: 28/11/2024
2 x 230V ~ 50Hz
V.2024-11-27 13:44:05

Schema's getekend door: De Rouck Elektriciteitswerken - BE 0878.604.224



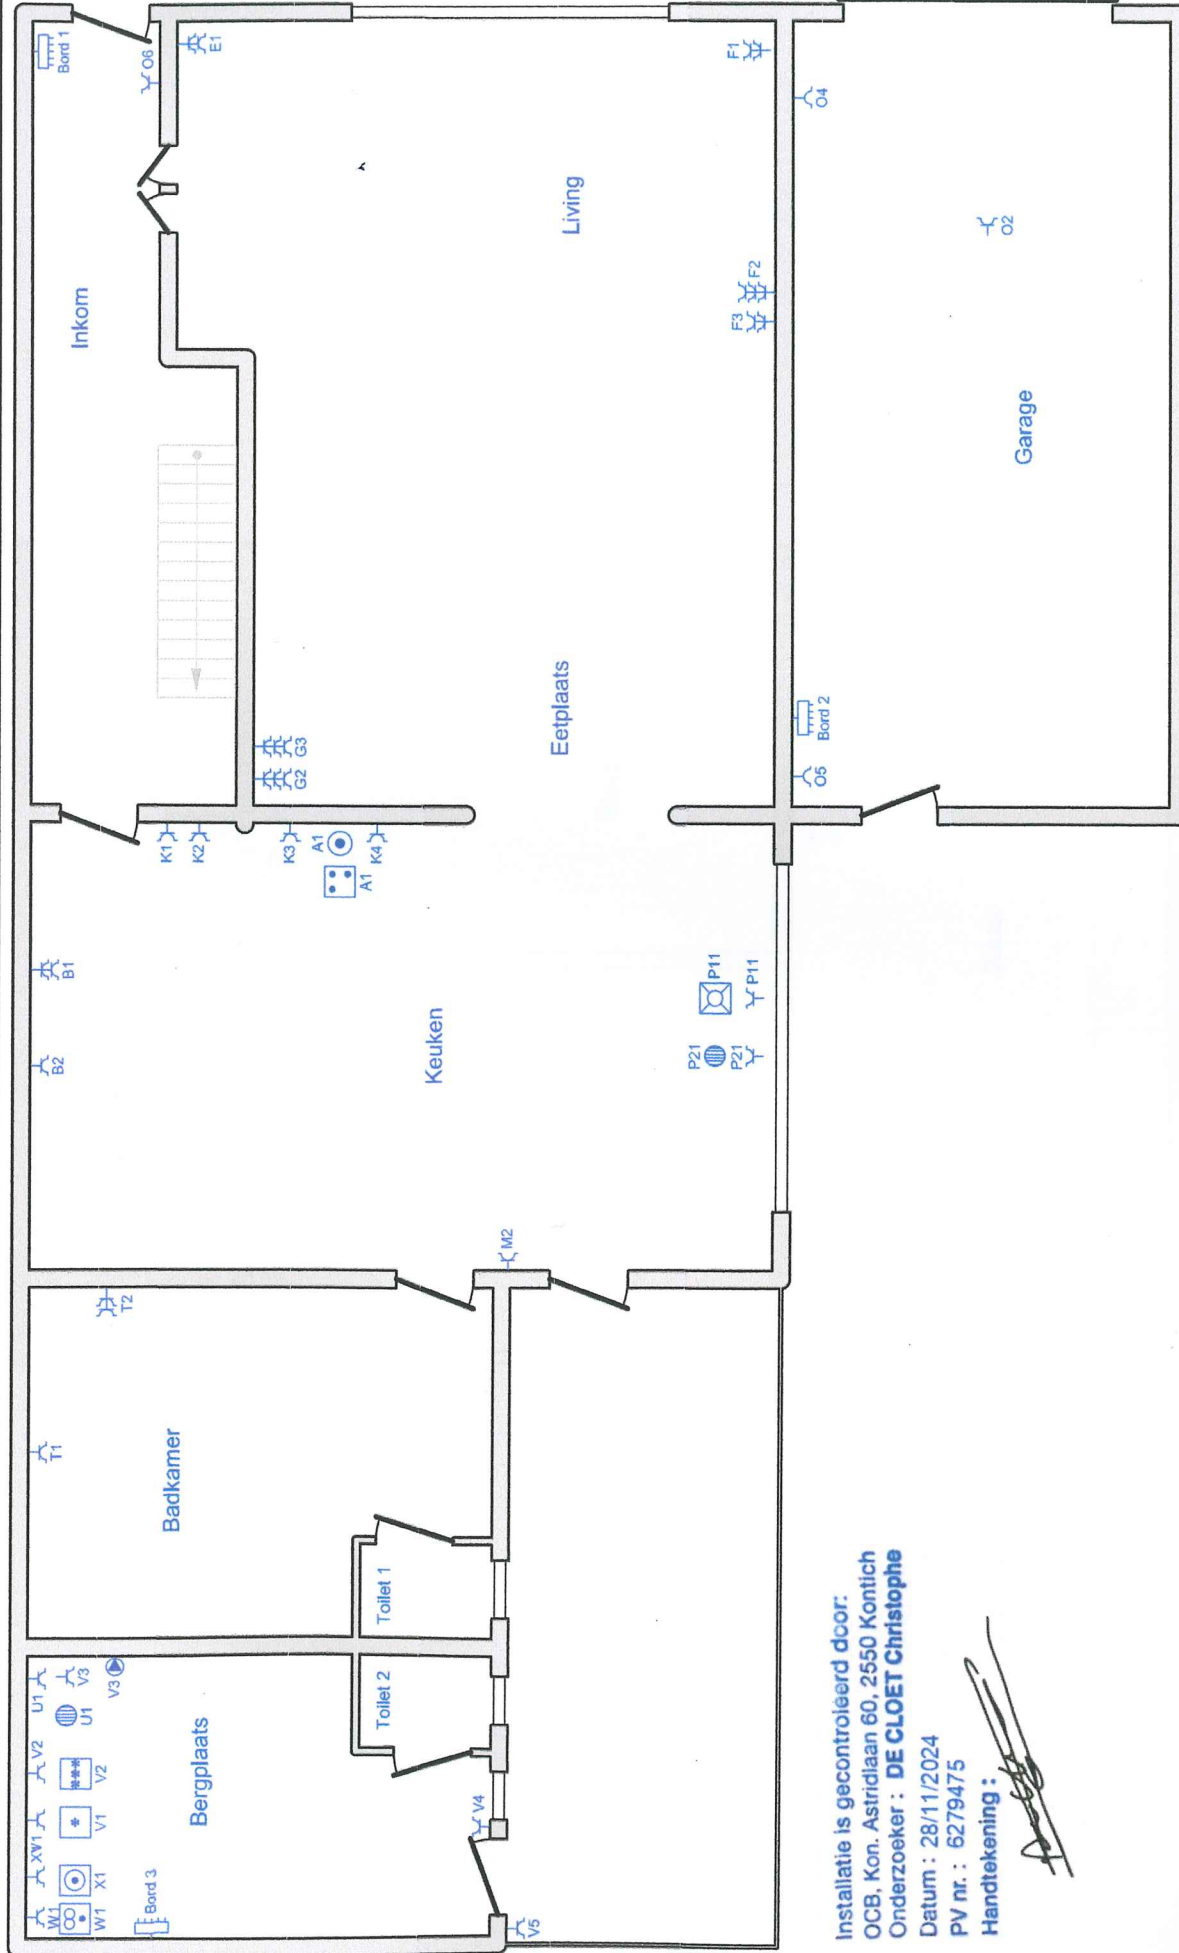

Installatie is gecontroleerd door:
OCB, Kon. Astridlaan 60, 2550 Kontich
Onderzoeker : **DE CLOET Christophe**
Datum : 28/11/2024
PV nr. : 6279475
Handtekening :

Stopcontacten.

Erkend Organisme
O.C.B. Antwerpen
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich
Tel.: 03 451 37 00
e-mail: info@ocb.be
BE 0404.312.034


Plaats van de elektrische installatie
[Redacted]
9470 Denderleeuw
EAN 541 448 820 063 529 881

Installateur
Redomax
Bossstraat 13
9470 Denderleeuw

p. 5/12
Situatieplan
Datum: 28/11/2024
2 x 230V ~ 50Hz
V.2024-11-27 13:44:05

Schema's getekend door: De Rouck Elektriciteitswerken - BE 0878.604.224

De Rouck

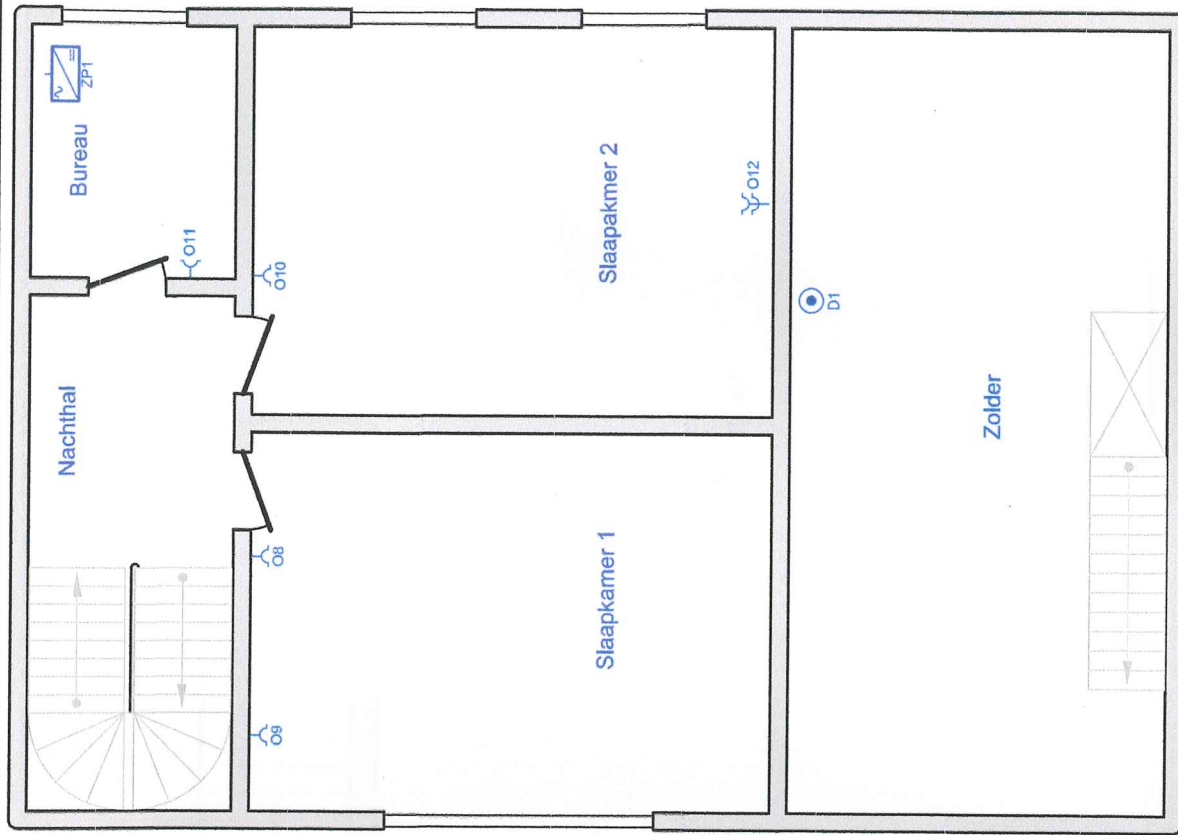

Installatie is gecontroleerd door:
OCB, Kon. Astridlaan 60, 2550 Kontich
Onderzoeker : **DE CLOET Christophe**

Datum : 28/11/2024
PV nr. : 6279475

Handtekening : 

Stopcontacten.

Erkend Organisme
O.C.B. Antwerpen
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich
Tel.: 03 451 37 00
e-mail: info@ocb.be
BE 0404.312.034

Plaats van de elektrische installatie

Vrijheidsstraat 1
9470 Denderleeuw

EAN 541 448 820 063 529 881

Installateur
Redomax
Bossstraat 13
9470 Denderleeuw


p. 6/12
Situatieplan

Datum: 28/11/2024

2 x 230V ~ 50Hz

V.2024-11-27 13:44:05

Schema's getekend door: De Rouck Elektriciteitswerken - BE 0878.604.224 

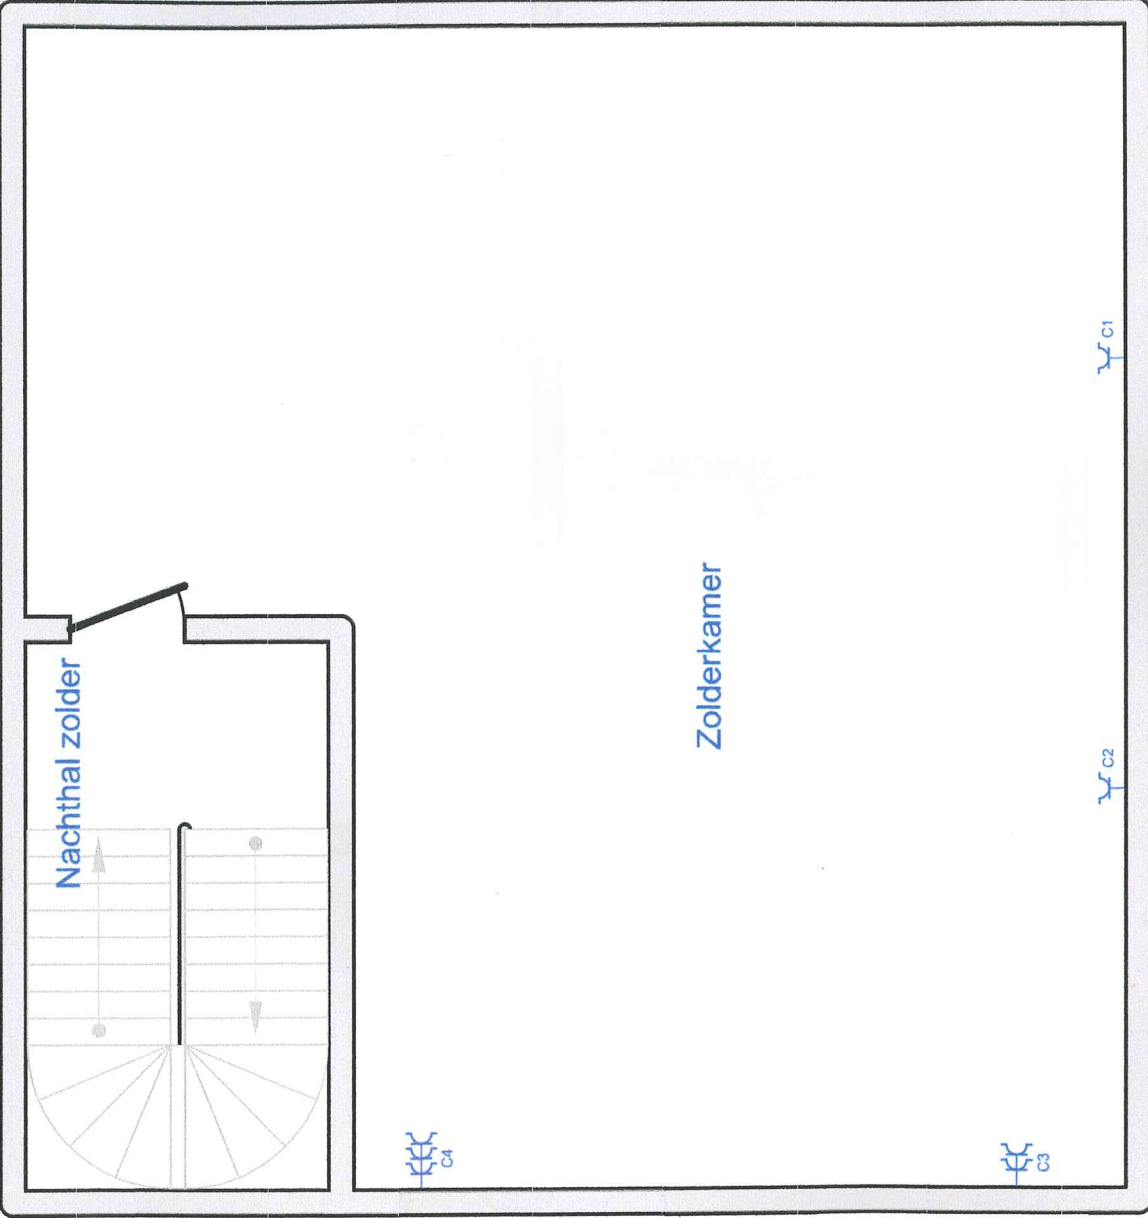

Installatie is gecontroleerd door:
OCB, Kon. Astridlaan 60, 2550 Kontich
Onderzoeker : **DE CLOET Christophe**

Datum : 28/11/2024
PV nr. : 6279475

Handtekening :

Stopcontacten.

Erkend Organisme
O.C.B. Antwerpen
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich
Tel.: 03 451 37 00
e-mail: info@ocb.be
BE 0404.312.034

Plaats van de elektrische installatie

Vrijheidstraat 1
9470 Denderleeuw
EAN 541 448 820 063 529 881

Installateur
Redomax
Bosstraat 13
9470 Denderleeuw

p. 7/12
Situatieplan


Datum: 28/11/2024

2 x 230V ~ 50Hz

V.2024-11-27 13:44:05

Schema's getekend door: De Rouck Elektriciteitswerken - BE 0878.604.224

De Rouck

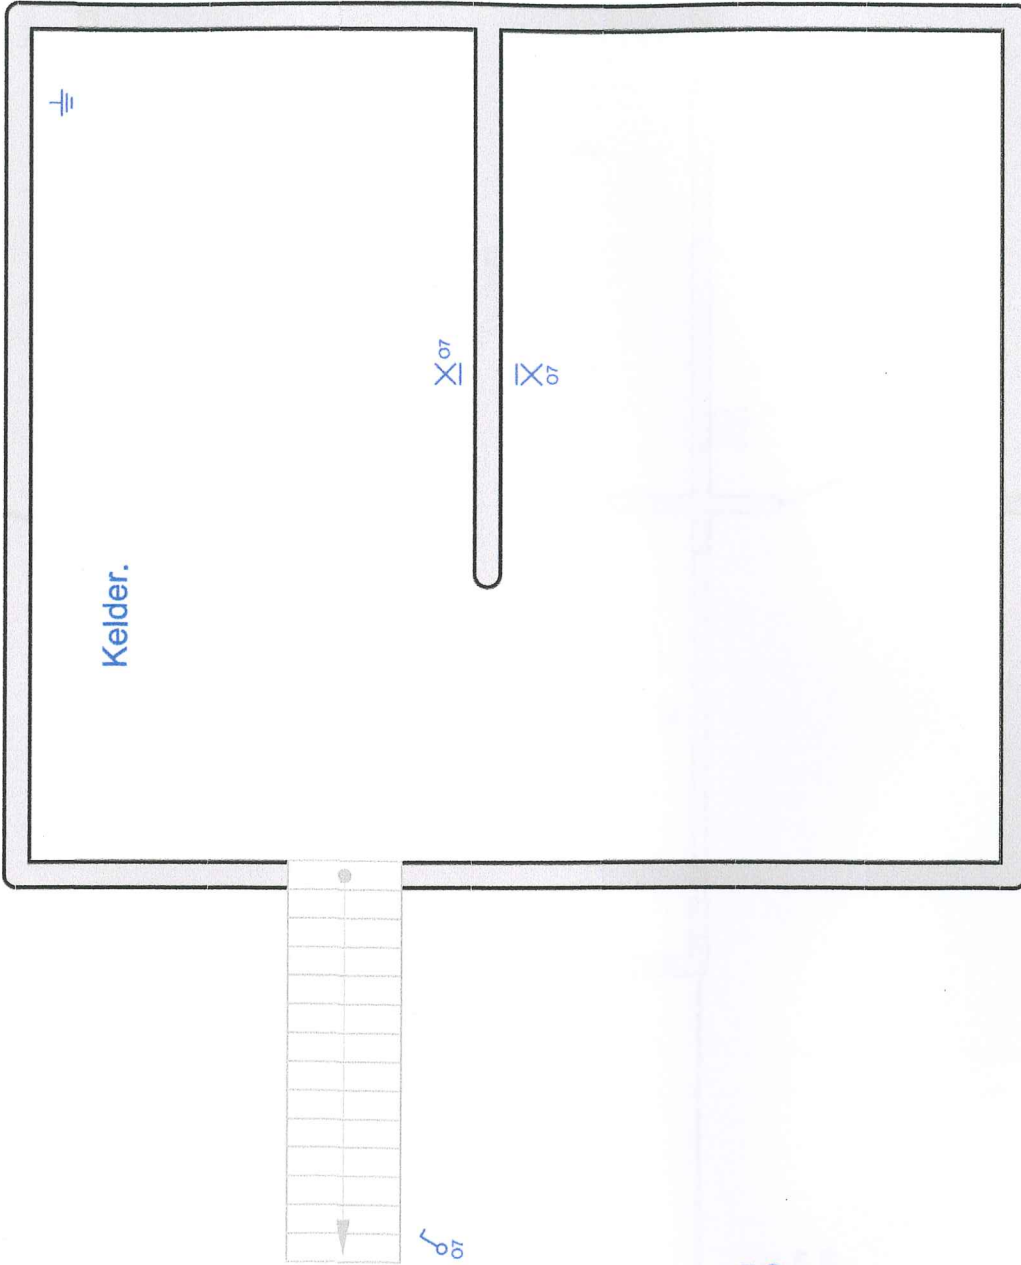

Installatie is gecontroleerd door:
OCB, Kon. Astridlaan 60, 2550 Kontich
Onderzoeker : **DE CLOET Christophe**
Datum : 28/11/2024
PV nr. : 6279475
Handtekening : 

Verlichting.

Erkend Organisme
O.C.B. Antwerpen
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich
Tel.: 03 451 37 00
e-mail: info@ocb.be
BE 0404.312.034

Plaats van de elektrische installatie


Vrijheidsstraat
9470 Denderleeuw
EAN 541 448 820 063 529 881

Installateur
Redomax
Bosstraat 13
9470 Denderleeuw

p. 8/12
Situatieplan
Datum: 28/11/2024
2 x 230V ~ 50Hz
V.2024-11-27 13:44:05

Schema's getekend door: De Rouck Elektriciteitswerken - BE 0878.604.224

De Rouck

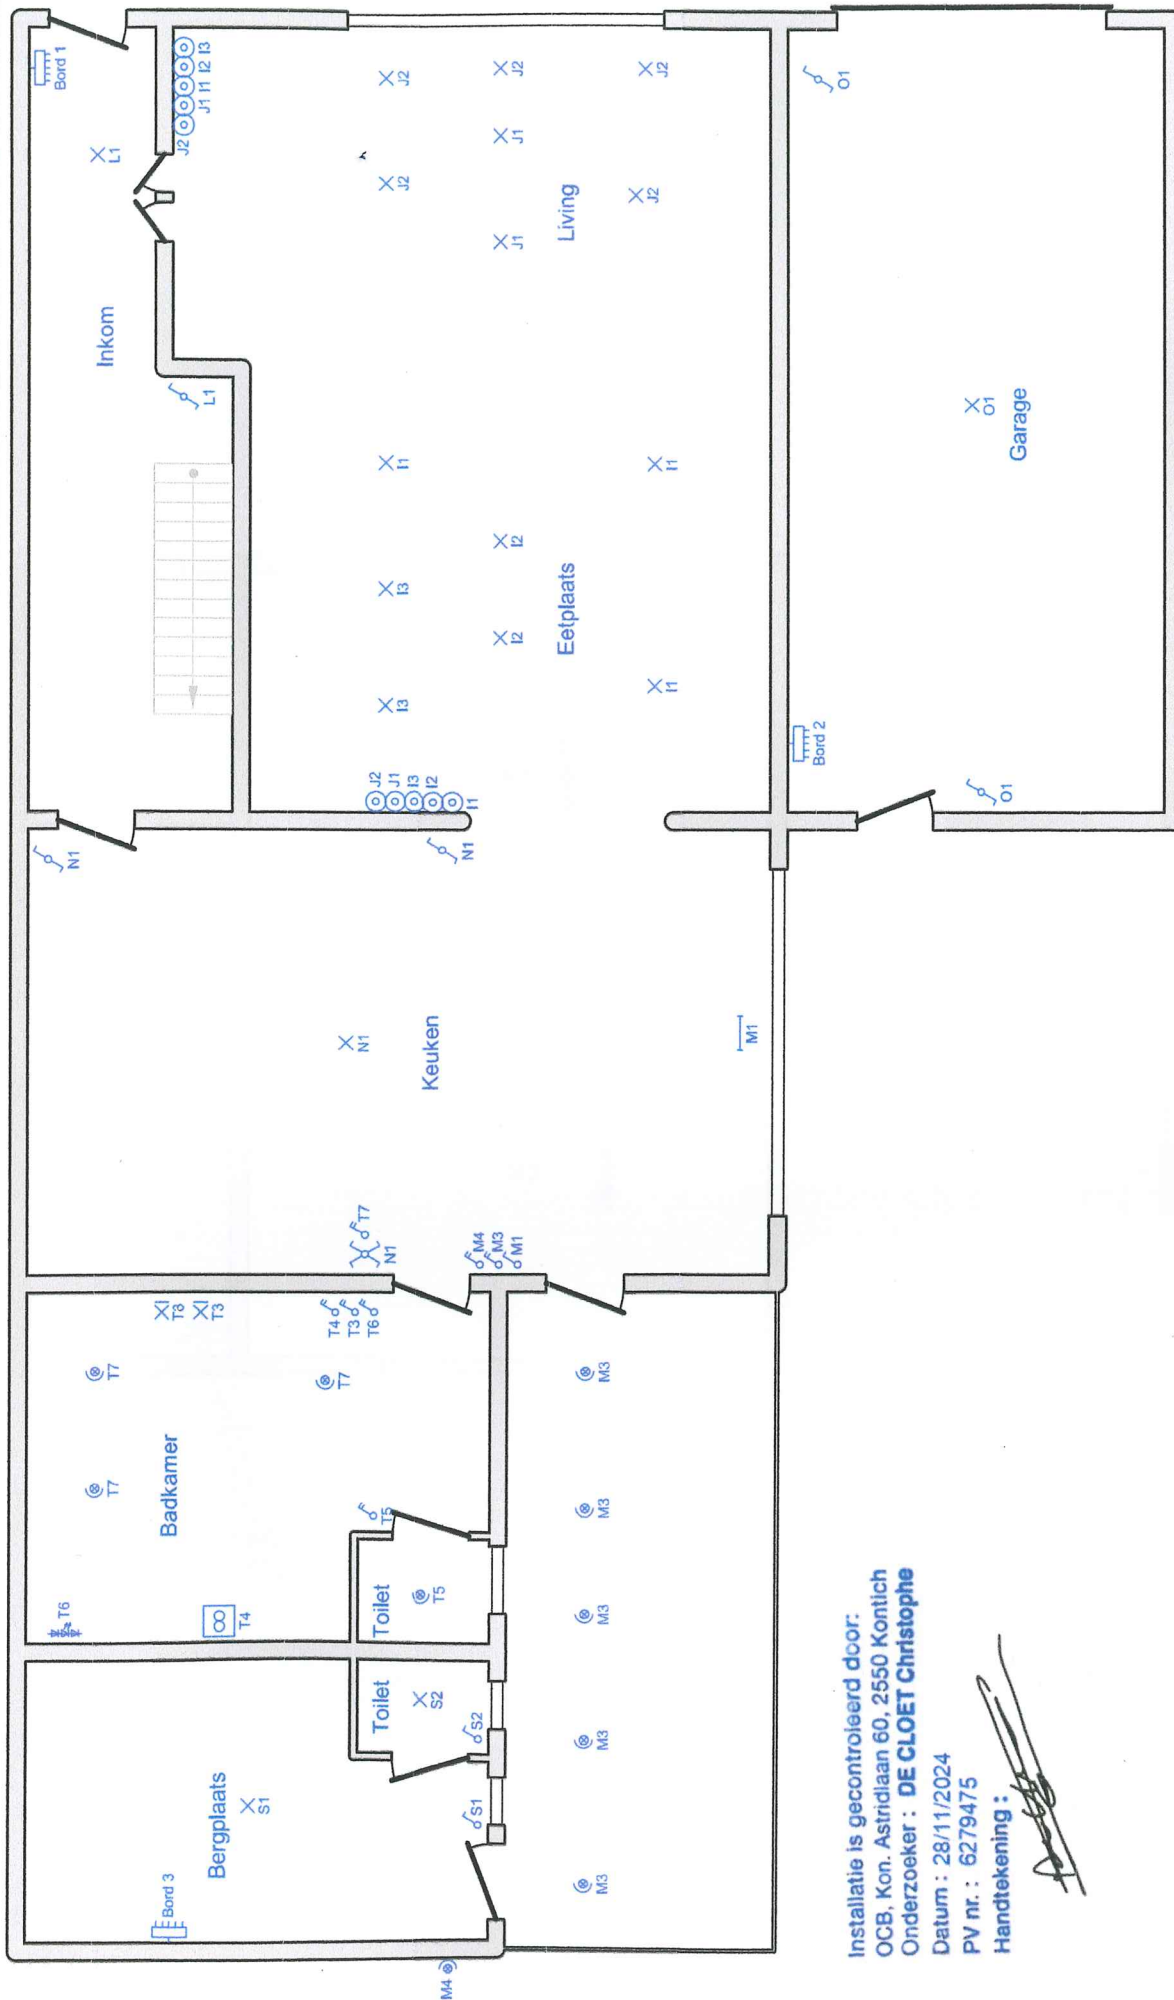

Installatie is gecontroleerd door:
OCB, Kon. Astridlaan 60, 2550 Kontich
Onderzoeker : **DE CLOET Christophe**
Datum : 28/11/2024
PV nr. : 6279475
Handtekening :

Verlichting.


Erkend Organisme
O.C.B. Antwerpen
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich
Tel.: 03 451 37 00
e-mail: info@ocb.be
BE 0404.312.034

Plaats van de elektrische installatie

Vrijheidstraat 1
9470 Denderleeuw
EAN 541 448 820 063 529 881

Installateur
Redomax
Bosstraat 13
9470 Denderleeuw

p. 9/12
nghj
Datum: 28/11/2024
2 x 230V ~ 50Hz
V.2024-11-27 13:44:05

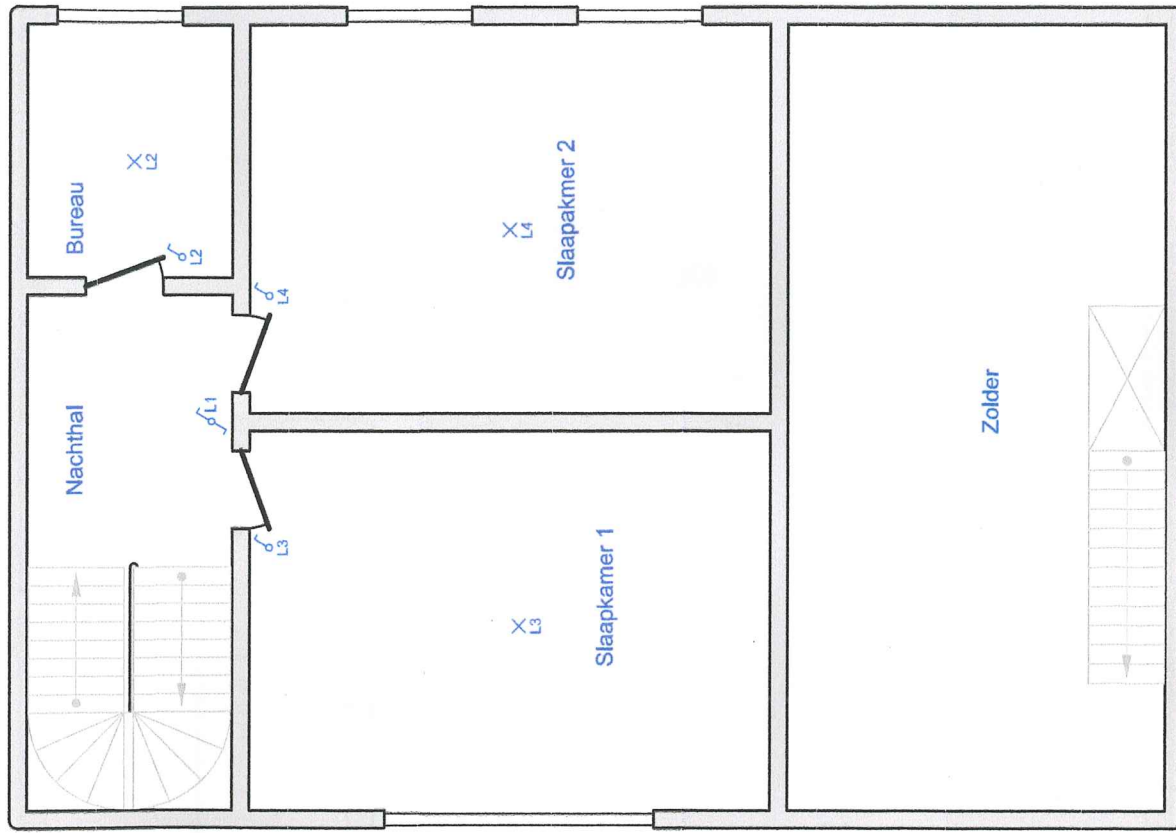

Installatie is gecontroleerd door:
OCB, Kon. Astridlaan 60, 2550 Kontich
Onderzoeker : **DE CLOET Christophe**

Datum : 28/11/2024
PV nr. : 6279475

Handtekening :

Verlichting.

Erkend Organisme
O.C.B. Antwerpen
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich
Tel.: 03 451 37 00
e-mail: info@ocb.be
BE 0404.312.034


Plaats van de elektrische installatie

Vrijheidsstraat 1
9470 Denderleeuw
EAN 541 448 820 063 529 881

Installateur
Redomax
Bosstraat 13
9470 Denderleeuw

p. 10/12
Situatieplan
Datum: 28/11/2024
2 x 230V ~ 50Hz
V.2024-11-27 13:44:05

Schema's getekend door: De Rouck Elektriciëitswerken - BE 0878.604.224

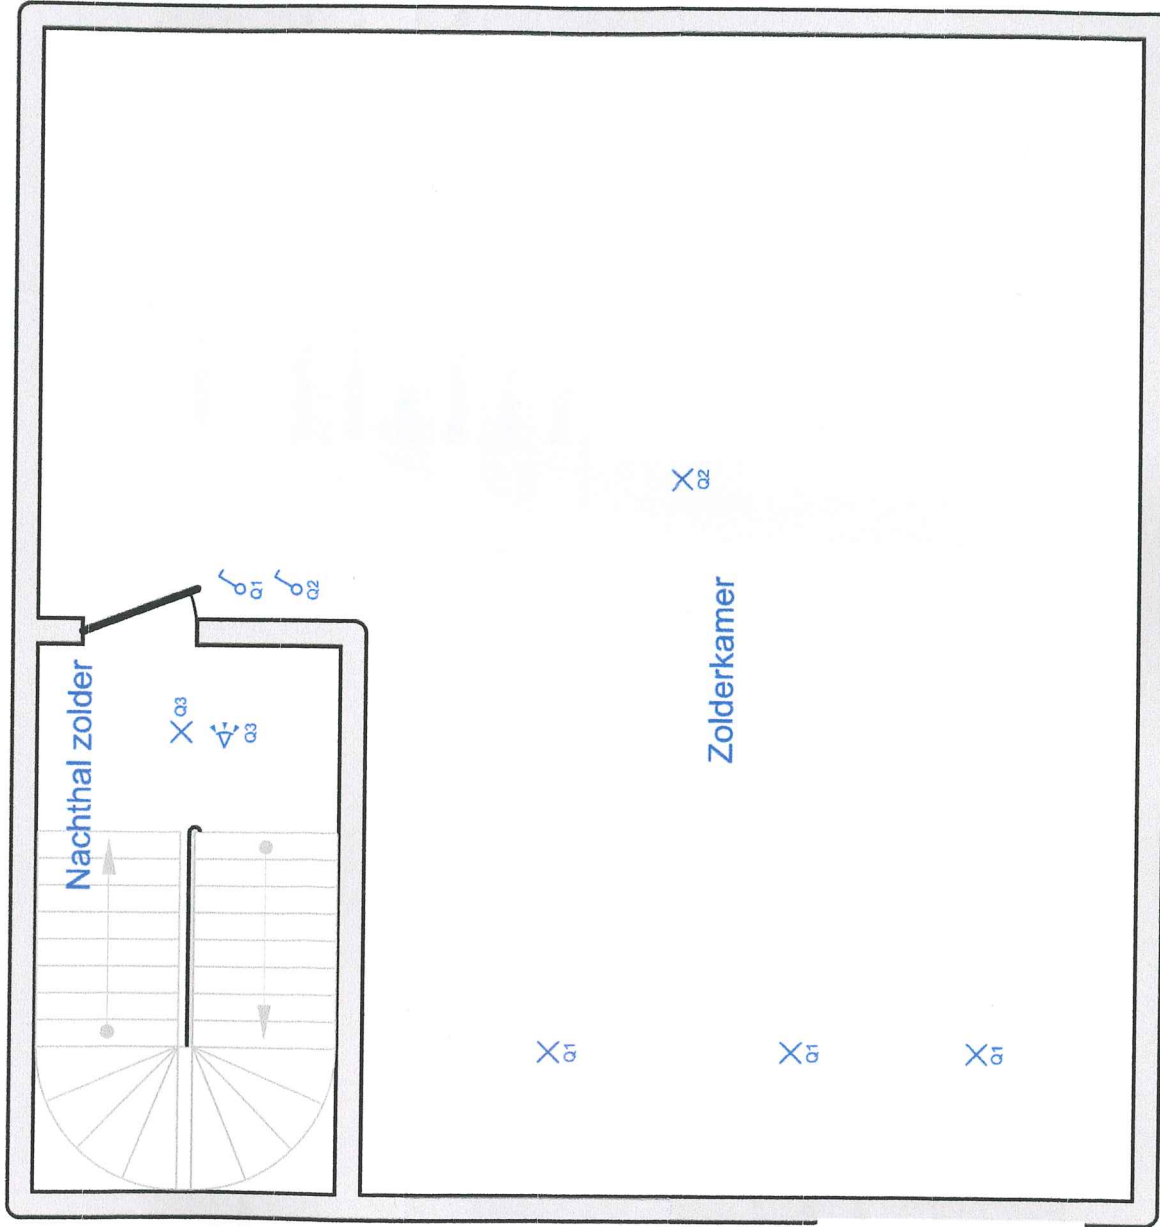

Installatie is gecontroleerd door:
OCB, Kon. Astridlaan 60, 2550 Kontich
Onderzoeker : **DE CLOET Christophe**
Datum : 28/11/2024
PV nr. : 6279475
Handtekening : 

Verlichting.

Erkend Organisme
O.C.B. Antwerpen
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich
Tel.: 03 451 37 00
e-mail: info@ocb.be
BE 0404.312.034

Plaats van de elektrische installatie

vrijheidsstraat 1
9470 Denderleeuw
EAN 541 448 820 063 529 881

Installateur
Redomax
Bossstraat 13
9470 Denderleeuw

p. 11/12
Situatieplan

Datum: 28/11/2024

2 x 230V ~ 50Hz

V.2024-11-27 13:44:05

Schema's getekend door: De Rouck Elektriciteitswerken - BE 0878.604.224

De Rouck

Bord 1

A Kookplaat.

B Stopcontacten

C Stopcontacten zolderkamer.

D Centrale verwarming.

E Stopcontact salon.

F Stopcontacten salon.

G Stopcontacten living.

H Deurbel.

I Verlichting living.

J Verlichting salon.

ZP Zonne panelen.

K Stopcontacten keuken.

L Verlichting inkom, bureau, slaapkamer 1, slaapkamer 2, nachthal.

M Verlichting keuken, veranda, tuinspot. Stopcontact keuken.

N Verlichting keuken, badkamer.

O Verlichting garage, kelder. Stopcontacten garage, garagepoort, hal kelder, slaapkamer 1, slaapkamer 2, bureau, slaapkamer 2.

P Voeding bord 2.

Bord 2

P1 Vaatwasmachine.

P2

Boiler keuken.

Q Verlichting zolderkamer, nachthal zolder.

R Voeding bord 3.

Bord 3

S Verlichting berging, toilet 2, toilet 1, douche.

T Verlichting en stopcontacten badkamermeubel.

U Boiler.

V Stopcontacten frigo, diepvriezer, regenwaterpomp, berging, terras

W Wasmachine.

X Droogkast.

Erkend Organisme
O.C.B. Antwerpen
Koningin Astridlaan 60
2550 Kortich
Tel.: 03 451 37 00
e-mail: info@ocb.be
BE 0404.312.034

Plaats van de elektrische installatie
Vrijheidsstraat 1
9470 Denderleeuw
EAN 541 448 820 063 529 881

Installateur
Redomax
Bosstraat 13
9470 Denderleeuw

p. 12/12
Lijst Kringen
Datum: 21/11/2024
2 x 230V ~ 50Hz
V.2024-11-22 09:43:32

De Rouck