

Atlas Contrôle
Chaussée De La Hulpe 181 box 1
1170 Brussels

RAPPORT DE CONTROLE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE

Numéro de rapport:

38.280

Date du contrôle:

13/02/2024

Lieu du contrôle:

Avenue de Jette 177 1090 Jette Belgique

Testeur d'installation:

Agent-visiteur:

Youssef Mamoun

Type de contrôle:

Avant mise en service (Livre 1 6.4)

TI-006/5128060

Date d'émission:

V1 13/02/2024 19:55:54

Prochaine visite avant le:

13/02/2049

Donneur d'ordre

Nom

B.A. Tech

Adresse

Rue de Merode 217, 1060 Saint-Gilles

Email

batechnique@gmail.com

Base(s) réglementaire(s)



663 - INSP

RGIE. Règlement général des installations électriques

Données générales

Adresse de l'installation

Avenue de Jette 177 1090 Jette Belgique

Type de locaux

Appartement 3 étage et 4 Duplex

Propriétaire, gestionnaire ou exploitant

Taswal Sprl

Adresse du propriétaire

Avenue de Jette 177 1090 Jette Belgique

Installateur

Données du raccordement

GRD

Sibelga

Numéro de compteur

33894562

Code EAN

Liaison compteur-tableau

XVB 2X10

Tension de service

2 x 230 V

Protection générale

40 A 2P

Atlas Contrôle
Chaussée De La Hulpe 181 box 1
1170 Brussels

Contrôles


Schémas/plans	Liaisons équipotentielles	Fondations	Installation électrique
OK	OK	avant 81	après 81
Description de l'installation	Voir schéma		
Nombre de tableaux	1		
Différentiel de tête	300mA - 40A - type A		
Test BP du DDR	OK		
ΔI_n	OK		
Contrôle de l'état	OK		
Matériel fixe	OK		
Protection contre les contacts directs	OK		
Protection contre les contacts indirects	OK		
Protection contre les surintensités	OK		
Prise de terre	Piquet		
Résistance de terre (Ω)	12		
Isolement ($M\Omega$)	>5		

Conclusions

CONCLUSION : CONFORME

Le contrôle réalisé par Atlas Contrôle a porté sur les parties visibles de l'installation normalement accessibles. L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 du RGIE (Arrêté royal du 8/09/2019 : C-2020/30795 + C- 2020/30794) concernant les installations électriques à basse et à très basse tension. Atlas Contrôle certifie que l'agent-visiteur a scellé le dispositif de protection à courant différentiel résiduel placé à l'origine de l'installation électrique et qu'il a visé le ou les schémas unifilaires et le ou les plans de position. La prochaine visite de contrôle est à effectuer au plus tard dans les 25 années suivant le contrôle.

Signature de l'agent-visiteur



Atlas Controle

Chaussée De La Hulpe 181 box 1

1170 Brussels

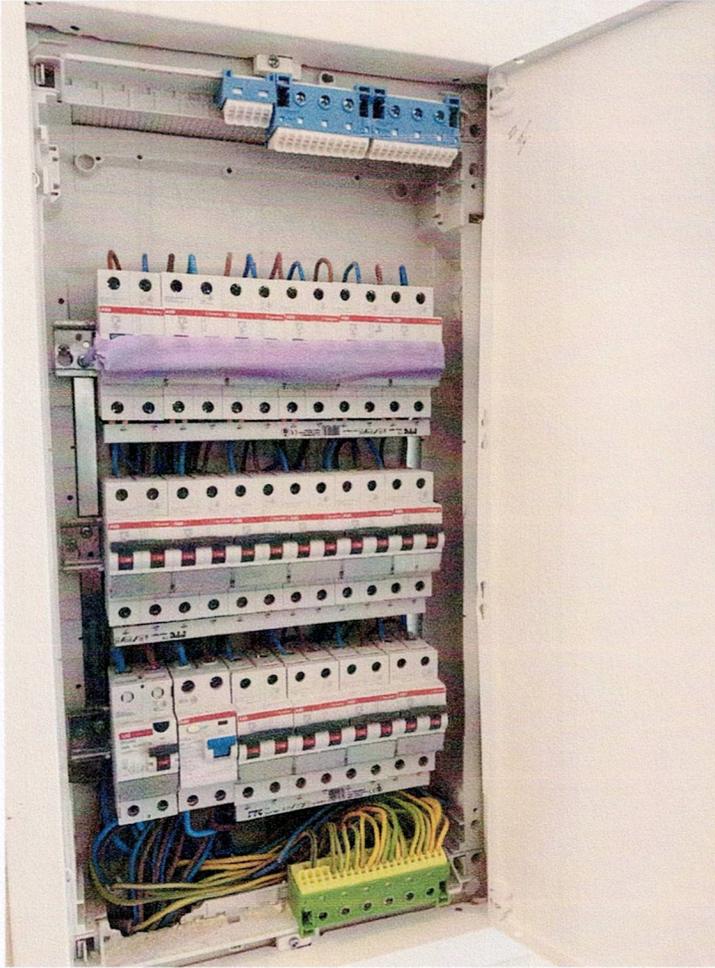


Tableau 1



Tableau 2

Libellé

Photo