

Resp. client:  
N° commande:  
N° client: 60762  
Pers. cont.:  
Tél.: -  
Fax: -  
GSM: -  
e-mail: j.hella@jehel-concept.be

ProKo.: LS01  
N° rapport : 5596112  
N° rapp. prov.:  
Date: 11/05/2021



Client / Mandant :  
JEHELCONCEPT  
RUE MORADE 6  
4540 AMPSIN

Département: ELE

**RAPPORT DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BT ou TBT**  
**(Livre 1 - AR 08/09/2019) - Direction général de l'Energie**  
(exécuté sous l'accréditation BELAC INSP-205 suivant procédure QPRO/ELE/001, §7.3)

**IDENTIFICATION**

Organ. de contrôle: OCB vzw, Koningin Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 Agent-visiteur: 406 LORQUET ADRIEN  
Propriété / exploit./gestionn.: Nom: Adresse: IDEM  
Installat. / respons. travaux: Nom: JEHEL CONCEPT Adresse: IDEM T.V.A.: /  
Adresse installation: MATHY RUE GUE D AMONT 14 ESNEUX 4130 Cabine HT - privée: NON  
Type installation: unité d'habitation Appareil/Install. ID:  
EAN nr.: 5414 Fournisseur: / Compteur: 12566892 Compteur nuit: /

**CONTROLE**

Base: AR du 8/09/2019 établissant le livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très tension.  
Type: visite de contrôle (chap. 6.5) Dérogation partie 8 livre 1: Kies een item.  
(\*) En cas contrôle chap. 6.4., réf. du document « début réalisation avant 01/06/2020 » :  
Date: 11/05/2021 Contrôle suivant dans 300 mois, ou avant le 31/05/2046 Date installation: entre 01/10/1981 et 01/06/2020  
Contenu: Sauf stipulation contraire, les appareils et machines raccordés à l'installation fixe, ne font pas partie de l'inspection.  
Le présent contrôle porte sur les parties aisément accessibles et visibles de l'installation et exclu les parties cachées tel que les cloisons, les faux-plafonds, etc.

**INSTALLATION**

Présence tension: présente Raccordement: réseau souterrain Fourreau: / Plaque d'isolat.: /  
Tension nominal: 1N400V Protection max.: 63A Protection princip.: aut. 2p 50A Interr. princip.: interr. diff. général  
Liaison comptage-coffre de repart.: type câble: VFVB nombre conduct.: 4 section: 10 mm<sup>2</sup>  
Câble de raccordement au réseau: type câble: VFVB nombre conduct.: 4 section: 10 mm<sup>2</sup>  
Electrode de terre: type: barres section: 16 mm<sup>2</sup>  
Interrupteur Diff.: général: 2p 63A/300mA supplémentaire: 2p 63A/30mA  
Schéma unifilaire et plan de position: ☒ voir annexe ☐ références:  
Installation exécutée conformément aux schéma et plan: en ordre État du matériel fixe ou – à pose fixe: en ordre  
Ne sont pas encore placés: ☐ cuisine ☐ salle de bains ☐ chauffage central ☐ compteur de gaz ☐ compteur d'eau ☐ luminaires  
Ne sont pas encore raccordés: liaison équipotentielle ☐ principale ☐ supplémentaire  
Nombre de tableaux: 1 Nombre de circuits terminaux, incl. réserve: 9+2RESERVE

**VOIR SCHEMAS**

**RESULTATS**

Résist. d'isolem. général: 5.987 MOhm Résistance de dispersion: 28.987 Ohm  
Bouton d'essai diff.: en ordre Boucle de défaut: p.a. Continuité PE et liaison équipotentielle: en ordre  
Protection contre les chocs électriques: contact direct: en ordre contact indirect: en ordre  
Protection contre le surintensité: en ordre Protection des appareils classe I fixe ou à poste fixe: en ordre

**CONSTATATIONS** - Note (N) - Remarque (O) - Infraction (I) – les numéros réfèrent aux infractions standardisées

N Néants  
I Néants

**CONCLUSION**

1/2



L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019.

Le prochain contrôle est à effectuer **au plus tard à la date du suivant contrôle mentionnée ci-dessus.**

Les schémas unifilaires et les plans de position de l'installation ont été datés et signés. Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) courant différentiel à l'origine de l'installation sont scellées.

Pour le Directeur Technique,

Ir. G. Croes

#### **CONSEILS / PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES**

Lisez les prescriptions réglementaires par ce lien: [https://www.ocb.be/documenten/2020/Information\\_prescriptions\\_reglementaires.pdf](https://www.ocb.be/documenten/2020/Information_prescriptions_reglementaires.pdf)

LORQUET ADRIEN  
0493/246124


Adresse du lieu où est placé l'installation :

Rue Gué d'Amont, 14  
4130 Esneux

Nature courant :

Tension : 1 x 230V

Monophasé.

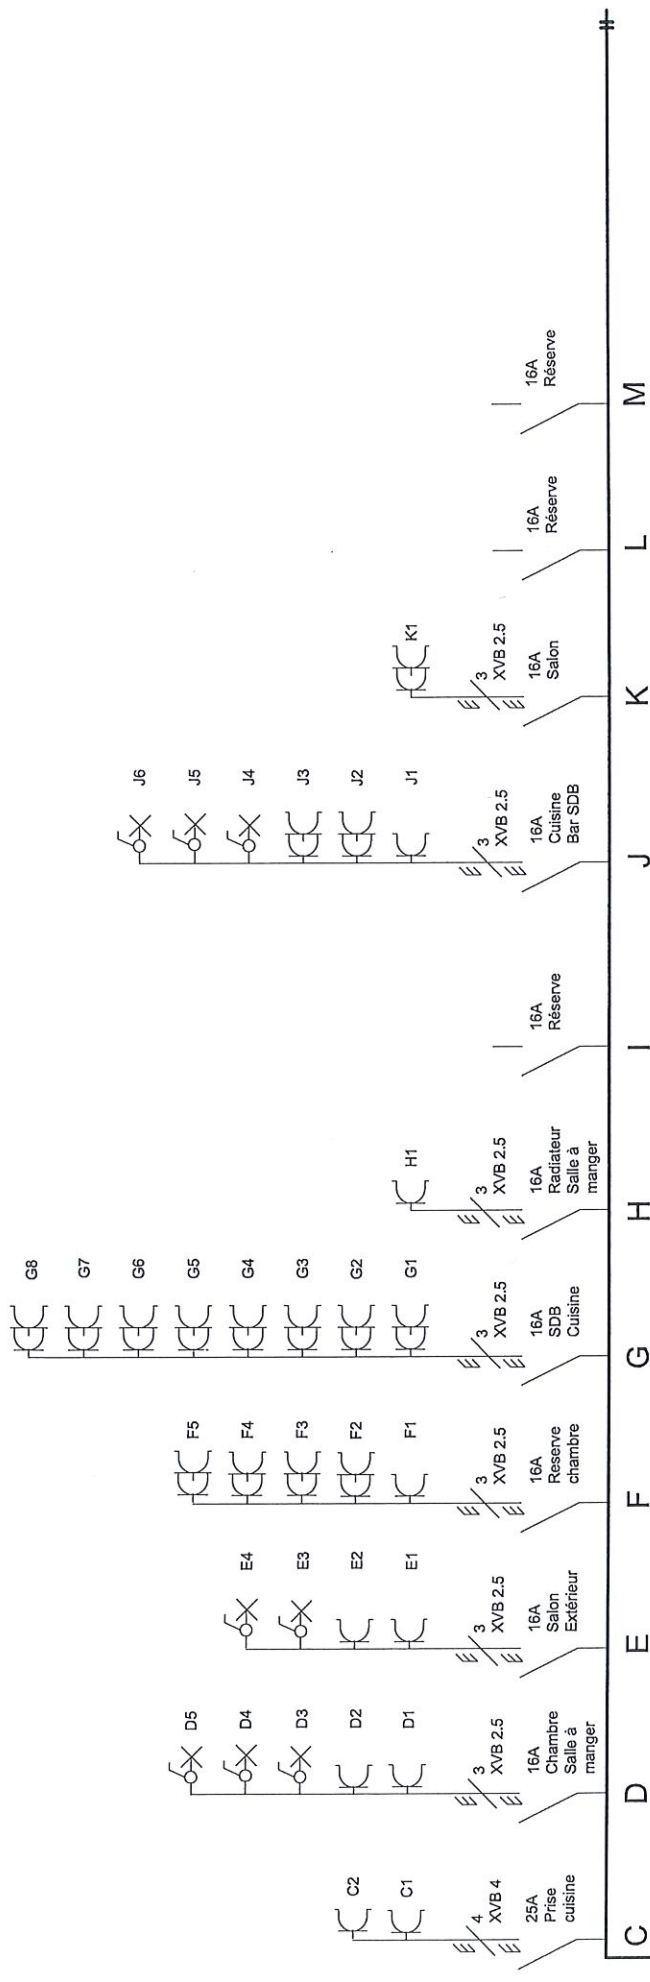

Différentiel  
30mA  
63A

Différentiel  
300mA  
63A

4EXVB10

Délégué de l'organisme agréé

Date

Signature

Jehel – Concept SPRL

08/12/2020

BE 0818.764.627

# Chalet

