

**ELECTRO-TEST**V.Z.W.
ASBL

Herkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

N° 234-INSP.

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

Sibelga

Nr teller :

N° comp : 33942576

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 30/1001

EAN

code :

Aard onderzoek :	AREI 86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	271bis	276	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder
Genre de contrôle :	RGIE	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Prescription du gest. de réseau de distr.

Tijdelijk :	<input type="radio"/>	Kermisinstallatie :	<input type="radio"/>	Indienststelling :	<input type="radio"/>	Uitbreiding :	<input checked="" type="radio"/>	Vernieuwing :	<input checked="" type="radio"/>
Temporaire :	<input type="radio"/>	Install. Foraine :	<input type="radio"/>	Mise en service :	<input type="radio"/>	Extension :	<input checked="" type="radio"/>	Renouvellement :	<input checked="" type="radio"/>

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle :

Laënnec N°9 1090 Laeken

Eigenaar

Propriétaire :

Adres

Adresse :

Clacys Laënnec N°9 1090 Laeken

Installateur : Vanden Broeck cv 1785 Melle

BTW / TVA :

Datum van het onderzoek :

Ik. / C.I. :

Date du contrôle :

Inspecteur :

Onderzoek / Contrôle : ☐ Woning / maison ☒ Appart.4^{ème} étage☐ Druk / Rekl

Spanning :	1x230v	Meter / bord verbinding :	X-B 10 mm	Max. beveiliging :	40 A
Tension :		Liaison compteur-tableau :		Protection max. :	

Aardelektrode :	Piquet 4x4	Isolatie :	>1 Mohm	Aantal verdeelborden :	1
Electrode de terre :	bat. 4x4	Isolément :		Nombre de tableaux :	

Differentieelschakelaars			Aantal eindstroombanen :		Test 1In 2,5 1In				AREI / RGIE			
Interrupteurs différentiels			Nombre des circuits terminaux :		OK NOK OK NOK				270 271 271bis 276			
In (A)	Δ In (mA)	type										
40	300	A	Van alle Pringen A - P		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
40	30	A	Van Pringen 1 - P		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
			1		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Visueel nazicht : algemeen :	<input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK	directe aanraking :	<input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK	<input type="radio"/> Indirecte aanraking :	<input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK
Contrôle visuel : générale :	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	contact direct :	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	Contact indirect :	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>

Aansluitingen :	<input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK	Potentiaalvereffeningen :	<input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK
Raccordements :		Liaisons equipotentielles :	

Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen / Remarques :

Neant / Geen

VISUM :

Datum/date :

Beshuit / Conclusion

De installatie is ~~niet~~ conform met het AREI en mag ~~niet~~ tijdelijk in dienst gesteld worden in dienst blijven.
L'installation est ~~n'est pas~~ conforme au RGIE et peut ~~ne peut pas~~ temporairement être mise en service rester en service.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conforme avec l'installation.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk 15/11/2007

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle ou plus tard le: 15/11/2007

Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op: 15/11/2007
La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le:

voor de directeur,
de inspecteur:pour le directeur,
l'inspecteur:

NOTA: bij de verplichting van de F.O.D. die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en rechtsreeks te wijzen op de aanwezigheid van elektriciteit. Bij de verplichting, wanneer er overredingen zijn vastgesteld, de Energie te wijzen op de aanwezigheid van elektriciteit. Indien tijdens de controle de overredingen verdwenen zijn, indien tijdens de controle de overredingen verdwenen zijn, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

NOTE: a) l'obligation de conserver l'É.P.V. de la visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier de l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'Énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et de, directement ou indirectement, à la présence d'électricité; d) l'obligation, lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de la visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

Mr. Clarys

LAÏENEC 3

DATE 10/10/2007


20/8/2007

Mr. J. van der Meer

C.O. VAN DER MEER P.
DEKVELD 11
1785 MECHTEN
TEL 456 026 890

ET
Mengen 12

14/9/2007

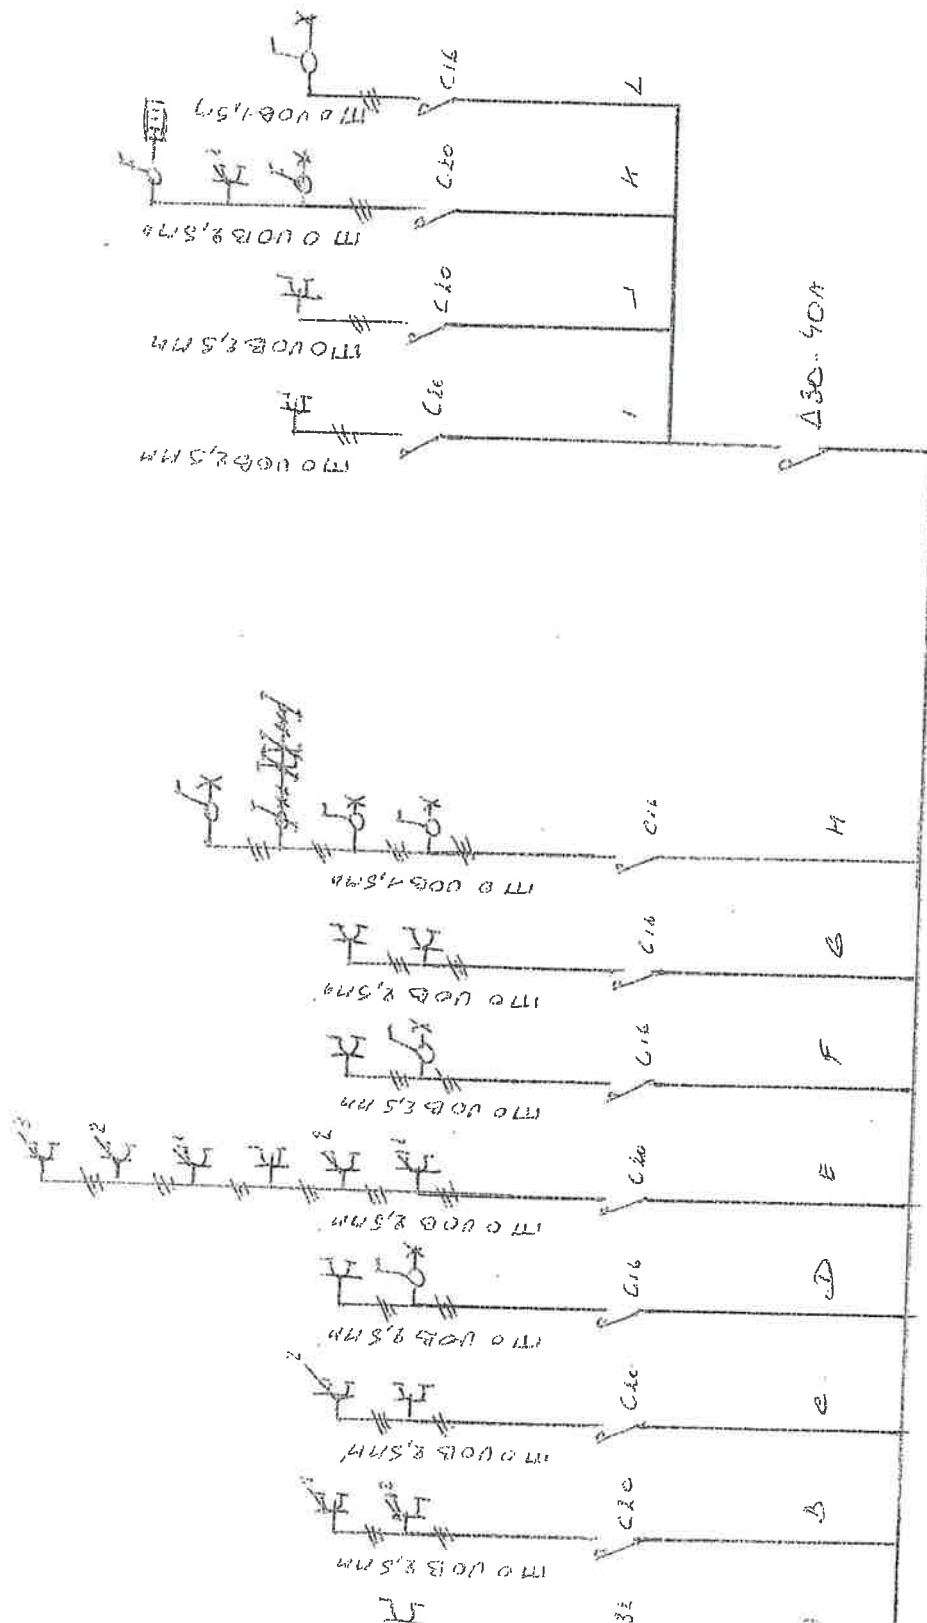

XUB-10 MM
XUB-40A

