

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

Verslagnummer: N° de rapport:	211/2019/2/1/2	Datum van bezoek: Date de visite:	1/02/2019
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	Handrieu yannick Rue du Trieu 36 - 7950 CHIEVRES BTW BE 0717.468.517	IK: CI:	
Distributienetbeheerder: Gestionnaire de réseau:	Ores	Nr teller: N° compteur: Nr teller nachttarief: N° compteur tarif de nuit:	94594002 / /
Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle:	Rue de Ladeuze 6 - 7950 CHIEVRES	EAN-nr: N° EAN:	/
Eigenaar: Propriétaire:	Mr LEBRUN Rue de Ladeuze 6 - 7950 CHIEVRES		
Installateur:	Handrieu yannick	BTW/TVA:	BTW BE 0717.468.517
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-ELS276/HUIS1 (Visite de contrôle d'une maison suivant art. 276)		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle:	Art. hh: 86	Art. onderzoek: 276
Onderzoek: / Contrôle:	Woning/Maison	
TT - net/spanning: / Réseau TT - tension:	Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau:	Max. beveiliging / Protection max.:
3x230V	4 x 10 mm ² VFVB	40A
Aardelektrode / Electrode de terre:	Pen/Piquets 14.45 Ohm	Isolatie / Isolement: 0.86 MOhm
		Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux: 2
Differentieelschakelaars/Interrupteurs différentiels:		
Aantal eindstroombanen / Nombre de circuits terminaux: 18		
In(A)	Δ In (mA)	Type
40A	300mA	AC
40A	30mA	AC
Eindstromenbanen / terminaux		
TestΔIn		
1.ΔIn		
AREI/RGIE		
Aansluitingen: Raccordements:		
Equipotentiale verbindingen: Liaisons équipotielles:		

Inbreuken / Infractions:

Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:

Opmerkingen / Remarques:

Nota's / Notes:



Besluit / Conclusion:

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. / L'installation électrique est conforme aux prescriptions du R.G.I.E.

Het ééndraadschema en opstellingschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie. / Le schéma unifilaire et de position ont été visés et sont conformes avec l'installation.
De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn (art. 271 A.R.E.I.) / Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur (art. 271 R.G.I.E.)

Volgend controlebezoek / Prochaine visite de contrôle: 1/02/2044

**Naam en handtekening van de inspecteur, voor de directeur,
Nom et signature de l'inspecteur, pour le directeur,
VISUM (Datum / Date):**

BONDROIT Dimitri

Herinnering van de reglementaire voorschriften: a) de verplichting het P.V. van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie; b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden; c) de verplichting de F.O.D. die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit; d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controleonderzoek, een nieuw controleonderzoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controleonderzoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installatie.


Rappel des prescriptions réglementaires: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'Energie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité. d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai d'un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.



p. 2/3
Schéma unifilaire
3 x 230V ~ 50Hz

p. 2/3
Schéma unifilaire

spri HANDRIEU
 Rue du Tréu 36
 7950 CHIEVRES
 Tél.: - GSM: 0476/25.75.97
 Fax: -
 e-mail: yannick.handrieu@gmail.com
 BE 0879.031.420

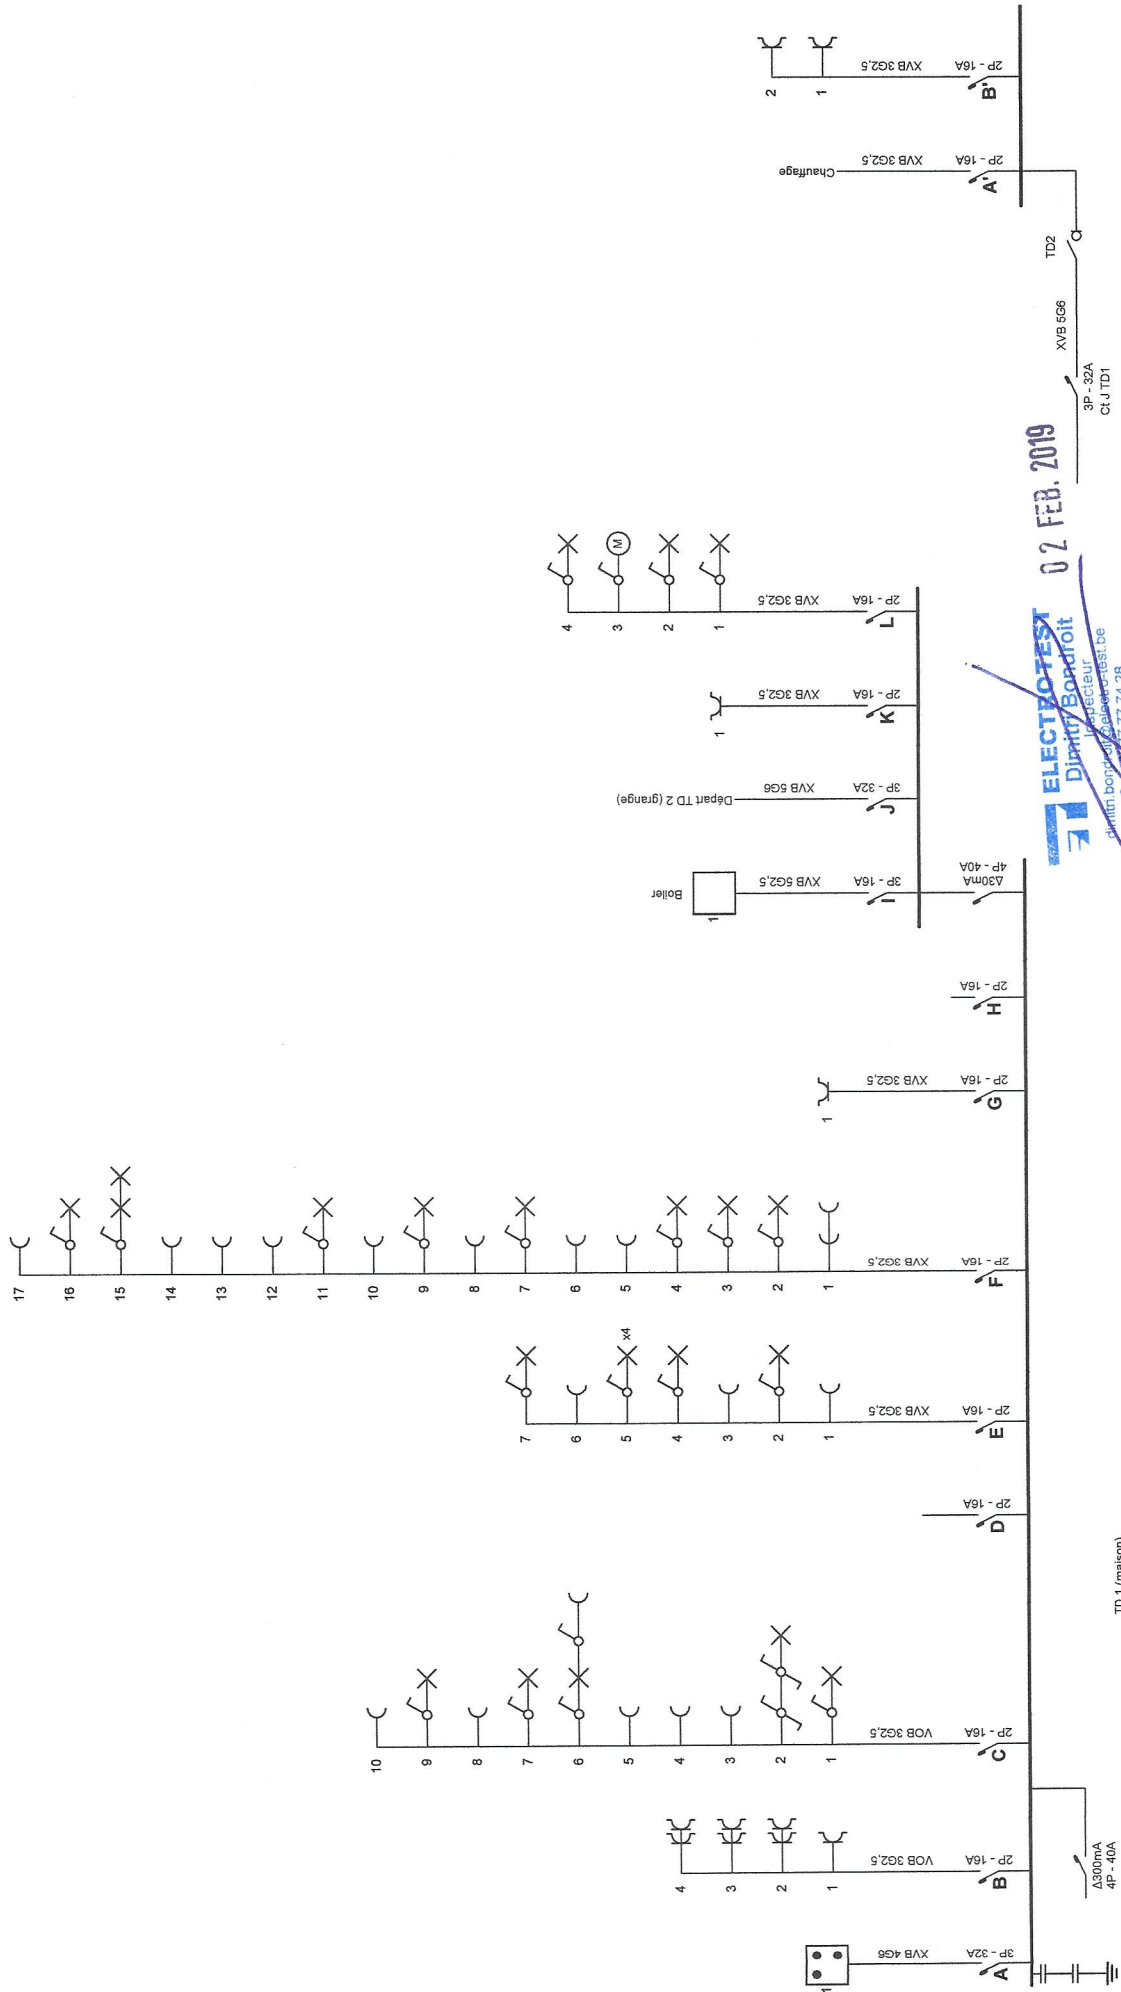

ELECTROTEST 02 FEB. 2019

Inspecteur
Dimitri BORDOIT
dimitri.bordoit@electrotest.be
GSM: 0477 77 74 28

p. 1/3
Schéma unifilaire

3 x 230V ~ 50Hz

Installateur

sprl HANDRIEU
Rue du Trieu 36
7950 CHIEVRES
Tél.: - GSM: 0476/25.75.97
Fax: -
e-mail: yannick.handrieu@gmail.com
BE 0879.031.420

Adresse de l'installation électrique

LEBRUN
Rue de Ladeuze 6
7950 CHIEVRES
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Organisme agréé

Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Schéma dessiné par:



*Nouvelles installations et rénovations électriques
Parlophonie - Vidéophonie - Eclairage
Motorisation portes et portails*

Rue du Trieu, 36

7950 CHIEVRES.

Tél / Fax : 068 / 65 86 97

GSM : 0476 / 25 75 97

Mail : yannick.handrieu@gmail.com

T.V.A.: BE 0879031420

AXA: BE20 7512 0212 0556/BIC AXABBE22

Mr LEBRUN

Rue de Ladeuze 6

7950 CHIEVRES

DEVIS 2018/34/71

Chièvres, le 20/09/2018

Concerne : Mise en conformité de votre installation électrique

Remplacement des anciens fusibles par des disjoncteurs automatique avec câblage du tableau

Réalisation d'une prise de terre conforme

Réalisation des liaisons équipotentielle

Vérification des prises de terre sur toutes l'installation (prises , lustre)

Pose d'une nouvelle porte pour le tableau principale

Protection de fils apparent, boîtiers, boites de dérivation

Pose de circuits indépendants pour machine à laver, séchoir, lave-vaisselle + disjoncteurs adéquat

Remplacement de prises et interrupteurs non conforme + pose de plaques de finitions

Vérification générale de l'installation et enlèvement des câbles non utilisés

Réalisation des schémas unifilaires et d'implantation

Contrôle de l'installation par un organisme agréé

Montant HTVA	1970 €
TVA 6%	118,20 €
Total TVAC	2088,20 €

Espérant vous avoir satisfait, je vous prie d'agréer mes salutations distinguées