

Rapport de contrôle d'installations électriques à basse et à très basse tension

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 82/2021/75009/01:1

DATE DU CONTRÔLE 06/08/2021 **AGENT VISITEUR** Antonino Francalanza
ADRESSE DU CONTRÔLE Rue Jean de Seraing - 4100 Seraing **TYPE DE CONTRÔLE** Visite de contrôle (6.5.)



1 DONNÉES GÉNÉRALES

Adresse de l'installation Rue Jean de Seraing - 4100 Seraing
Type de locaux Unité d'habitation (maison)
Propriétaire Basarocco rosella
Responsable des travaux Basarocco rosella
Dérogations applicables/appliquées Installations électriques domestiques ancien RGIE (8.2.2.)



2 DONNÉES DU RACCORDEMENT

Gestionnaire du réseau de distribution (GRD) NETHYS
Code EAN non communiqué
Numéro du compteur 58488027
Index jour/nuit 051594/030898
Type de coupure générale Teco
Câble compteur - tableau VFVB 4 x 16 mm²
Tension nominale de service 230V - AC
Courant nominal de la protection de branchement 63A

3 CONTRÔLE

Conformité schéma(s) unifilaire(s) et plan(s) de position	OK	Nombre de tableaux	1	Nombre de circuits	10
Description tableau(x) voir plan(s) dans annexe(s)					
Les fondations datent	D'avant le 1/10/1981	Dispositif différentiel de tête	ID - 63A - 300mA - type A - test OK		
Type d'électrode de terre	Piquets	Dispositif différentiel "sdb"	ID - 63A - 30mA - type A - test OK		
Résistance de dispersion de la prise de terre (Ω)	14,87	Fixation/Etat/Détérioration matériel	OK		
Conformité des liaisons équipotentielle et des PE	OK	Contrôle visuel appareils fixes et/ou mobiles	OK		
Test de continuité	Concluant	Protection contre les contacts directs	OK		
Contrôle boucle de défaut	Concluant	Résistance générale d'isolement (MΩ)	22,6		
Protection contre les contacts indirects	OK	Adéquation DPCDR - prise de terre	OK		
		Adéquation protections surintensités - sections	OK		

CONCLUSION : CONFORME



A la date du **06/08/2021**, l'installation électrique de Rue Jean de Seraing - 4100 Seraing est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension. Le prochain contrôle est à effectuer au plus tard avant le **06/08/2046**.

Le contrôle réalisé par Certinergie a porté sur les parties visibles de l'installation et normalement accessibles.
Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) à courant différentiel à l'origine de l'installation « étaient (ou) ont été » scellées.
Les schémas unifilaires et les plans de position de l'installation sont (ou) ont été datés et signés.

Signature de l'agent

Rapport de contrôle d'installations électriques à basse et à très basse tension

EXEMPLAIRE ORIGINAL

REF. 82/2021/75009/01:1

Rappel sur les prescriptions réglementaires :

Le propriétaire, le gestionnaire ou l'exploitant de l'installation électrique est tenu :

- a) d'en assurer ou d'en faire assurer l'entretien ;
- b) de prendre toutes mesures adéquates pour que les dispositions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension soient en tout temps observés ;
- c) de conserver les documents, en ce compris le ou les rapports de contrôle, de l'installation électrique dans un dossier, de le tenir à disposition de toute personne qui peut le consulter et de mettre à disposition une copie de ce dossier à tout éventuel locataire ;
- d) de transmettre le dossier de l'installation électrique au nouveau propriétaire, gestionnaire ou exploitant ;
- e) d'aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et du, directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques ;
- f) de renseigner dans le dossier de l'installation électrique toute modification ou extension non importante survenue sur l'installation électrique ;
- g) de laisser réaliser par un organisme agréé un contrôle de conformité avant la mise en usage sur toute modification ou extension importante survenue sur l'installation électrique ;
- h) des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du rapport de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.


Rapport de contrôle d'installations électriques à basse et à très basse tension

EXEMPLAIRE ORIGINAL


ANNEXES

REF. 82/2021/75009/01-1

Schéma(s) unifilaire(s) de l'installation

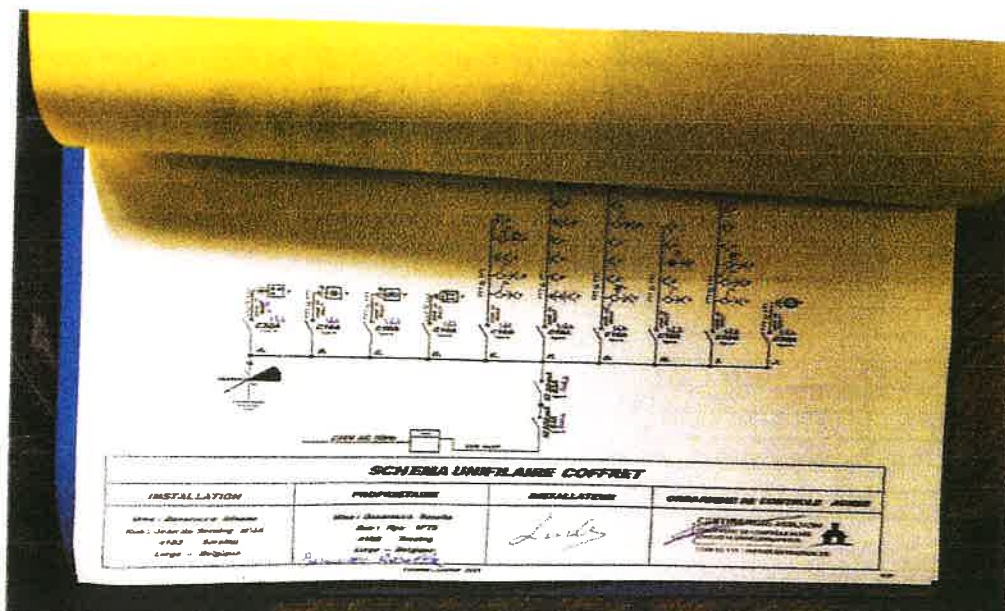

Plan(s) de position de l'installation

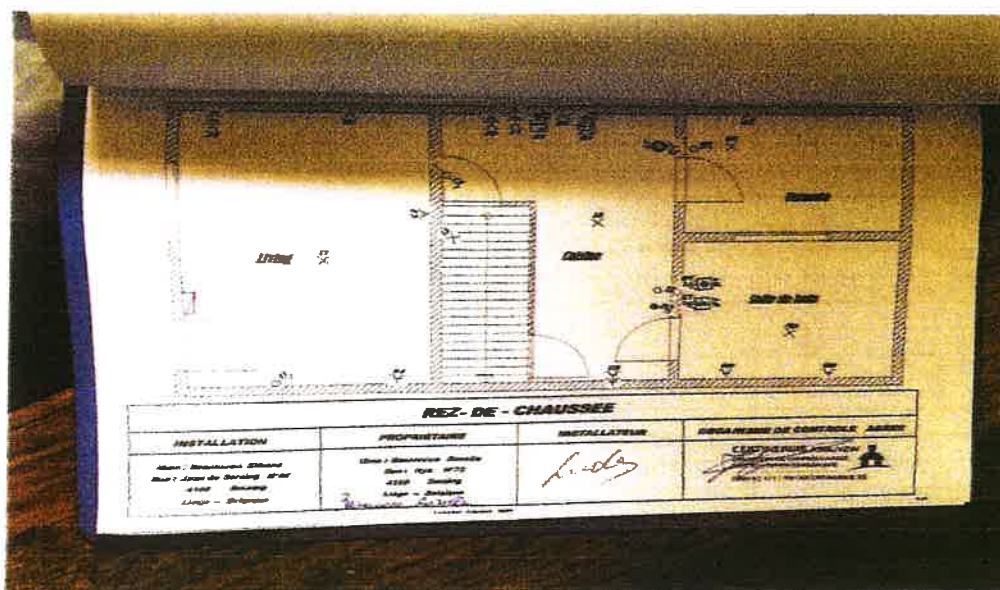



Rapport de contrôle d'installations électriques à basse et à très basse tension

EXEMPLAIRE ORIGINAL

REF. 82/2021/75009/01:1

ANNEXES

Plan(s) de position de l'installation

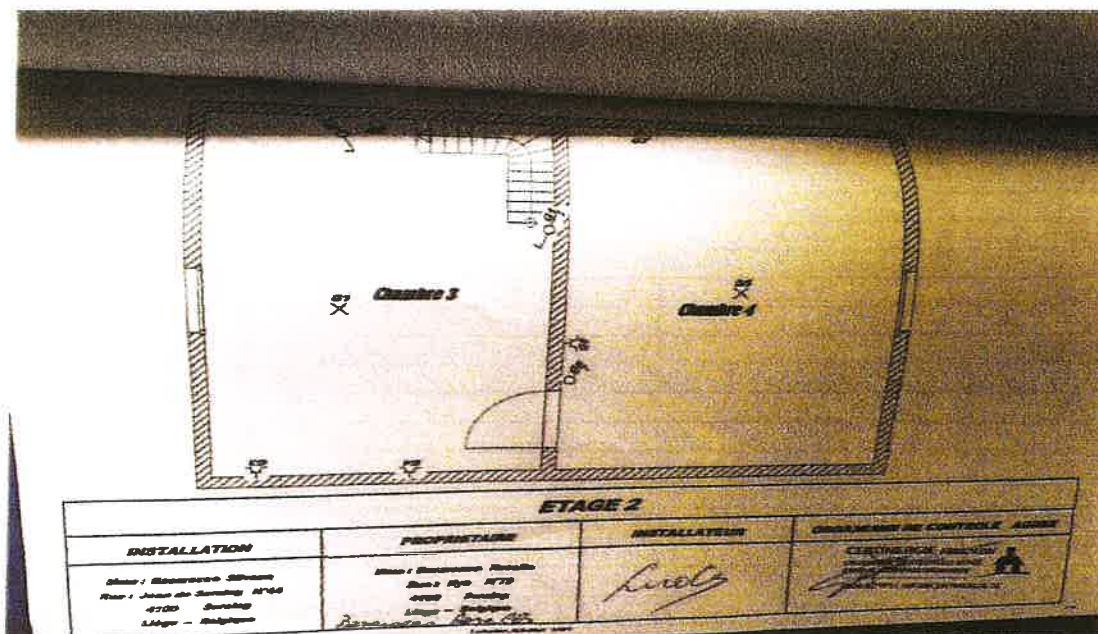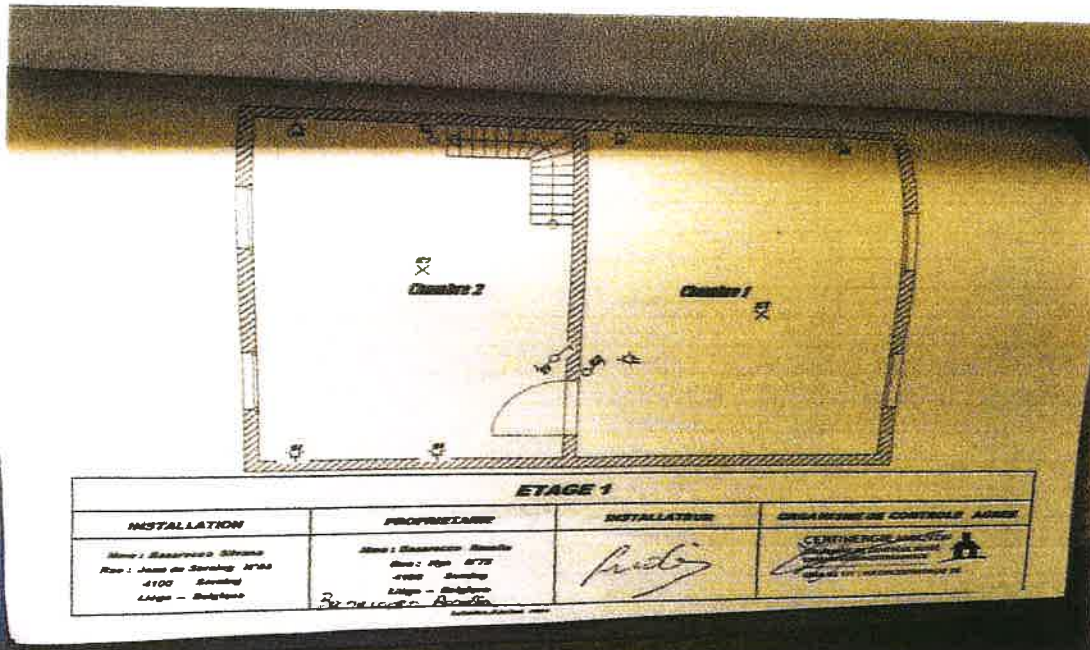


REF. 82/2021/75009/01:1

Plan(s) de position de l'installation

PAGE 5 / 5


REF. 82/2021/75009/01:1

PAGE 5 / 5

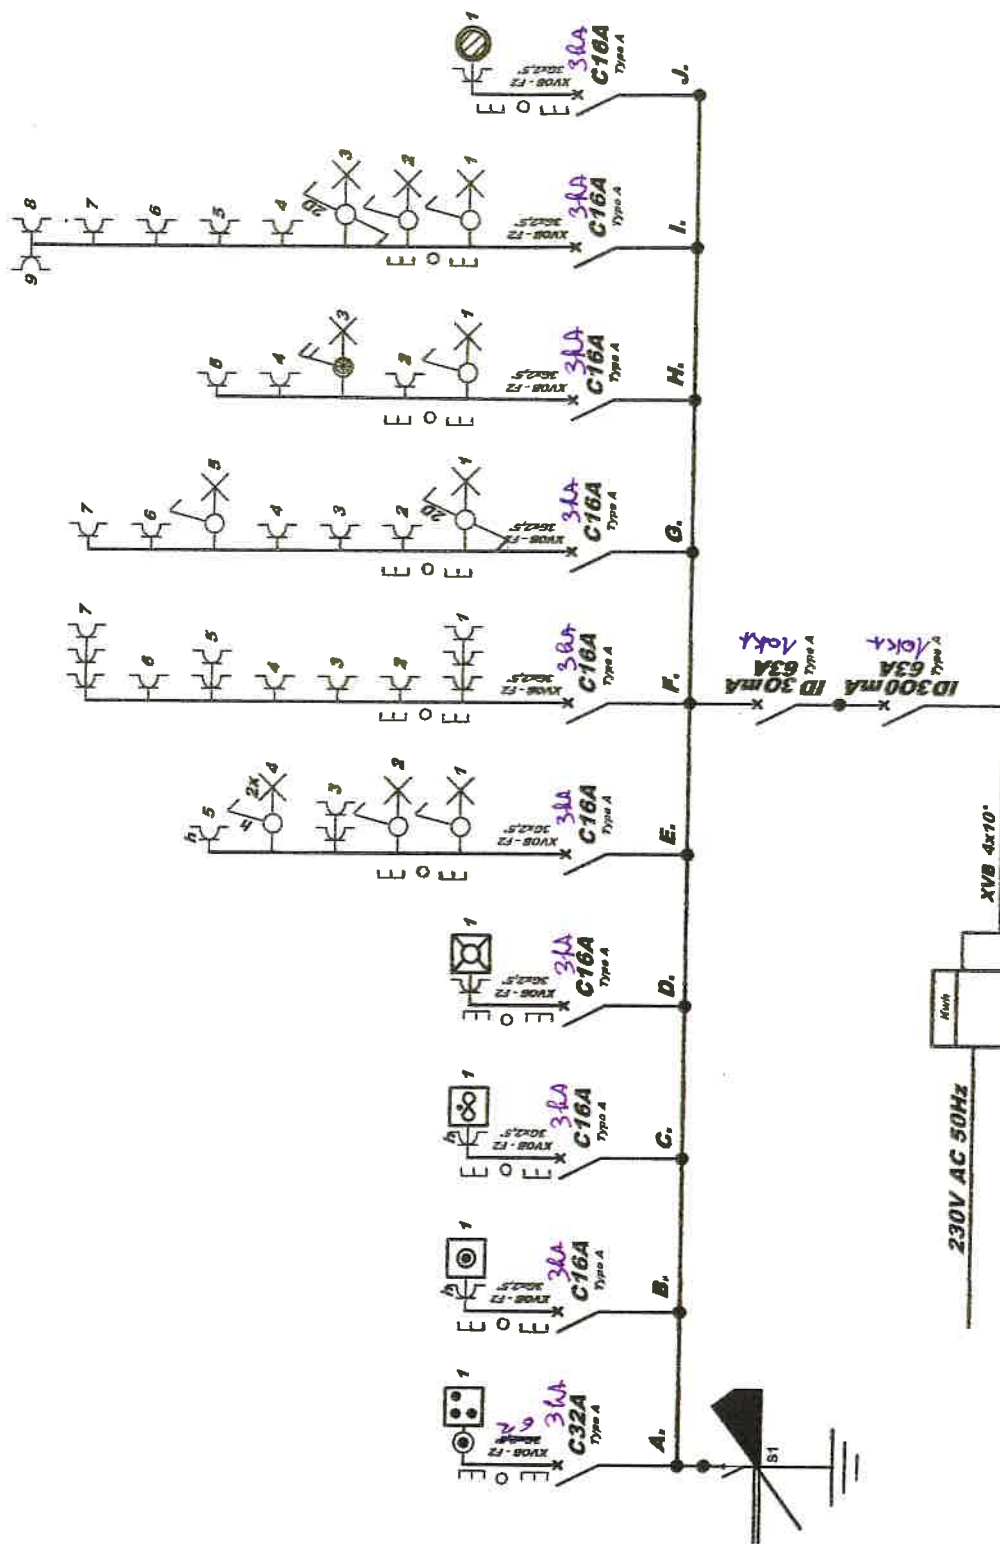


SCHEMA UNIFILAIRE COFFRET

INSTALLATION	PROPRIETAIRE	INSTALLATEUR	ORGANISME DE CONTROLE AGREE
Mme : Basarocco Silvana Rue : Jean de Seraling N°44 4100 Seraling Liège - Belgique	Mme : Basarocco Rosella Rue : Hya N°75 4100 Seraling Liège - Belgique <i>Basarocco Rosella</i>	<i>Ludy</i>	CERTINERGIE ASBL/VZW ORGANISME DE CONTRÔLE AGRÉÉ ERKENDE KEURINGSORGANISME 0800 82 171 INFO@CERTINERGIE.BE

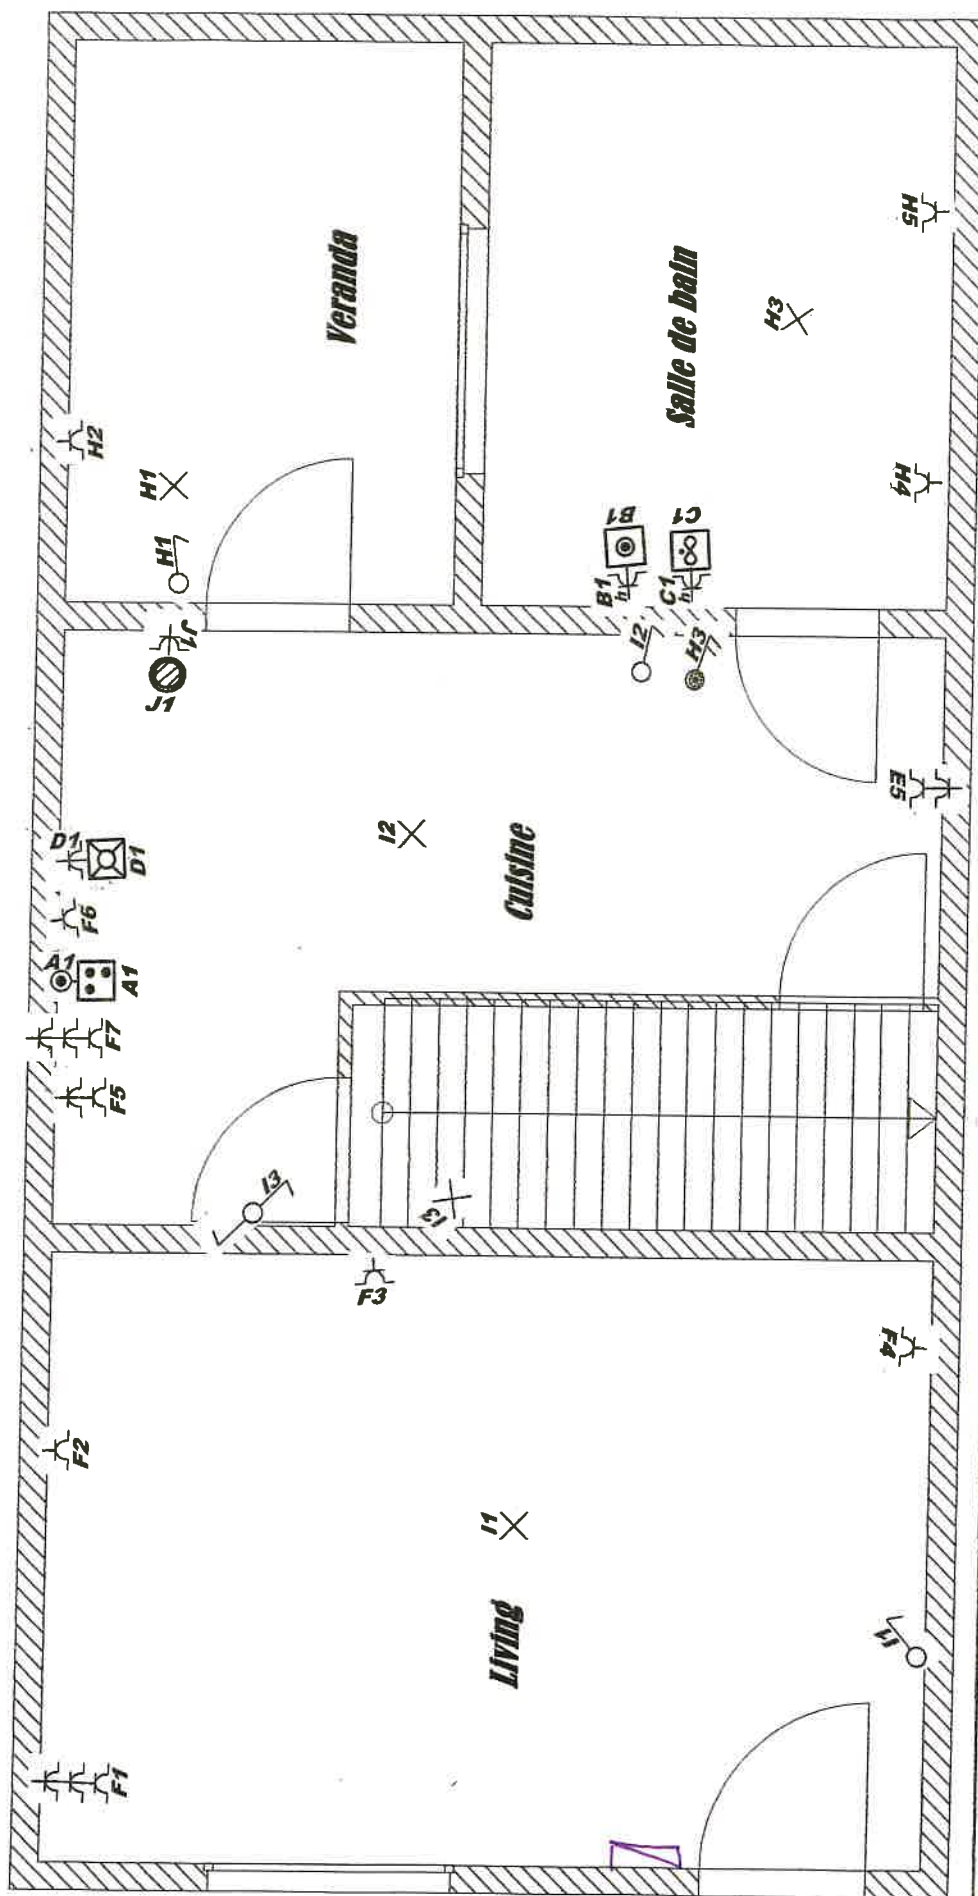


REZ-DE-CHAUSSEE

INSTALLATION	PROPRIETAIRE	INSTALLATEUR	ORGANISME DE CONTROLE AGREE
Mme : Basarocco Silvana Rue : Jean de Seralng N°44 4100 Seralng Liège -- Belgique	Mme : Basarocco Rosella Rue : Hya N°75 4100 Seralng Liège -- Belgique		CERTINERGIE ASBL/VZW ORGANISME DE CONTRÔLE AGRÉÉ VERKEND KEURINGSORGANISME  0800 82 171 INFO@CERTINERGIE.BE

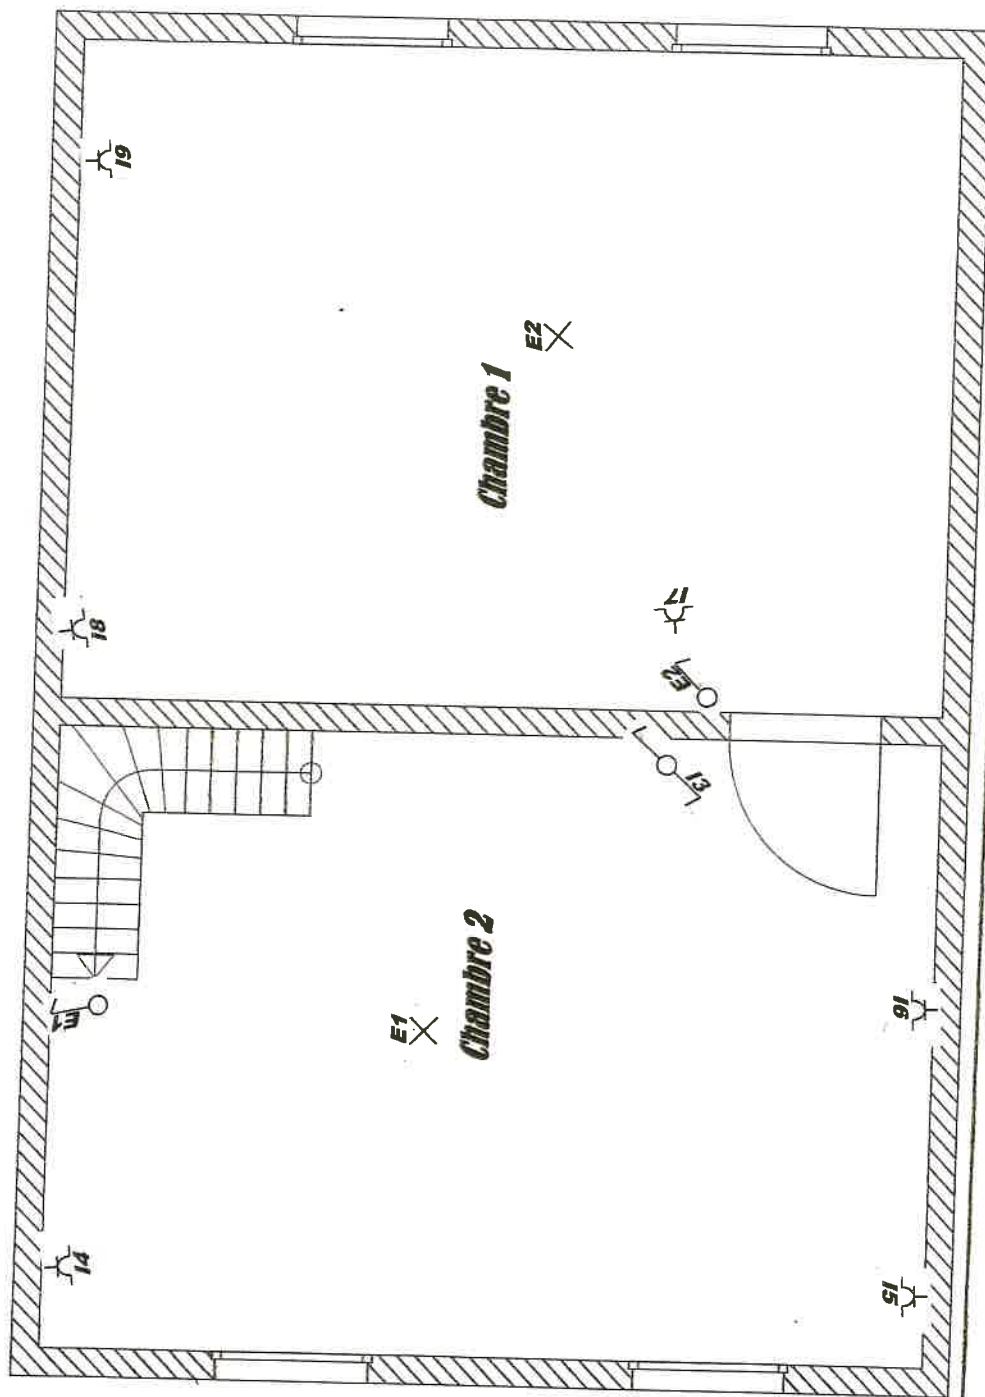


ETAGE 1

INSTALLATION	PROPRIETAIRE	INSTALLATEUR	ORGANISME DE CONTROLE AGREE
Mme : Basarocco Silvana Rue : Jean de Seralng N°44 4100 Seralng Liège -- Belgique	Mme : Basarocco Rosella Rue : Hya N°75 4100 Seralng Liège -- Belgique <i>Basarocco Rosella</i>	<i>Rudy</i>	CERTINERGIE ASBL/VZW ORGANISME DE CONTRÔLE AGRÉÉ ERKENDE KEURINGSORGANISME 0800-82 171 INFO@CERTINERGIE.BE 

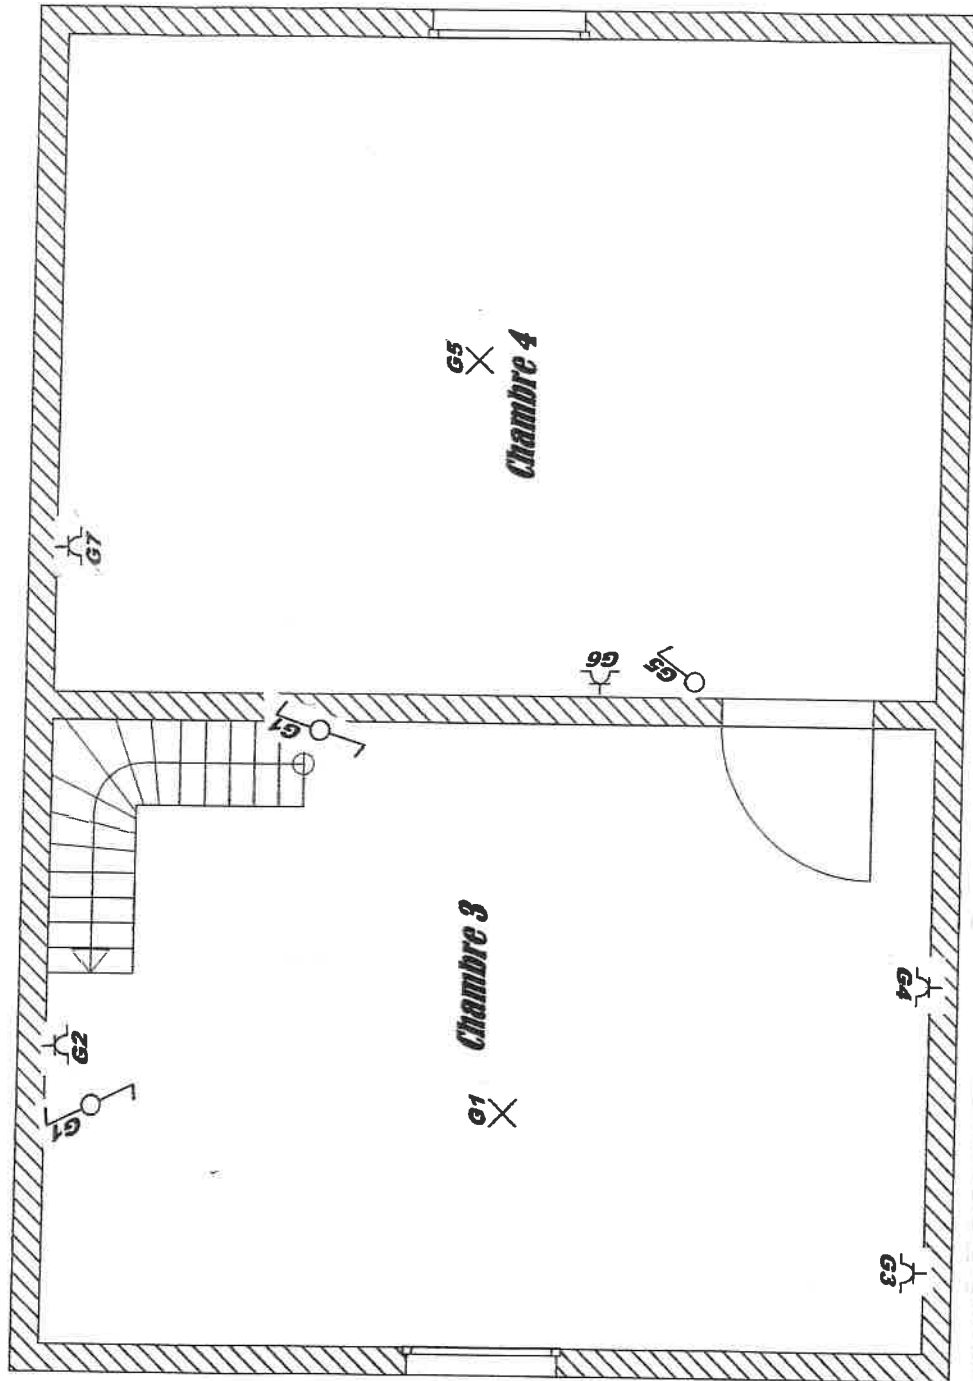

ETAGE 2

INSTALLATION (Vendeur)	PROPRIETAIRE	INSTALLATEUR	ORGANISME DE CONTROLE AGREE
Mme : Basarocco Silvana Rue : Jean de Seralng N°44 4100 Seralng Liège - Belgique	Mme : Basarocco Rosella Rue : Hya N°75 4100 Seralng Liège - Belgique <i>Basarocco Rosella</i>	<i>Luolo</i>	CERTINERGIE ASBL/VZW ORGANISME DE CONTRÔLE AGRÉÉ ERKENDE VERURINGSORGANISME 0800 82 471 INFO@CERTINERGIE.BE 

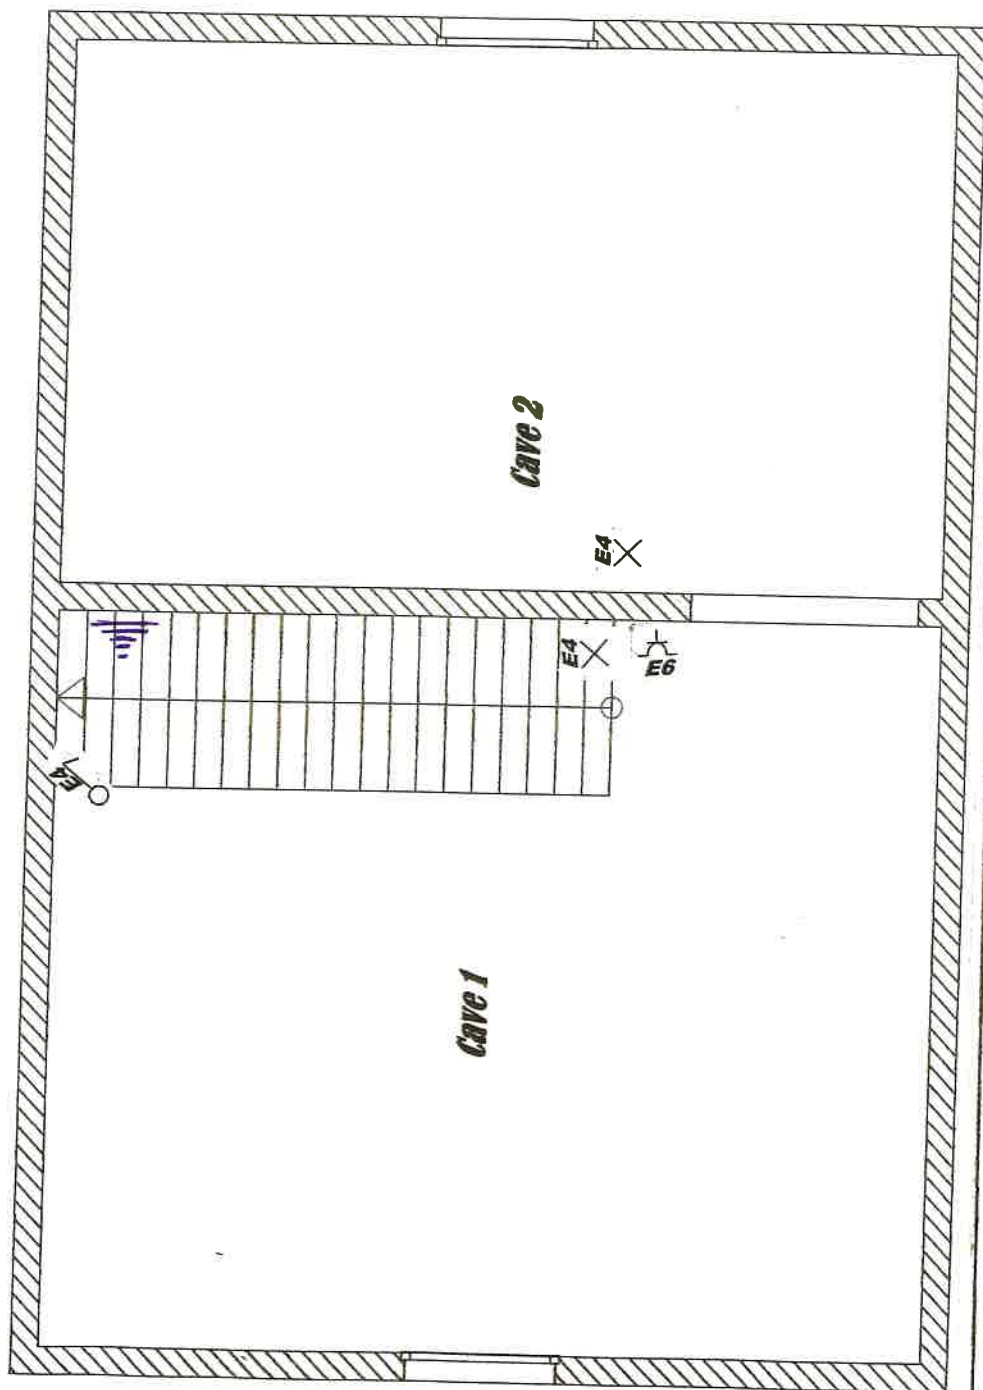

CAVE			
INSTALLATION	PROPRIETAIRE	INSTALLATEUR	ORGANISME DE CONTROLE AGREE
Mme : Basarocco Silvana Rue : Jean de Seralng N°44 4100 Seralng Liège -- Belgique	Mme : Basarocco Rosella Rue : Hya N°75 4100 Seralng Liège -- Belgique <i>Basarocco Rosella</i>	<i>Ruolp</i>	CERTINERGIE ASBL/VZW ORGANISME DE CONTRÔLE AGRÉÉ ERKENDE KEURINGSORGANISME 0800 82 171 INFO@CERTINERGIE.BE