

**Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle**

|                                                             |                                                                                      |                                                                                    |                   |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Verslagnummer:<br>N° de rapport:                            | 110/2017/2/14/1                                                                      | Datum van bezoek:<br>Date de visite:                                               | 14/02/2017        |
| Opdrachtgever:<br>Donneur d'ordre:                          | ELECTRO DK<br>Rue des Résédas 8 - 1070 BRUXELLES (ANDERLECHT)<br>BTW BE 0899.911.157 | IK:<br>CI:                                                                         |                   |
| Distributienetbeheerder:<br>Gestionnaire de réseau:         | Sibelga                                                                              | Nr teller:<br>N° compteur:<br>Nr teller nachttarief:<br>N° compteur tarif de nuit: | 6243949<br>-<br>- |
| Plaats van het onderzoek:<br>Lieu du contrôle:              | Avenue Marie de Hongrie 15 Bte 10 - 1083 BRUXELLES (GANSOREN)                        |                                                                                    |                   |
| Eigenaar:<br>Propriétaire:                                  |                                                                                      |                                                                                    |                   |
| Installateur:                                               | Electro DK                                                                           | BTW/TVA:                                                                           | 889911.157        |
| Gebruikte interne procedure:<br>Procédure interne utilisée: | F-ELS271/APP1 (Contrôle périodique de 1 appartement)                                 |                                                                                    |                   |

**Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:**

|                                                       |                                                     |                                                           |                                                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle:         | RGIE                                                | Art. hh: 86                                               | Art. onderzoek: 271                             |
| Onderzoek: / Contrôle:                                | Appartement                                         | Bte 15                                                    |                                                 |
| TT - net/spanning: / Réseau TT - tension:             | Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau: | Max. beveiliging / Protection max.:                       |                                                 |
| 3x400V+N                                              | 4 x 10 mm <sup>2</sup> VVB                          | 40A                                                       |                                                 |
| Aardelektrode /<br>Electrode de terre:                | Pen/Piquets                                         | 18 Ohm                                                    | Isolatie /<br>Isolement: 1.27 MOhm              |
|                                                       |                                                     |                                                           | Aantal verdeelborden /<br>Nombre de tableaux: 2 |
| Differentieelschakelaars/Interrupteurs différentiels: |                                                     | Aantal eindstroombanen / Nombre de circuits terminaux:    |                                                 |
| In(A)                                                 | Δ In (mA)                                           | Type                                                      | Eindstroombanen / terminaux                     |
| 40A                                                   | 300mA                                               | A/s                                                       | 1x16AII                                         |
| 40A                                                   | 30mA                                                | A/s                                                       | 13x16AII                                        |
| Visueel nazicht Algemeen:<br>Contrôle visuel général: |                                                     | OK                                                        | Rechtstreekse aanraking:<br>Contact direct: OK  |
|                                                       |                                                     | Onrechtstreekse aanraking:<br>Contact indirect: OK        | Aansluitingen:<br>Raccordements: OK             |
|                                                       |                                                     | Equipotentiale verbindingen:<br>Liaisons équipotentielle: | NVT                                             |

**Inbreuken / Infractions:**

**Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:**

**Opmerkingen / Remarques:**

Néant

**Nota's / Notes:**

Néant

RAPP.ELS - NF - 02.09.2015

110/2017/2/14/1

Algemene voorwaarden: op aanvraag of via website / Termes et Conditions: sur demande ou via notre site internet

RPR Brussel

KBC IBAN: BE79 7341 1260 0033

BELFIUS IBAN: BE83 0682 1176 9215

www.electro-test.be

BTW/TVA: BE 0434.433.603

BIC-adres: KREDBEBB

BIC-adres: GKCCBEBB

info@electro-test.be

**Besluit / Conclusion:**

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. / L'installation électrique est conforme aux prescriptions du R.G.I.E.

De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn (art. 271 A.R.E.I.) / Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur (art. 271 R.G.I.E.)

**Volgend controlebezoek / Prochaine visite de contrôle:** 14/02/2042

**Naam en handtekening van de inspecteur, voor de directeur,**

**Nom et signature de l'inspecteur, pour le directeur,**

**VISUM (Datum / Date):**



**Herinnering van de reglementaire voorschriften:** a) de verplichting het P.V. van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie; b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden; c) de verplichting de F.O.D. die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit; d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controleonderzoek, een nieuw controleonderzoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controleonderzoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installatie.

**Rappel des prescriptions réglementaires:** a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'Energie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité. d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai d'un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

RAPP.ELS - NF - 02.09.2015

110/2017/2/14/1

Algemene voorwaarden: op aanvraag of via website / Termes et Conditions: sur demande ou via notre site internet

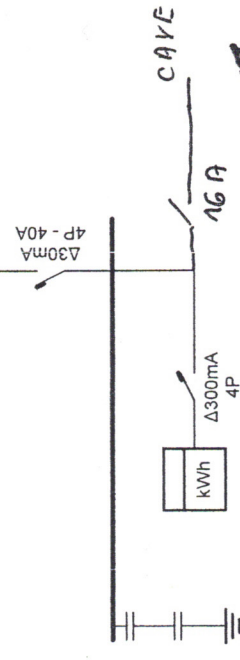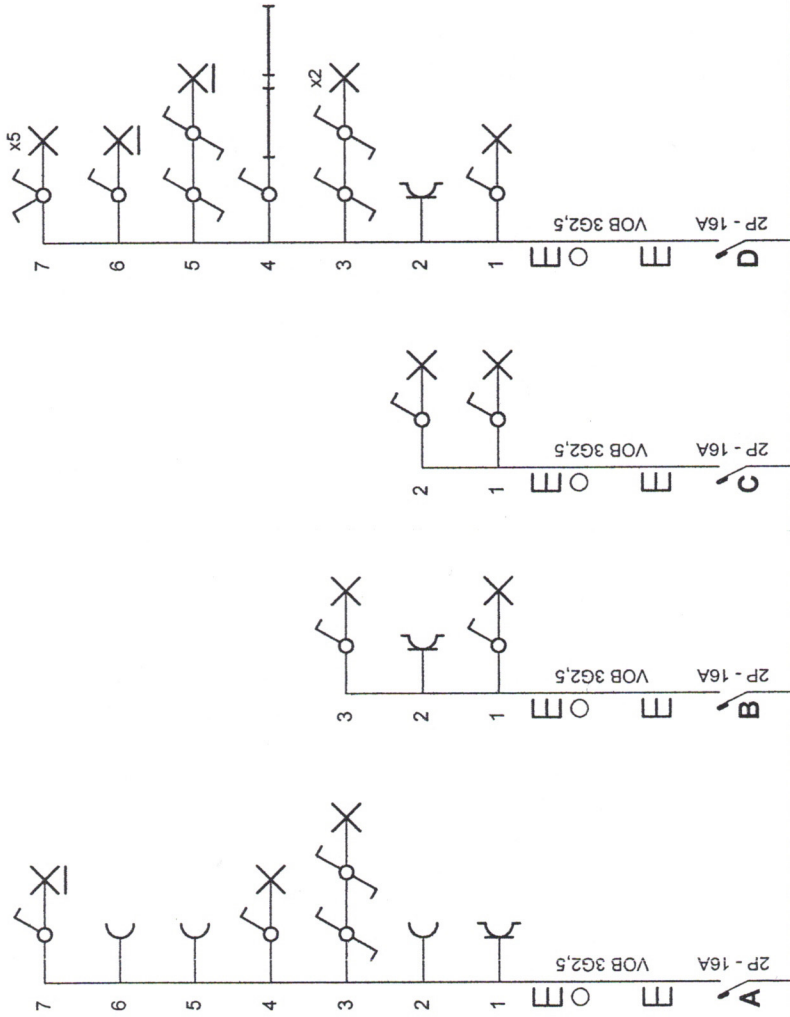


Organisme agréé  
 Electro-Test  
 Kerkstraat 33  
 1820 Meisbroek  
 Tél.: 02 751 98 39 GSM: -  
 Fax: 02 751 52 09  
 e-mail: info@electro-test.be

Adresse de l'installation électrique  
 [Redacted Address]  
 [Redacted Address]  
 [Redacted Address]  
 [Redacted Address]

Installateur  
 ELECTRO DK  
 RUE DES RESEDAS 8  
 1070 BRUXELLES  
 Tél.: - GSM: 0495/896015  
 Fax: -  
 e-mail: electrodk@live.be  
 BE 0889 911 157

ELECTRO DK  
 ELECTRICITE GENERALE  
 TEL. 0495/49 60 15

p. 1/3  
 Schéma unifilaire  
 Date: 14-02-17  
 3 x 400V + N ~ 50Hz

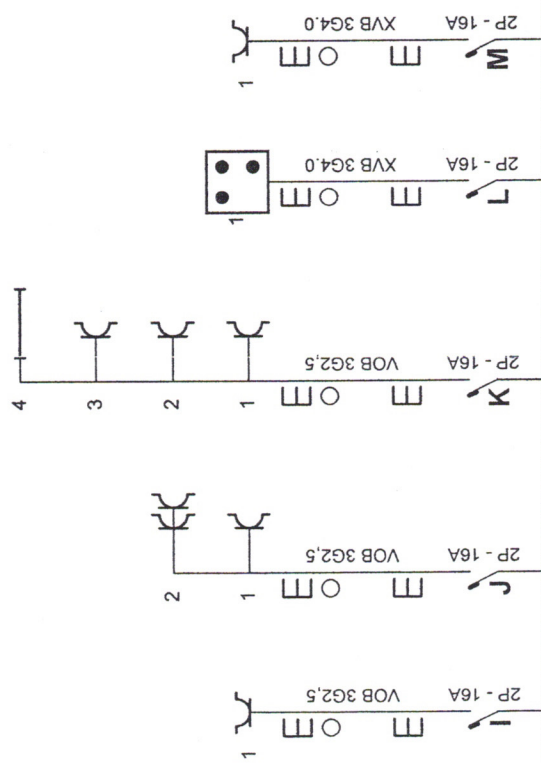

Organisme agréé  
Electro-Test  
Kerkstraat 33  
1820 Melsbroek  
Tél.: 02 751 98 39 GSM: -  
Fax: 02 751 52 09  
e-mail: info@electro-test.be


Adresse de l'installation électrique

Installateur  
ELECTRO DK  
RUE DES RESEDAS 8  
1070 BRUXELLES  
Tél.: - GSM: 0495/896015  
Fax: -  
e-mail: electrodk@live.be  
BE 0889 911 157

p. 2/3  
Schéma unifilaire

Date: 14-02-17

3 x 400V + N ~ 50Hz

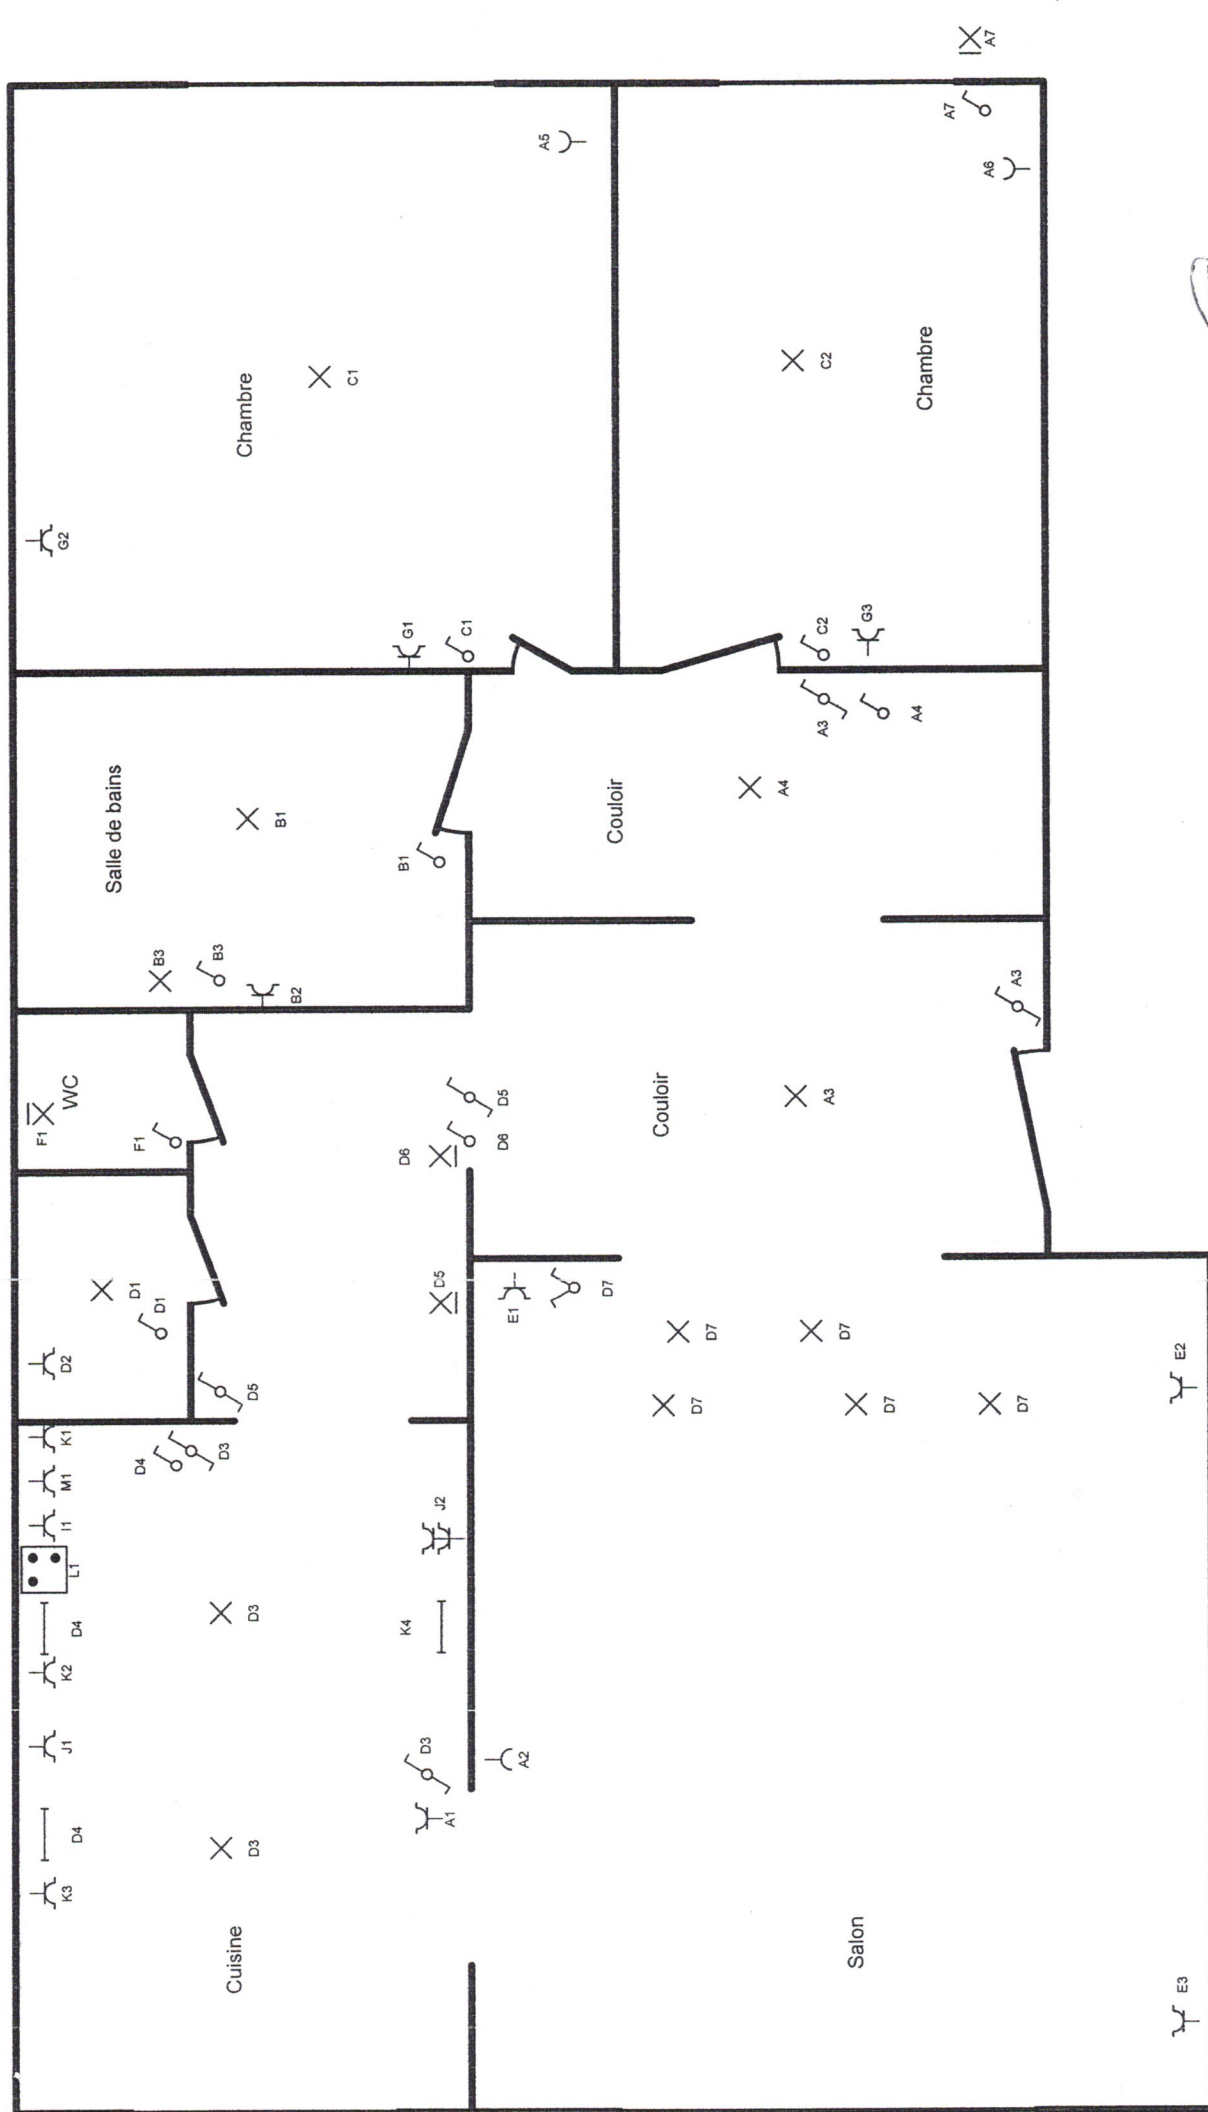

ELECTRO DK

|                                                                                                                                                                          |                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Organisme agréé</b><br/>Electro-Test<br/>Kerkstraat 33<br/>1820 Meisbroek<br/>Tél.: 02 751 98 39 GSM: -<br/>Fax: 02 751 52 09<br/>e-mail: info@electro-test.be</p> | <p><b>Adresse de l'installation électrique</b><br/>[REDACTED]</p> | <p><b>Installateur</b><br/>ELECTRO DK<br/>RUE DES RESEDAS 8<br/>1070 BRUXELLES<br/>Tél.: - GSM: 0495/896015<br/>Fax: -<br/>e-mail: electrodk@live.be<br/>BE 0889 911 157</p> | <p><b>ELECTRICITE GENERALE</b><br/>TEL: 0495/89 60 15<br/>Date: 14-02-17<br/>Schéma de position<br/>3 x 400V + N ~ 50Hz</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

