

**RAPPORT DE CONTRÔLE**

|  |   |
|--|---|
| Rapport de contrôle n°:                | 110/821/59  |
| Date du contrôle                       | 07/10/2011  |
| Genre de contrôle                      | Contrôle de conformité d'une installation électrique BT |
| Local type                             | Appartement C01.8                                       |
| Lieu du contrôle                       | Rue Henri Evenepoel, 109/C<br>1030 Schaerbeek           |
| Propriétaire                           | OPTIMA Keizer Karelstraat, 75 9000 Gent                 |
| Installateur:                          | Nizet S.A. <b>TVA :</b> BE 0418.046.541                 |
| Inspecteur:                            | Ansotte Emmanuel  |
| Gestionnaire du réseau de distribution | Sibelga n° du compteur 34824995                         |

|  |  |
|--|--|
| <b>Contrôle</b>  | L'installation a été contrôlée suivant les prescriptions du R.G.I.E., art. 270 et 86 |
| <u>Tension de service :</u>  | 230V   |
| <u>Conduite d'arrivée :</u>  | 2 X 10 mm <sup>2</sup> XVB   |
| <u>Protection maximale :</u>   | 2 X 40 A   |
| <u>Isolement :</u>   | +100MΩ   |
| <u>Résistance de terre :</u>   | 13,4 Ω <u>Electrode de terre :</u> Boucle  |
| <u>Dispositif de protection à courant différentiel résiduel :</u>            | IΔn : 300 mA    In : 63A    2p    Type: A  |
| <u>Nombre de circuits :</u>  | Pour : 5x16All – 2x10All – 1x32All   |
| <u>Dispositif de protection à courant différentiel résiduel secondaire :</u> | IΔn : 30 mA    In : 40A    2p    Type: A<br>Pour : 4x16All                           |

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>Remarque</b> | Le contrôle porte sur la partie visible et accessible de l'installation. |
|-----------------|--|

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>CONCLUSION</b> | <b>L'installation est conforme au R.G.I.E et peut être mise en service</b> |
|-------------------|--|


L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.  
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés.

La visite de contrôle prévue par l'art. du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard : 07/10/2036

L'inspecteur,  
Emmanuel Ansotte

**ELECTRO-TEST**  
Emmanuel ANSOTTE  
Inspecteur  
Info@electro-test.be  
Opn r.32 0475 40 04 SP

OFC  
Sibelga  
17/10/11

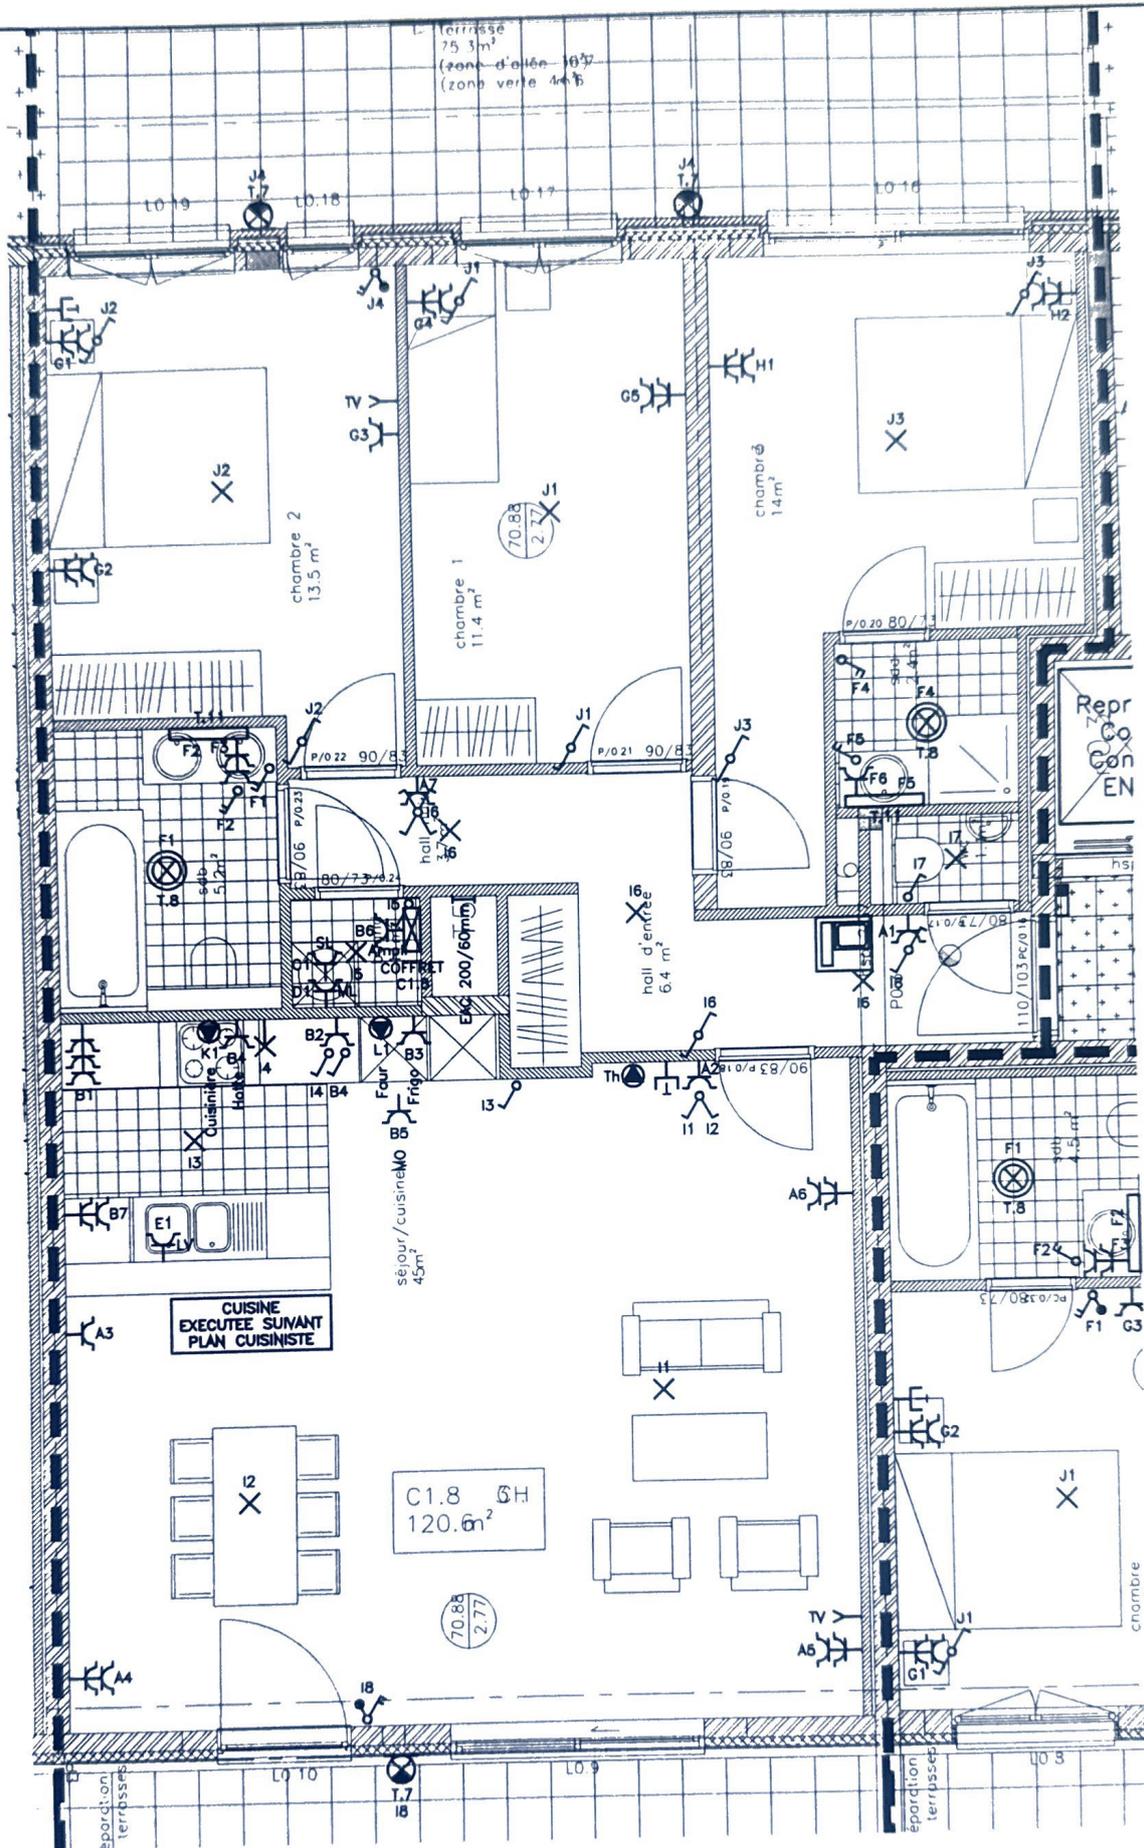


**APPARTEMENT C1.8**  
**BATIMENT CBLOC 3**

**ELI** ELECTRO-107  
 électricité - V.S.O.V.E  
 10 rue de la République  
 44100 Nantes  
 Tél. 02 51 42 40 59

*Handwritten signature: Hédin*





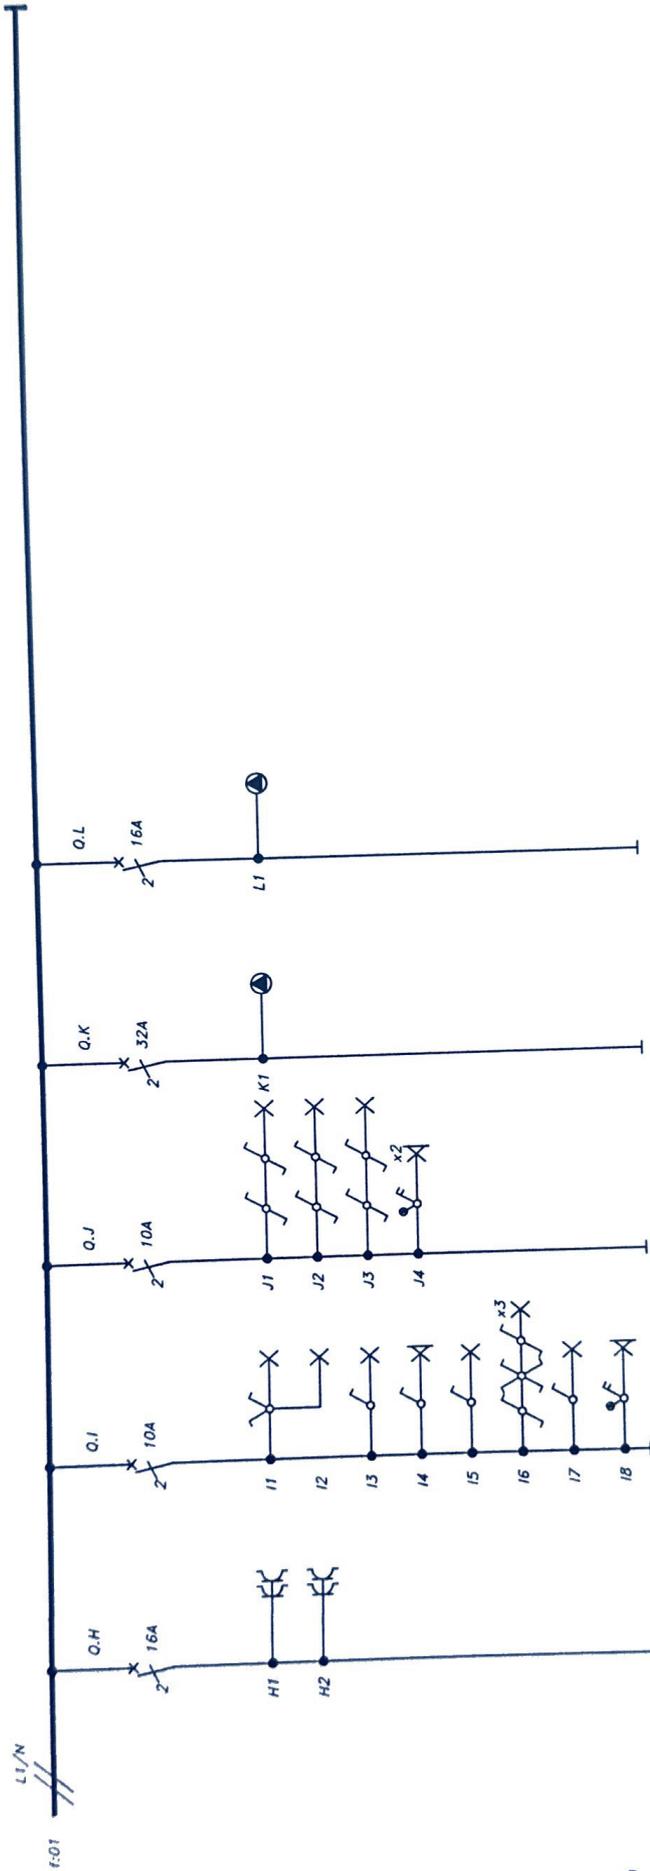

N° CIRCUITS :

Prises de courant  
H1 : Chambre 3  
H2 : Chambre 3

Eclairage  
I1 : Séjour  
I2 : Séjour  
I3 : Cuisine  
I4 : Cuisine  
I5 : Buanderie  
I6 : Hall d'entrée  
I7 : WC  
I8 : Terrasse

Eclairage  
J1 : Chambre 1  
J2 : Chambre 2  
J3 : Chambre 3  
J4 : Terrasse

Alimentation  
K1 : Cuisine

Alimentation  
L1 : Four

XVB 3G2.5mm\*

XVB 3G2.5mm\*

XVB 3G2.5mm\*

XVB 3G6mm\*

XVB 3G2.5mm\*

SECTION

*[Handwritten signature]*  
ELECTRO-TEST  
Energie de maintenance  
Société de services  
Gain +32 0475 40 04 50



Désignation : Coffret Appartement C1.8 (3 chambres)

Numéro : 310 393

Echelle : -/ -

Plan N° : ELECC Sch.016

Feuilles N° : 02

MEDIA GARDEN (Bâtiment C)

Affaire :

APPARTEMENT: **C1.8**  
 AS BUILT PLAN  
 SCHAAL: 1/100

**MEDIA GARDENS**  
 Appartementgebouw Blok C  
 Ligging: Henri Evenepoelstraat - 1030 Schaarbeek

**ARTER** architect  
 Johan van Dessel - Patrick Vonck  
 Stootstraat 30 - 1000 Bruxelles  
 www.arter.be  
 Tel: +32(0)2 513 77 95

**OPTIMA** bouwheer  
**OPTIMA FINANCIAL PLANNERS NV**  
 Keizer Karelstraat 75 - B 9000 Gent  
 info@optima.be  
 Tel: +32(0)9 225 25 71

