

Num. rapport: 20200017335-V.1

EXEMPLAIRE ORIGINAL

## RAPPORT DE VISITE DE CONTRÔLE LIBRE D'UNE ANCIENNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BT & TBT DOMESTIQUE

### GENERALITE

**Type d'installation:** Ancienne installation  
**Lieu d'inspection:** rue de l union 13, Saint Josse  
**Référence:** Livre I Chapitre 6.5.  
**Date d'inspection:** 11/08/2020  
**Inspecteur:** Peter RAL  
**Propriete de:** Lika Ine  
**Pers.Cont.:**  
**Date du début des travaux:** avant 06/2020

**Type de locaux:** Appartement  
**Type d'inspection:** Visite de contrôle  
**Autres Reglements:**  
**Prochain contrôle au plus tard le:** 11/08/2045 ou dans un délai de: 299 mois  
**Installateur:** Ivan Ceustermans  
**T.V.A.:** BE0669738181  
**tel.:**  
**Documents de référence:**

### DETAILS DU POINT DE FOURNITURE

**Nom de l'entreprise distributrice d'électricité:** SIBELGA  
**Numero EAN:** **Compteur:** 33503889  
**Raccordement:** Souterrain ou aérien (Ondergronds of bovengronds)  
**Tension de serv.:** 2x230V **I max. instal.:** 40A  
**Liaison comptage-coffre de repart.** **Type de cable:** XVB

**Nature du courant:** Alternatif  
**Index I:** 000031.3 **Index II:**  
**Prot. princ. branchement:** aut. 2p 25A  
**Nombre de cond.:** 2 **Section:** 10 mm<sup>2</sup>

### CONTROLES VISUELS - MESURES - ESSAIS

Schémas conformes et signés: OUI

Description Installation:  voir les schemas en annexe

Installation executee conformement aux schemas: en ordre

Inventaire des influences externes present et signe: p.a

Protection contre les chocs électriques:

Différentiels essaie par bouton test: en ordre **Contrôle des boucles de défaut:** en ordre

Electrode de terre: type: piquets

Continuite PE et liaison equipotentielle: en ordre **Matériel et influences externes:** p.a

Inter.Diff.General: 2p 40A/300mA **Scellé par plombage:** en ordre

Pas encore places:

Nombre de tableaux: 2

Adéquation entre les dispositifs de protection et la section des conducteurs: En ordre

Adéquation entre le différentiel et la valeur de la resistance de dispersion de terre: En ordre

schema unifilaire et schema de position ont ete signes pour approbation  
**Etat du matériel électrique (fixation, dégradation...):** en ordre

**Contact direct:** en ordre **Contact indirect:** en ordre

**Resist. d'isolement general:** 5 Mohm

**Section:** 16 mm<sup>2</sup> **Resistance de dispersion:** 17.56 Ohm

**Diff. supplém.:** 2p 40A/30mA

**Nombre de circuits terminaux:** 9

### CONCLUSION



#### L'INSTALLATION EST CONFORME

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 concernant les installations électriques à basse tension et à très basse tension. La prochaine visite de contrôle est à effectuer dans le délai prescrit par le Livre 1 (voir ci-dessus).

Pour le Directeur Technique,  
L'inspecteur,

### CONSTATATIONS

Note (N) - Remarque (O) - Infraction au Livre 1 (I) - Dérogation (D) - les numéros réfèrent aux infractions standardisées

**N11** - Sauf stipulation contraire, les appareils et machines raccordés à l'installation fixe, ne font pas partie de l'inspection..

**N12** - Le présent contrôle porte sur les parties aisément accessibles et visibles de l'installation et exclu les parties cachées tel que les cloisons, les faux-plafonds, etc.

**N13** - Sauf stipulation contraire, l'examen porte exclusivement sur l'état et le bon fonctionnement de l'installation. Sa conception sort du cadre de la mission.

L'inspecteur certifie avoir suivi toutes les étapes de la check-list: OUI

ORGANISME DE CONTROLE	INSPECT BELGIUM asbl/vzw	TEL +32 10 280 577 - +32 15 860 460
IBAN:	TVA BE0647601296	info@inspectbelgium.be
<a href="http://www.inspectbelgium.be">http://www.inspectbelgium.be</a>	Avenue Eiffel, 8 - 1300 WAVRE	Schaliëhoevedreef, 20 T 2800 Mechelen
Mission: 6714	No Client:	Contact:
Client / Entreprise: Ivan Ceustermans	Adresse : Rue Capouillet, 14, 1060 Saint-Gilles	TVA: BE0669738181
	Ref.PV precedent.:	Date d'emission: 2020-08-31




Num. rapport: **20200017335-V.1**

EXEMPLAIRE ORIGINAL

## **CONSEILS**

**Suivant la sous-section 6.5.7.2.b.7. du Livre 1, il est obligatoire de rappeler :**

- a) l'obligation de conserver le rapport de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique ;
- b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique ;
- c) l'obligation d'aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service public fédéral ayant l'Energie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques;
- d) L'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du rapport de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

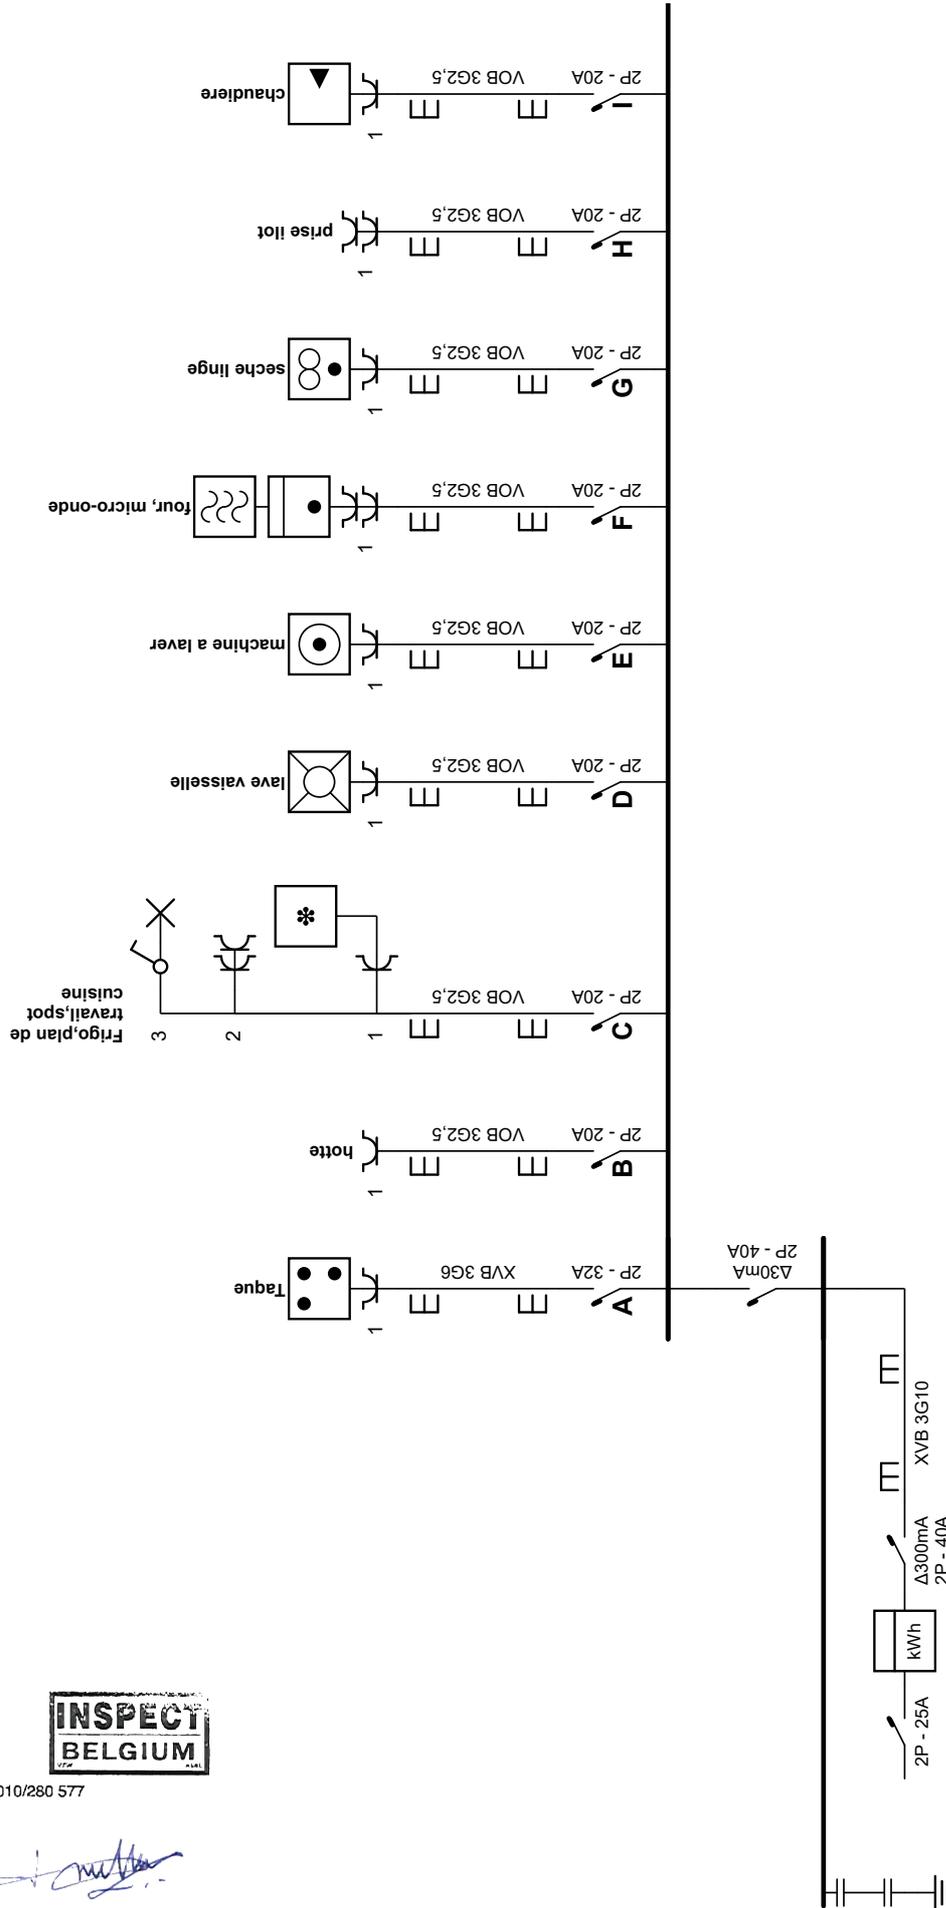

Installation contrôlée par :  
 Installatie gecontroleerd door:




Avenue Eiffel, 8 - 1300 Wavre - 010/280 577  
 Inspecteur : RAL Peter  
 Date / Datum :  
 PV n° :  
 Signature / Handtekening :

p. 1/4  
 Schéma unifilaire  
 2 x 230V ~ 50Hz

**Installateur**  
 Ivan Ceustermans - IVBEBX  
 14 Rue Capouillet  
 1060 Saint-Gilles  
 GSM: 0472 45 26 47  
 e-mail: ivabxl@gmail.com  
 TVA BE 0669.738.181

**Adresse de l'installation électrique**

Lika Ines  
 rue de l'union 13  
 1210 Saint-Josse  
 GSM: 0471752175

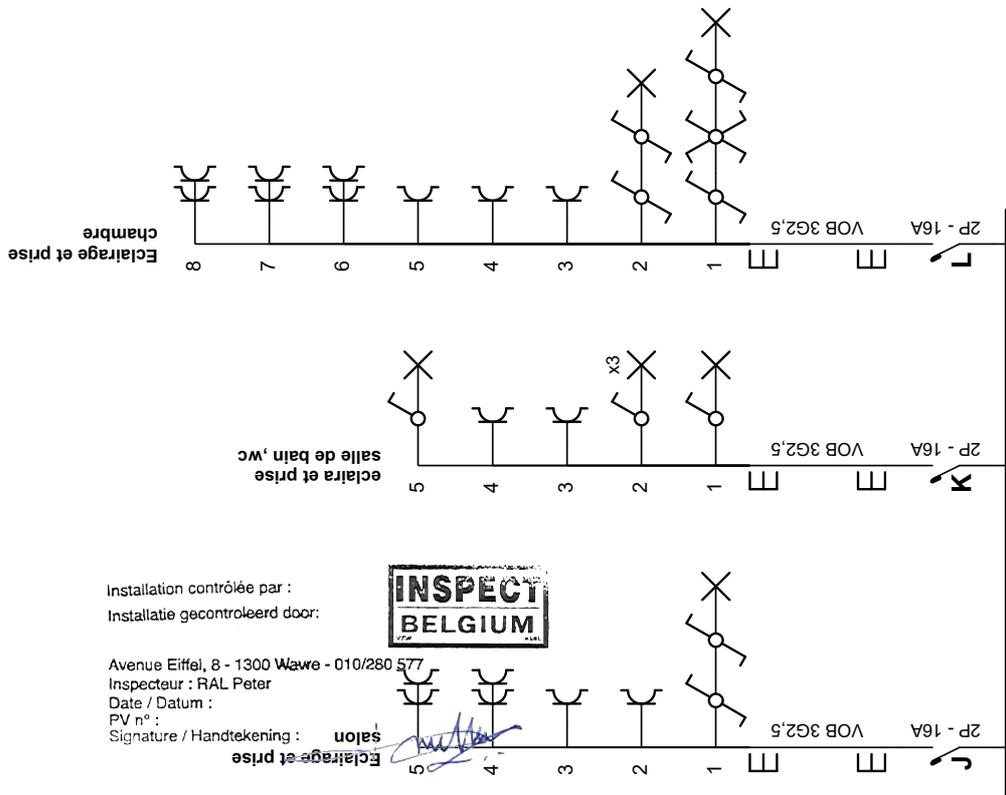

Installation contrôlée par :  
 Installatie gecontroleerd door:



Avenue Eiffel, 8 - 1300 Wavre - 010/280 577  
 Inspecteur : RAL Peter  
 Date / Datum :  
 PV n° :  
 Signature / Handtekening :

**Adresse de l'installation électrique**


Lika Ines  
 rue de l'union 13  
 1210 Saint-Josse  
 GSM: 0471752175

**Installateur**

Ivan Ceustermans - IVBEBX  
 14 Rue Capouillet  
 1060 Saint-Gilles  
 GSM: 0472 45 26 47  
 e-mail: ivabxl@gmail.com  
 TVA BE 0669.738.181

**p. 2/4  
 Schéma unifilaire**


2 x 230V ~ 50Hz

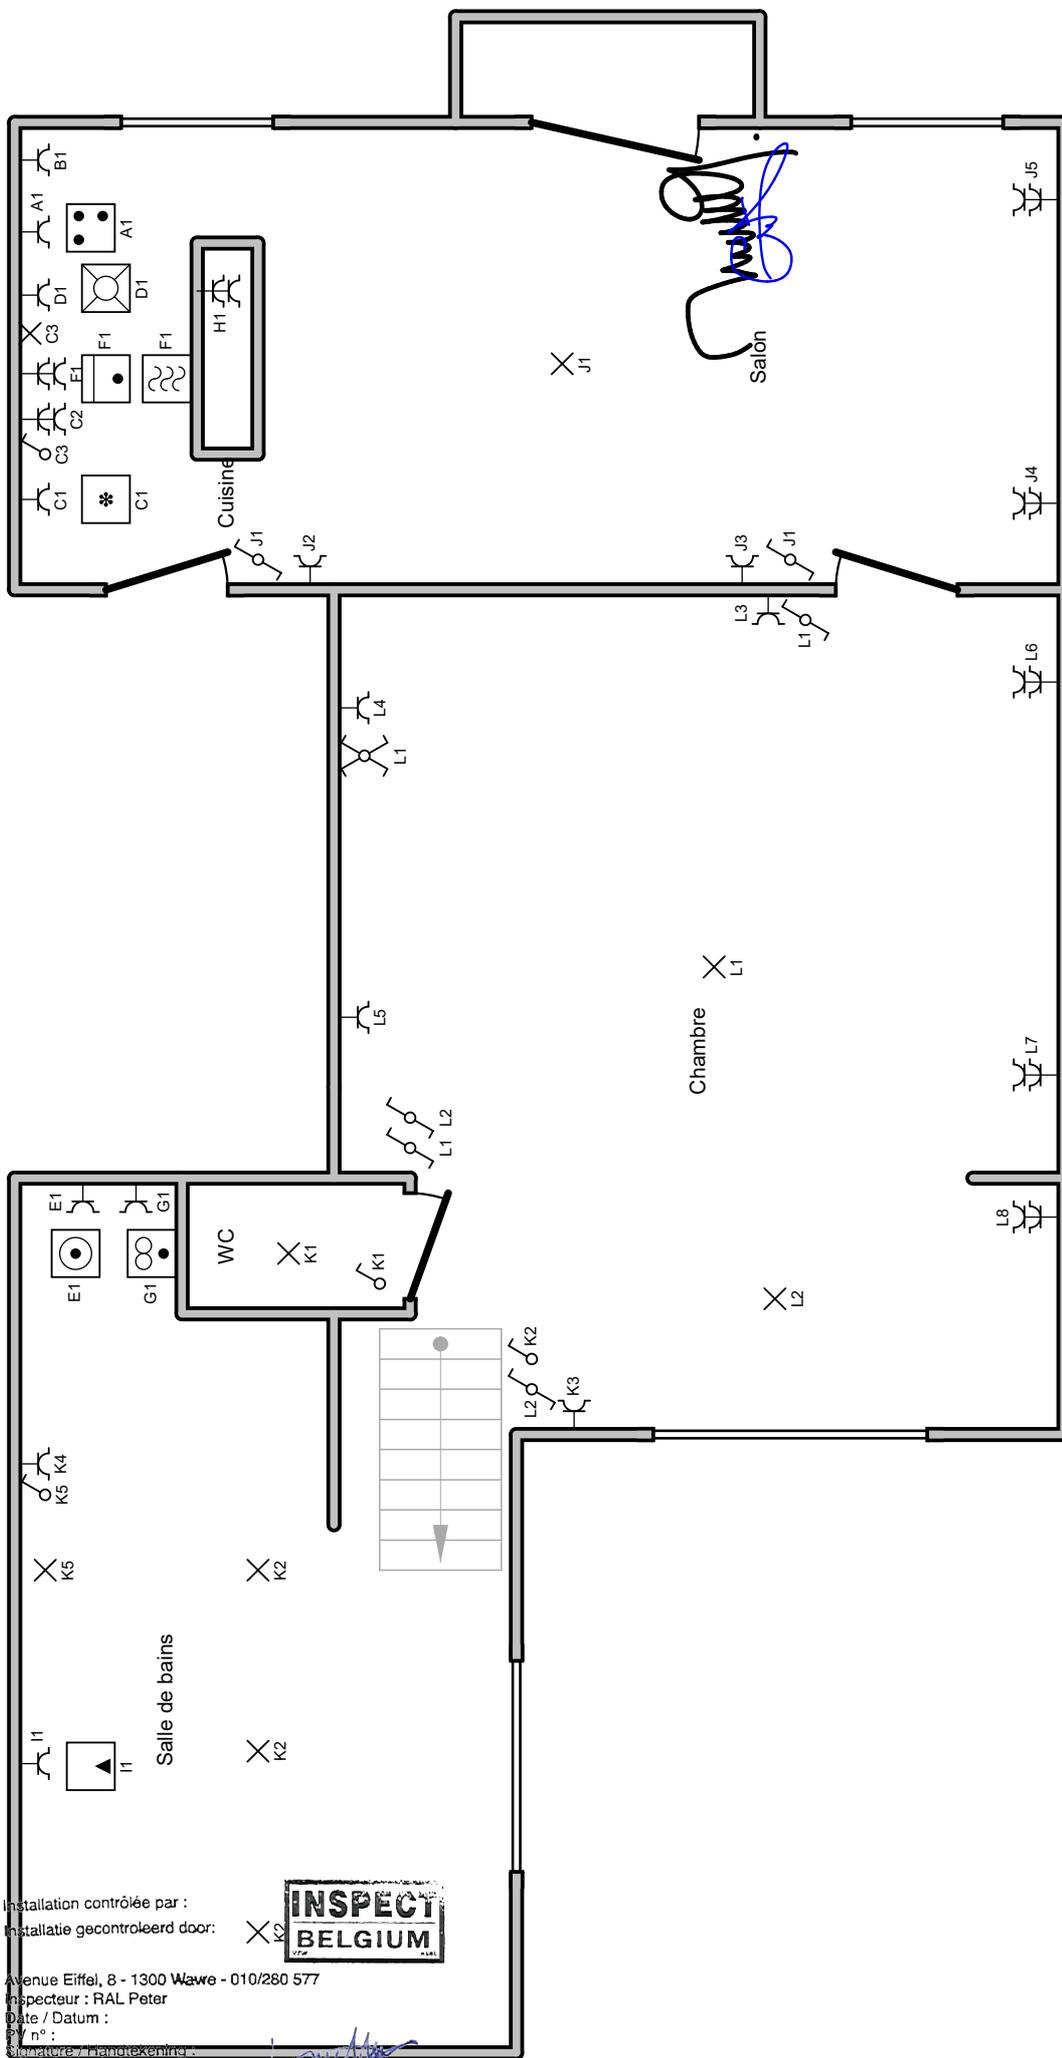

Installation contrôlée par :  
 Installatie gecontroleerd door:



Avenue Eiffel, 8 - 1300 Wavre - 010/280 577  
 Inspecteur : RAL Peter  
 Date / Datum :  
 PV n° :

<p><b>p. 3/4</b>  <b>Schéma de position</b></p>	<p>2 x 230V ~ 50Hz</p>
<p><b>Installateur</b>        Ivan Ceustersmans - IVBEBX        14 Rue Capouillet        1060 Saint-Gilles        GSM: 0472 45 26 47        e-mail: ivabxl@gmail.com        TVA BE 0669.738.181</p>	
<p><b>Adresse de l'installation électrique</b>        Lika Ines        rue de l'union 13        1210 Saint-Josse        GSM: 0471752175</p>	

- A** Taque
- B** Plaque
- C** Frigo plan de travail, spot cuisine
- D** lave vaisselle
- E** machine a laver
- F** Four, micro-onde
- G** [Stamp: INSPECT BELGIUM]
- H** prise chauffage
- J** Eclairage et prise salon
- K** eclaira et prise salle de bain ,wc
- L** Eclairage et prise chambre

Installation contrôlée par  
 Installatie gecontroleerd door:  
 Avenue E. Del, 8 - 1300 Wavre - Belgique  
 Inspecteur : RAL Peter  
 Date / Datum :  
 Signature / Handtekening :



*[Handwritten signature]*

<p><b>p. 4/4</b>  <b>Liste des circuits</b>          2 x 230V ~ 50Hz</p>	<p><b>Installateur</b>          Ivan Ceustermans - IVBEBX          14 Rue Capouillet          1060 Saint-Gilles          GSM: 0472 45 26 47          e-mail: ivabxl@gmail.com          TVA BE 0669.738.181</p> <p style="text-align: right;"><i>[Handwritten signature]</i></p>
<p><b>Adresse de l'installation électrique</b>          Lika Ines          rue de l'union 13          1210 Saint-Josse          GSM: 0471752175</p>	