

Nr 4254

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE A BT ET TBT

Rapport N° : <i>111-16-9-1212</i>	Personne responsable de l'exécution du travail (Nom-Prénom) :
Date du Contrôle : <i>12-9-2016</i>	N°TVA/N°C. Ident. : <i>174078 905</i>
Propriétaire (Nom-Prénom) :	Adresse de l'installation : <i>1000 de la Roijence - 1009</i>
Adresse : <i>NC</i>	<i>4000 bigne</i>

1) **REFERENTIELS** : R.G.I.E - Procédure interne : CHECK-LIST-INS-E-10.

2) **TYPE DE CONTRÔLE** :

- ☒ Examen de contrôle avant mise sous tension d'une installation électrique BT et TBT domestique.
☐ Examen de contrôle d'une installation électrique BT et TBT domestique en vue d'un renforcement de puissance de raccordement au réseau public de distribution.

3) **TYPE D'INSTALLATION** : *App. m. d. g. c.*

☒ Unité d'habitation ☐ Parties communes ☐ Autres : soumise à : ☒ l'Art.86 ☐ l'Art.87 du RGIE.
Distributeur : *OREJ* Raccordement suivant câblage tableau : Tension : *230* V.
Colonne d'alimentation (GRD) : X mm². Protection raccordement : A. ☒ In max. à prévoir).
Alimentation tableau principal : *4x10* mm². Interr-Sect.Général (Tableau principal) : *30000/16.3* A.
Nombre de tableaux : *2*. Nombre de circuits terminaux : *9*. R_E = *2.4* Ω R_{IGEN} = *0.5* MΩ.
Type prise de terre : ☐ boucle ☒ piquets -

Différentiels	I _n en A	I _{cc} en kA	I _Δ en A	Circuits protégés	I _n en A	I _{cc} en kA	I _Δ en A	Circuits protégés	I _n en A	I _{cc} en kA	I _Δ en A	Circuits protégés
	<i>63</i>	<i>3</i>	<i>0.3</i>	<i>0045</i>	<i>63</i>	<i>3</i>	<i>0.3</i>	<i>TD</i>	<i>63</i>	<i>3</i>	<i>0.3</i>	<i>003</i>

4) **DESCRIPTION DE L'INSTALLATION : CODE EAN**

Circuits	Protections	Sections	Circuits	Protections	Sections
<i>Voir Schémas annexes</i>					

5) **MANQUEMENTS** :

<i>Neant</i>

6) **NOTES** : - Le différentiel général : ☐ était plombé. ☐ n'a pu être plombé. ☒ a été plombé. ☐ n'est pas plombable.

☐ absence de différentiel.

- Les schémas : ☒ ont été signés. ☐ n'ont pas été signés. ☐ absence de schémas.

- Installation : ☐ plomberie ☐ sanitaire : ☐ non réalisée(s) au jour du contrôle. ☒ Liaisons équipotentielles en attente. A connecter lors de la réalisation. ☒ Récepteurs (points lumineux, appareils fixes, ...) non placés.

7) **CONCLUSION** :

☒ **L'installation est conforme.** La prochaine visite est à prévoir avant le : *9-2017*

☐ **L'installation n'est pas conforme.** Les travaux nécessaires pour faire disparaître les manquements constatés doivent être exécutés sans retard, et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

☐ **Dans le délai d'un an à dater de ce jour**, en cas de refus d'une seconde visite ou au cas où des infractions subsisteraient, une copie du procès-verbal sera envoyée conformément à l'Art. 276.02 du RGIE à l'Administration de l'Energie déposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

☐ **Les résultats du contrôle ne permettent pas d'émettre de conclusion.** Un examen complémentaire est à exécuter par le même organisme en vue de compléter le dossier. Le présent document ne valide pas la mise sous tension ou le renforcement de puissance de l'installation visitée.

Note : Toutes les informations obtenues lors de nos inspections sont confidentielles.

Nom/signature de l'inspecteur
Pour SOCOTEC BELGIUM ASBL,

Date d'émission :

Nom/signature du demandeur
Pour réception


EAN

10128

OK

RECEVABLE DIFFERENTIEL

K

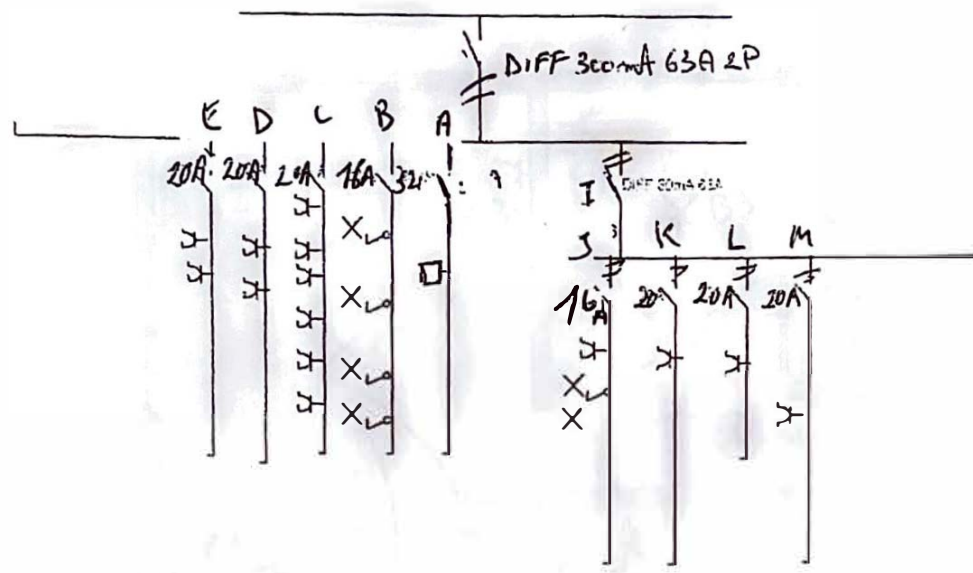

LOMBARD Laurent

19 SEP. 2016

SOCOTEC



PROPRIETAIRE


rue de l'Europe 25A 1^{er} ETAGE
4000 LIEGEE

ELECTRICIEN

ALAIN CHARLIER
RUE VERT BUISSON 25
84020 JUPILLE
GSM: 0498 205543
TEL. 04/355-19-94

012

1 ER ETAGE

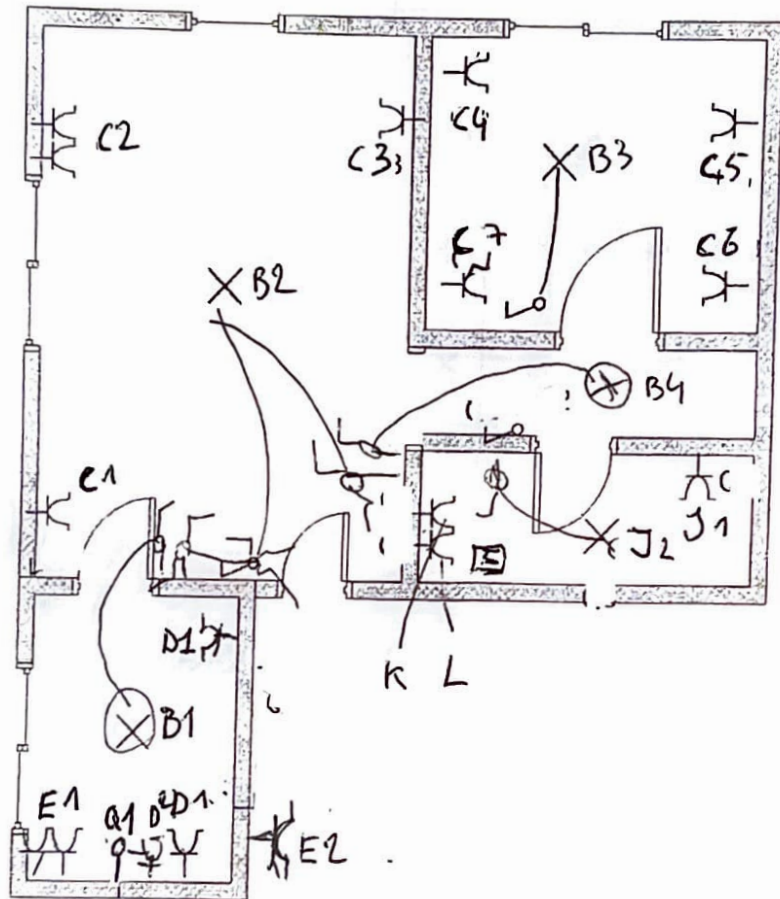


LOMBARD Laurent K

19 SEP 2016

SOCOTEC



OK

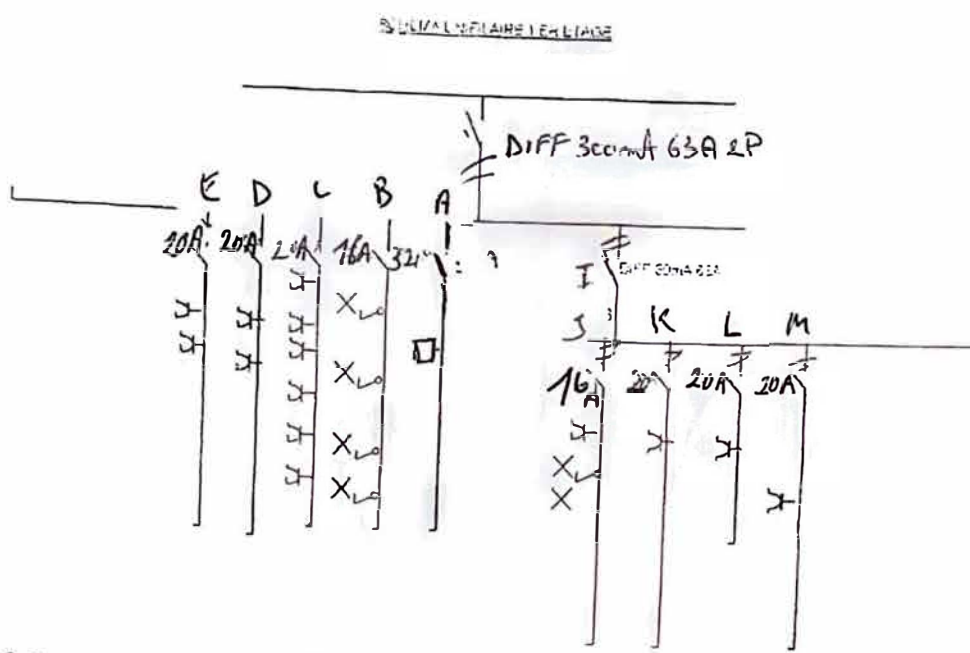

K

LOMBARD Laurent

19 SEP. 2016

SODOTEC


PROPRIETAIRE

Rue de Luzeval 25A 1^{er} ETAGE
4000 LIEGE

ELECTRICIEN

ALAIN CHARLIER
RUE VERT BUISSON 45
B4020 JUPILLE
GSM: 0498 205543
TEL. 04/355-19-94

1 ER ETAGE

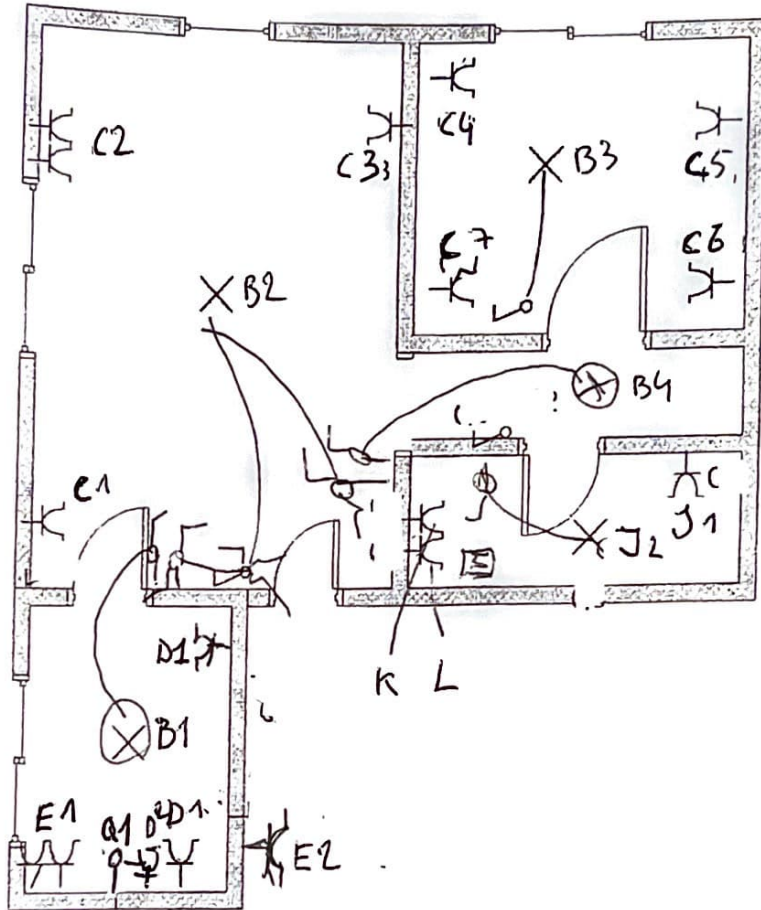

LOMBARD Laurent
 12 SEP. 2016
 SOCOTEC

Nr 4255

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE A BT ET TBT

Rapport N° : <u>12126-9-1213</u>	Personne responsable de l'exécution du travail (Nom-Prénom) : <u>Ob</u>
Date du Contrôle : <u>12.9.2016</u>	N°TVA/N°C. Ident. : <u>774078905</u>
Propriétaire (Nom-Prénom) : <u>M-</u>	Adresse de l'installation : <u>ave. de la Reforme 251A</u>
Adresse : <u>MC</u>	<u>4000 Buge</u>

1) **REFERENTIELS** : R.G.I.E - Procédure interne : CHECK-LIST-INS-E-10.

2) **TYPE DE CONTRÔLE** :

- ☒ Examen de contrôle avant mise sous tension d'une installation électrique BT et TBT domestique.
☐ Examen de contrôle d'une installation électrique BT et TBT domestique en vue d'un renforcement de puissance de raccordement au réseau public de distribution.

3) **TYPE D'INSTALLATION** :

☒ Unité d'habitation ☐ Parties communes ☐ Autres, soumise à : ☒ l'Art.86 ☐ l'Art.87 du RGIE.

Distributeur : 08-23 Raccordement suivant câblage tableau : Tension : 2x250 V.

Colonne d'alimentation (GRD) : X mm². Protection raccordement : 50 A. ☒ In max. à prévoir).

Alimentation tableau principal : 6x40 mm². Interr-Sect.Général (Tableau principal) : 3000V 16A A.

Nombre de tableaux : 2 Nombre de circuits terminaux : 10 $R_E = 2.4 \Omega$ $R_{GEN} = 1.1 M\Omega$.

Type prise de terre : ☐ boucle ☒ piquets -

Différentiels	I _n en A	I _{cc} en kA	I _d en A	Circuits protégés	I _n en A	I _{cc} en kA	I _d en A	Circuits protégés	I _n en A	I _{cc} en kA	I _d en A	Circuits protégés
	63	30	3	5	63	30	3	5	63	30	3	5

4) **DESCRIPTION DE L'INSTALLATION : CODE EAN**

Circuits	Protections	Sections	Circuits	Protections	Sections
<u>Vari Schuman</u>					

5) **MANQUEMENTS** :

manque

6) **NOTES** : - Le différentiel général : ☐ était plombé. ☐ n'a pu être plombé ☒ a été plombé. ☐ n'est pas plombable.

☐ absence de différentiel.

- Les schémas : ☒ ont été signés. ☐ n'ont pas été signés. ☐ absence de schémas.

- Installation : ☐ plomberie ☐ sanitaire : ☐ non réalisée(s) au jour du contrôle. ☒ Liaisons équipotentielles en attente. A connecter lors de la réalisation. ☒ Récepteurs (points lumineux, appareils fixes, ...) non placés.

7) **CONCLUSION** :

☒ L'installation est conforme. La prochaine visite est à prévoir avant le : 9.2017

☐ L'installation n'est pas conforme. Les travaux nécessaires pour faire disparaître les manquements constatés doivent être exécutés sans retard, et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

☐ Dans le délai d'un an à dater de ce jour, en cas de refus d'une seconde visite ou au cas où des infractions subsisteraient, une copie du procès-verbal sera envoyée conformément à l'Art. 276.02 du RGIE à l'Administration de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques

☐ Les résultats du contrôle ne permettent pas d'émettre de conclusion. Un examen complémentaire est à exécuter par le même organisme en vue de compléter le dossier. Le présent document ne valide pas la mise sous tension ou le renforcement de puissance de l'installation visitée.

Note : Toutes les informations obtenues lors de nos inspections sont confidentielles.

Nom/signature de l'inspecteur

Date d'émission :

Pour SOCOTEC BELGIUM ASBL,

Nom/signature du demandeur


Pour réception,

RAP/SOCOTEC-E01(fr)/0215 - V12

1/2

U POUR
RBSA
LE 02/06/2017
C/2110

SCHEMA D'APPAREILLAGEMENT

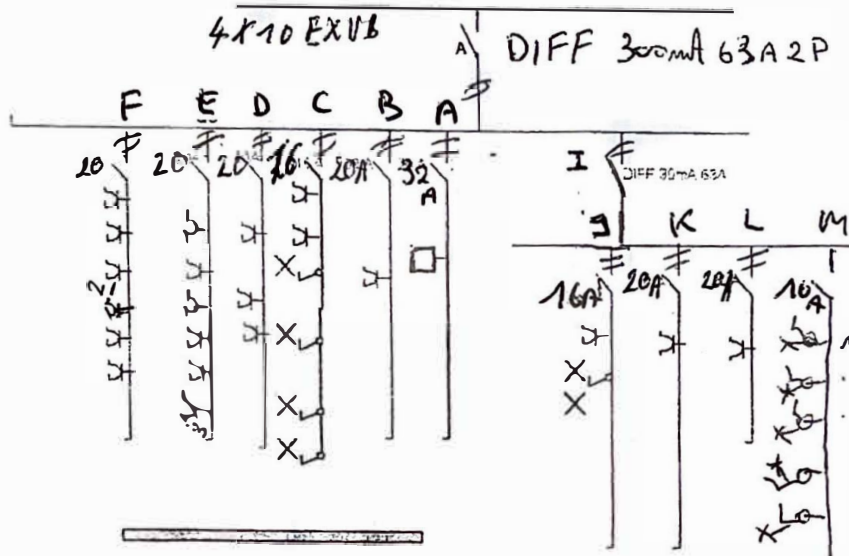

LOMBARD Laurent

12 SEP. 2016

SOCOTEC



PROPRIETAIRE


Rue de la Requeval 25A 2^{me} et 3^{me} ETAGE

4000 LIEGE

ELECTRICIEN

ALAIN CHARLIER
RUE VERT BUISSON 65
B4020 JUPILLE
GSM: 0498 205543
TEL. 04/355-19-94

2EME ETAGE

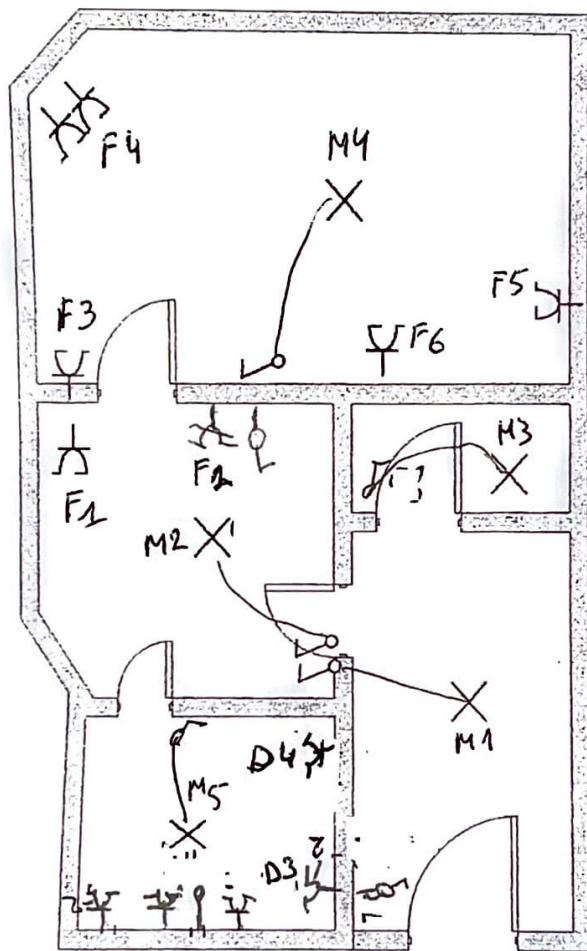

D5 B1 A1 D4


LOMBARD/Laurent

12 SEP. 2016

SOCOTEC



3^{EME} ETAGE

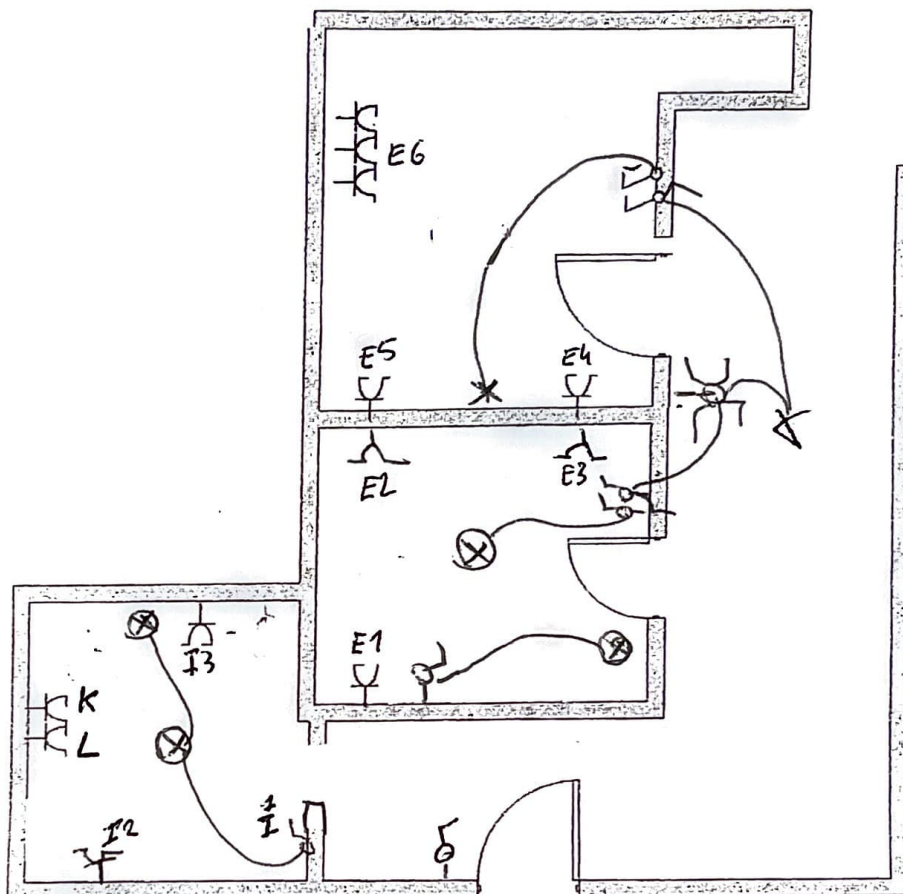

LOMBARD Laurent

1^{ER} SEP 2016

SOCOTEC

