

Certificat amiante (OVAM)

Date inspection: 03/09/2025 **Inspecteur:** Björn De Groof **Mentor:**
Date rapport: 04/09/2025 **Étiquette d'identification:** **Référence client:**

Adresse de l'installation

Rue Schapenweg
Numéro 8
Boîte
Postcode 1933
Commune Sterrebeek
Pays Belgique

Propriétaire

Nom -
Rue Dewandelaerstraat
Numéro 24
Boîte 001
Postcode 1930
Commune ZAVENTEM
Pays Belgique

Client

Nom de contact Gary Debacker - Expert-SOI
Téléphone +32469188560
Numéro Gsm (SMS) +32 469 18 85 60

Installateur

Nom Gary Debacker - Expert-SOI
N° TVA BE 0723 803 013
Numéro de téléphone +32 472 75 51 45
E-mail expertsoi@hotmail.com

L'inspection pourrait-elle être complétée dans son intégralité: Oui

Année de construction du bâtiment: 1968

Référence Ovam: 20250904-000106.000

NOTES

S.O.

CONCLUSION

Des matériaux contenant de l'amiante ont été observés.

Cet exemplaire en pdf est la version originale et peut être diffusé en copie

Nombre d'annexe(s): 79

Publication du rapport d'inspection

L'inspecteur Björn De Groof



Björn De Groof
ACEG VZW - #314

Pour toute question ou pour les conditions générales, veuillez consulter le site www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

GRACEG












































































































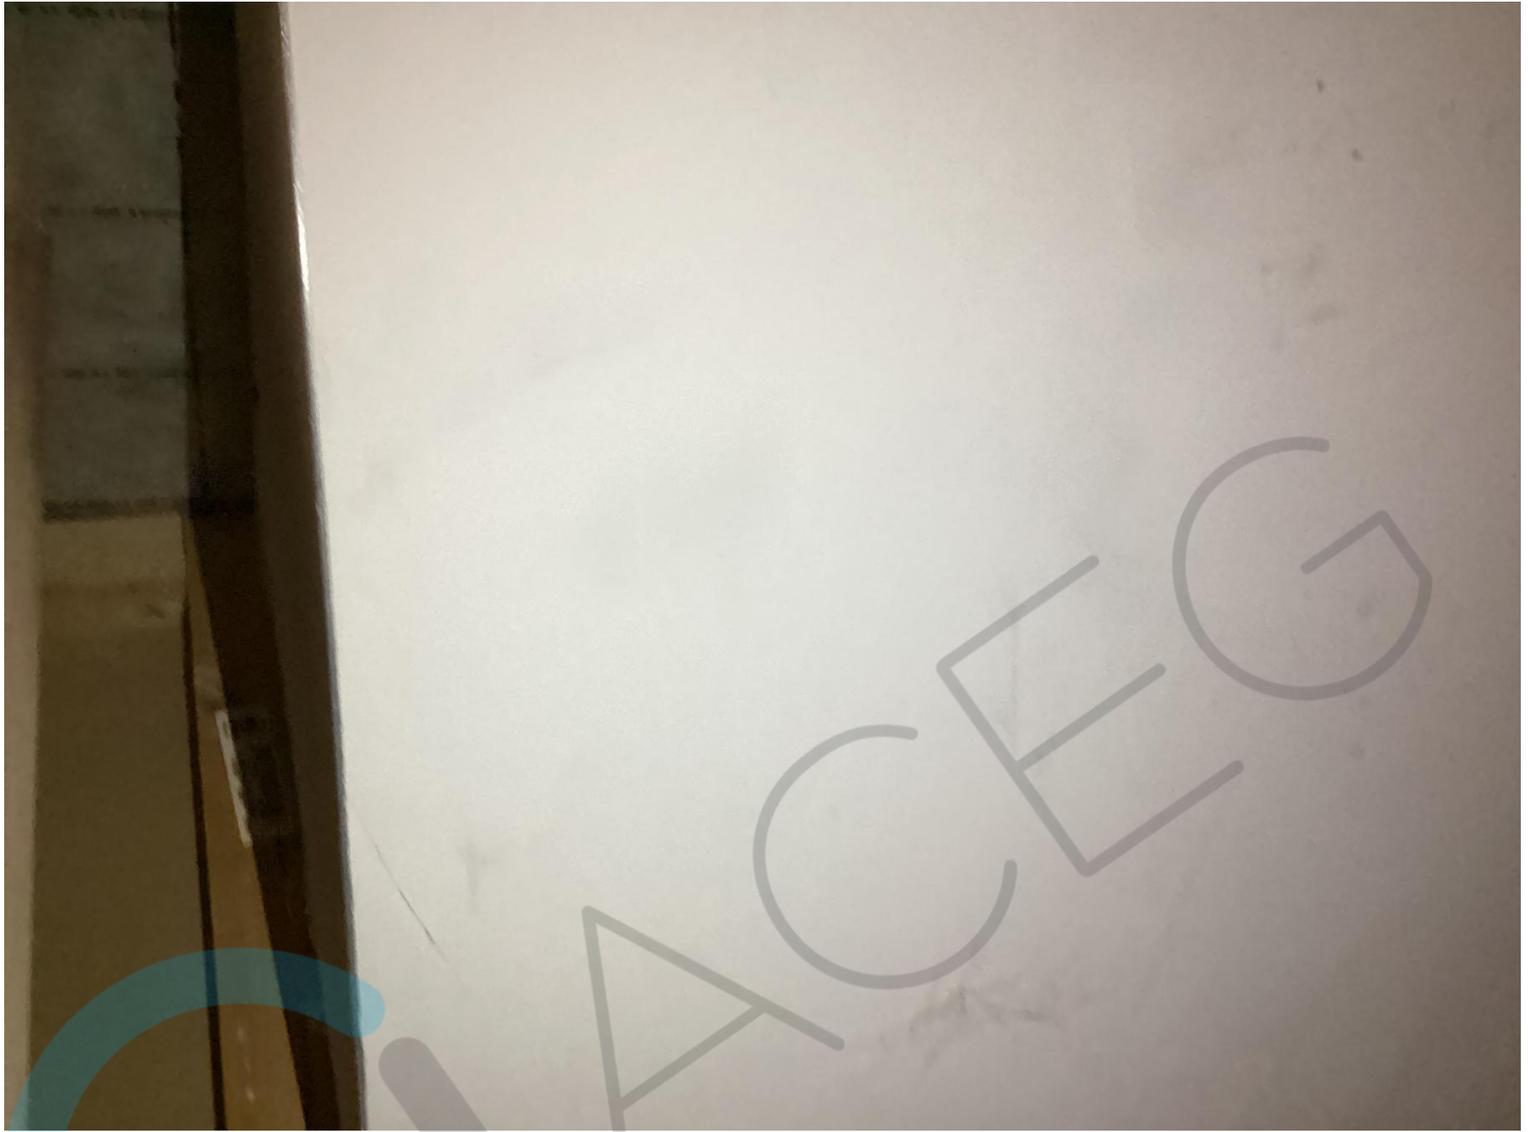

















































FIN DU RAPPORT

CLASSE G



Meersstraat 174
9070 Heusden-Destelbergen
tel. +32 9 395 14 97
info@asbest-labo.com
www.asbest-labo.com

ID-label:

Datum verslag: 04/09/2025

Laboratorium werkend conform ISO17025

Opdrachtgever	
Naam	Algemene Certificaten voor Elektriciteit & Gas
Straatnaam	Ringlaan
Huisnummer	39
Busnummer	
Postcode	1853
Gemeente	Grimbergen
Land	België

Onderstaande resultaten werden bekomen in de hoedanigheid van erkend laboratorium door de FOD WASO.

Datum staalname:	03/09/2025
Plaats staalname:	Schapenweg 8, 1933 Sterrebeek, Belgium
Staalname door:	Björn De Groof
Laborant preparatie:	Maarten Bracke
Laborant analyse:	Maarten Bracke
Aantal stalen:	5

Monsternummer	Barcode	Monsternummer	Detail plaats monstername	Beschrijving staal	Resultaat
ACEG_250904_9716001	ABL-4907	M01	Pleisterwerk wanden	Gips + vezels	NAF
ACEG_250904_9716002	ABL-4908	M02	Golfplaten	Asbestcement	CHRYSHOTIEL
ACEG_250904_9716003	ABL-4909	M03	Ontdreuningsplaat	Bitumen	NAF
ACEG_250904_9716004	ABL-4910	M04	Crepi	Crepi	NAF
ACEG_250904_9716005	ABL-4911	M05	Dichtingskoord	Koord	NAF

Einde van de resultaten verkregen in de hoedanigheid van erkend laboratorium door de FOD WASO.

Bestaande asbestsoorten


CHRYSHOTIEL= witte asbest	ANTHOPHYLLIET
AMOSIET= bruine asbest	TREMOLIET
CROCIDIOLIET= blauwe asbest	ACTINOLIET

NAF = NO ASBESTOS FOUND (Indien geen asbest gevonden is bij deze analyse, wordt deze vermelding gegeven)

Bij de interpretatie van de bekomen resultaten dient men rekening te houden met de visuele en fysische beperkingen eigen aan de methode optische microscopie en polarisatiemicroscopie + dispersiekleuring.

Ingeval het staal niet werd genomen door ABL Asbestlabo kunnen wij de oorsprong van het staal niet traceren, noch garanderen. De aanduiding van de oorsprong/locatie van het materiaal, is deze zoals opgegeven door de klant/opdrachtgever. De resultaten hebben alleen betrekking op de monsters vermeld in dit rapport.

Labo- en technisch verantwoordelijke Cindy Delens

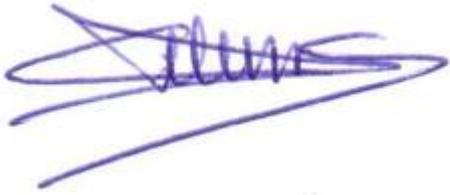

Dit rapport mede de intellectuele inhoud ervan is eigendom van ABL Asbestlabo en mag onder geen enkel beding, onder geen enkele vorm worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van ABL Asbestlabo. Vragen worden uitsluitend schriftelijk gesteld. Antwoord wordt uitsluitend in schriftelijke vorm verstrekt. Het labo is onpartijdig. Alle info in verband met analyses en de werking van het labo is vertrouwelijk.

Privacyverklaring: Uw persoonsgegevens worden door ABL Asbestlabo verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken, volstaat het ons dit mee te delen op info@asbest-labo.com

Geen inbreuken vastgesteld

EINDE VERSLAG

ABL asbestlabo