



N° 234-INSP.



ELECTRO-TEST

V.Z.W.
ASBL

Herkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder : *selcgu*
Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller : *34681549*
N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: *81/1075/2*

EAN code:

Aard onderzoek	: AREI	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	IT	IT	IT	Voorsch. netbeheerder
Geare de contrôle	: RGIE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Prescription du gest. de réseau de distr					

Plaats van het onderzoek : *Rue de Lombardye 194-196 2020*
Lieu du contrôle :

Eigenaar : *daera* Adres : *idem*
Propriétaire : Adresse :

Installateur : *BATI PT* BTW / TVA : *048*

Datum van het onderzoek : *01/12/2010* Ik. / C.I. :

Date du contrôle : Inspecteur : *Hombrechts*

Onderzoek / Contrôle : Woning / maison Apart. *1 etage*

Spanning : *2x230* Meter / bord verbinding : *WBS A2* Max. beveiliging : *40A*
Tension : Liaison compteur-tableau : Protection max. :

Aardelectrode : *Aszuik* Isolatie : *185,9* Mohm Aantal verdeelborden : *2*
Electrode de terre : Ohm Isolement : Nombre de tableaux :

Differentieeschakelaars			Aantal eindstroombanen :		Test		AREI / RGIE				
In (A)	Δ In (mA)	type	Nombre des circuits terminaux :		OK	NOK	OK	NOK	270	271bis	278
<i>40</i>	<i>300</i>	<i>A</i>	<i>Gen para tout les circuits</i>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>40</i>	<i>30</i>	<i>A</i>	<i>W-2, A1</i>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK directe aanraking : OK NOK
Contrôle visuel : générale : OK NOK contact direct : Indirecte aanraking : OK NOK
Contact indirect :

Aansluitingen : OK NOK Potentiaalvereffeningen : OK NOK
Raccordements : Liaisons equipotentielles :

Inbreuken/Infractions : *1zle keerzijde / voir verso* VISUM :
Opmerkingen/Remarques : Datum/date :

Je n'y a pas des Remarques OFC
30/12/10

Besluit / Conclusion		Net conform		Conform		N° vorig rapport	
De installatie is <i>conform</i> met het AREI en mag <i>in dienst</i> gesteld worden <i>in dienst</i> .		276bis AK	274 AK	276bis HK	274 HK		
L'installation est <i>conforme</i> au RGIE et peut <i>être mise en service</i> .		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
De algemene differentieeschakelaar is verzegeld met een loodje met het selken E.T.		271 AK		271 HK			
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
Het éénadradschema en opstelling schema werden voer gezen getzend en werden overzich met de installatie.		276 AK		271 HK			
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont vus et sont conformes avec l'installation.		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgenoteerde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het moment blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkennung uiterlijk *15 dagen* na afsluiting.
Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans délai et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de manques en service des installations les infractions ne présentent pas un danger pour les personnes et les biens. Contrôle au plus tard un mois après date de contrôle.
Het controletoezicht door ET voorziet door art. 271 van het AREI minstens plaats hebben uiterlijk op *01/12/2010*.
La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le *01/12/2010*.
Het controletoezicht voorziet door art. 276bis van het AREI minstens plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de visit oopkapt.
La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R. 276bis doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de visite.
voor de directeur, de inspecteur pour le directeur, l'inspecteur.

NOTA: Het onderzoek is uitgevoerd op de locatie van de installatie. De installatie is conform met het AREI en mag in dienst gesteld worden. De algemene differentieeschakelaar is verzegeld met een loodje met het selken E.T. Het éénadradschema en opstelling schema werden voer gezen getzend en werden overzich met de installatie. Le schéma unifilaire et le schéma de position sont vus et sont conformes avec l'installation. Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgenoteerde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het moment blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkennung uiterlijk 15 dagen na afsluiting. Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans délai et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de manques en service des installations les infractions ne présentent pas un danger pour les personnes et les biens. Contrôle au plus tard un mois après date de contrôle. Het controletoezicht door ET voorziet door art. 271 van het AREI minstens plaats hebben uiterlijk op 01/12/2010. La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le 01/12/2010. Het controletoezicht voorziet door art. 276bis van het AREI minstens plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de visit oopkapt. La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R. 276bis doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de visite. voor de directeur, de inspecteur pour le directeur, l'inspecteur.

NOTA: Het onderzoek is uitgevoerd op de locatie van de installatie. De installatie is conform met het AREI en mag in dienst gesteld worden. De algemene differentieeschakelaar is verzegeld met een loodje met het selken E.T. Het éénadradschema en opstelling schema werden voer gezen getzend en werden overzich met de installatie. Le schéma unifilaire et le schéma de position sont vus et sont conformes avec l'installation. Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgenoteerde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het moment blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkennung uiterlijk 15 dagen na afsluiting. Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans délai et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de manques en service des installations les infractions ne présentent pas un danger pour les personnes et les biens. Contrôle au plus tard un mois après date de contrôle. Het controletoezicht door ET voorziet door art. 271 van het AREI minstens plaats hebben uiterlijk op 01/12/2010. La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le 01/12/2010. Het controletoezicht voorziet door art. 276bis van het AREI minstens plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de visit oopkapt. La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R. 276bis doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de visite. voor de directeur, de inspecteur pour le directeur, l'inspecteur.

Rapport: Ets/Et 1.04

TEL : (02) 751.98.39 info@electro-test.be Dexia 068-2117692-15 IBAN: BE 79 7341 1260 0033 BE 0434.433.603
FAX : (02) 751 52 09 www.electro-test.be HBC : 734-1126000-33 BIC: KREDBEBB RPA Brussel



A 0404719

ATTESTATION À DELIVRER AU GESTIONNAIRE DE RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL (GRD) AVANT L'OUVERTURE DU COMPTEUR EN APPLICATION DE L'ARRÊTÉ ROYAL DU 28 JUIN 1971.

Je soussigné : Nom : LAERON Prénom : ... Représentant de l'entreprise : ... N° de T.V.A. : ... Rue : ... N° : ... Boîte : ... N° Postal : ... Localité : ... Tel : ... Fax : ...

Atteste formellement et garantis par la présente avoir réalisé l'installation gaz installation neuve / partie neuve d'installation (barrer la mention inutile) suivant le plan ci-après dans l'immeuble situé à : Rue : ... N° : ... Boîte : ... Etage : ... N° postal : ... Commune : ... marque compteur : ... N° du compteur : [] pour le compte de : Nom : ... Prénom : ... Rue : ... N° : ... Boîte : ... N° Postal : ... Commune : ...

conformément aux prescriptions correspondantes actuellement en vigueur, notamment les normes NBN D51-003, NBN D51-004, NBN B61-001 et NBN B61-002. Ces normes portent aussi bien sur la tuyauterie que sur les exigences liées aux appareils à gaz installés telles que l'amenée d'air de combustion et l'évacuation des produits de combustion. Aucun appareil d'utilisation à gaz qui n'est pas conforme aux normes pour les appareils d'utilisation au gaz naturel n'est connecté à l'installation intérieure.

La présente attestation doit être remise au Gestionnaire de Réseau de Distribution avant l'ouverture du compteur par celui-ci.

Table with 2 columns: 'Réservé à l'installateur' and 'Réservé au GRD'. Includes declaration: 'Je déclare que je suis « Cerga-installateur gaz professionnel »' with 'oui' and 'non' options.


Date : ... Signature: [Handwritten Signature]

Modèle 710628/11

SCHEMA ISOMETRIQUE DE L'INSTALLATION

Indiquer les éléments suivants sur le schéma isométrique: le compteur de gaz, la tuyauterie avec la nature du matériau (Cuivre-Acier-PE), sa section et sa longueur (m), les noeuds indiqués au moyen de majuscules A, B, ..., sorte d'appareils avec la marque, le type et la puissance (kW).

Ce schéma peut être remplacé par un schéma/plan qui contient au moins les mêmes données.

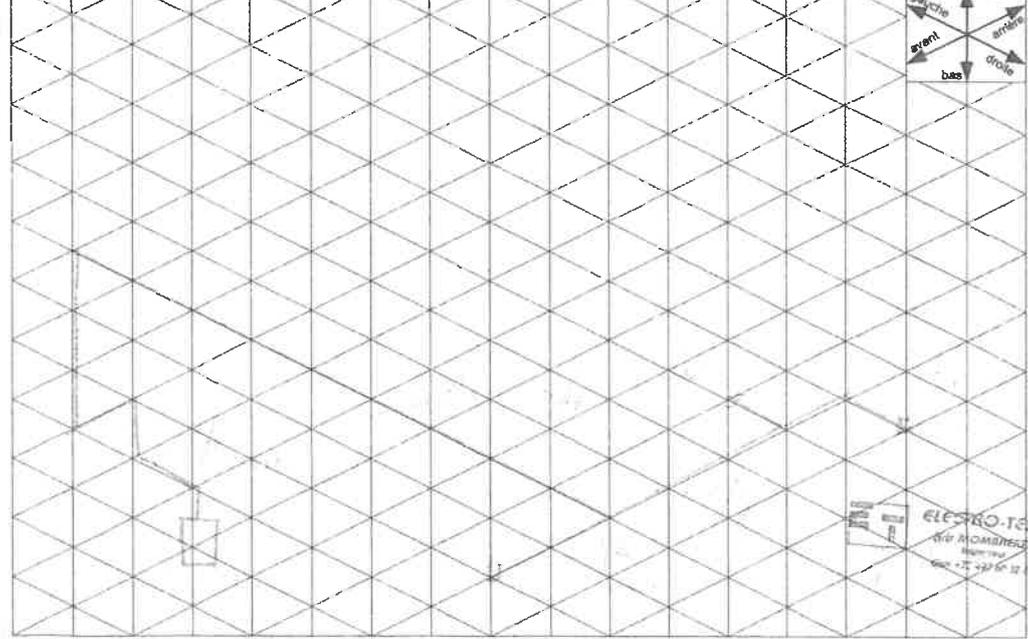

Blanc: GRD - Rose: Client - Vert: Organisme de contrôle - Jaune: Installateur



A 0404719

ATTESTATION À DELIVRER AU GESTIONNAIRE DE RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL (GRD) AVANT L'OUVERTURE DU COMPTEUR EN APPLICATION DE L'ARRÊTÉ ROYAL DU 28 JUIN 1971.

Je soussigné : Nom LAEM Prénom DAVID
Représentant de l'entreprise... N° de T.V.A. 0399 995 469
Rue : DE LA BARRIÈRE N° 181 Boîte :
N° Postal 1110 Localité: BRUXELLES Tel: 02 261 83 22 Fax:
(en cas de sous-traitance pour le compte de l'entreprise)
Adresse : Tel :

Atteste formellement et garantis par la présente avoir réalisé l'installation gaz
Installation neuve / partie neuve d'installation (barrer la mention inutile) suivant le plan ci-après
dans l'immeuble situé à : Rue DE LA BARRIÈRE N° 181 Boîte Etage 1e
N° postal 1110 Commune BRUXELLES
marque compteur N° du compteur: 0200435
pour le compte de Nom Prénom
Rue N° Boîte
N° Postal Commune

conformément aux prescriptions correspondantes actuellement en vigueur, notamment les normes NBN D51-003 .
NBN D51-004 . NBN B61-001 et NBN B61-002. Ces normes portent aussi bien sur la tuyauterie que sur les exigences
liées aux appareils à gaz installés telles que l'amenée d'air de combustion et l'évacuation des produits de combustion.
Aucun appareil d'utilisation à gaz qui n'est pas conforme aux normes pour les appareils d'utilisation au gaz naturel n'est
connecté à l'installation intérieure.

La présente attestation doit être remise au Gestionnaire de Réseau de Distribution avant l'ouverture du compteur par celui-ci.

Table with 2 columns: Réserve à l'installateur and Réserve au GRD. Includes checkboxes for 'oui' and 'non'.


Date 01/12/2010
Signature

Modèle 710628/11

Annexe(s) :

SCHEMA ISOMETRIQUE DE L'INSTALLATION

Indiquer les éléments suivants sur le schéma isométrique: le compteur de gaz, la tuyauterie avec la nature du matériau (Cuivre-Acier-PE), sa section et sa longueur (m), les noeuds indiqués au moyen de majuscules A, B, ..., sorte d'appareils avec la marque, le type et la puissance (KW)
Ce schéma peut être remplacé par un schéma/plan qui contient au moins les mêmes données.

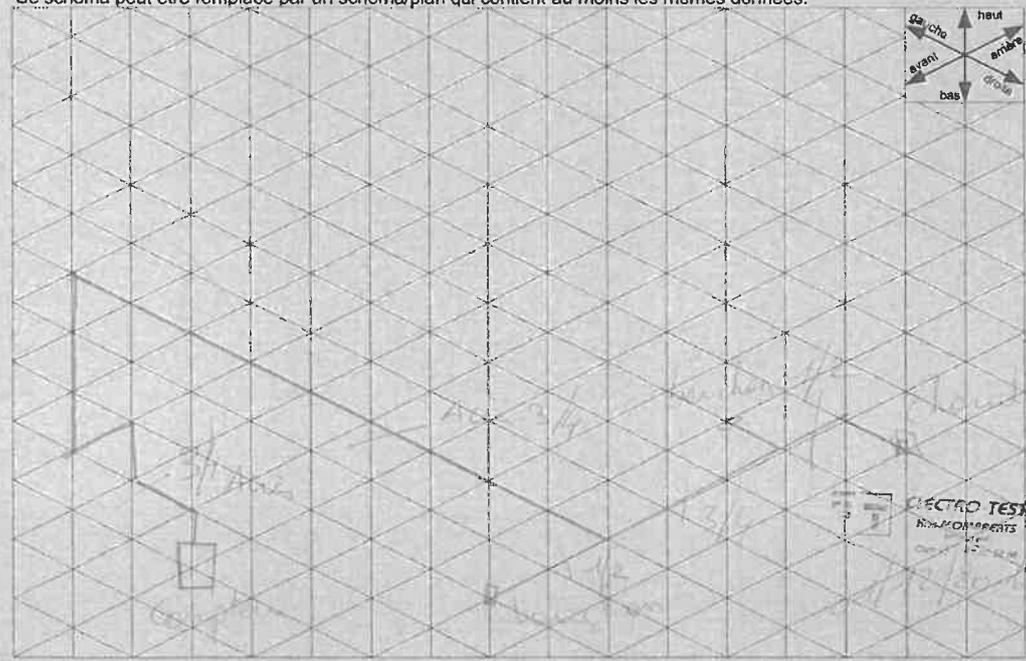

Blanc: GRD - Rose: Client - Vert: Organisme de contrôle - Jaune: Installateur

ELECTRO TEST
INSTRUMENTS